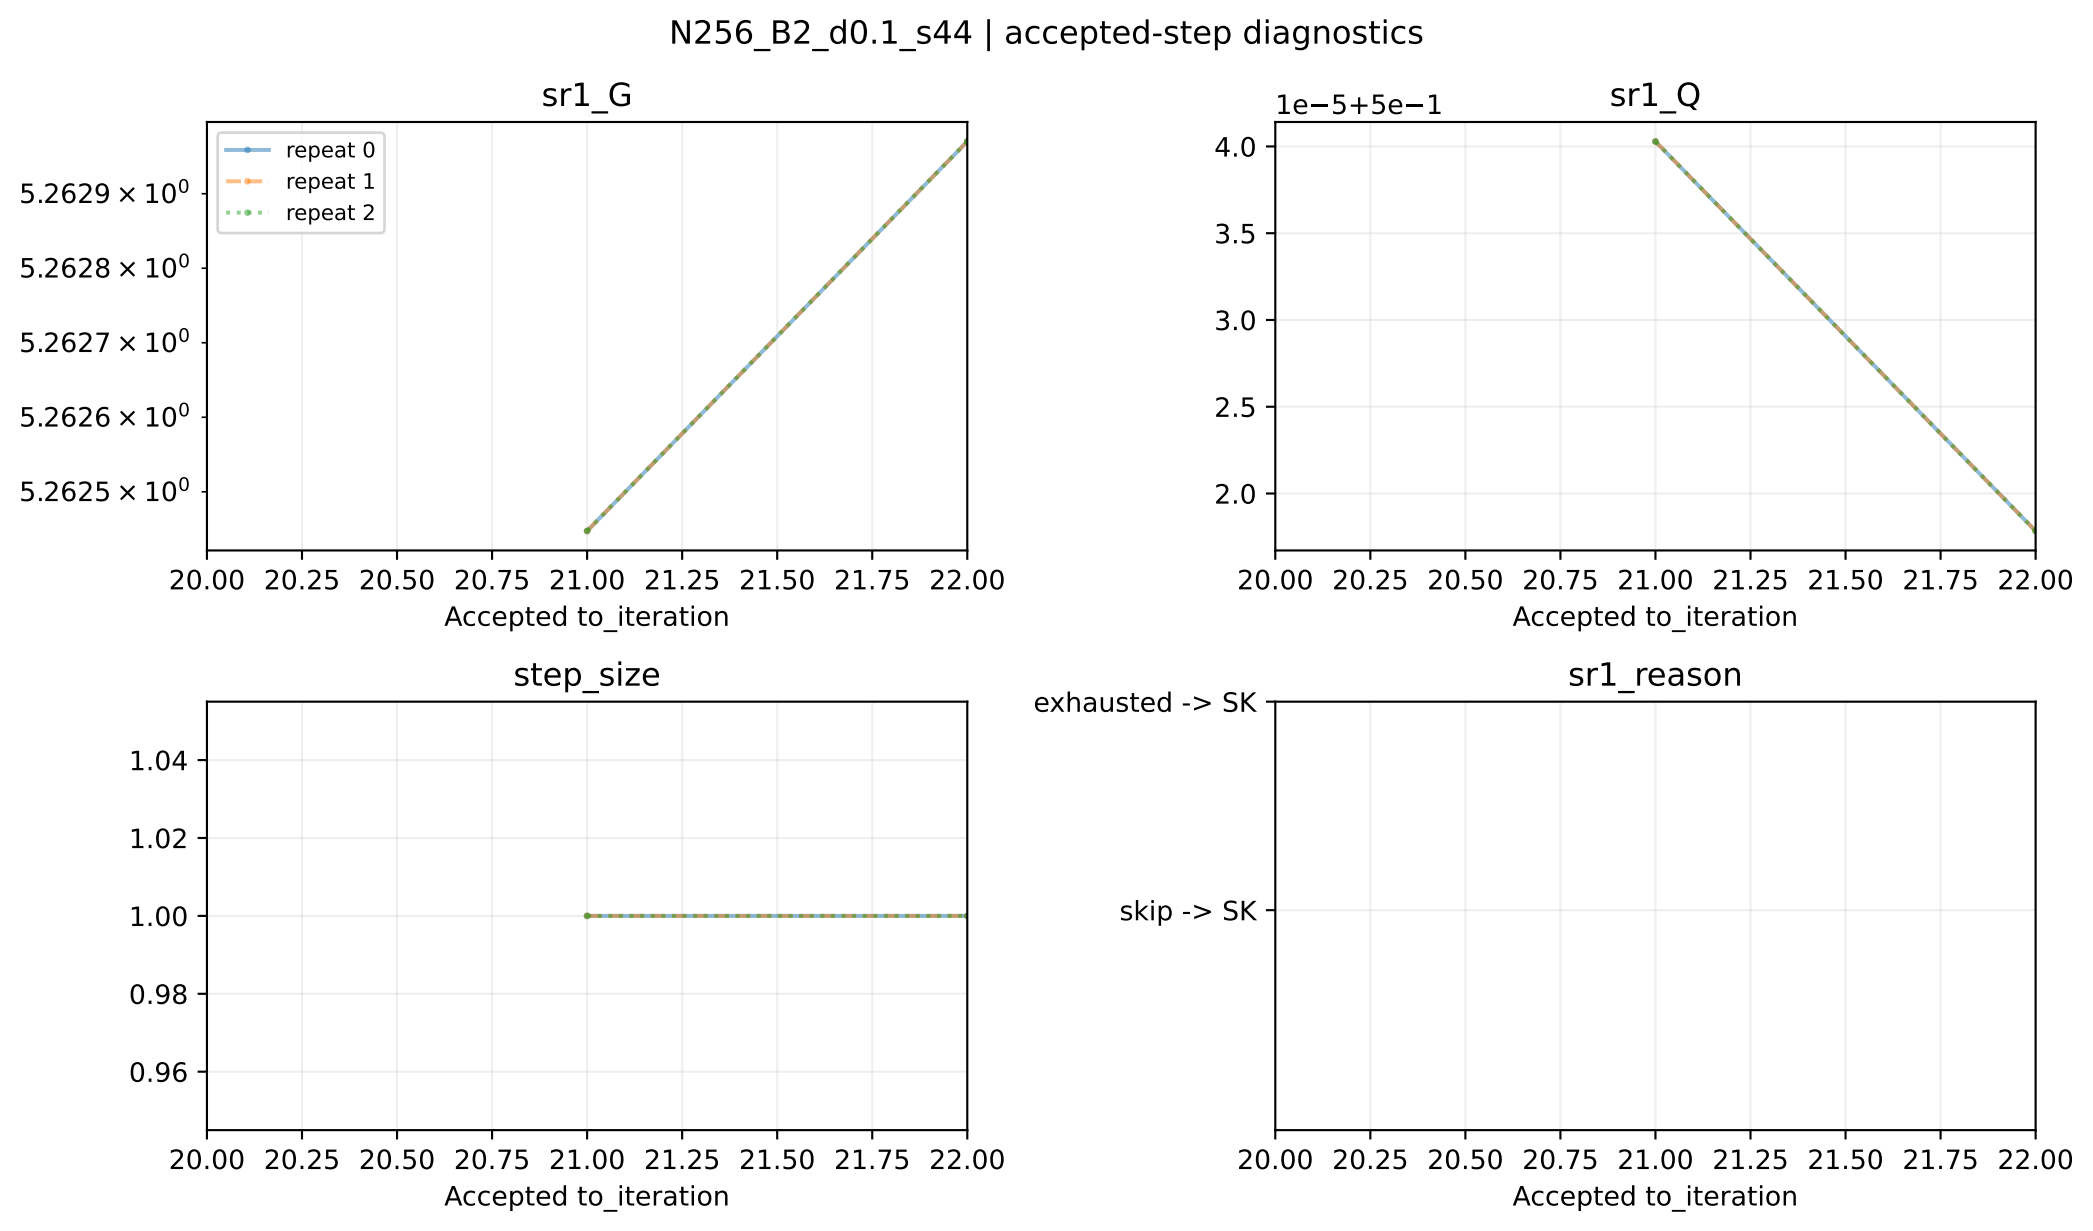
N256_B2_d0.1_s44 | accepted-step diagnostics
sr1_G
repeat 0
repeat 1
repeat 2
5.2629 × 10^0
5.2628 × 10^0
5.2627 × 10^0
5.2626 × 10^0
5.2625 × 10^0
20.00 20.25 20.50 20.75 21.00 21.25 21.50 21.75 22.00
Accepted to_iteration
sr1_Q
1e−5+5e−1
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
20.00 20.25 20.50 20.75 21.00 21.25 21.50 21.75 22.00
Accepted to_iteration
step_size
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
20.00 20.25 20.50 20.75 21.00 21.25 21.50 21.75 22.00
Accepted to_iteration
sr1_reason
exhausted -> SK
skip -> SK
20.00 20.25 20.50 20.75 21.00 21.25 21.50 21.75 22.00
Accepted to_iteration