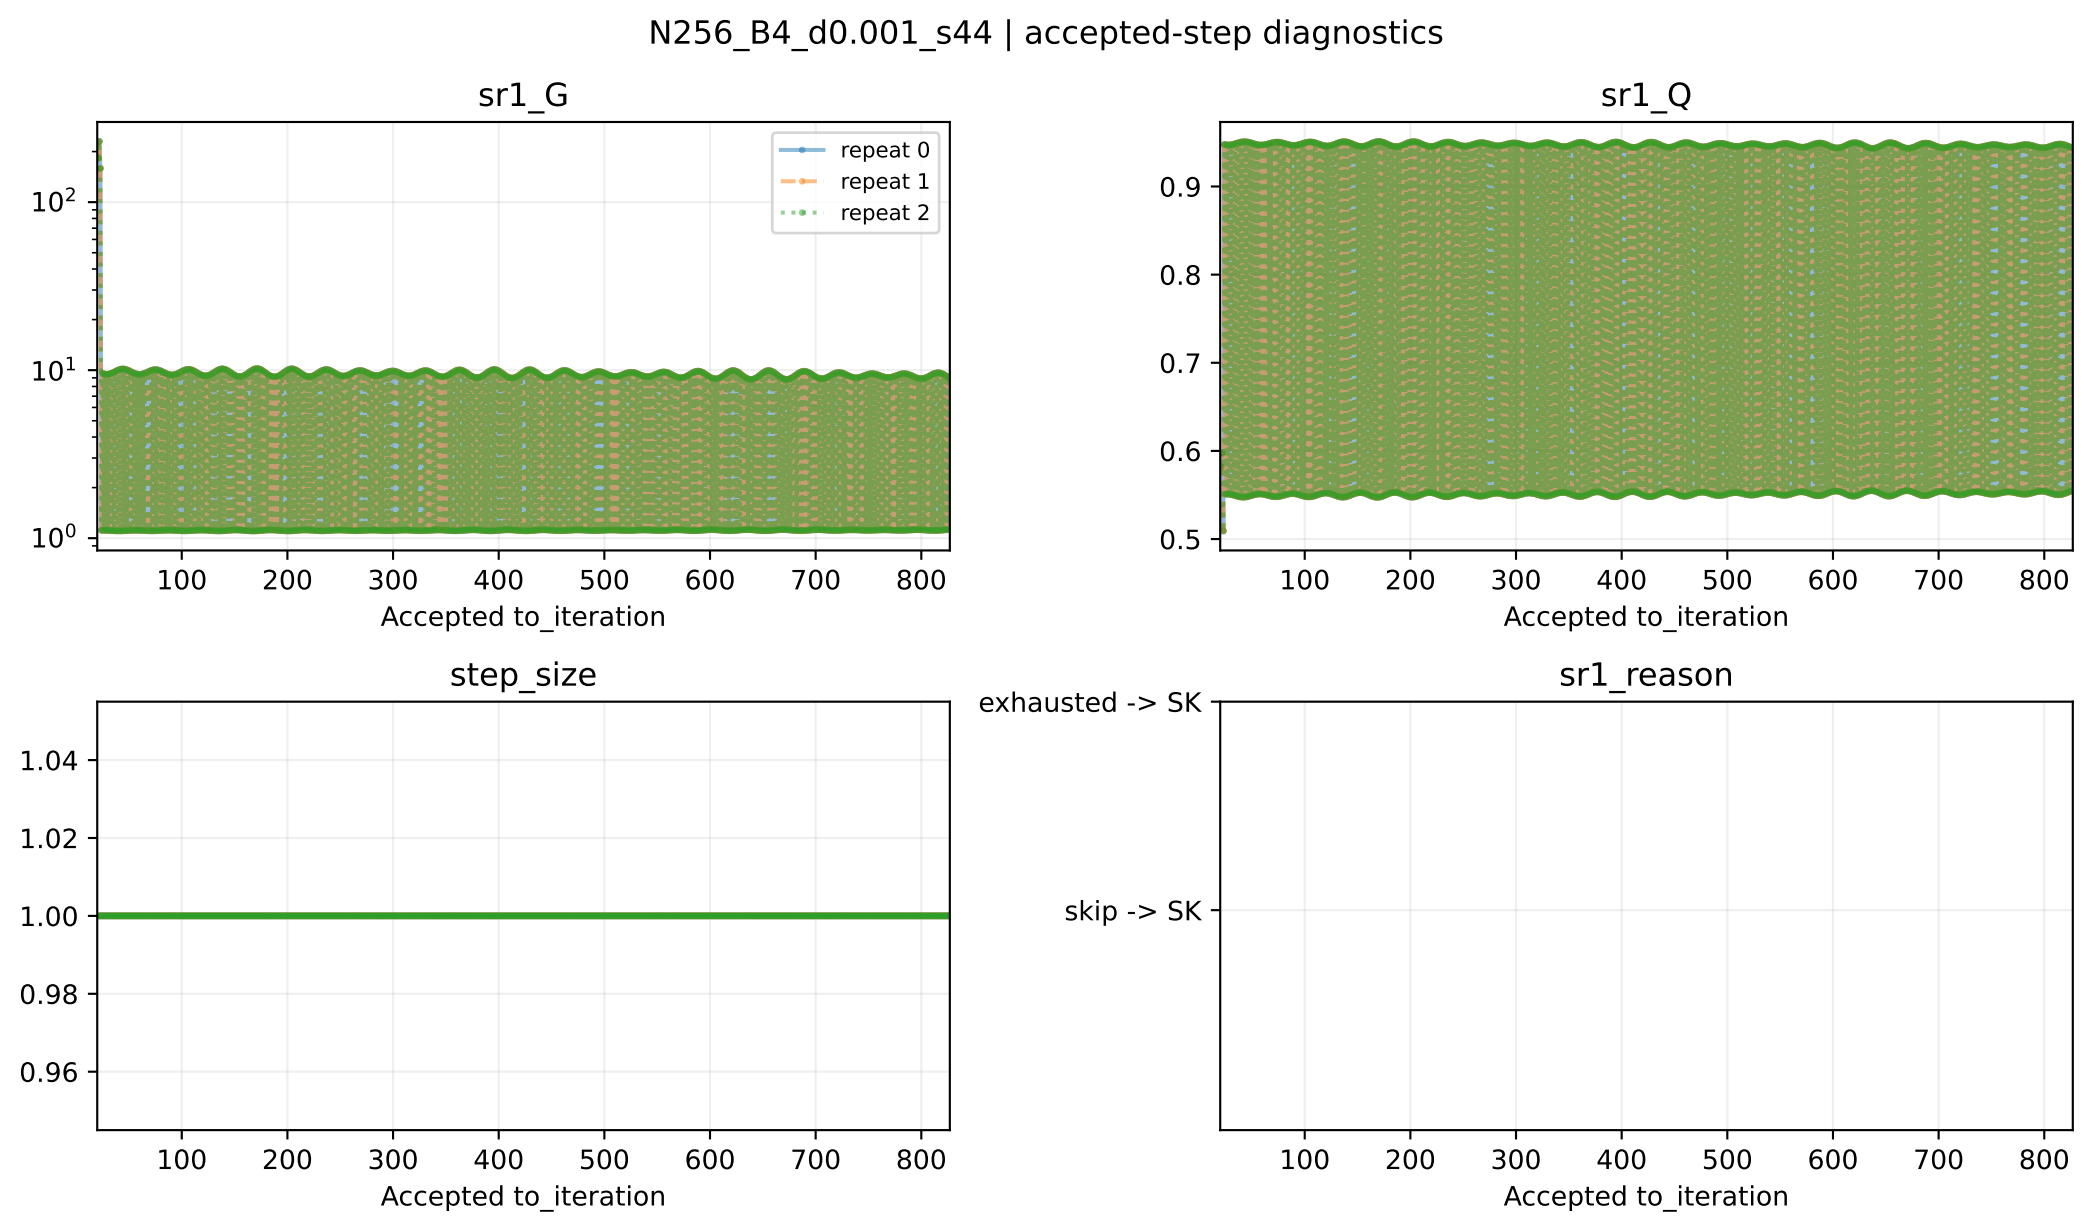

N256_B4_d0.001_s44 | accepted-step diagnostics
sr1_G
repeat 0
repeat 1
repeat 2
10^2
10^1
10^0
100
200
300
400
500
600
700
800
Accepted to_iteration
sr1_Q
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
100
200
300
400
500
600
700
800
Accepted to_iteration
step_size
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
100
200
300
400
500
600
700
800
Accepted to_iteration
sr1_reason
exhausted -> SK
skip -> SK
100
200
300
400
500
600
700
800
Accepted to_iteration