
Les acteurs sont les entités qui interagissent avec le système (contrôleur d'ascenseur). Dans notre cas, les acteurs sont (texte en jaune) :
- Le passager
- L'opérateur
- Le système de détection de feu

Le passager peut :
- Être récupéré par l'ascenseur (lorsque l'ascenseur est en mode "AUTO", le mode "HOLD" ignore toute demande de prise en charge des passagers)
- Être déposé par l'ascenseur (lorsque l'ascenseur est en mode "AUTO" et "HOLD")

L'opérateur peut :
- Changer le mode du système (AUTO/ HOLD/SERVICE)
- Mettre en marche / arrêter l'ascenseur

D'après le texte : "Pour simplifier, on suppose que le système de détection d'incendie déclenche simplement un arrêt du système d'ascenseur en cas d'incendie"

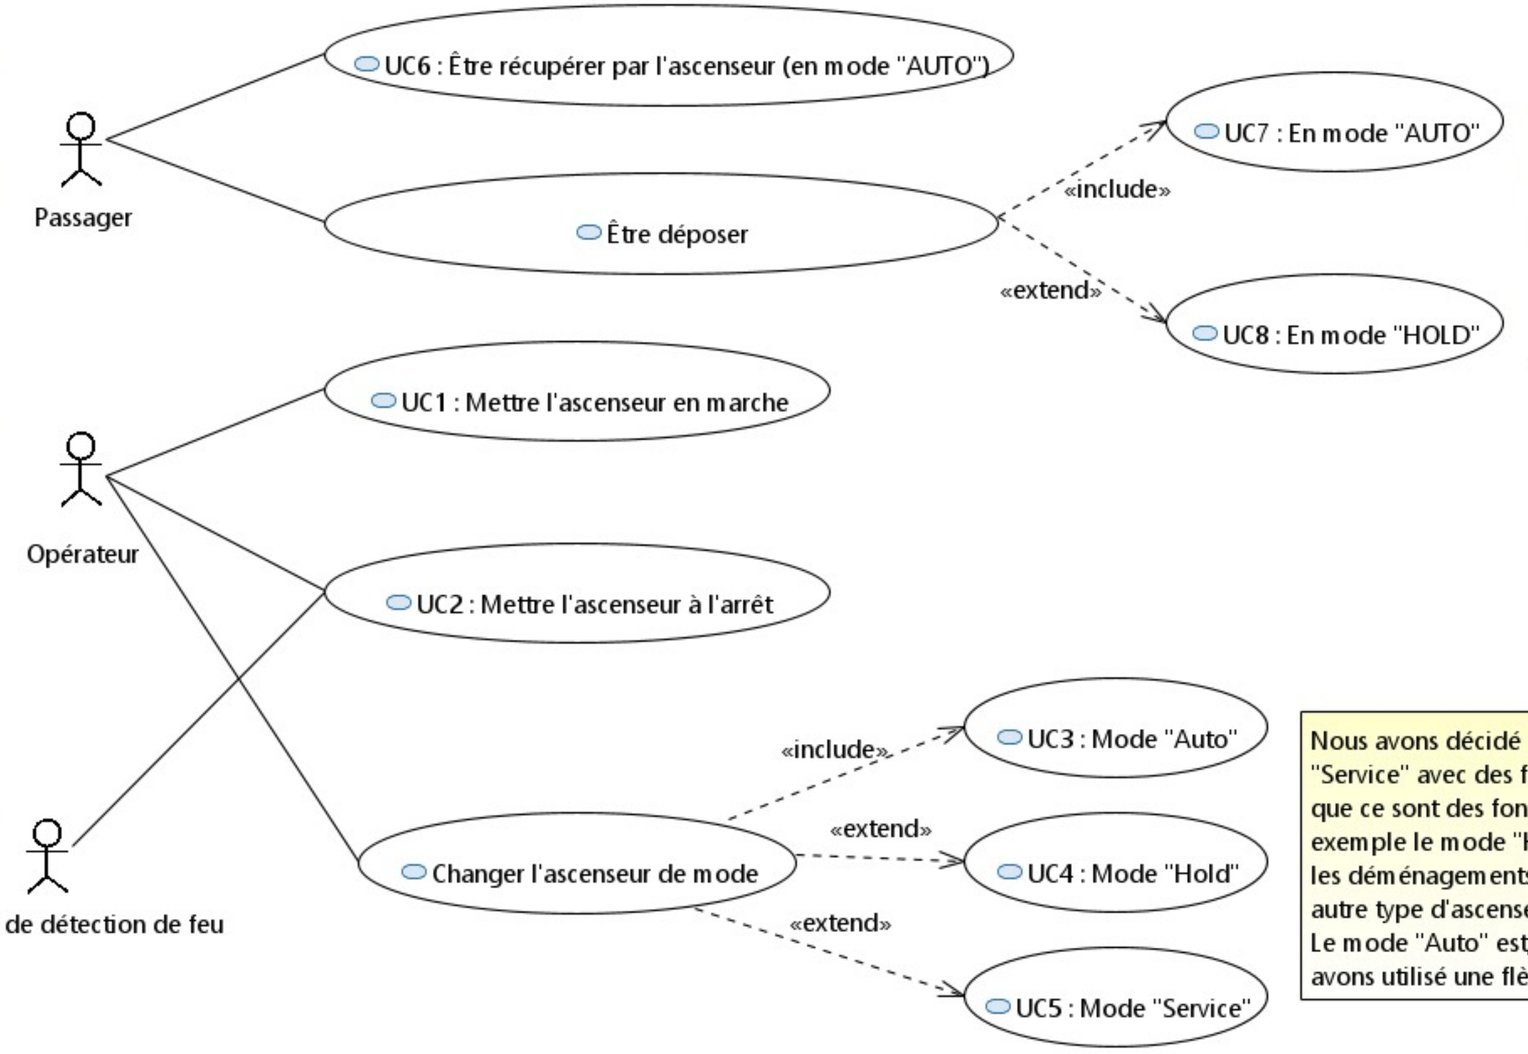

Nous pensons que le mode "AUTO" est une fonctionnalité obligatoire et que le mode "HOLD" est une fonctionnalité optionnelle ce qui justifie l'emploi des flèches "include" et "extend"

Nous avons décidé de relier les modes "Hold" et "Service" avec des flèches "extend" car nous pensons que ce sont des fonctionnalités optionnelles. Par exemple le mode "Hold" qui sert principalement pour les déménagements peut ne pas être présent sur un autre type d'ascenseur (optionnel).
Le mode "Auto" est, quant à lui, obligatoire donc nous avons utilisé une flèche "include".