Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 1/9

JUMO Wtrans B Programmierbarer Kopfmessumformer mit Funkübertragung

Kurzbeschreibung

Der für den industriellen Einsatz bestimmte Kopfmessumformer vom Typ "Wtrans B" besteht aus dem eigentlichen Messumformer mit integrierter Sendeeinheit und einem Antennen-Batterie-Gehäuse. Der Messumformer ist für die Montage in Anschlussköpfen der Form B ausgelegt. Der Einbau ist auch in kundenspezifische Anschlussköpfe möglich. Das Antennen-Batterie-Gehäuse wird über ein Gewinde (M20×1,5) an den Anschlusskopf montiert.

Der Messwert wird drahtlos an den Empfänger des Wtrans-Systems übertragen, dort in der LCD-Anzeige dargestellt und steht am Empfänger über die RS485-Schnittstelle sowie als Analogausgang zur Verfügung. Die Funkfrequenz innerhalb des ISM-Bandes (Industrial, Scientific and Medical Band) liegt bei 868,4 MHz. Diese Frequenz ist weitgehend unempfindlich gegenüber externen Störeinflüssen und erlaubt eine Übertragung auch in rauer Industrieumgebung. Wird empfängerseitig der Antennen-Wandhalter mit 3 m langer Antennenleitung verwendet, beträgt die maximale Freifeldreichweite 300 m.

Für die Spannungsversorgung des Messumformers wird eine Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Baugröße AA) verwendet.


Messumformer (Sender) und Empfänger sind mit dem optionalen Setup-Programm konfigurierbar (Senderkennung, Sendeintervall, Messbereich und ggf. Sensortyp). Die Konfigurationsdaten können auf Datenträger archiviert und ausgedruckt werden. Veränderte Parameter sind jederzeit wieder mit der werkseitigen Einstellung überschreibbar. Die Verbindung zwischen Messumformer und PC wird über ein PC-Interface (USB/TTL- oder TTL/RS232-Umsetzer) hergestellt.





Typ 707060/...

Blockschaltbild

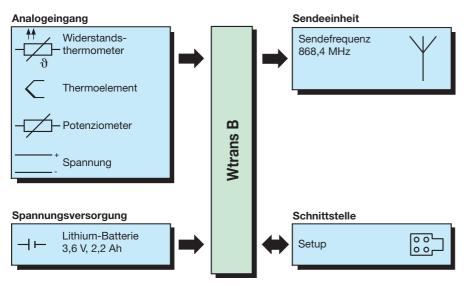

Besonderheiten

- ISM-Band 868,4 MHz
- Messeingang für Widerstandsthermometer, Thermoelement, Potenziometer und Spannung
- Konfigurierbare Senderkennung
- Batteriezustandsüberwachung
- Einfacher Batteriewechsel
- Konfigurierbar über Setup-Programm
- Kundenspezifische Linearisierung (Wertepaare in Tabellenform oder Polynom vierter Ordnung), empfängerseitig konfigurierbar
- Online-Chart der Messwerte über Setup-Programm und Empfänger

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany


Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 2/9

JUMO Wtrans

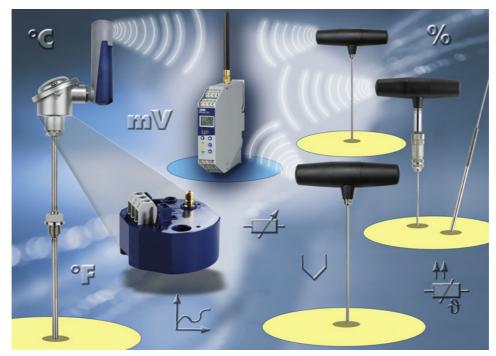

Zu der Gerätefamilie JUMO Wtrans gehören neben dem Kopfmessumformer 707060/..., die Empfänger 902931/... und die Sender 902930/....

Technische Daten

Analogeingänge

Thermoelemente

Bezeichnung	Norm	Messbereich	Messgenauigkeit
Fe-CuNi "L"	DIN 43710	-200 +900 °C	± 0,1 %
Fe-CuNi "J"	DIN EN 60584	-210 +1200 °C	± 0,1 % ab -100 °C
Cu-CuNi "U"	DIN 43710	-200 +600 °C	± 0,1 % ab -100 °C
Cu-CuNi "T"	DIN EN 60584	-270 +400 °C	± 0,1 % ab -150 °C
NiCr-Ni "K"	DIN EN 60584	-270 +1372 °C	± 0,1 % ab -80 °C
NiCr-CuNi "E"	DIN EN 60584	-270 +1000 °C	± 0,1 % ab -80 °C
NiCrSi-NiSi "N"	DIN EN 60584	-270 +1300 °C	± 0,1 % ab -80 °C
Pt10Rh-Pt "S"	DIN EN 60584	-50 +1768 °C	± 0,15 % ab 20 °C
Pt13Rh-Pt "R"	DIN EN 60584	-50 +1768 °C	± 0,15 % ab 50 °C
Pt30Rh-Pt6Rh "B"	DIN EN 60584	0 1820 °C	± 0,15 % ab 400 °C
W5Re-W26Re "C"		0 2320 °C	± 0,15 %
W3Re-W25Re "D"		0 2495 °C	± 0,25 %
W3Re-W26Re		0 2400 °C	± 0,15 %
Chromel-Copel		-200 +800 °C	± 0,1 % ab -80 °C
Chromel-Alumel		-200 +1372 °C	± 0,1 % ab -80 °C
PLII (Platinel II)		0 1395 °C	± 0,15 %
MoRe5-MoRe41		0 2000 °C	± 0,2 %
Vergleichsstelle		Pt1000 intern	
Vergleichsstellengenauigk	eit	± 1 K	

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 3/9

Widerstandsthermometer

Bezeichnung	Norm	Messbereich	Messgenauigkeit	
Pt100	DIN EN 60751	-100 +200 °C	± 0,1 K	
$(TK-Wert = 3,85 \times 10^{-3} 1/K)$		-200 +600 °C	± 0,2 K	
Pt500	DIN EN 60751	-100 +200 °C	± 0,1 K	
$(TK-Wert = 3,85 \times 10^{-3} 1/K)$		-200 +600 °C	± 0,2 K	
Pt1000	DIN EN 60751	-100 +200 °C	± 0,1 K	
$(TK-Wert = 3,85 \times 10^{-3} 1/K)$		-200 +600 °C	± 0,2 K	
Ni 100	DIN 43760	-60 +250 °C	± 0,2 K	
$(TK-Wert = 6,18 \times 10^{-3} 1/K)$				
Ni 500	DIN 43760	-60 +150 °C	± 0,2 K	
$(TK-Wert = 6,18 \times 10^{-3} 1/K)$				
Ni 1000	DIN 43760	-60 +150 °C	± 0,2 K	
$(TK-Wert = 6,18 \times 10^{-3} 1/K)$				
Pt100	JIS 1604	-100 +200 °C	± 0,1 K	
$(TK-Wert = 3,917 \times 10^{-3} 1/K)$		-200 +600 °C	± 0,2 K	
Pt50	ST RGW 1057 1985	-200 +600 °C	± 0,2 K	
$(TK-Wert = 3,91 \times 10^{-3} 1/K)$				
Pt100	GOST 6651-94 A.1	-100 +200 °C	± 0,1 K	
$(TK-Wert = 3,91 \times 10^{-3} 1/K)$		-200 +600 °C	± 0,2 K	
Cu50	GOST 6651-94 A.4	-50 +200 °C	± 0,2 K	
$(TK-Wert = 4,26 \times 10^{-3} 1/K)$				
Cu100	GOST 6651-94 A.4	-50 +200 °C	± 0,2 K	
$(TK-Wert = 4,26 \times 10^{-3} 1/K)$				
Anschlussart		Zwei- oder Dreileiteranschluss		
Sensorleitungswiderstand				
Zweileiterschaltung		Messwiderstand + \leq 22 Ω Gesamtleitungswiderstand		
Dreileiterschaltung		11 Ω je Leitung		
Sensorstrom		< 0,5 mA		
Leitungsabgleich Bei Dreileiterschaltung nicht erforderlich (max. zulässi		forderlich (max. zulässig 11 Ω je Leitung).		
		Bei Zweileiterschaltung auf der Senderseite einstellbar (\leq 22 Ω).		

Potenziometer

Bezeichnung	Messbereich	Messgenauigkeit	
Potenziometer	< 400 Ω	\pm 400 m Ω	
	$\geq 400~\Omega \dots \leq 4000~\Omega$	\pm 4 Ω	
	$> 4000~\Omega~ \le 10000~\Omega$	\pm 10 Ω	
Anschlussart	Zwei- oder Dreileiteranschluss		
Sensorleitungswiderstand			
Zweileiterschaltung	≤ 22 Ω	≤ 22 Ω	
Dreileiterschaltung	≤ 11 Ω je Leitung	≤ 11 Ω je Leitung	

Spannung

Bezeichnung	Messbereich	Messgenauigkeit
Spannung	0 50 mV	±0,1 %

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 4/9

Ausgang (Funkübertragung)

Senderkennung (Sender-ID)	max. 5-stellige ID, werkseitig eingestellt, kundenspezifisch konfigurierbar	
Sendeintervall	einstellbar von 1 3600 s (werkseitig 15 s)	
Sendefrequenz	ISM-Band 868,4 MHz (Europa)	
Sendeleistung	+10 dBm	
Freifeldreichweite	Max. 300 m bei Verwendung des empfängerseitigen Antennen-Wandhalters und 3 m langer Antennenleitung. Bei Montage der Antenne direkt auf dem Empfänger ist mit ca. 40 % weniger Reichweite zu rechnen.	
Ausgangssignal Thermoelement	Spannung (mV)	
Widerstandsthermometer Potenziometer Spannung	Widerstand (Ω) Prozent (%) und Widerstand (Ω) Spannung (mV)	
Konfiguration	mit Setup-Programm	
Konfigurierbare Parameter	Senderkennung (max. 5-stellige ID) und Sendeintervall	

Elektrische Daten

Spannungsversorgung Lithium-Batterie Baugröße	Nennspannung: 3,6 V, Nennkapazität: 2,2 Ah AA
Lebensdauer	ca. 1 Jahr bei werkseitiger Einstellung (Sendeintervall = 15 s) und Raumtemperatur (schnelles Sendeintervall und hohe oder niedrige Umgebungstemperatur verringern die Lebensdauer der Batterie)
Batteriewechsel	nur die als Zubehör erhältliche Lithium-Batterie verwenden

Umwelteinflüsse

Messumformer im B-Kopf mit Antennen-Batterie-Gehäuse

Umgebungstemperaturbereich	-30 +85 °C	
Lagertemperaturbereich / Lagerfeuchte	-40 +85 °C / rel. Feuchte ≤ 95 %	
Temperatureinfluss ^a		
Thermoelement	≤ ± 0,005 % / K Abweichung von 22 °C zzgl. Genauigkeit der Vergleichsstelle	
Widerstandsthermometer	≤ ± 0,005 % / K Abweichung von 22 °C	
Potenziometer	≤ ± 0,01 % / K Abweichung von 22 °C	
Spannung	\leq ± 0,005 % / K Abweichung von 22 °C	
Klimaklasse	10 Zyklen mit 10 °C / 80 °C, nach IEC 68-2-30,	
	rel. Feuchte 95 %, im Betrieb	
Vibrationsfestigkeit	gemäß GL Kennlinie 2	
Zulässige mechanische Schockbeständigkeit	10 g / 6 ms, nach DIN IEC 68-2.29	
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	nach DIN EN 61326-1	
Störaussendung	Klasse B	
Störfestigkeit	Industrieanforderung	
Funkfrequenzspektrum	ETSI EN 300 220-1 (V 2.3.1) und ETSI EN 300 220-2 (V 2.3.1)	

^a Alle Genauigkeitsangaben in % beziehen sich auf den maximalen Messbereichsumfang.

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 5/9

Gehäuse

Messumformer

Art	Kunststoffgehäuse zur Montage im Anschlusskopf Form B	
Material	Polycarbonat	
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V2	
Abmessungen Durchmesser Höhe mit/ohne Steckverbindungen	44 mm 31 mm / 27 mm	
Schutzart	IP65, im eingebauten Zustand (bei geeignetem Kopf Form B)	
Anschlüsse Sensor Antenne Spannungsversorgung Setup	3-polige Anschlussklemme RM 5 mm, Leiterquerschnitt 1,5 mm² SMB-Stecker 2-polige Stiftleiste RM 2,54 mm 4-poliger Stecker	
Gewicht	ca. 35 g	

Antennen-Batterie-Gehäuse

Art	Kunststoffgehäuse mit M20x1,5 Gewinde für Anschlusskopf Form B
Material	Polyetherimid
Brennbarkeitsklasse	UL 94 HB oder UL 94 V-0
Abmessungen	
Durchmesser	30 mm
Höhe	115 mm
Schutzart	IP65, nach DIN EN 60529
Anschluss	
Antenne	SMB-Kabelbuchse, 50 Ω
Batterieanschluss	2-poliger Buchsenstecker RM 2,54 mm
Einbaulage	vorzugsweise senkrecht (optimale Ausrichtung zur Empfangsantenne)
Gewicht (inkl. Batterie)	ca. 80 g

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany


Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 6/9

Anschlusselemente und Stecker

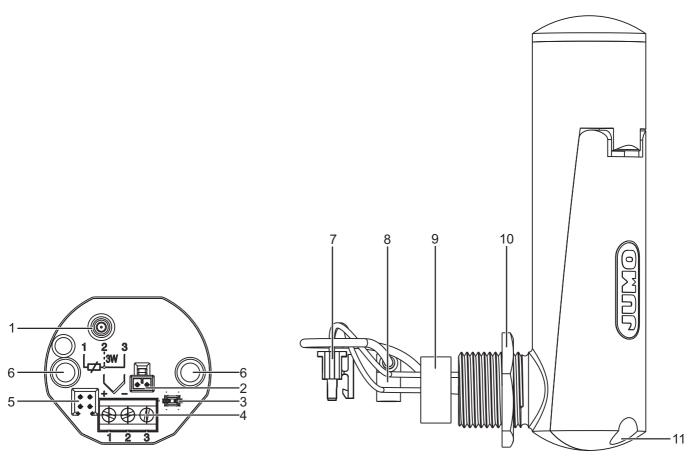

- 1 SMB-Antennenstecker (Antennenanschluss)
- 2 Spannungsversorgungsstecker (Batterieanschluss)
- 3 Kabelführung für Antennenleitung und Spannungsversorgung
- 4 Sensoranschluss
- 5 Setup-Stecker
- 6 Befestigungslöcher zur Montage im Anschlusskopf Form B
- 7 Spannungsversorgungsbuchse (Batterieanschluss)
- 8 SMB-Antennenbuchse (Antennenanschluss)
- 9 Dichtung
- 10 Kontermutter
- 11 Batteriedeckelschraube

Anschlussplan

Der Anschlussplan im Typenblatt liefert erste Informationen über die Anschlussmöglichkeiten. Für den elektrischen Anschluss ist ausschließlich die Montageanleitung oder die Betriebsanleitung zu verwenden. Die Kenntnis und das technisch einwandfreie Umsetzen der dort enthaltenen Sicherheitshinweise und Warnungen sind Voraussetzungen für die Montage, den elektrischen Anschluss und die Inbetriebnahme sowie für die Sicherheit während des Betriebs.

Spannungsversorgung

Anschluss	Stecker	Klemmen	Symbol und Klemmenbezeichnung
Lithium-Batterie, DC 3,6 V	2		

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 7/9

Analogeingänge

Anschluss	Stecker	Klemmen	Symbol und Klemmenbezeichnung
Thermoelement	4	2 und 3	+
Widerstandsthermometer Zweileiterschaltung	4	1 und 3	0 1
Widerstandsthermometer Dreileiterschaltung	4	1 bis 3	9 2
Potenziometer Zweileiterschaltung	4	1 und 3	0 1
Potenziometer Dreileiterschaltung	4	1 bis 3	0 1 2 2 3
Spannung (0 50 mV)	4	2 und 3	+

Ausgang

Anschluss	Stecker	Klemmen	Symbol und Klemmenbezeichnung
Antennenstecker	1		

Schnittstelle

Anschluss	Stecker	Klemmen	Symbol und Klemmenbezeichnung
Setup	5		[o]

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net





Typenblatt 70.7060

Seite 8/9


Abmessungen

Messumformer





Antennen-Batterie-Gehäuse

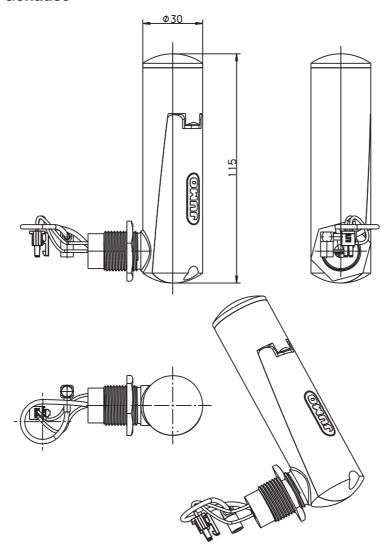

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-727
Telefax: +49 661 6003-508
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Typenblatt 70.7060

Seite 9/9

Bestellangaben

	(1)	Grundtyp
707060		JUMO Wtrans B
707000 F		Programmierbarer Kopfmessumformer mit Funkübertragung
	(2)	Eingang
8		Standard mit werkseitigen Einstellungen
9		Kundenspezifische Programmierung nach Angaben ^a
	(3)	Ausgang (Sender)
10		Sendefrequenz 868,4 MHz (Europa)
	(4)	Typenzusätze
000		keine

	(1)		(2)		(3)		(4)
Bestellschlüssel		/		-		/	
Bestellbeispiel	707060	/	8	-	10	/	000

Lieferumfang

1 Messumformer in der bestellten Ausführung (ohne Anschlusskopf Form B)		
1 Antennen-Batterie-Gehäuse mit verpolungssicheren Anschlussleitungen		
1 Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Baugröße AA)		
1 Betriebsanleitung B70.7060.0		

Zubehör

Artikel	Verkaufs-
	Artikel-Nr.
Setup-Programm auf CD-ROM, mehrsprachig	70/00488887
Lithium-Batterie 3,6 V, 2,2 Ah (Baugröße AA)	70/00547559
PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer, Adapter (Buchse) und Adapter (Stifte)	70/00456352
PC-Interface mit TTL/RS232-Umsetzer und Adapter (Buchse)	70/00350260

JUMO Wtrans - Empfänger/Sender

		Typenblatt
JUMO Wtrans Empfänger	Empfänger (Spannungsversorgung AC 110 240 V oder AC/DC 20 30 V)	90.2931
Typ T01.EC1	4x Analogausgänge	
Typ T01.EC3	2x Analogausgänge und 2x Relaisausgänge	
JUMO Wtrans-Sender Typ T01.G1 Typ T02.G1	Einstich-Widerstandsthermometer Umgebungstemperatur Griff: -30 +85 °C Umgebungstemperatur Griff: -25 +125 °C	90.2930
JUMO Wtrans-Sender Typ T01.G1 Typ T02.G1	Mantel-Widerstandsthermometer mit biegsamem Schutzrohr Umgebungstemperatur Griff: -30 +85 °C Umgebungstemperatur Griff: -25 +125 °C	90.2930
JUMO Wtrans-Sender Typ T01.G2 Typ T02.G2	Mit M12-Steckeranschluss für Widerstandsthermometer Umgebungstemperatur Griff: -30 +85 °C Umgebungstemperatur Griff: -25 +125 °C	90.2930
JUMO Wtrans B	Programmierbarer Kopfmessumformer mit Funkübertragung	70.7060

 $^{^{\}rm a}~$ Sender-ID, Sendeintervall, Messbereich und ggf. Fühlerart bitte im Klartext angeben.