

здесь проходит
плоскость сечения на виде А
она выбрана так, чтобы
показать вид Д

МРАГ.43 1122.000-СБ

590

20 3 50 12 13 6 E 50 7 31

1 2 8 9 61 10 2 11 3 14 50 52 61 Г 50

Б

60 51 61 5

343,2 В

(1:10)

1 Установка резьбовых втулок делать посредством сварки нагревательным элементом.
2 Электромонтаж выполнять согласно МРАГ.43 1122.000 ЭЗ, припой ПОС-61 ГОСТ21931-76.
3 Разделку провода производить по ГОСТ23587-96.

А (1:4)

21 163 22 Д

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Усилитель мощности КВ-сигнала Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	В	Вишневецкий		02.07.25				1:2,5	
Пров.	Б	Бойков				Лист	1	Листов	2
Т.контр.						РРБ0-02-24			
Н.контр.						Кафедра ИГ			
Утв.					Формат А3				

КМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Инд. № подл. Подп. и дата






Взам. инд. № Инд. № дубл. Подп. и дата

Стр. №

Перв. примен.

Не для коммерческого использования

Копировал

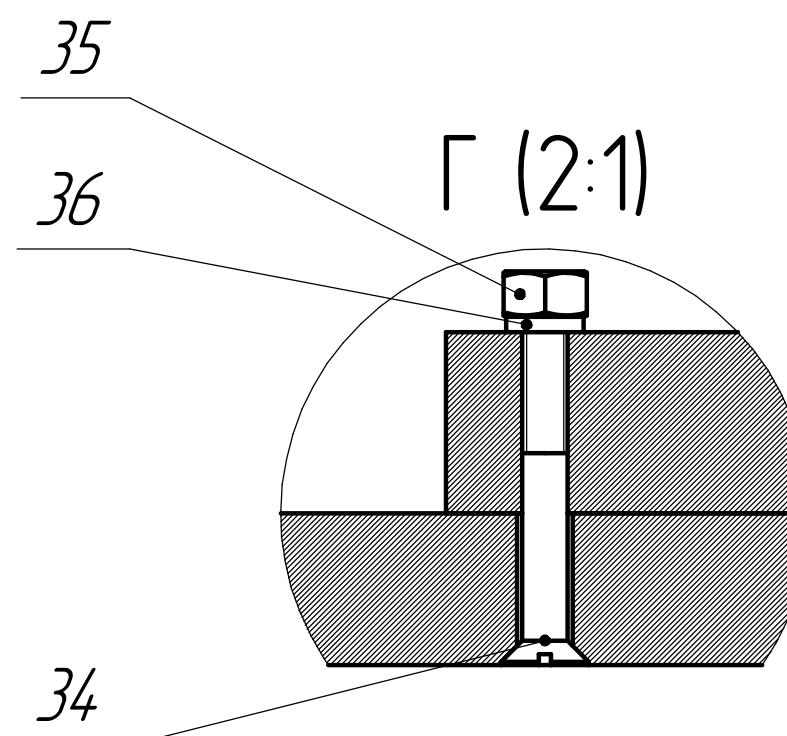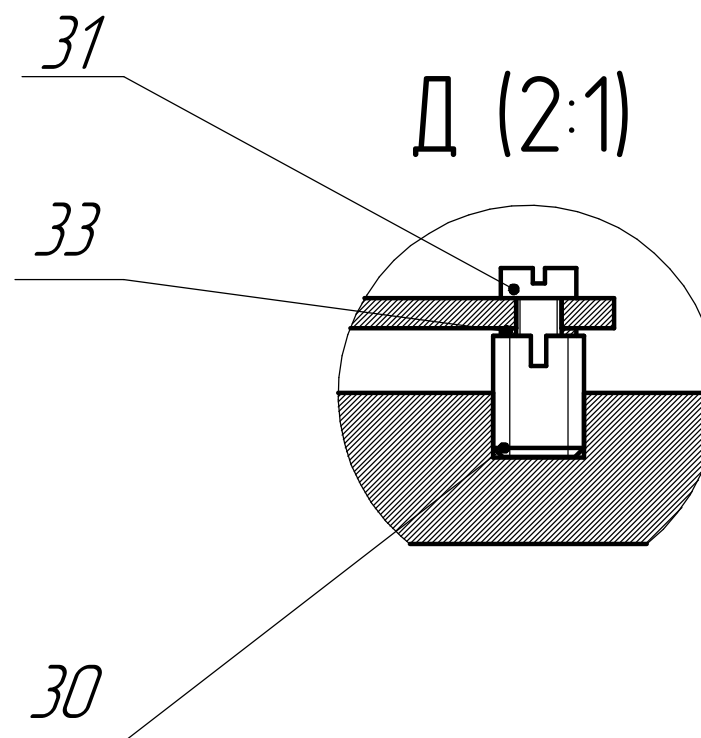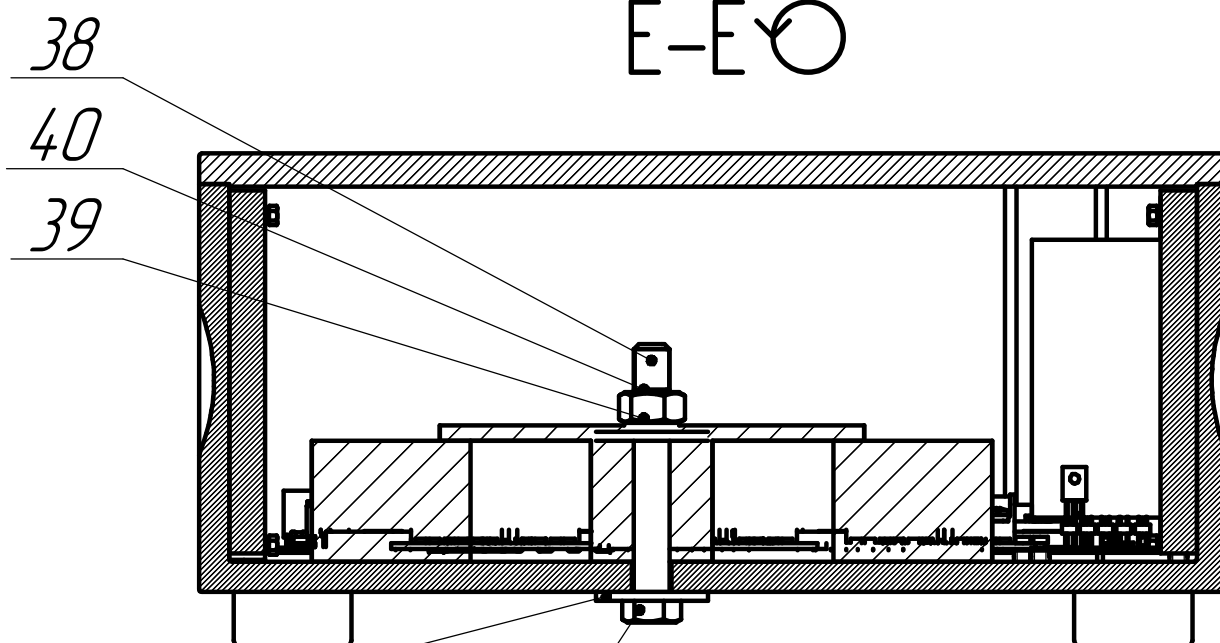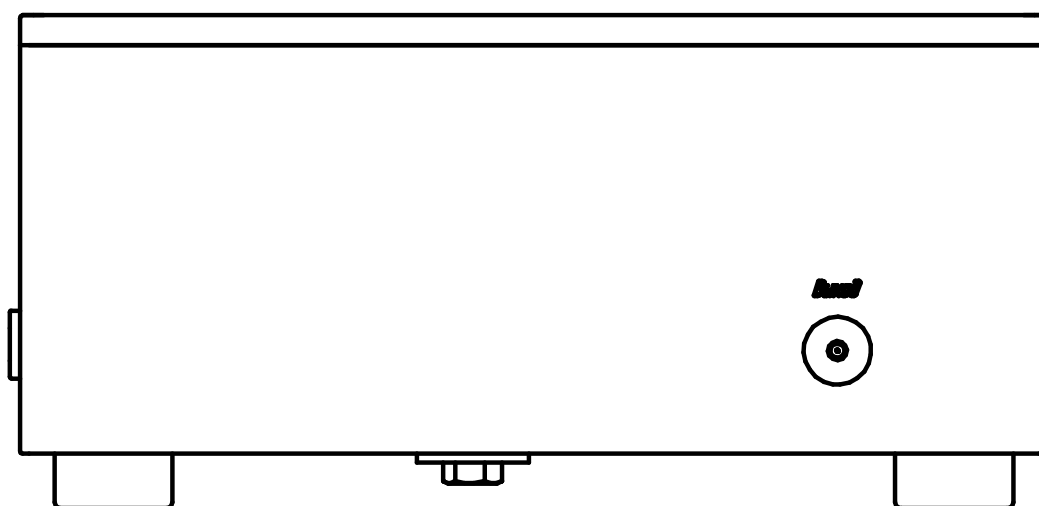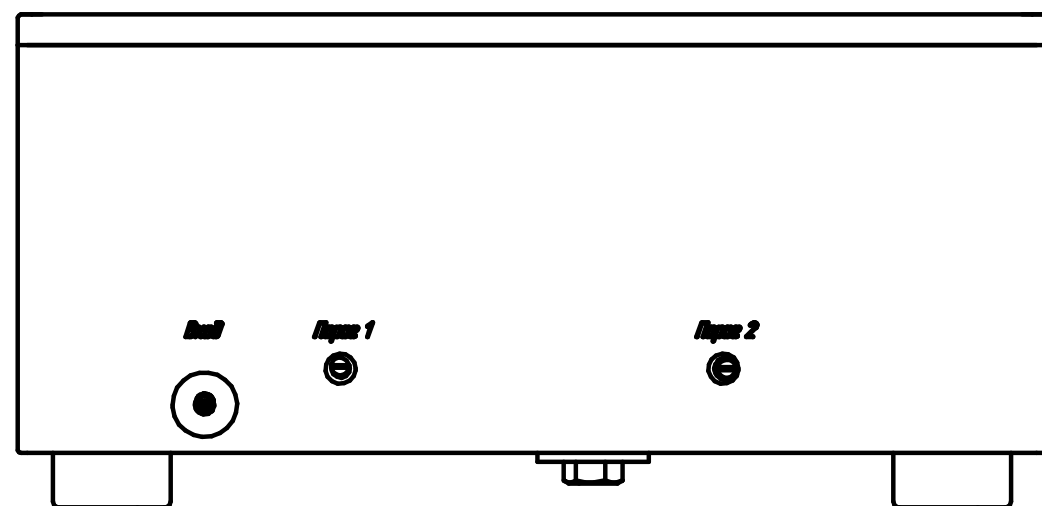

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.

МРАГ.43 1122.000-СБ

Лист
2

Копировал

Формат А3