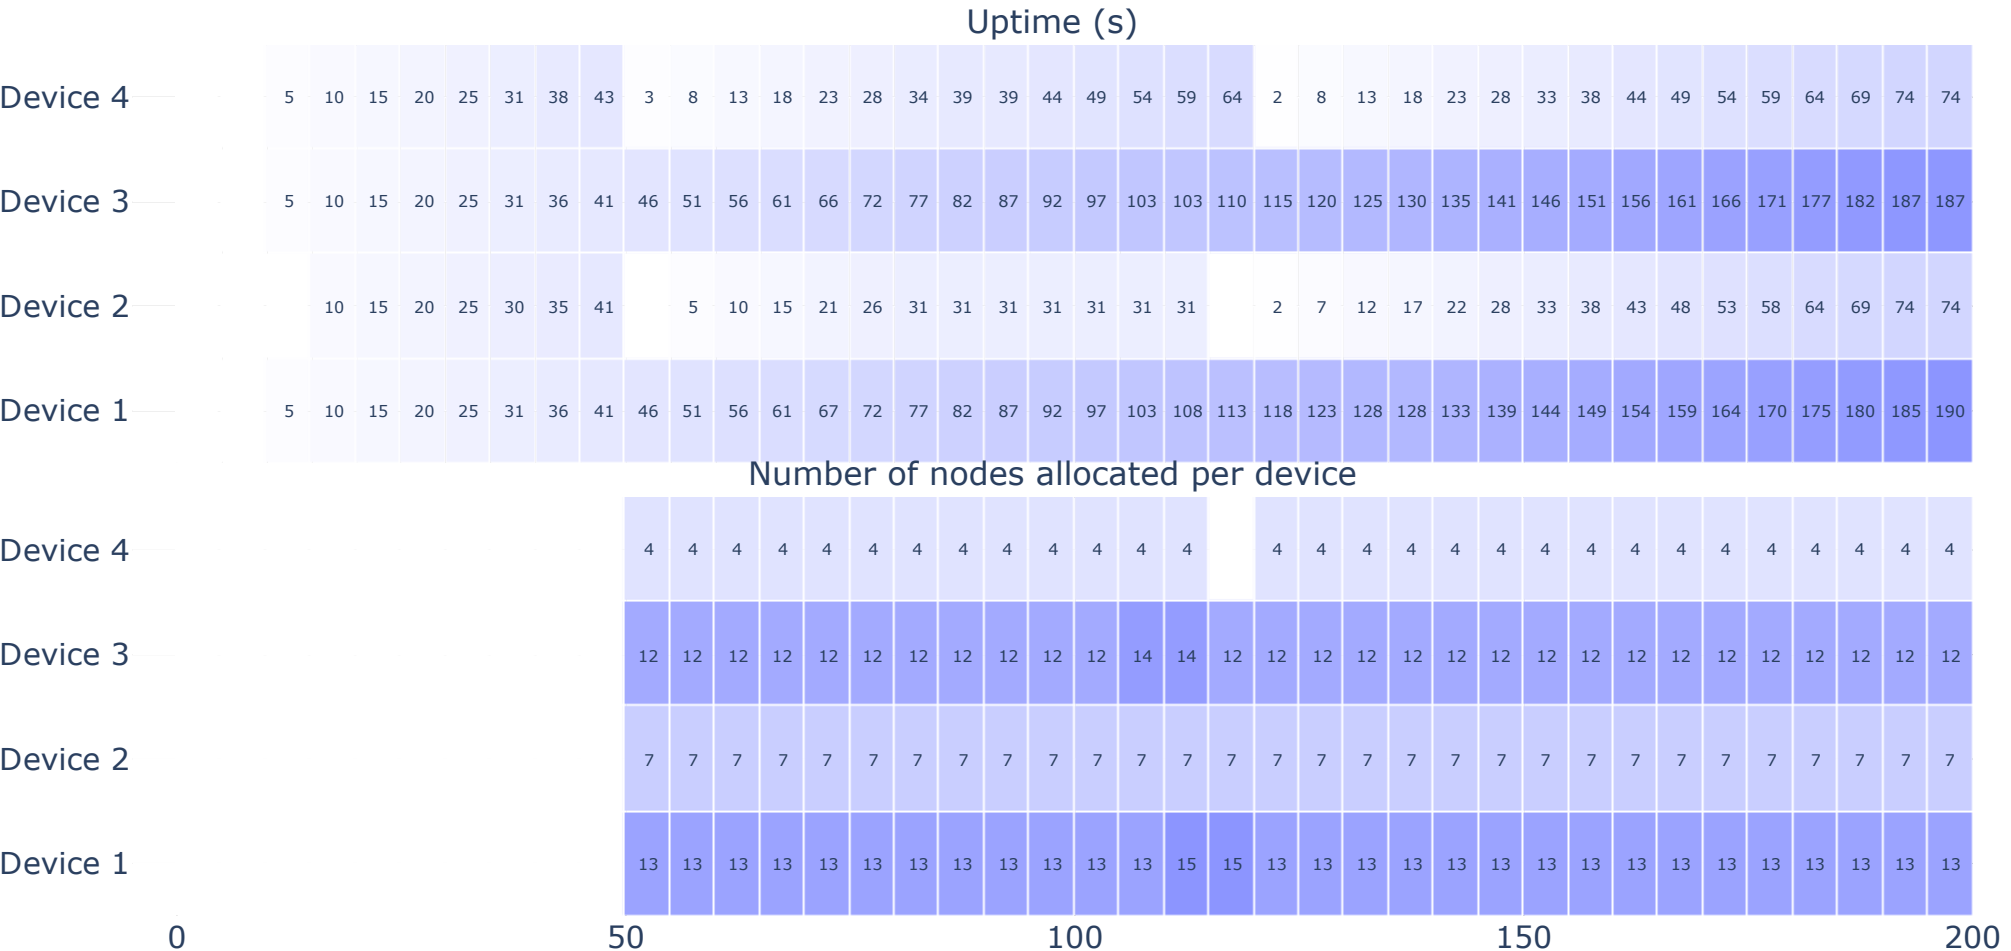
Uptime (s)
Device 4
5 10 15 20 25 31 38 43 3 8 13 18 23 28 34 39 39 44 49 54 59 64 2 8 13 18 23 28 33 38 44 49 54 59 64 69 74 74
Device 3
5 10 15 20 25 31 36 41 46 51 56 61 66 72 77 82 87 92 97 103 103 110 115 120 125 130 135 141 146 151 156 161 166 171 177 182 187 187
Device 2
10 15 20 25 30 35 41 5 10 15 21 26 31 31 31 31 31 31 31 2 7 12 17 22 28 33 38 43 48 53 58 64 69 74 74
Device 1
5 10 15 20 25 31 36 41 46 51 56 61 67 72 77 82 87 92 97 103 108 113 118 123 128 128 133 139 144 149 154 159 164 170 175 180 185 190
Number of nodes allocated per device
Device 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Device 3
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Device 2
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Device 1
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
0
50
100
150
200