

KONDITSIONERLAR (SPLIT, DEVORGA)

Kod	Xona	BTU	Ichki blok	Tashqi blok (TB)	Trassa	Elektr
KD-1	SR1	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~13 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-2	SR2	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-3	SR3	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-4	SR4	24k	o'ng devorda, doska ustida	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-5	SR5	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-6	SR6	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-7	SR7	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-8	XZ1	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~5 m	3×1.5 mm², 16 A
KD-9	XZ2	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~5 m	3×1.5 mm², 16 A
KD-10	XZ3	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~4 m	3×1.5 mm², 16 A
KD-11	XZ4	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~10 m	3×1.5 mm², 16 A
—	KW	24k + 18k	mavjud, joyi o'zgarmaydi; koridorlarni ham sovutadi			
—	CEO	—	mavjud			

O'RNATISH

Sinflar (ko'cha tomoni to'liq oynali): SR1–SR3 (g'arb) — oyna ~1.0–3.1 m, SR5–SR7 (sharq) — poldan shiftgacha; oyna ustida blokka joy yo'q, fasad o'zgarmaydi. Ichki blok — doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan ~1.8 m, pastki qirrasi 2.75 m: havo o'quvchilar ustidan doska tomonga, oyna zonasini ham sovutadi.
Tashqi bloklar — tomda, xona ustida, tayanch ramada (tomdan ≥ 0.4 m, tebranishga qarshi yostiqlar bilan); SR1, XZ1, XZ2 ustida 3-qavat — yaqin ochiq tomda. Trassa shift ichidan, tomdagi germetik o'tish (gusak) orqali; drenaj — shift ichida nishab bilan stoyakka yoki mini-nasos bilan tomga.
SR4: ichki blok o'ng devorda, doska ustida. **XZ1–XZ4:** ichki devorda.
Elektr: har bir split — shitdan alohida liniya. Jami ~20 kW (to'liq yuklamada). Detallar — 2-varaq (o'rnatish detallari).

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR


- KD — split ichki bloki (devorda, 2.75 m dan yuqori)
- TB — tashqi blok tomda (kesimdan yuqorida — punktir)
- freon trassasi (shift ichida, tomga chiqadi)
- oynali fasad: g'arb 1.0–3.1 m, sharq poldan shiftgacha
- sovuq havo oqimi yo'nalishi

PDP Academy · Xadra filiali	
Chizma	**Konditsionerlar joylashuvi**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	
Masshtab **1:100** / Sana **09.10.2026** / Versiya **v1.2** / Varaq **4 / 4**	
Bajardi	
Tekshirdi / tasdiqladi — direktor	

Split konditsionerlar — qanday o'rnatiladi (oynali sinf, 24 000 BTU; tashqi blok — tomda)

v1.2 · 09.10.2026
Joylashuv rejasi — chizmalar to'plamining 4-varag'i

1. Sinfning orqa yon devori — ichkaridan (SR2, ~1:50)

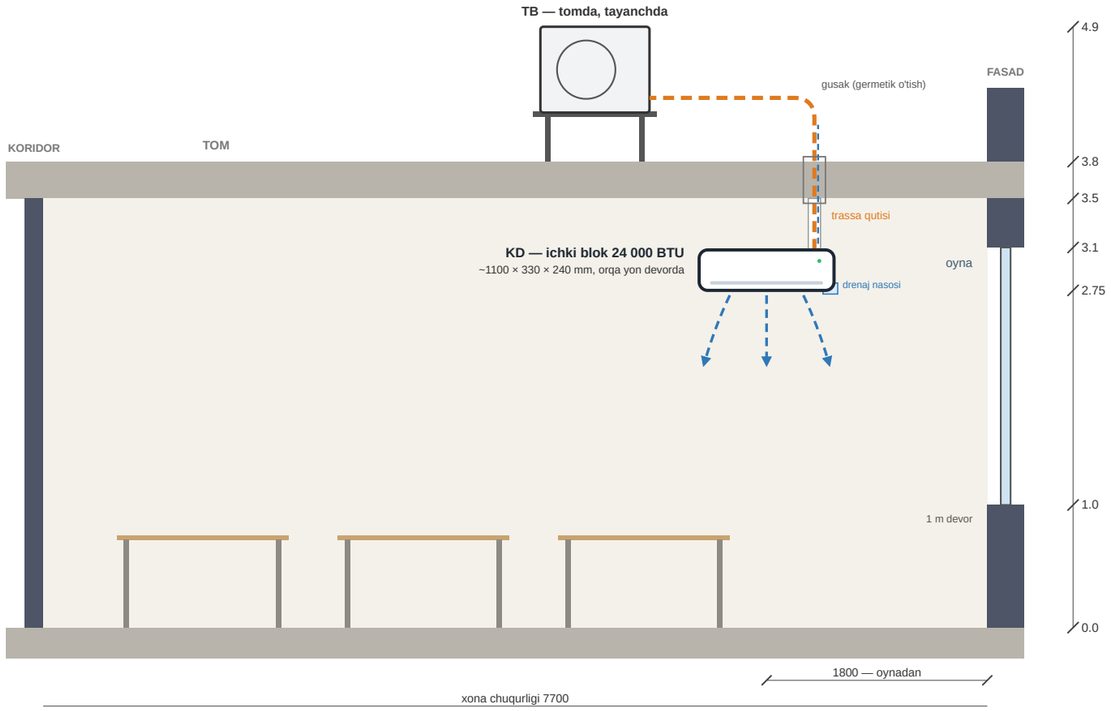


Ko'cha tomoni to'liq oynali — oyna ustida blokka joy yo'q, fasad o'zgarmaydi. Ichki blok doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan 1.8 m, pastki qirrasi 2.75 m. Trassa blok ortidan devordagi qutida shiftga, plitadagi gilza va tomdagi gusak orqali TB ga. Drenaj — mini-nasos bilan trassa yonidan tomga (yoki shift ichida nishab bilan stoyakka). SR5–SR7 da oyna poldan shiftgacha — joylashuv xuddi shunday.

2. Kesim: oynadan 1.8 m da, xona bo'ylab (SR2, ~1:50)

Havo o'quvchilar ustidan doska tomonga, oynaga yaqin zonani ham qamraydi; jalyuzi pastga 20–30°. Toza havo (R1) doska tomonda shiftdan beriladi. TB — tomda, tayanch ramada (tomdan ≥ 0.4 m, tebranishga qarshi yostiqlar), xona ustida; SR1, XZ1, XZ2 ustida 3-qavat — TB yaqin ochiq tomda (trassa uzunroq).

3. 3D: sinf ichidan (SR6, oyna poldan shiftgacha) va tomdagi tashqi bloklar



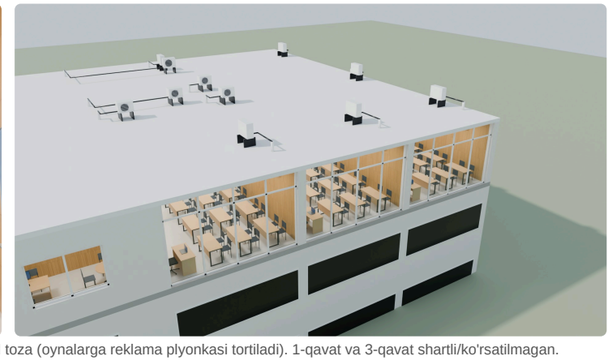

Chapda — ichki blok orqa yon devorda, oyna yonida; o'ngda — tashqi bloklar tomda, fasad toza (oynalarga reklama plyonkasi tortiladi). 1-qavat va 3-qavat shartli/ko'rsatilmagan.

Qayerda nima turadi

Xonalar	Ichki blok	Tashqi blok	Trassa
SR1–SR3 (g'arb), SR5–SR7 (sharq)	doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan 1.8 m, 2.75 m	tomda, xona ustida (SR1 — 3-qavat yonida)	~4–13 m
SR4	o'ng devorda, doska ustida	tomda, xona ustida	~5 m
XZ1–XZ4	ichki devorda, 12 000 BTU	tomda (XZ1, XZ2 — 3-qavat yonida)	~4–10 m
Koworking, CEO	mavjud (koworkingda 24k + 18k — koworking va koridorlar), joyi o'zgarmaydi		

Oynali sinflar: sovutish yuki va bitta 24k (reklama plyonkasi bilan)

Xona	Fasad	Oyna, m²	Og'ir payt	Yuk, kW	Plyonkasiz	24k: nominal / inverter maks.	Baho
SR1	g'arb	11.8	16:00	**7.5–8.1**	9.6	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR2	g'arb	11.8	16:00	**7.6–9.3**	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR3	g'arb	11.9	16:00	**7.6–9.3**	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR5	sharq	19.8	9:00	**8.0–9.4**	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / **chegarada**
SR6	sharq	19.6	9:00	**7.9–9.4**	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / **chegarada**
SR7	sharq	19.6	9:00	**7.9–9.4**	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / **chegarada**

Narx o'zgarmagan holda tavsiya

- **Reklama plyonkasi oynaning hammasiga** — perforatsiyali, tashqi tomoni oq/ochiq rang: quyosh issiqligini ~40–50% kamaytiradi (plyonkasiz yuk 2–4 kW ko'p).
- **Inverter split, T3 sinfi (+52 °C gacha), maksimal sovutish ≥ 8 kW** — shu narx oralig'ida tanlanadi.
- **Ichki blok oynaga yaqin** (yon devorda), **TB tomda soyaroq joyda**, qora yopmadan ≥ 0.4 m yuqorida.
- **Oldindan sovutish:** SR5–SR7 — birinchi darsdan 30–40 daqiqa oldin, SR1–SR3 — 13:00 dan; eshiklar yopiq, rekuperatorlar ishlaydi, 24–25 °C.
- **Iyul–avgustda** 14:00–18:00 da katta guruhlar quyoshsiz SR4 ga.

Natija: SR5–SR7 — ko'p kunlarda yetadi, eng issiq ertalablarda chegarada; SR1–SR3 — eng issiq kunlarda 15:00–18:00 da to'liq guruh bilan ~1.5–3 kW kam (~26–28 °C). Eng arzon qo'shimcha (narxga kiritilmagan) — SR1–SR3 ga bittadan 12k: 3 × $380. Hisob: HVAC hisobi, 2a-bo'lim.

Bloklar (taxminiy o'lchamlar — model pasportidan)

Split	Soni	Ichki blok, mm	Tashqi blok, mm	TB, kg	Elektr liniyasi
24 000 BTU	7	1100 × 330 × 240	890 × 700 × 340	~45	3×2.5 mm², avtomat 20 A
12 000 BTU	4	850 × 290 × 210	780 × 550 × 290	~30	3×1.5 mm², avtomat 16 A

- **Tomda:** tayanch rama (tebranishga qarshi yostiqlar), tom yopmasi teshilgan joylar germetiklanadi; tomga chiqish va o'rnatishga ijaraga beruvchining ruxsati kerak.
- **Elektr:** har bir split — shitdan alohida liniya; 11 ta to'liq yuklamada ~20 kW.