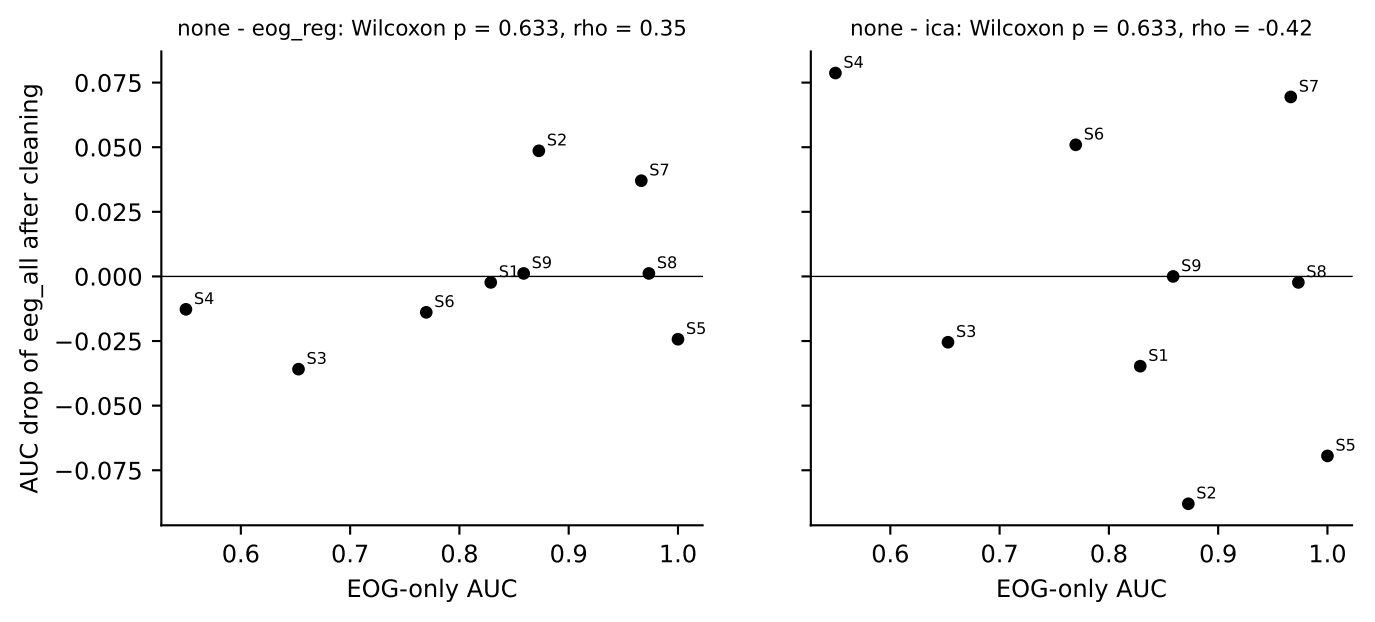
none - eog_reg: Wilcoxon p = 0.633, rho = 0.35
none - ica: Wilcoxon p = 0.633, rho = -0.42
AUC drop of eeg_all after cleaning
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
EOG-only AUC
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9