




## Logigramme de correction température du PN

équipe process JLS, 10/2022

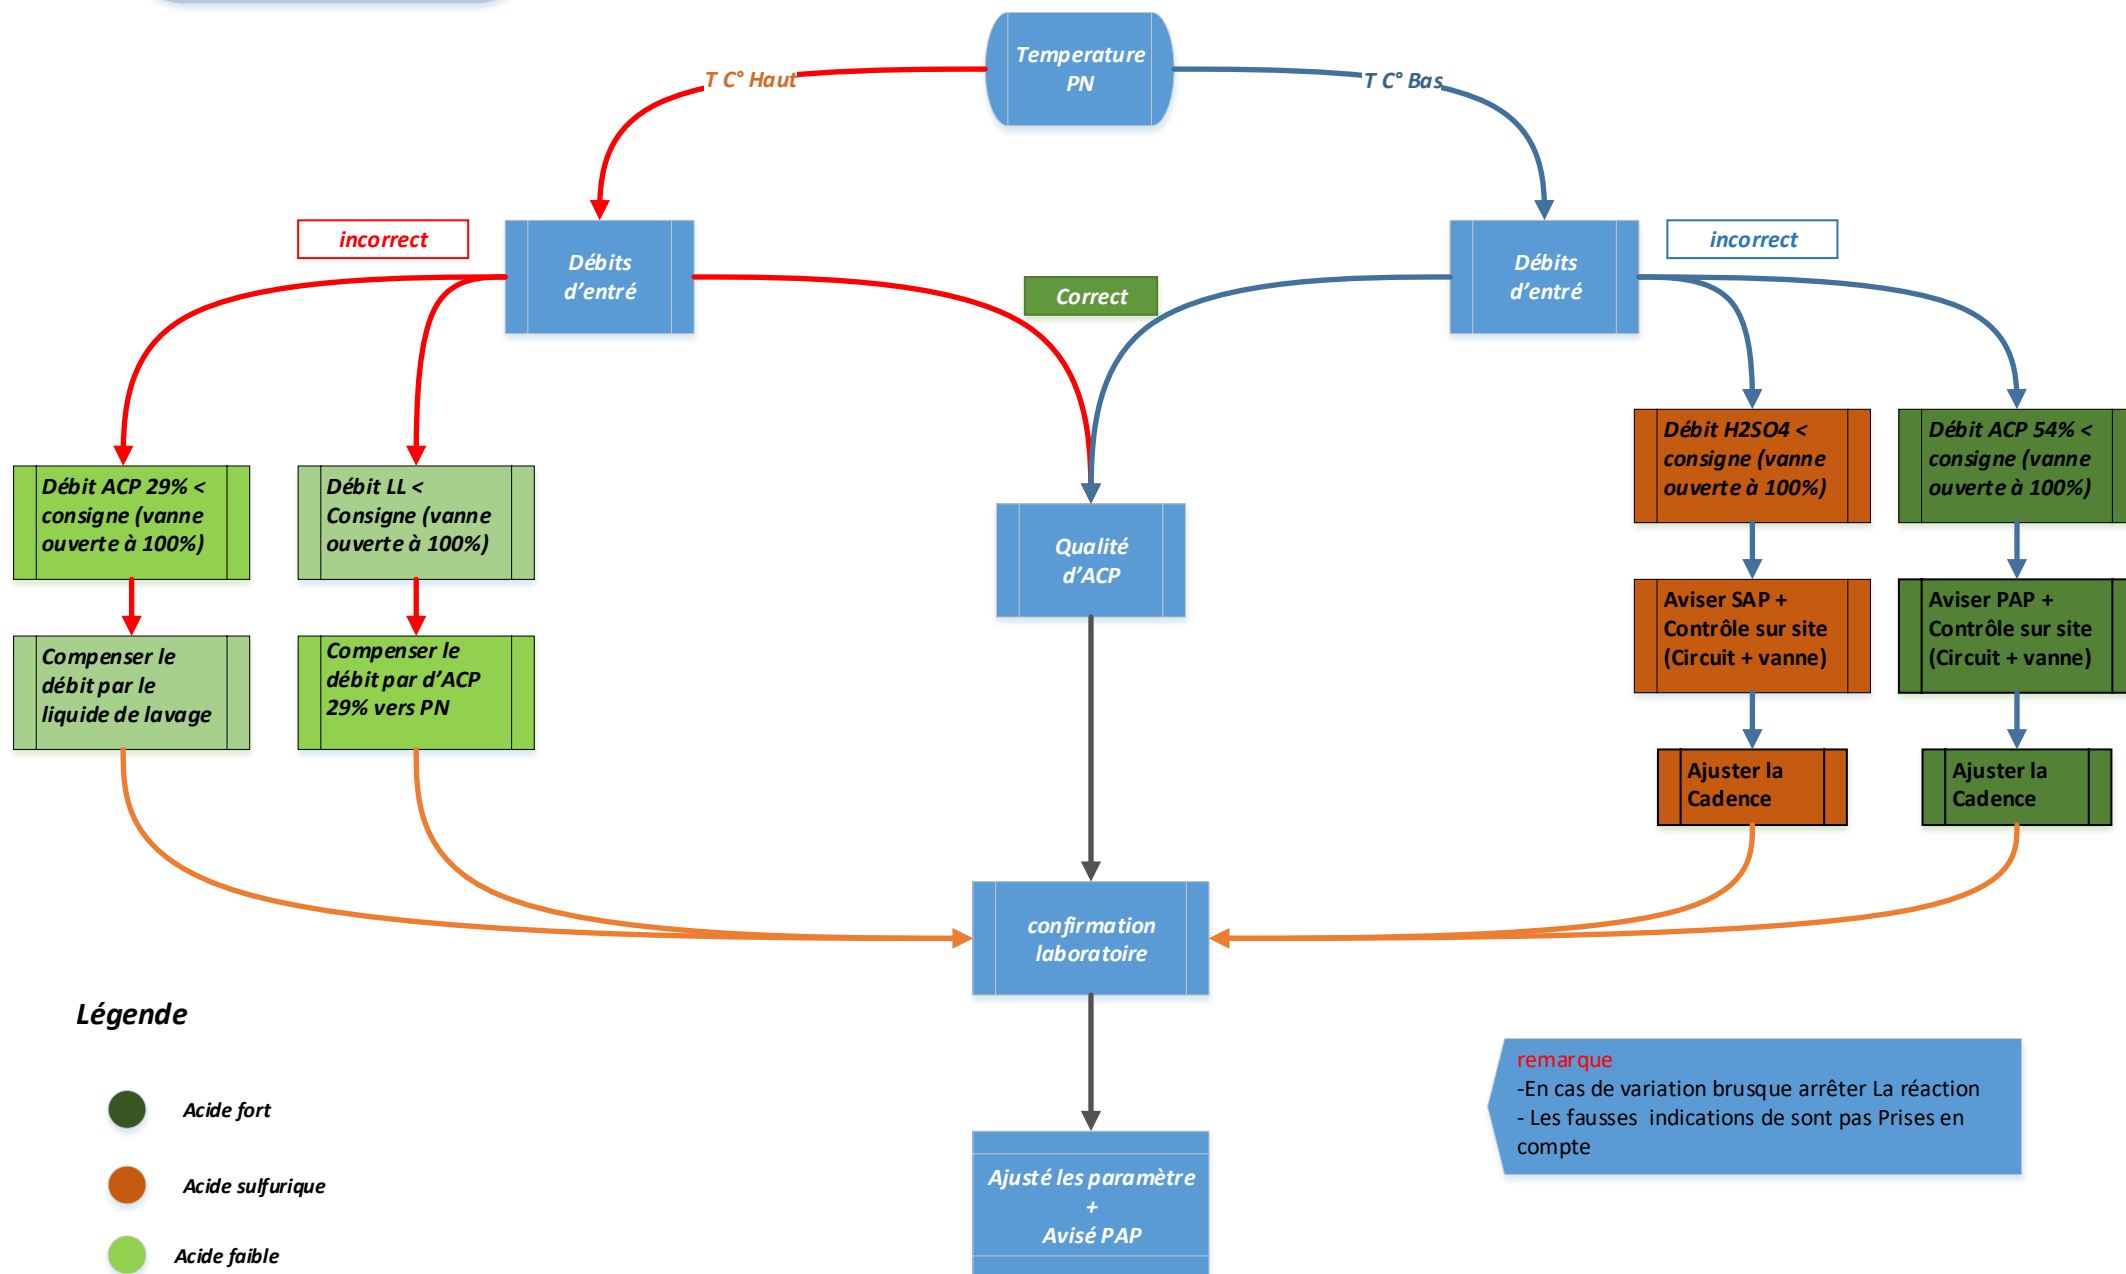

### Légende

- Acide fort
- Acide sulfurique
- Acide faible
- Liquide lavage

### remarque

- En cas de variation brusque arrêter La réaction  
- Les fausses indications de sont pas Prises en compte