

编号IV—XF 特勤新泾 0034 永乐（中国）电器销售有限公司仙霞店 预案

永乐（中国）电器销售有限公司仙霞店基本情况


单位基本情况	单位名称	永乐（中国）电器销售有限公司仙霞店			单位地址	仙霞西路 88 号 B2 层		联系电话	13370206948		
	人员总数	34 人			建筑高度	地上 0m	地下 5m	层数	地下 1 层		
	建筑结构	钢混	占地面积	m²	总建筑面积	3146 m²		主要使用性质	电器销售		
	区域分布	1、B2 层设有电器库房、电器销售区域、更衣室、办公室；									
	毗邻建筑	东：哈密路				西：剑河路					
		南：仙霞西路				北：周家浜					
	辖区中队行驶路线及时间	金钟路——协和路——仙霞西路——剑河路，约需 15 分钟到达。									
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置	西郊百联一楼星巴克后门西面								
	消防水源	消 防 水池数量	无	位置		总容量		补给方式			
		室 外 其 他水源	周家浜				位置	单位北面			
	自动报警系统	有（√） 无（ ）	自动喷水系统	有（√） 无（ ）	应急广播系统	有（√） 无（ ）	防排烟系统	有（√） 无（ ）			
	室外消火栓数量	8 个（西郊百联）	室外消火栓位置分布	分别位于西郊百联地面后停车场 2 个；单位东、西各一个；南面三个、中心广场 1 个				管网口径	300mm		
	消防泵	消火栓泵	数量：0 台	扬程：0	流量：0	水泵接合器	数量：	位置：			
		喷淋泵	数量：0 台	扬程：0	流量：0	喷淋接合器	数量：	位置：			
	消防电梯数量及位置	无									
	疏散楼梯数量及位置	共 2 座：单位东北角一个；单位大门南面 1 个									
	安全出口数量及位置	共 6 个：单位南面有四个；东北、西北各一个									
	室内消火栓数量	5 个	标准层室内消火栓数量及位置			详情参考平面图					
(一)重点部位情况	重点部位名称	库房	重点部位所在位置	单位内部北侧	建筑结构	钢混	使用性质	仓储			
	主要危险性	1.可燃材料多，火势蔓延速度快； 2.烟雾浓，装修材料能产生大量的毒害性气体，易造成人员窒息、中毒； 3.人员高度集中，疏散困难，增加救助难度。 4.电器有爆炸危险。									
处置措施	1.加强第一出动力量，坚持“救人第一”的指导思想，快速处置； 2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况； 3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施，打开救生通道，逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员； 4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施，迅速破拆外窗、门等，加快排烟排热。										
特别警示	1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃，必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行； 2.当进攻通道已经被火势封锁，应当集中力量于一点强行攻入开辟通道，完成救人任务； 3.深入内部人员必须加强个人防护，防止救援人员伤亡； 4.非电气引起火灾，一般不要采取停电措施，防止挤踩伤人。										

作战行动

力量	<p>辖区中队 3 辆，增援中队 7 辆。（共 8 泵 2 枪）</p> <p>1、新泾 1 号；2、新泾 2 号；3、新泾 3 号；4 天山 1 号；5、天山 2 号；6、新虹 1 号；7、新虹 2 号；8、新虹 4 号；9、华漕 1 号；10、华漕 2 号</p>
力量编成	<p>（共 7 条供水线路）</p> <p>第一条线路：（单位内部 2 号消火栓）</p> <p>1、（新泾 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 1 号车停靠消火栓取水后，经单位正门出入口处至着火层出墙式消火栓。</p> <p>第二条线路：（福泉路 323 号市政消火栓）</p> <p>1、（新泾 2 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 2 号车停靠福泉路 323 号市政消火栓，从单位内部通道至 A 出入口进入至着火层设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、（新泾 3 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 3 号车到达现场后，沿单位内部通道到达该单位正门出入口处至着火层灭火、破拆、疏散救人。</p> <p>第四条线路：（天山西路 125 号市政消火栓）</p> <p>1、（新虹 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新虹 1 号车停靠天山西路 125 号市政消火栓取水后，从单位 C 出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地，协助主管中队内攻，抢救疏散被困人员及物资。</p> <p>第五条线路：（天山西路 126 号市政消火栓）</p> <p>1、（新虹 2 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 2 号车停靠天山西路 126 号市政消火栓取水后，从单位 D 出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层上层设置分水阵地，至着火层上层设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第六条线路：</p> <p>1、（新虹 3 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 3 号车到达现场后，从单位 C 出入口进入至着火层上层协助主管中队设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第七条线路：（天山西路 124 号市政消火栓）</p> <p>1、（华漕 1 号车）→着火层；</p> <p>2、华漕 1 号车停靠天山西路 124 号市政消火栓取水后，从单位 B1 出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地，协助主管中队内攻，抢救疏散被困人员及物资。</p> <p>第八条线路：（协和路 296 号市政消火栓）</p> <p>1、（华漕 2 号车）→水泵接合器；</p> <p>2、华漕 2 号车停靠协和路 296 号市政消火栓取水后，为水泵接合器加压，并封锁道路、疏散人员。</p> <p>第九条线路：</p> <p>1、（天山 1 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 1 号车到达现场后，从单位 C1 出入口进入至着火层下层协助主管中队设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第十条线路：（协和路 297 号市政消火栓）</p> <p>1、（天山 2 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 2 号车到达现场后，停靠协和路 297 号市政消火栓取水后为天山一号车接力供水。</p>

..

方位及行车路线图

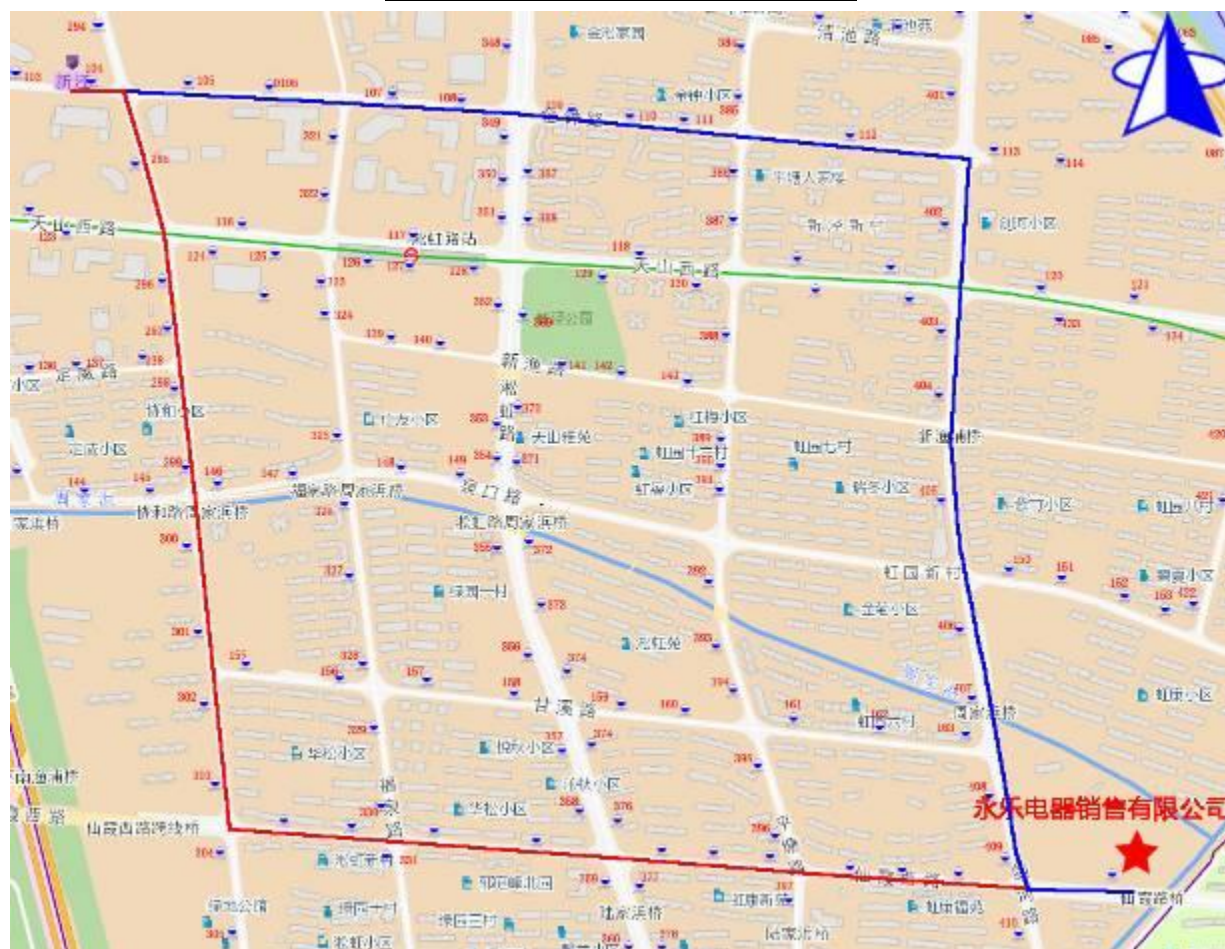

..

总平面图



• •

水源分布图(视频)




地下二层平面图



..

地下二层战斗部署图

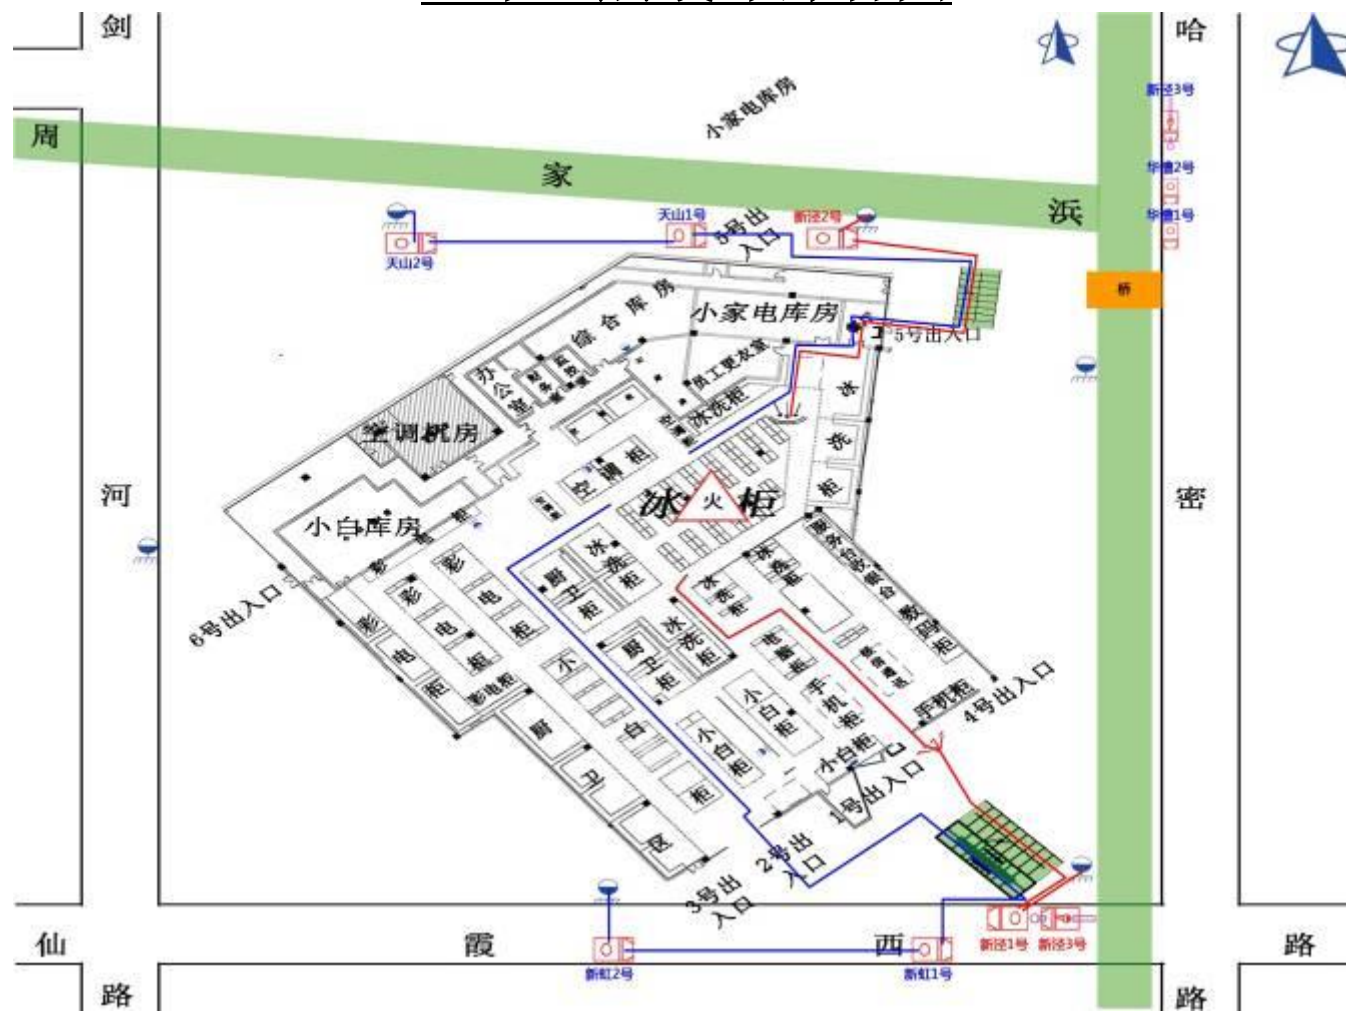

..