


2 号线虹桥一号航站楼作战信息卡

基 本 概 况				地铁站点 500 米水源图			
消防应急救援 专用通道		空港二路（3 号 口）	换乘形 式及轨 道形式	无换乘、岛式			
中控室电话		63189188					
风井分布		4 个（东、西各 2 个）					
进 攻 通 道	电（楼）梯	站厅至站台：电梯 2 部，楼梯 2 部 无障碍电梯 1 部					
	安全出入口	1、3（2 个出入口）					
消 防 设 施 设 备	室外接合器数 量（只）	消火栓 5 个（位于 3 号口） 接合器 5 个（位于 3 号口）					
	市政室外消火 栓（只）						
	是否有独立消 防设施系统	是					
	供水状态	正常					
功 能 分 区	设备区	各类机房					
	B1F（站厅层）	警务站、客服中心，各类站房机房					
	B2F（站台层）	站务员室，烟烙尽室，各类站房					
区 间 隧 道		虹桥一号航站楼→二号航站楼上行 2026 米 虹桥一号航站楼→上海动物园下行 1833 米					
运 行 时 间		5:59→23:54					
接应点		3 号口					
辖区中队		新虹中队	电台频 道	4、5、6 频道			
列车编组		6 节	日均客 流量	2 万			
备注							

2号线虹桥一号航站楼站厅层平面图

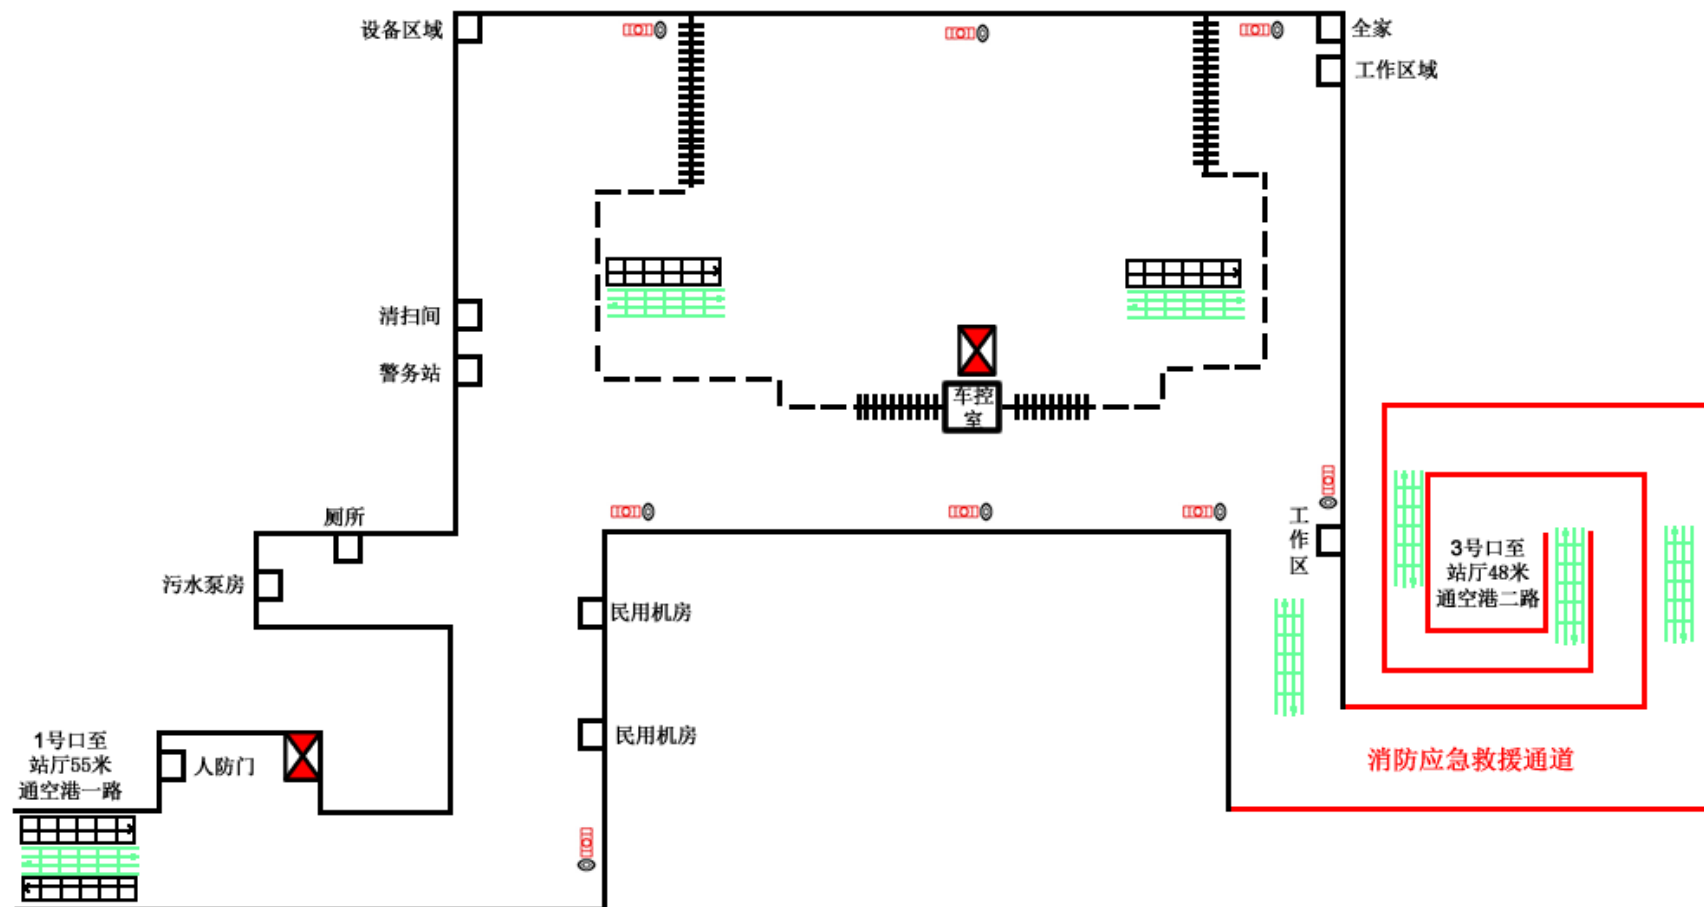


图例：


- | | | |
|----------|-------|-------|
| +++++ 轧机 | 墙式消火栓 | 重点部位 |
| 电梯与楼梯 | 电话插孔 | 无障碍电梯 |
| | 服务中心 | 紧急电话 |

--	--

2号线虹桥一号航站楼站台层平面图



→ 虹桥火车站

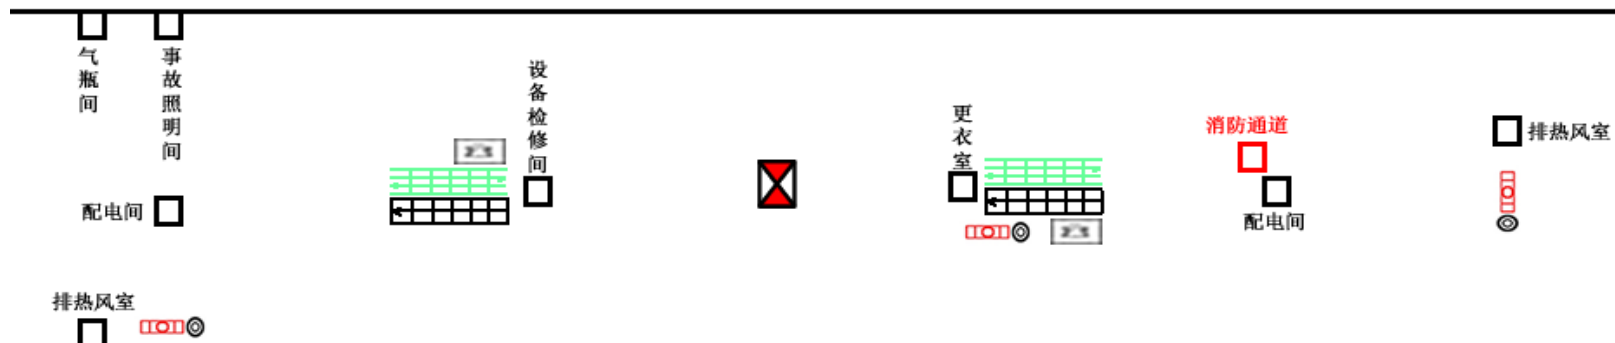

新江湾城 ←

图例:

- | | | |
|------------|-------|-------|
| +++++++ 轧机 | 墙式消火栓 | 重点部位 |
| 电梯与楼梯 | 电话插孔 | 无障碍电梯 |
| | 服务中心 | 紧急电话 |