

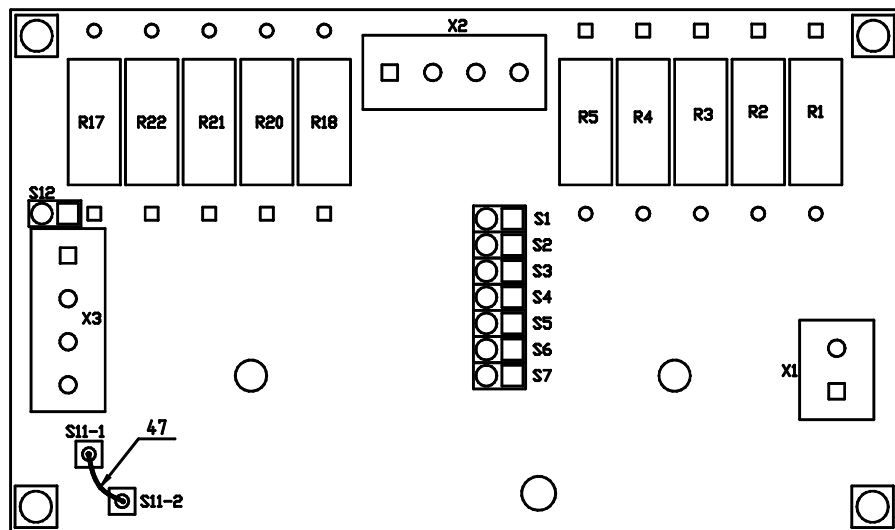
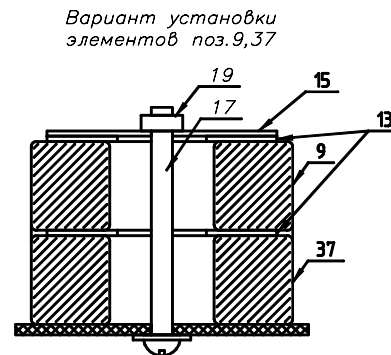
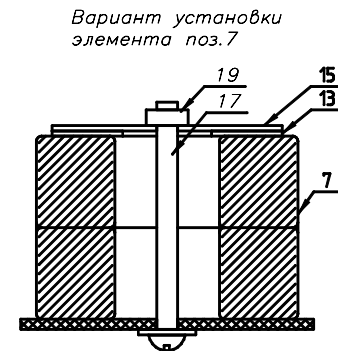
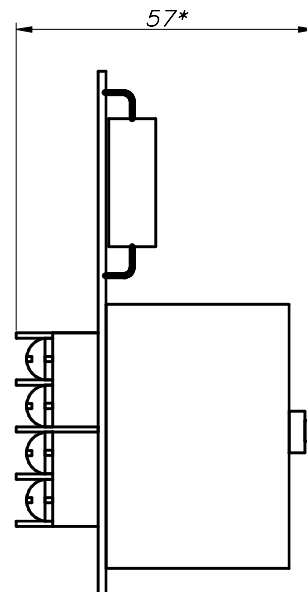


АВАНТ ВЧ УФСР v2.1

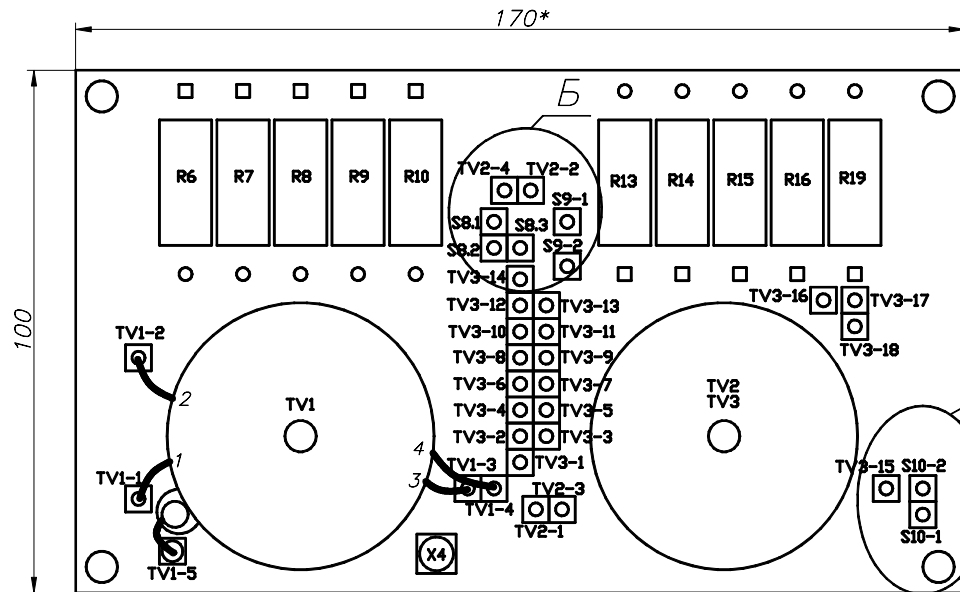


Симметричный вариант

Б1:1




Несимметричный вариант

Б1:1



В1:1



- *Размеры для справок.
- Покрыв. платы HASL.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91: поз. 31 – вариант 140.02.0314.00.00.
- Элементы поз. 1, 3 устанавливать до упора в плату.
- В места установки S1-S7, S12 распаять гнезда поз. 33.
- Трансформаторы распаивать в одноименные контакты на плате.
- Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

АВАНТ ВЧ УФСР v2.1				Лит.	Масса	Масштаб
ВЧ устройство фильтрации, согласования и развязки						1:1
Сборочный чертеж				Лист 1	Листов 1	
ООО "Прософт-Системы"						

Изм. Лист	N докум.	Погн.	Дата
Разроб.	Щеблякин М.В.		
Пров.	Вершинин А.С.		
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.	Чирков А.Г.		