



Перв. примен.	АВАНТ ВЧ УФСР v2.1 rev2
Справ. N	
Подп. и дата	
Инв. N дубл.	
Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

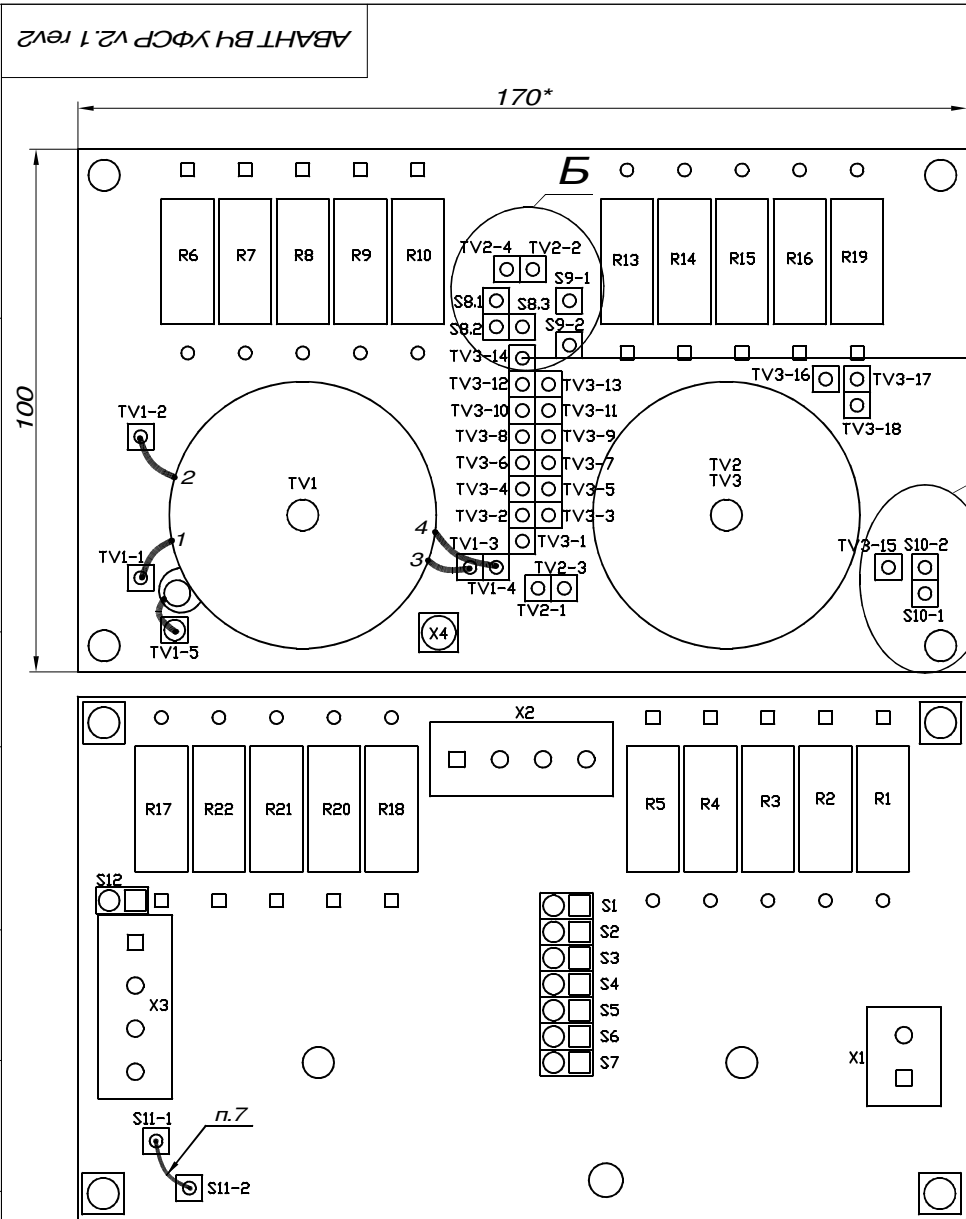


Симметричный вариант

Б1:1




Несимметричный вариант


Б1:1

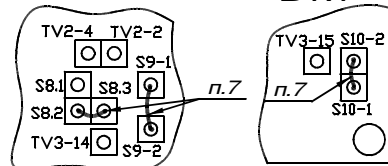

Вариант установки  
элемента поз.7

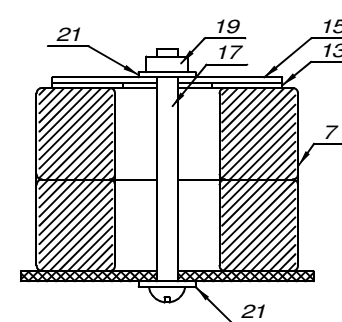

Вариант установки  
элементов поз.9,37

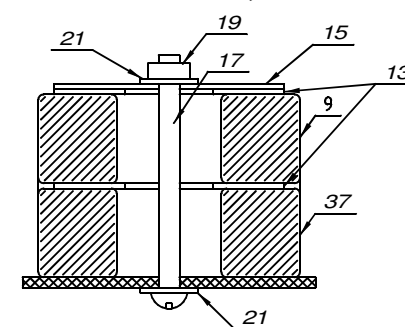

- \*Размеры для справок.
- Покрывание платы HASL.
- Паять припоём ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:  
поз. 31 - вариант 140.02.0314.00.00.
- Элементы поз. 1, 3 устанавливать до упора в плату.
- В места установки S1-S7, S12 распаять гнезда поз. 33.
- Перемычки выполнить обрезком вывода, диаметром не менее 0,5мм.
- Трансформаторы распаять в одноименные контакты на плате.
- Распаять одну пару скрученных проводов трансформатора поз.9 в отверстия TV2-1, TV2-3, вторую пару в отверстия TV2-2, TV2-4, произвольным образом.
- редобания к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- Остальные Т.Т. по ОСТ 4.ГО.070.015.

АВАНТ ВЧ УФСР v2.1 rev4				Лит.	Масса	Масштаб
Плата ВЧ устройства фильтрации, сгласования и развязки (HF_filter_1v0)						1:1
Сборочный чертеж				Лист 1	Листов 1	
ООО "Прософт-Системы"						

Изм.	Лист	Н докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Щеблякин М.В.			14.09.12
Пров.	Вершинин А.С.			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Чирков А.Г.			

№	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
	АВАНТ ВЧ УФСР v2.1 rev4		1		
	<b>Сборочный чертеж</b>				
	<b>Основной вариант</b>				
	-----				
	<b>Плата печатная</b>		1		
	HF_filter_1v0				
1	Клеммник барьерный		1	X1	
	DG35C-B-02P-13-00A(H)				
	8.25мм DEGSON				
3	Клеммник барьерный		2	X2,X3	
	DG35C-B-04P-13-00A(H)				
	8.25мм DEGSON				
5	<b>Провод заземления</b>		1	X4	Не устан.
7	Трансформатор ТСР 1.0		1	TV1	
	разделительный				
9	Фильтр синфазных помех		1	TV2	
	ТСФ 1.0				
13	Шайба d38/d16		3		
	электрокартон				
15	Чашка d35/d12/d4,5		2		
	алюминий 1,5мм + хим.ос.				
17	Винт М3-6gx45.48 ГОСТ		2		или 45-50 мм.
	11644-75 цил., Ph				потайной
19	Гайка М3-6Н.5 ГОСТ 5915-70		2		
21	Шайба А 3.04.016		4		
	ГОСТ11371-78				

					АВАНТ ВЧ УФСР v2.1 rev4			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Щеблыкин М.		18-02-14	ВЧ устройство фильтрации, согласования и развязки  Спецификация	Лит.	Лист	Листов
Провер.							1	3
						ООО		
Н.контр.						«Прософт-Системы»		
Утв.		Чирков А.Г.						



№	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
---	--------------	--------	------	------	------------

*Лист регистрации ревизий*

[illegible]

					АВАНТ ВЧ УФСР v2.1 rev4	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		