
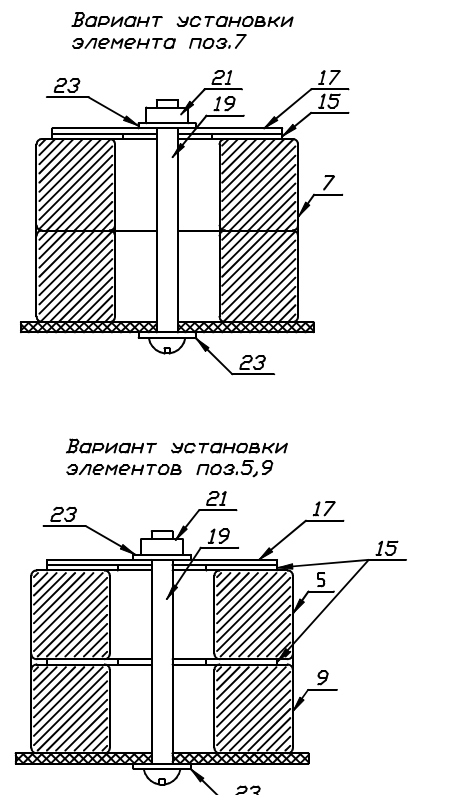
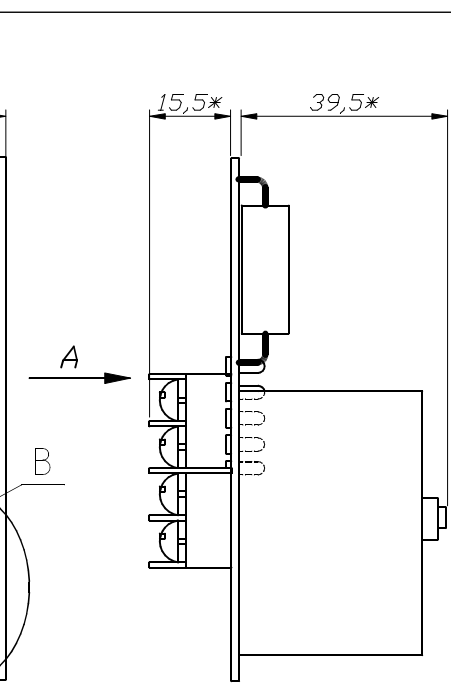
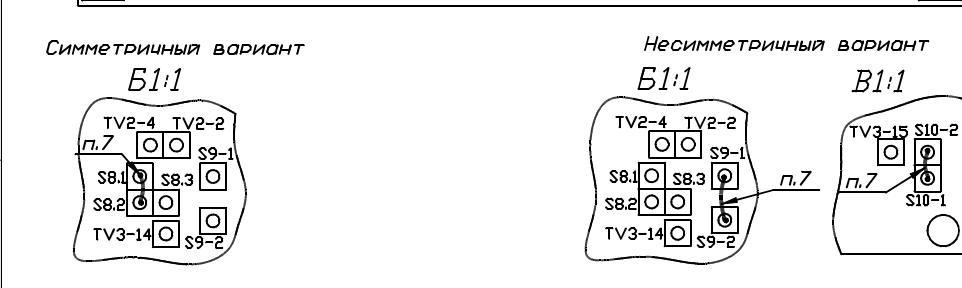
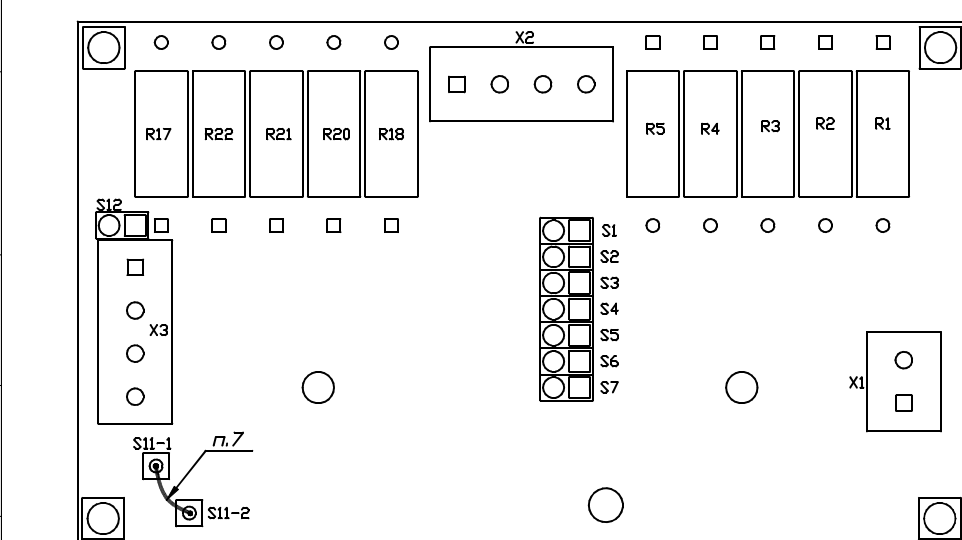


Перв. примен.	АВАНТ В4 УФСР v2.1 rev2
Справ. N	
Подп. и дата	
Инв. N дубл.	
Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

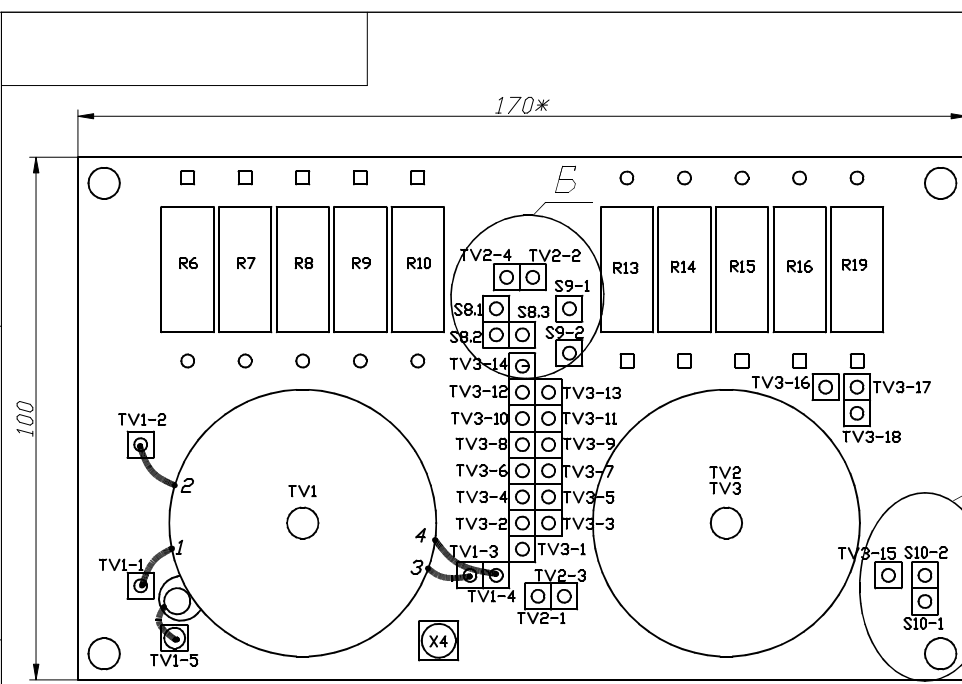

- *Размеры для справок.
- Покрыв. платы HASL.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз. 35 - вариант 140.02.0314.00.00.
- Элементы поз. 29,31 устанавливать до упора в плату.
- В места установки S1-S7, S12 распаять гнезда поз. 27.
- Перемычки выполнить отрезком вывода, диаметром не менее 0,5мм.
- Трансформаторы распаять в одноименные контакты на плате.
- Распаять одну пару скрученных проводов трансформатора поз.5 в отверстия TV2-1, TV2-3, вторую пару в отверстия TV2-2, TV2-4, произвольным образом.
- Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- Остальные Т.Т. по ОСТ 4.ГО.070.015.

					АВАНТ В4 УФСР v2.1 СБ			
6					Плата В4 УФСР 02v1 (HF_filter_1v0) СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Щеблыкин М.В.		08.02.17					
Пров.	Вершинин А.С.							
Т. контр.								
					Лит.		Масса	Масштаб
								1:1
					Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					ООО "Прософт-Системы"			
Утв.	Чирков А.Г.							