





Перв. примен.	АВАНТ ВЧ УФСР v2.1
Справ. N	
Погн. и дата	
Инв. N дубл.	
Взам. инв. N	
Погн. и дата	
Инв. N подл.	

АВАНТ ВЧ УФСР v2.1

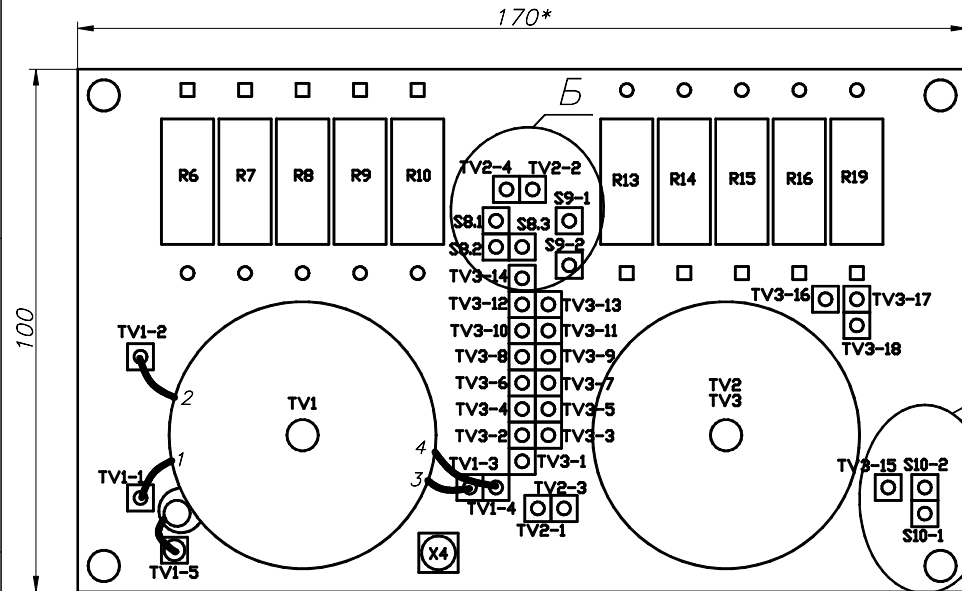

А


В

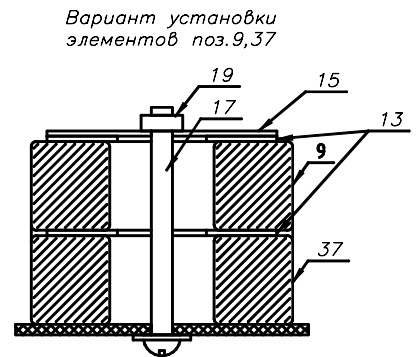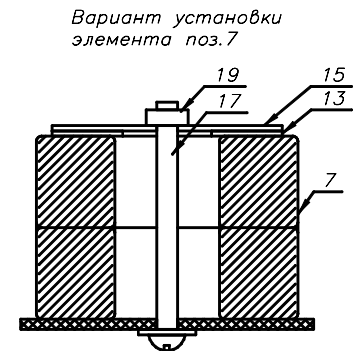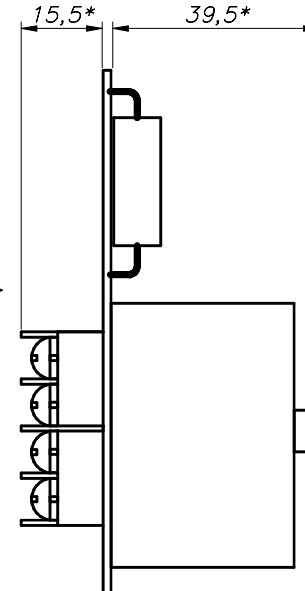

- *Размеры для справок.
- Покрывание платы HASL.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91: поз. 31 - вариант 140.02.0314.00.00.
- Элементы поз. 1, 3 устанавливать до упора в плату.
- В места установки S1-S7, S12 распаять гнезда поз. 33.
- Перемычки выполнить обрезком вывода, диаметром не менее 0,5мм.
- Трансформаторы распаять в одноименные контакты на плате.
- Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.


Симметричный вариант

Б1:1




Несимметричный вариант

Б1:1



В1:1



АВАНТ ВЧ УФСР v2.1

Изм. Лист	N докум.	Погн.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разроб.	Щеблякин М.В.					1:1
Пров.	Вершинин А.С.					
Т. контр.				Лист 1	Листов 1	
Н. контр.				ООО "Прософт-Системы"		
Утв.	Чирков А.Г.					

Копировал

Формат А3