


2.141.020 СБ

5

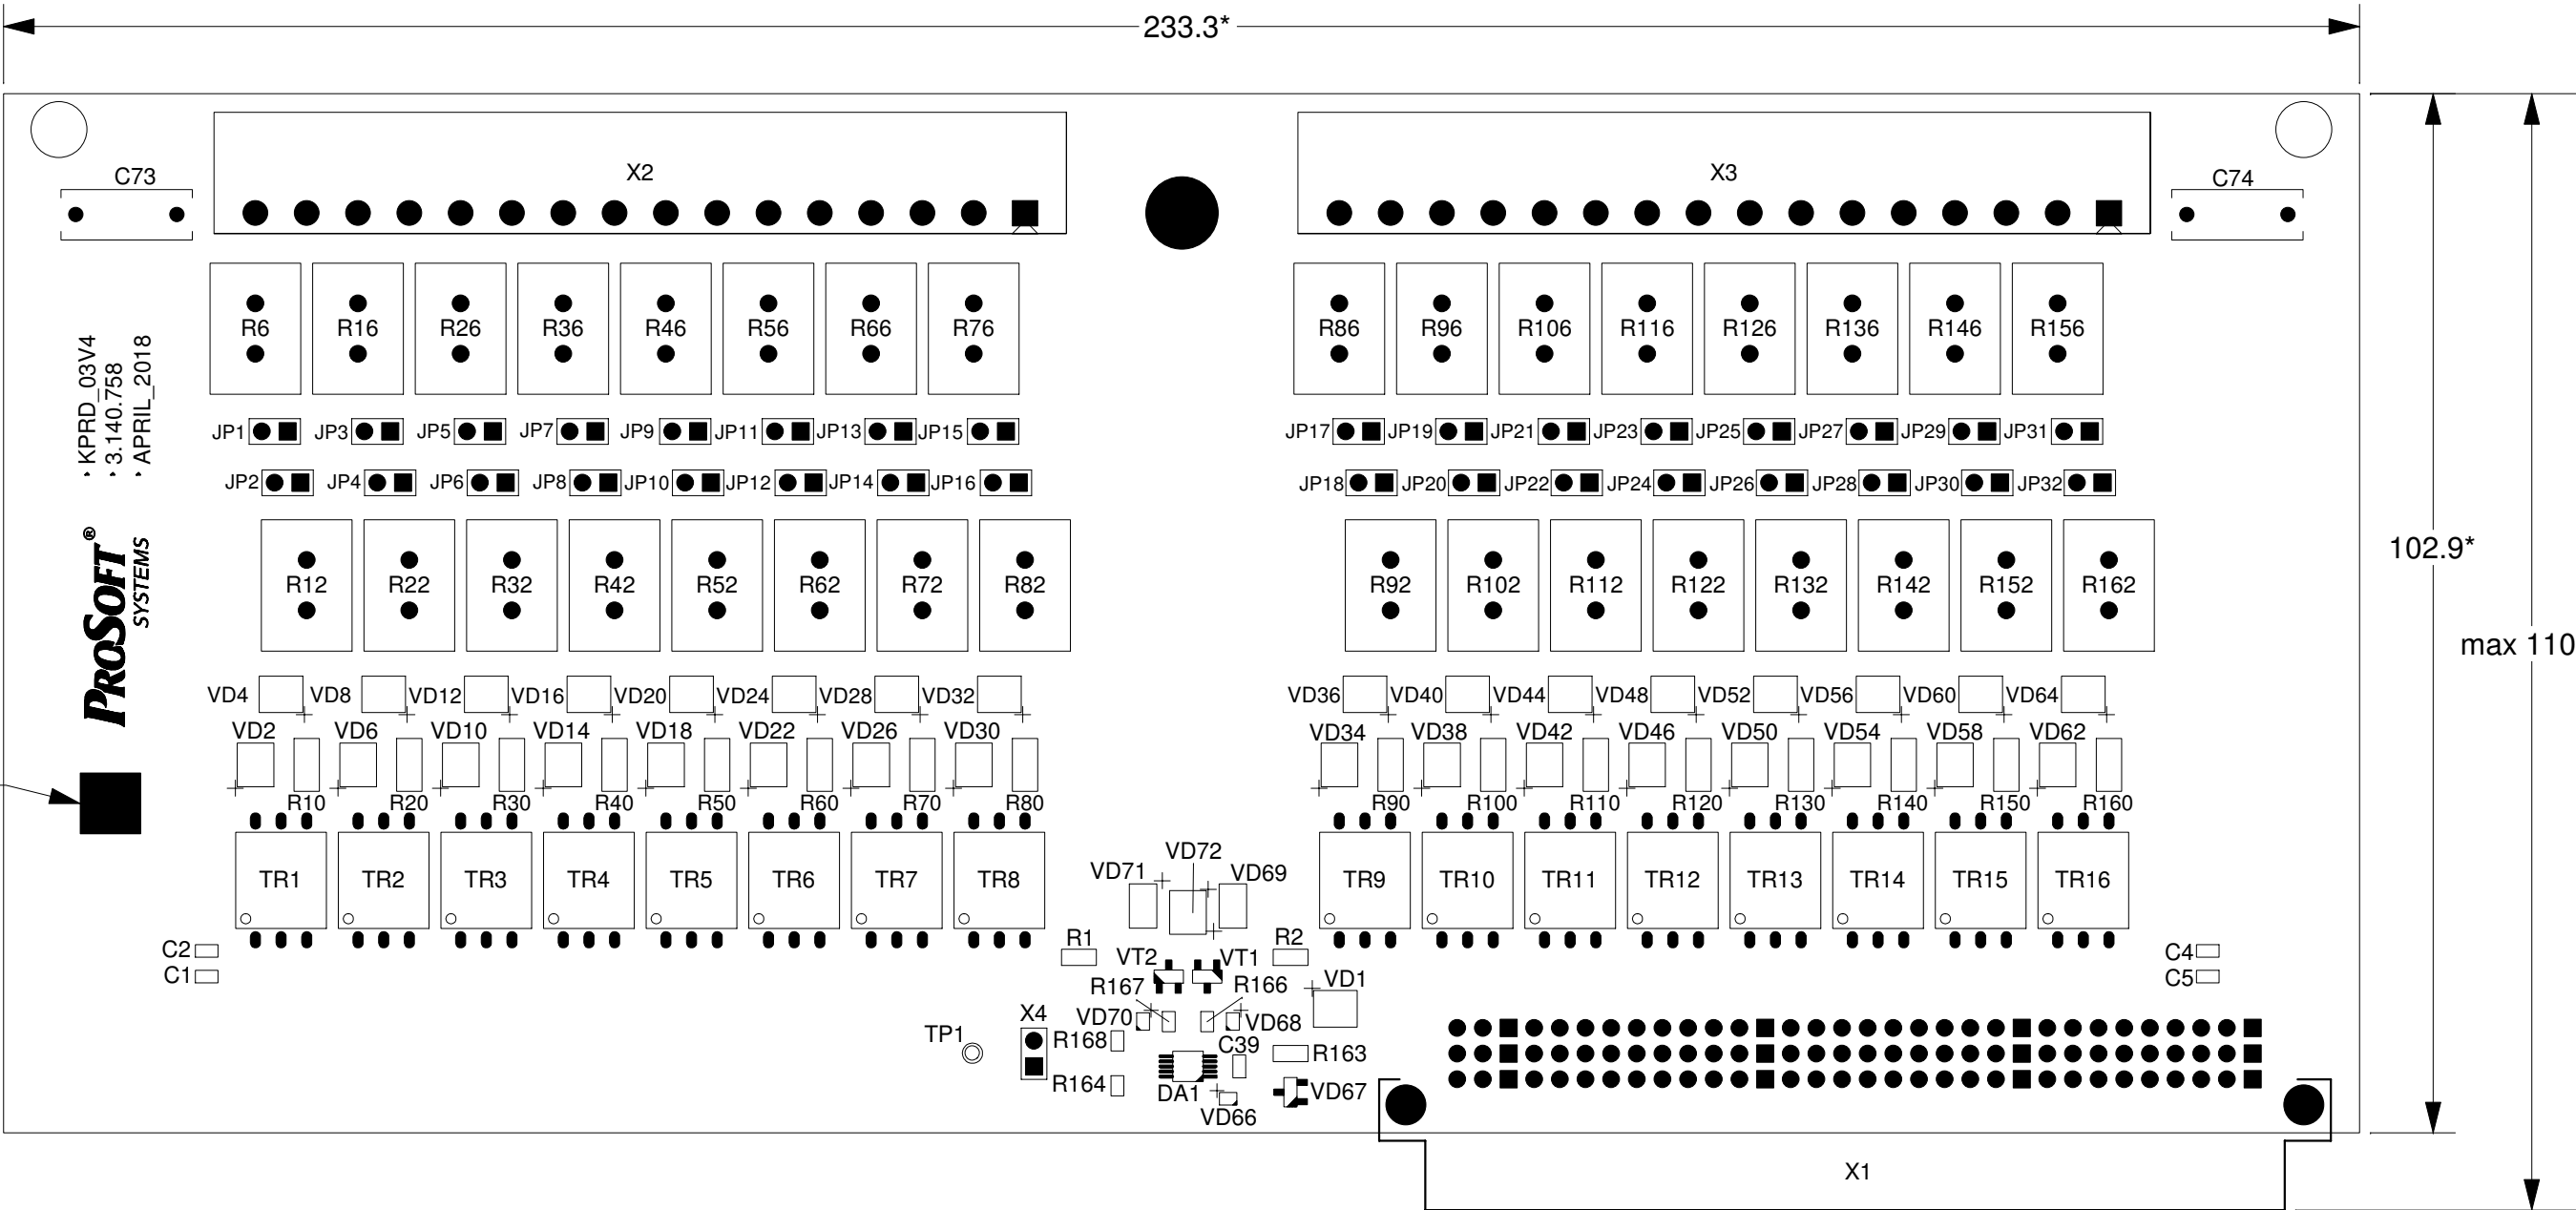

- Покрывтие платы HASL.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- Место для маркировки
- Элементы поз.54,55,56 устанавливать до упора в плату.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
  - поз.7,21 - вариант 200.00.000.00.00.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

1. \* Размеры для справок.

					2.141.020 СБ							
0					Плата KPRD_03v4 1-16			Лит		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.		Щеблыкин М.		26.04.18								
Проверил		Вершинин А.		26.04.18								
Т. контр.								Лист 1		Листов 2		
Н. контр.		Назаренко А.		26.04.18				ООО "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.										

