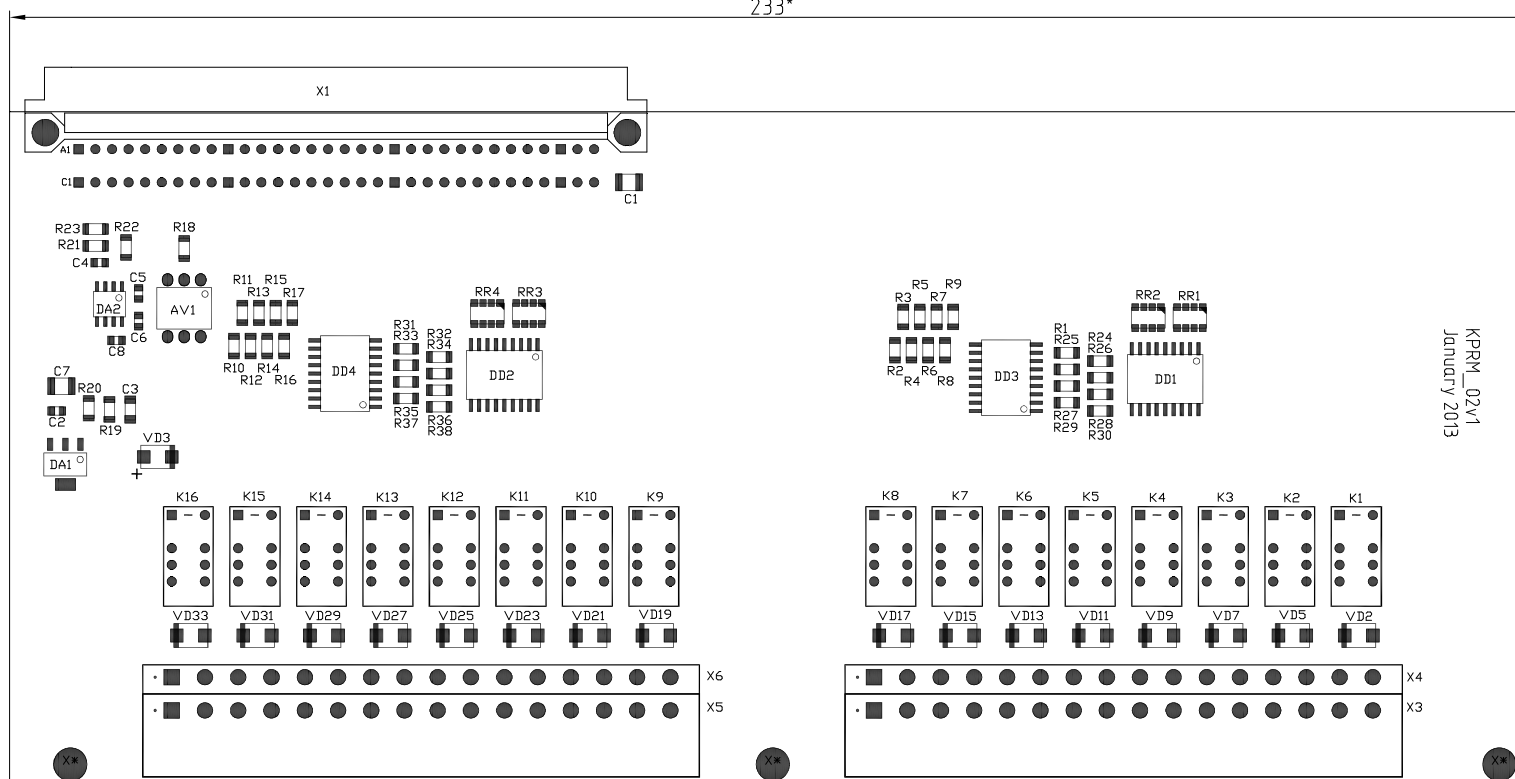


233*

KPRM_02v1
January 2013

112*

27*

1. *Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 27, 29, 31, 47 устанавливать до упора в плату.
5. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
6. Остальные Т.Т. по ОСТ 4.ГО.070.015.

						АВАНТ КГРМ 02v1 rev.0			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.		Щеблыкин М.В.		19.04.13					1:25:1
Пров.		Макаров Е.Г.							
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.		Назаренко А.Н.				ООО "Прософт-Системы"			
Утв.		Чирков А.Г.							

Формат А3