
KPRM\_02v1  
January 2013

2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 47, 49, 51, 69 устанавливать до упора в плату.
5. Элементы поз.19 устанавливать на прокладку выполненную из отрезка ленты от чип-элементов.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

1. \*Размеры для справок.

					<b>ПБКМ.42 6439.005 rev.0</b>			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	<b>Плата КГРМ 02v1</b>  <b>Сборочный чертеж</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Щеблыкин М.В.			12.03.13				1:2.5:1
Пров.	Вершинин А.С.							
Т. контр.								
						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.	Назаренко А.Н.					ООО "Прософт-Системы"		
Утв.	Чирков А.Г.							

Инов. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инов. N дубл.	Подп. и дата

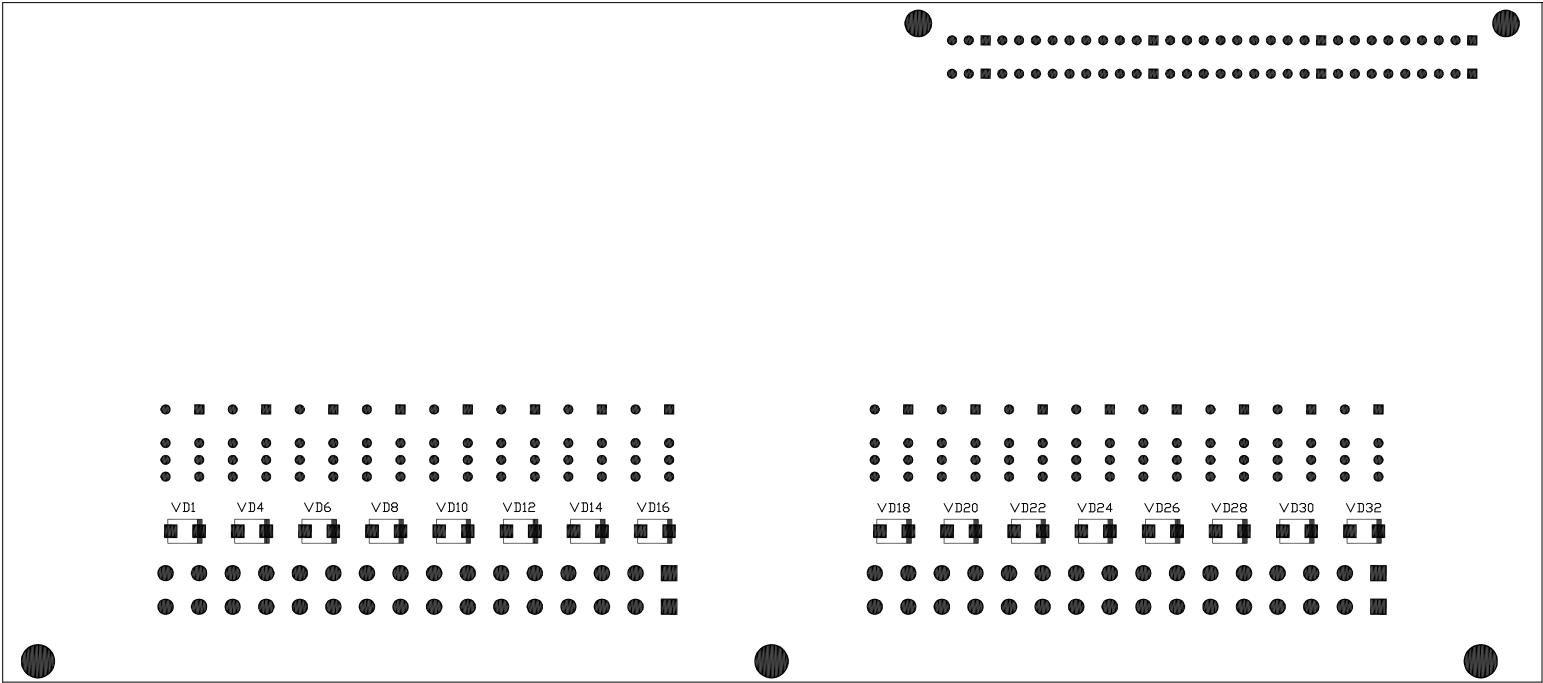

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.42 6439.005 rev.0