


Перв. примен. ПБКМ.426439.003				
Справ. N				
Подп. и дата				
Инв. N дубл.				
Взам. инв. N				
Подп. и дата				
Инв. N подл.				

ПБКМ.426439.003 rev.0

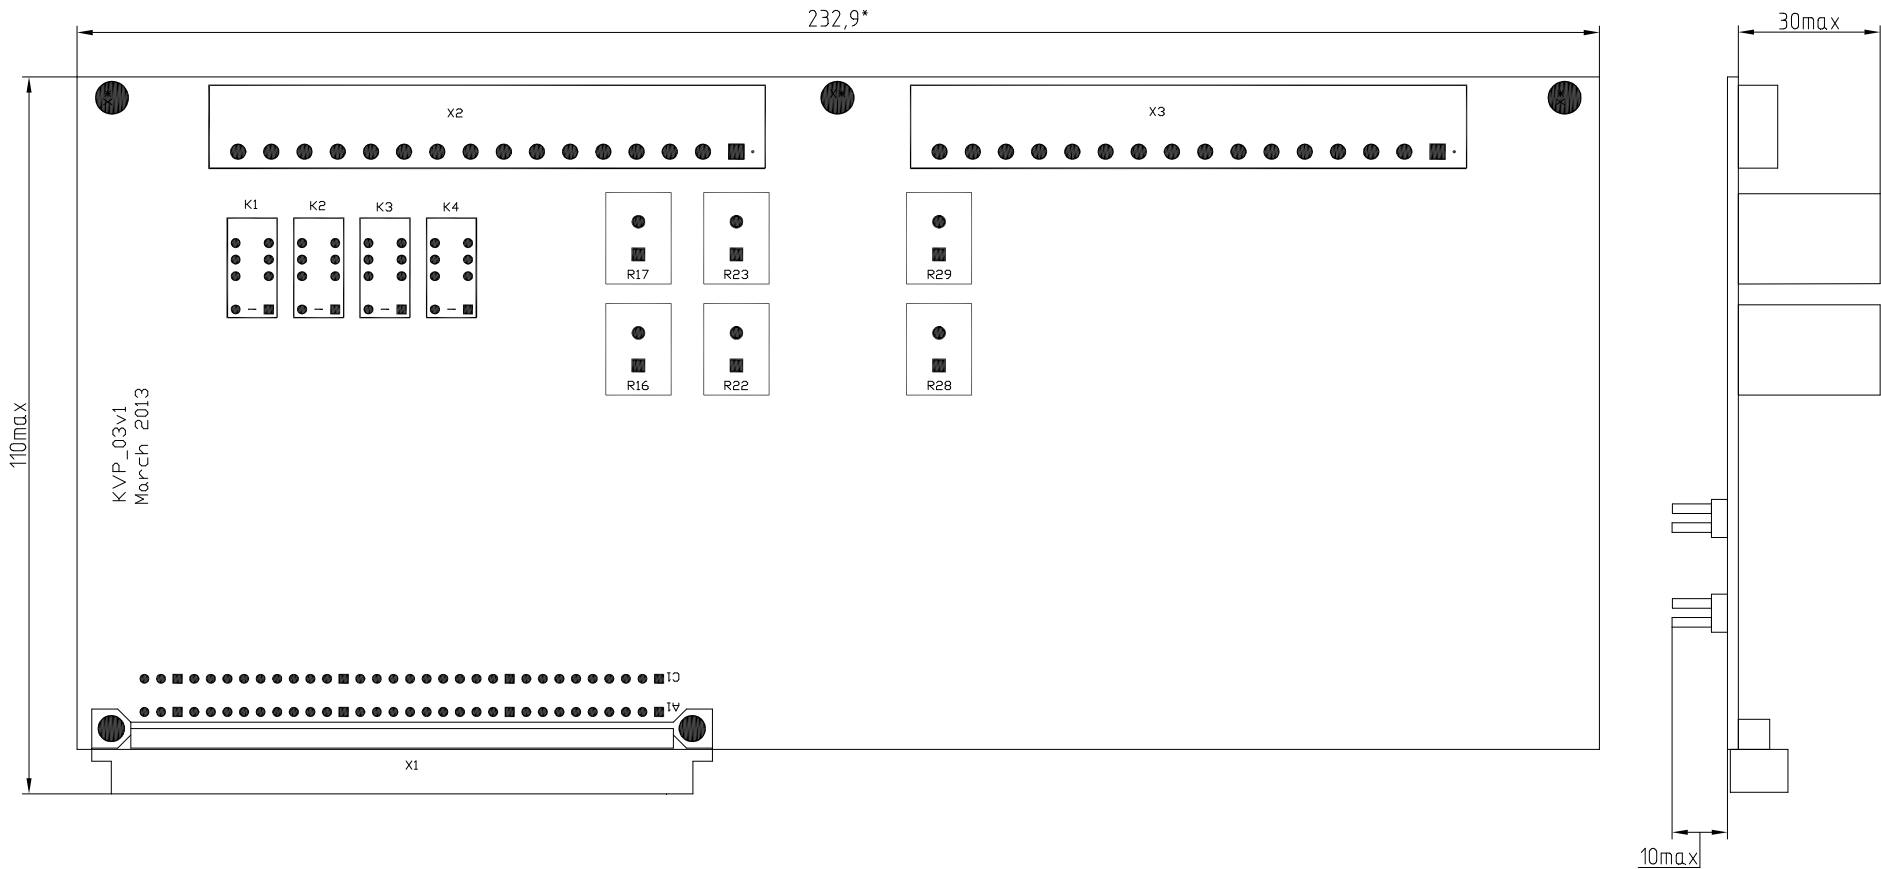

2. Покрывание платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 41, 43, 45 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91.
поз.59 - вариант 200.00.0000.00.00
6. Перемычки JP1-JP16 не запаиваются.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные Т.Т. по ОСТ 4.ГО.070.015.

1. *Размеры для справок.

						ПБКМ.426439.003 rev.0				
						Плата КВП 03v1 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					1:25:1	
Разраб.		Щеблякин М.В.		18.08.13						
Пров.		Вершинин А.С.								
Т. контр.										
							Лист 1	Листов 2		
Н. контр.		Назаренко А.Н.				ООО "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.								