


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.

2.140.808 СБ

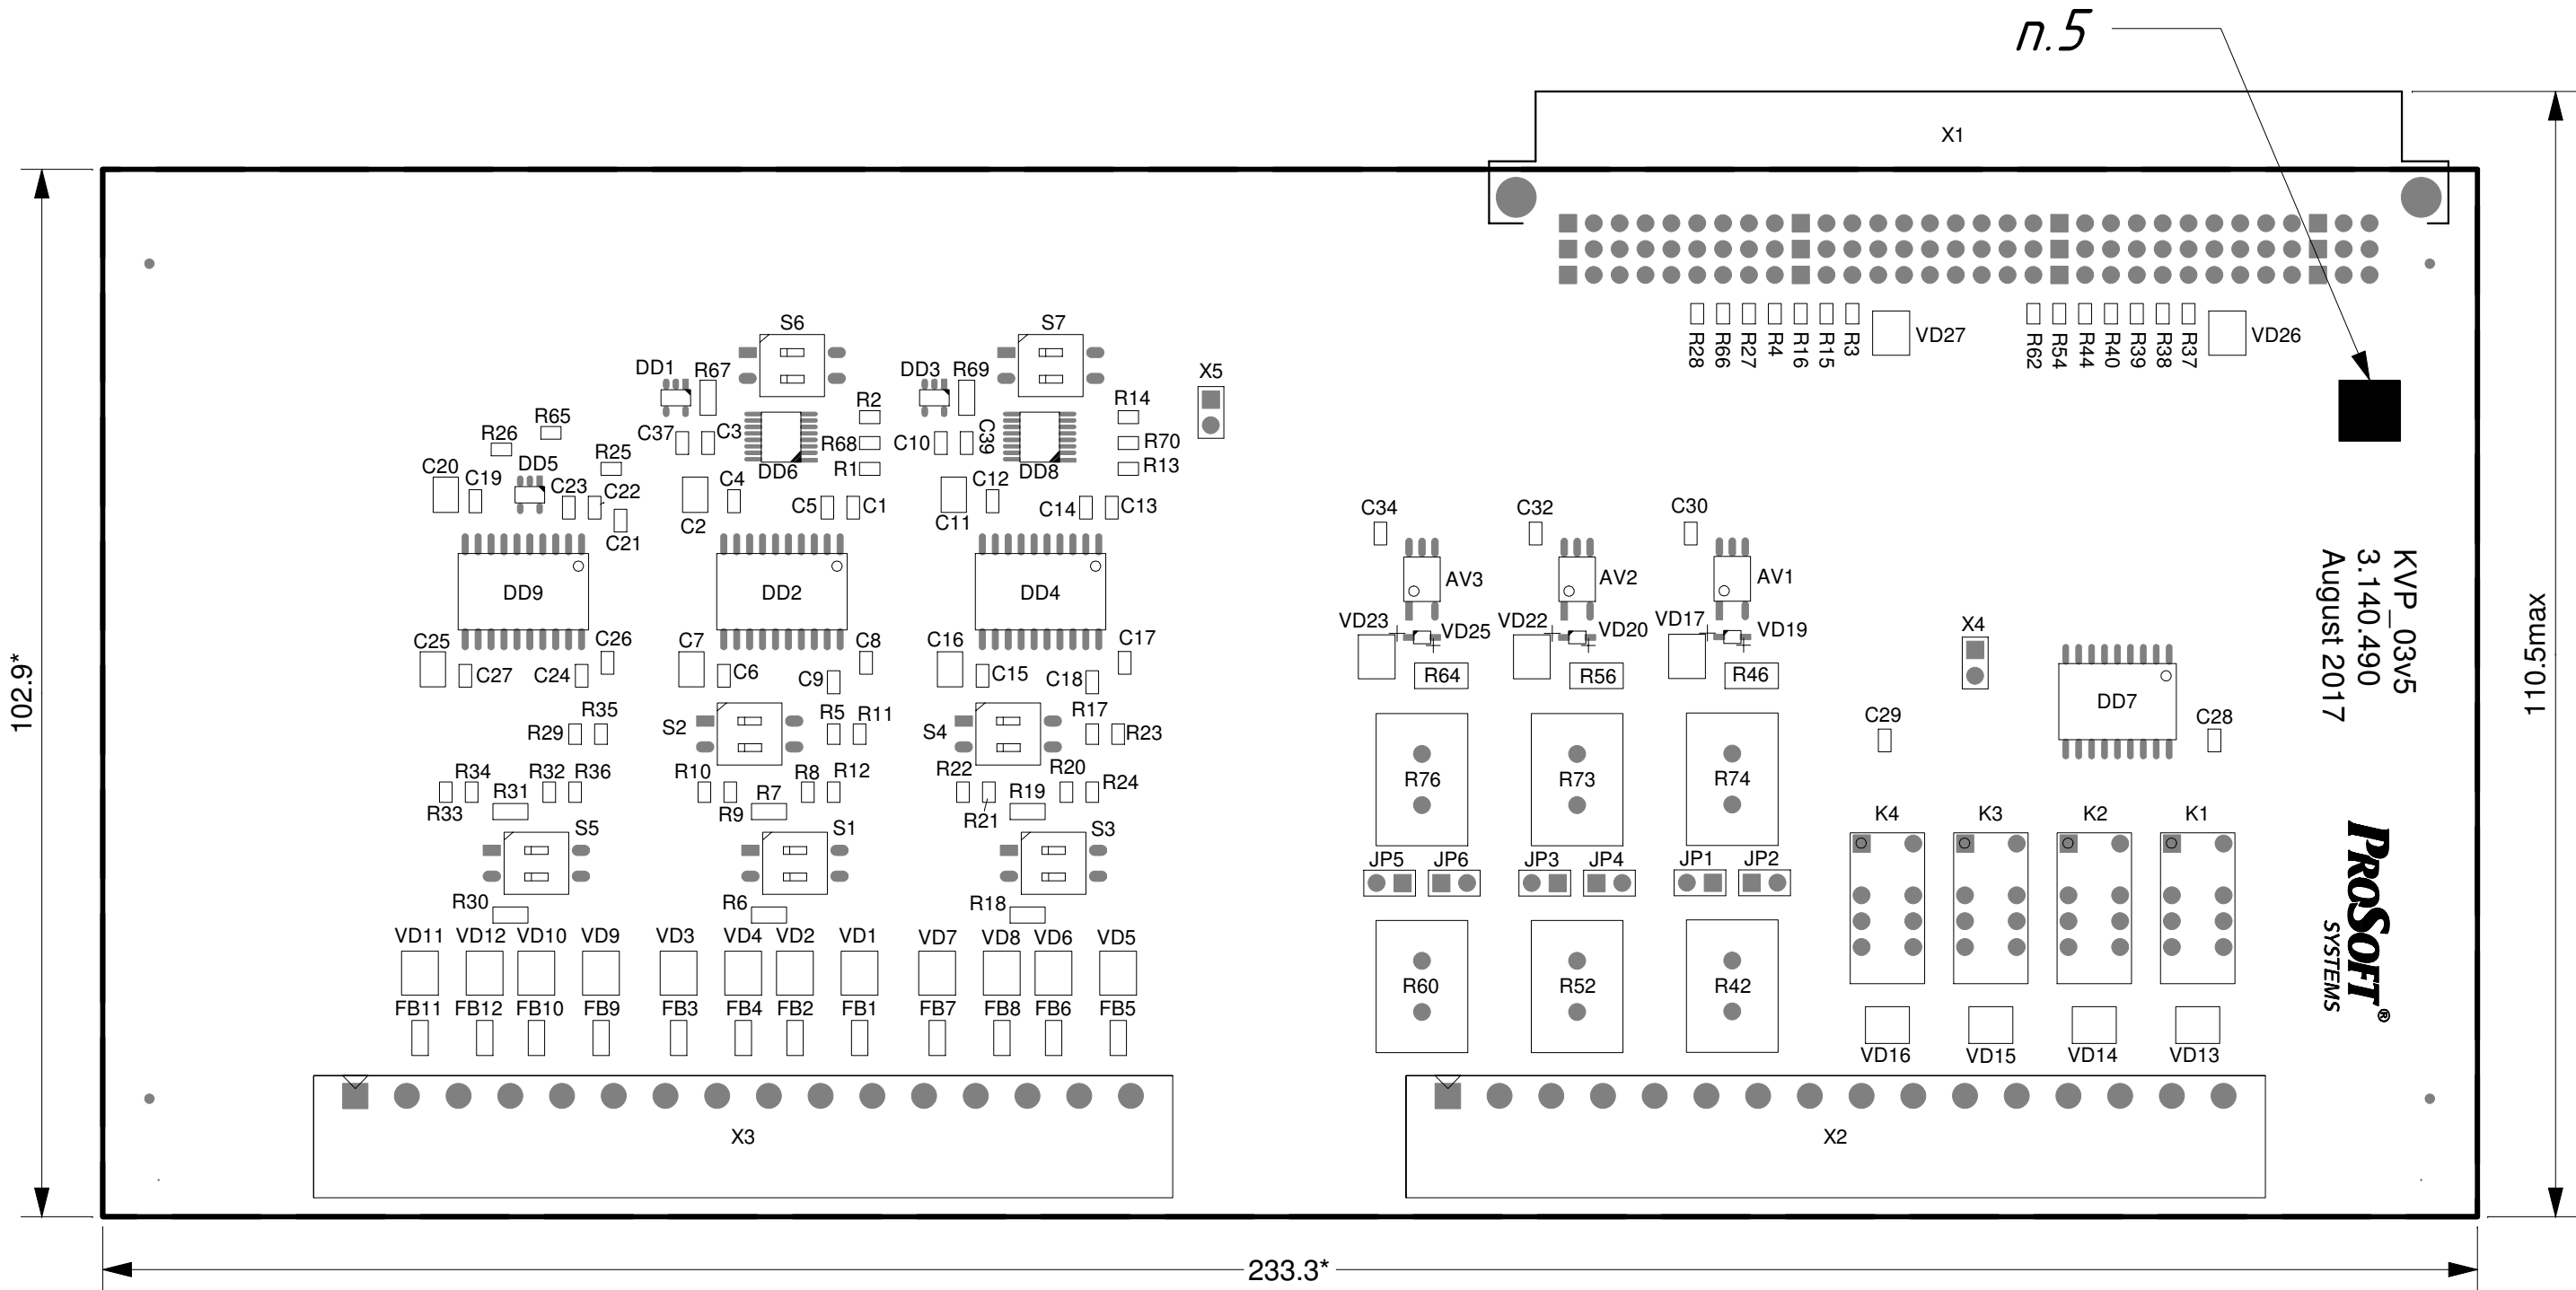

1. * Размеры для справок.
2. Покрывание платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
5. Место для маркировки
6. Элементы поз.2,59,60,61 устанавливать до упора в плату.
7. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
 - а. поз.26 - вариант 200.00.000.00.00.
8. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

1. * Размеры для справок.



2.140.808 СБ					Лист 1		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 2		
Разраб.	Щедькин М.			31.08.17			
Проверил	Вершинин А.			31.08.17			
Т. контр.							
Н. контр.	Назаренко А.			31.08.17			
Утв.	Чирков А.Г.						

Плата KVP_03v5 K400

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

2.140.808 55

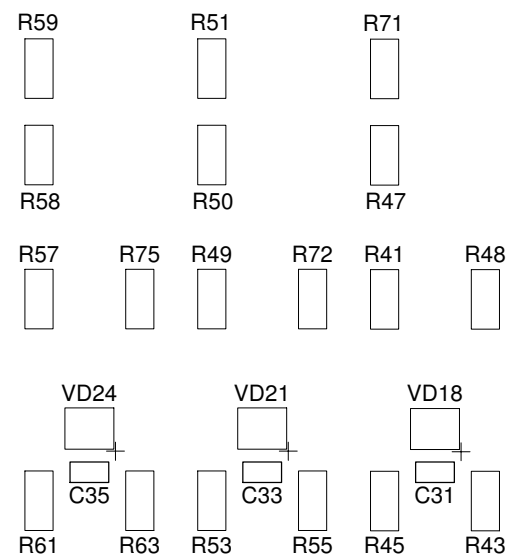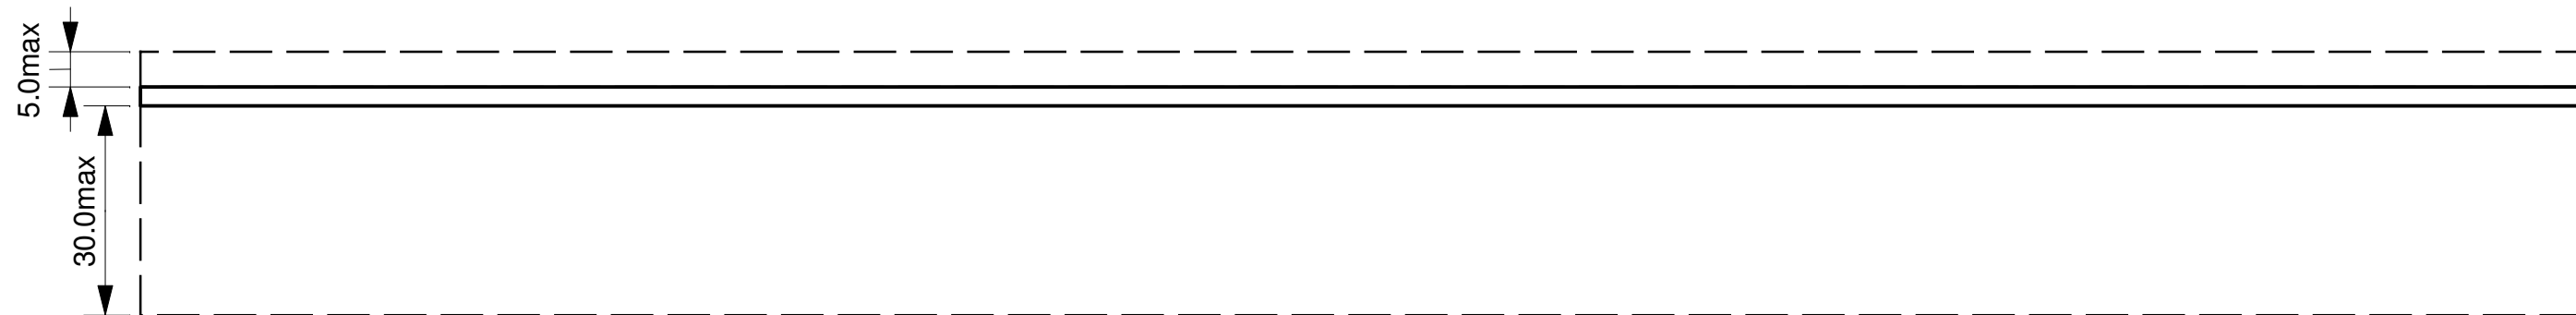

n.5

					2.140.808 СБ	Лист
О						2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		