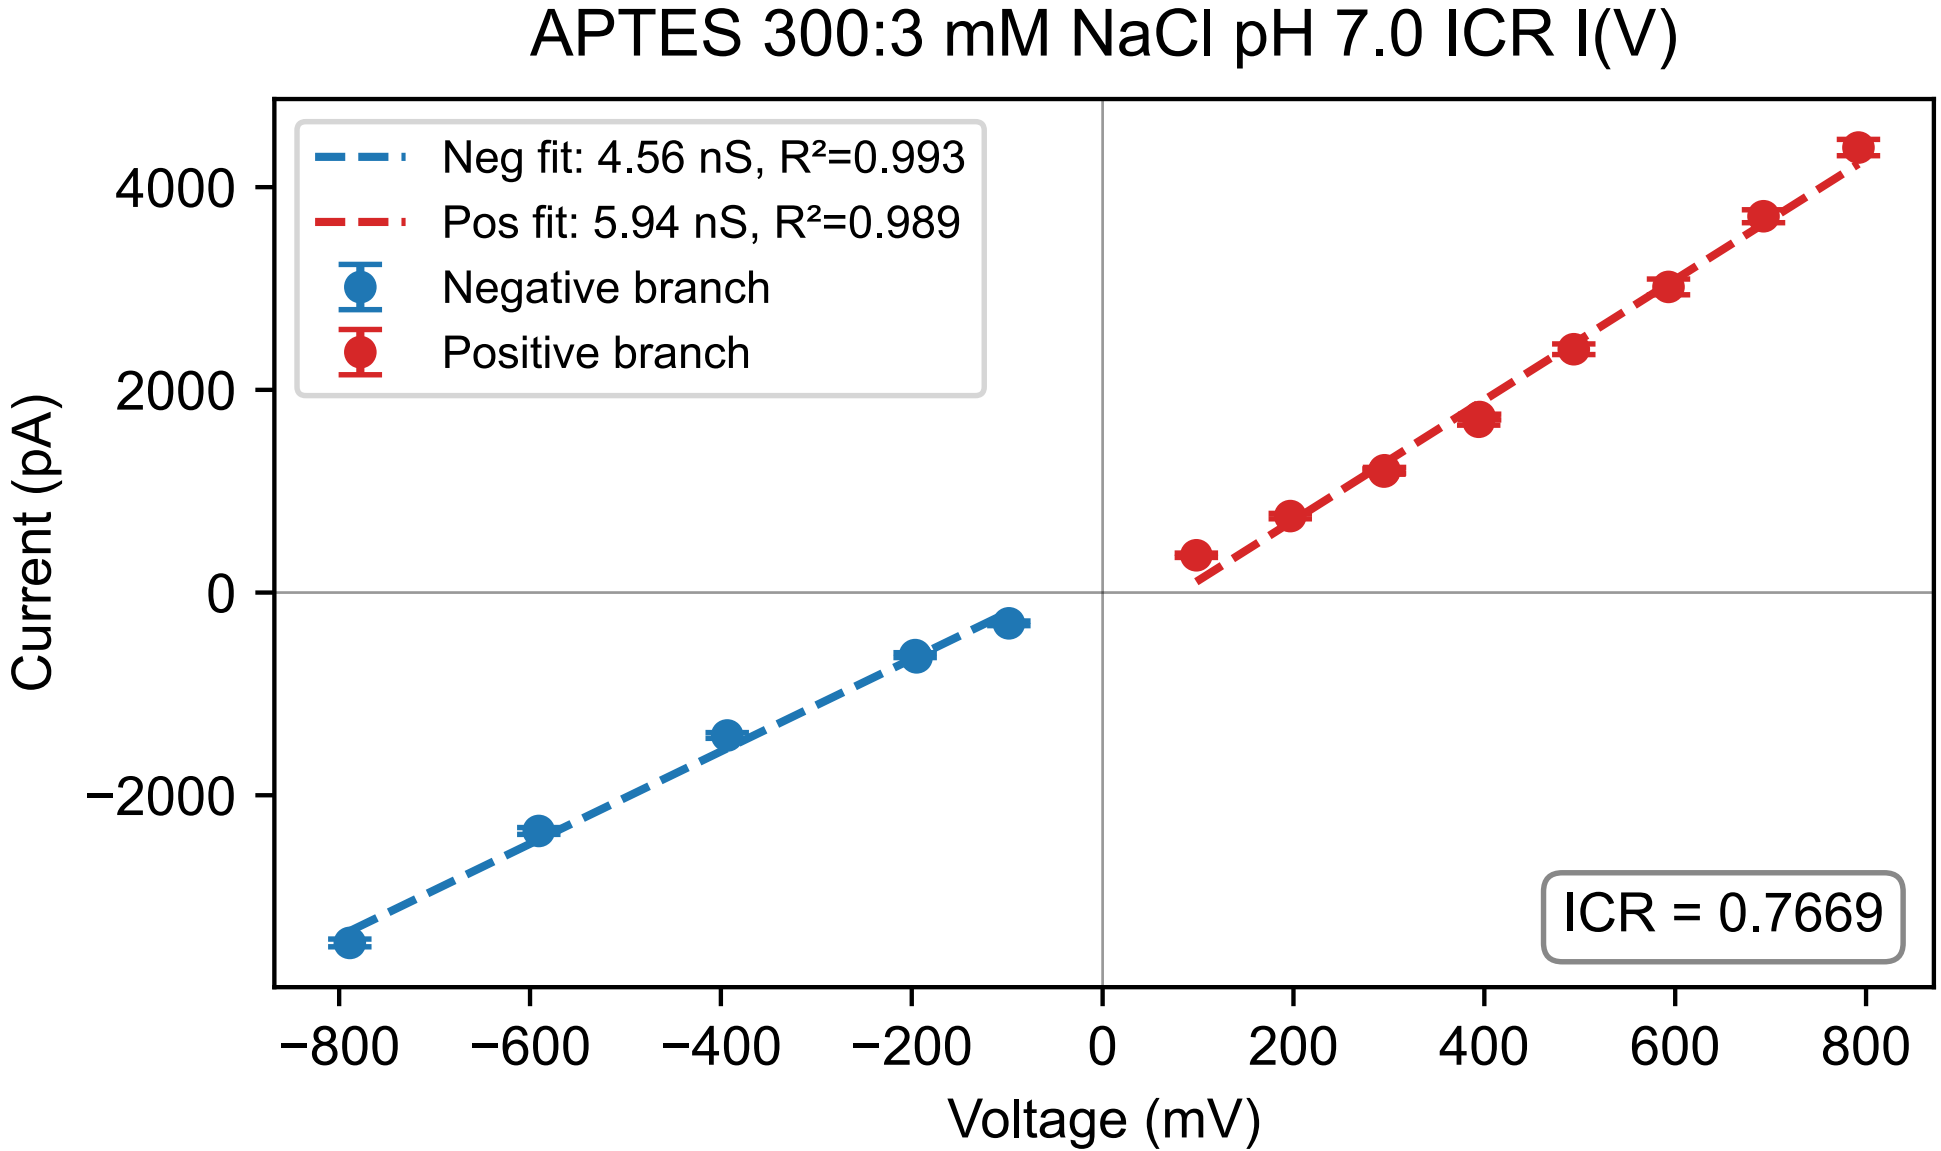
APTES 300:3 mM NaCl pH 7.0 ICR I(V)
Neg fit: 4.56 nS, R²=0.993
Pos fit: 5.94 nS, R²=0.989
Negative branch
Positive branch
ICR = 0.7669
Current (pA)
Voltage (mV)
4000
2000
0
−2000
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800