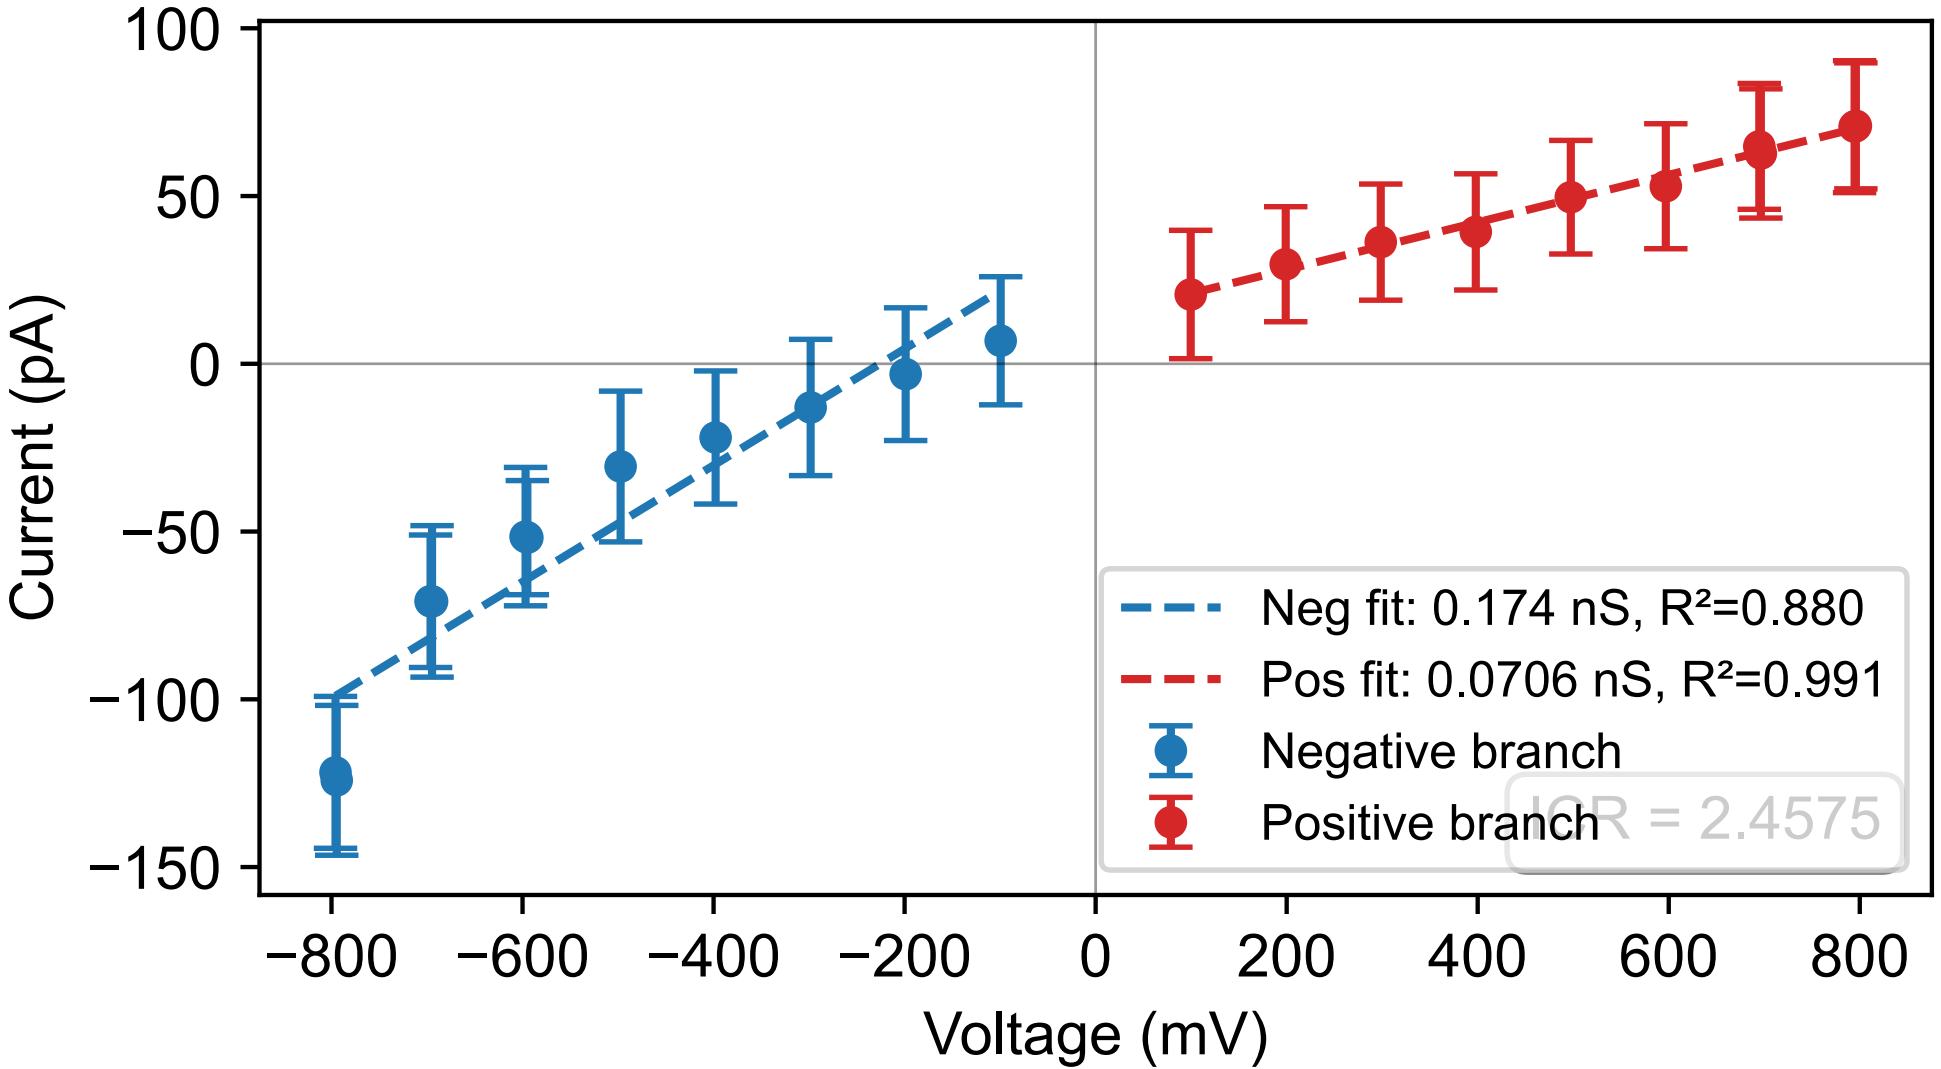
Hafnia 1000:10 mM KCl pH 7.0 ICR I(V)
Current (pA)
Voltage (mV)
100
50
0
−50
−100
−150
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800
Neg fit: 0.174 nS, R²=0.880
Pos fit: 0.0706 nS, R²=0.991
Negative branch
Positive branch
ICR = 2.4575