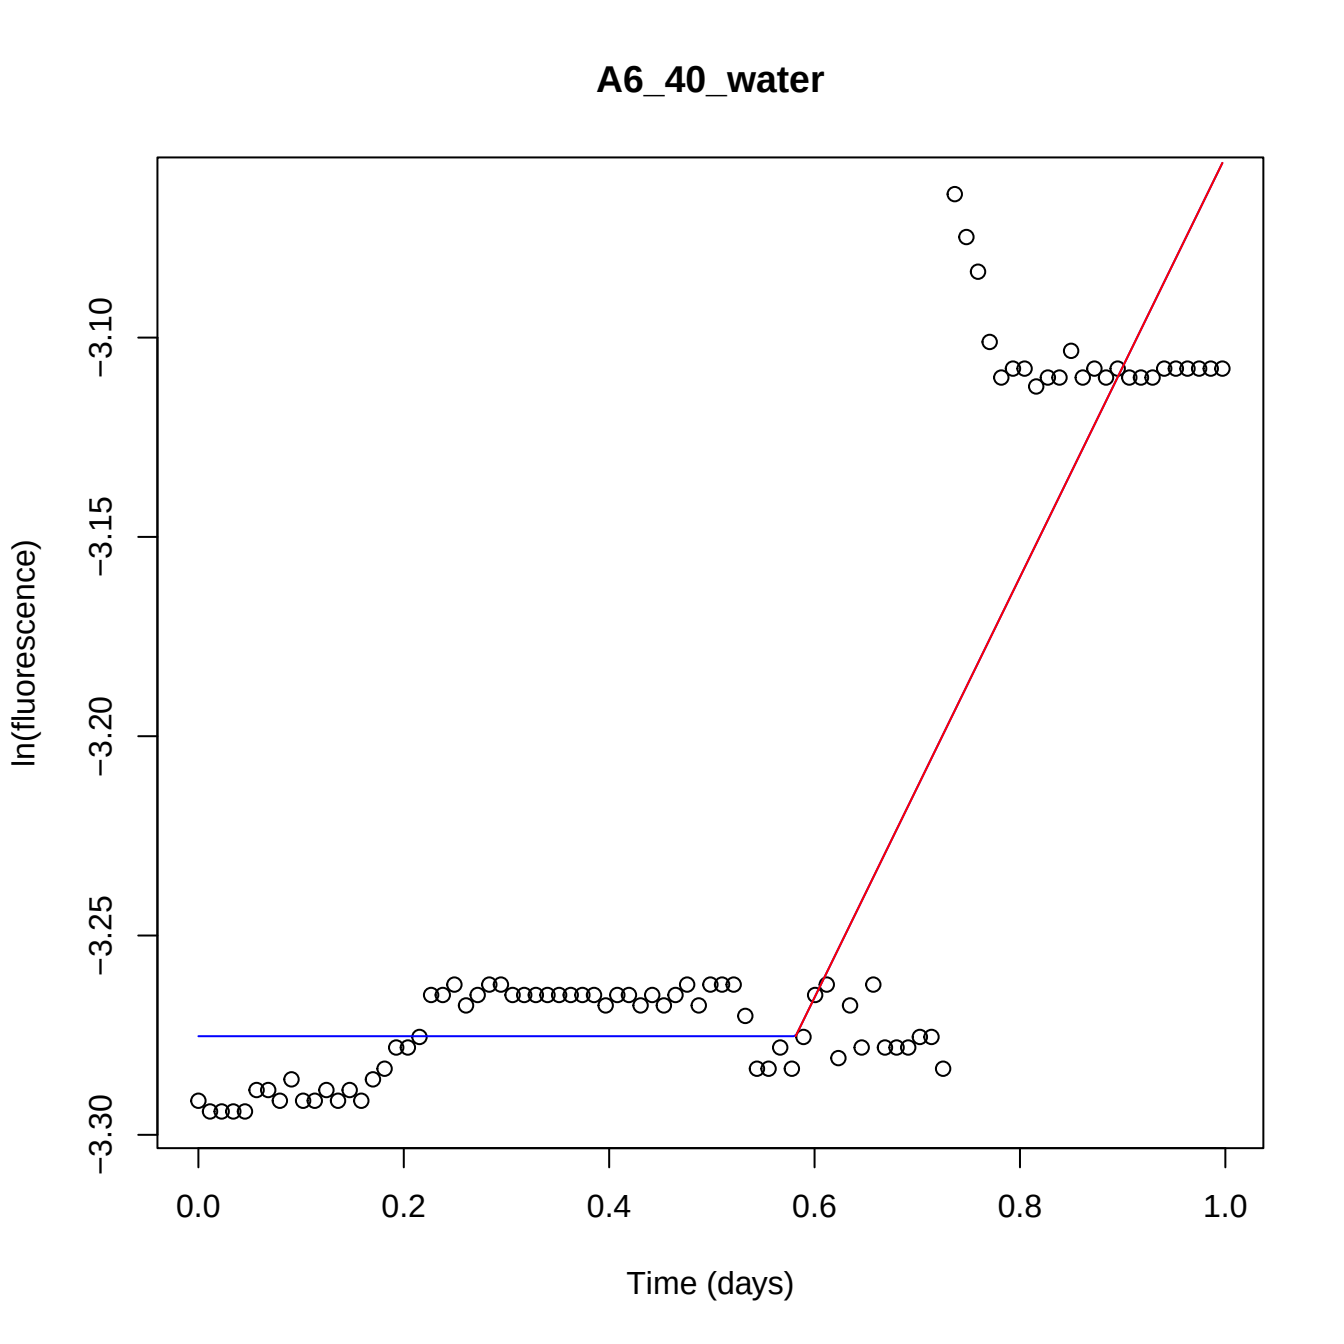
A6_40_water
ln(fluorescence)
−3.10
−3.15
−3.20
−3.25
−3.30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Time (days)