

# 1 Análisis Sísmico

## 1.1 Parámetros de sitio

### 1.1.1 Factor zona

Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años

Table 1: Factor de zona

FACTOR DE ZONA SEGÚN E-030	
ZONA	Z
4	0.45
3	0.35
2	0.25
1	0.10



Fuente: E-030 (2018)

### 1.1.2 Factor de suelo

Este factor se interpreta como un factor de modificación de la aceleración pico del suelo para un perfil determinado respecto al perfil tipo S1

Table 2: Factor de suelo

FACTOR DE SUELO SEGÚN E-030				
<i>SUELO</i> <i>ZONA</i>	S0	S1	S2	S3
4	0.80	1.00	1.05	1.10
3	0.80	1.00	1.15	1.20
2	0.80	1.00	1.20	1.40
1	0.80	1.00	1.60	2.00

Fuente: E-030 (2018)

### 1.1.3 Periodos de suelo

Table 3: Periodos de suelo

PERIODO "Tp" y "Tl" SEGÚN E-030				
<i>Perfil de suelo</i>				
	S0	S1	S2	S3
Tp	0.30	0.40	0.60	1.00
Tl	3.00	2.50	2.00	1.60

Fuente: E-030 (2018)

#### 1.1.4 Sistema Estructural

Después de realizar el análisis sísmico se determino que los sistemas estructurales en X, Y son Dual de Concreto Armado y Dual de Concreto Armado respectivamente

Table 4: Coeficiente básico de reducción

SISTEMAS ESTRUCTURALES	
Sistema Estructural	Coeficiente Básico de Reducción $R_o$
<b>Acero:</b>	
Porticos Especiales Resistentes a Momento (SMF)	8
Porticos Intermedios Resistentes a Momento (IMF)	5
Porticos Ordinarios Resistentes a Momento (OMF)	4
Porticos Especiales Concentricamente Arrriostrados (SCBF)	7
Porticos Ordinarios Concentricamente Arrriostrados (OCBF)	4
Porticos Excentricamente Arrriostrados (EBF)	8
<b>Concreto Armado:</b>	
Porticos	8
Dual	<b>7</b>
De muros estructurales	6
Muros de ductilidad limitada	4
<b>Albañilería Armada o Confinada</b>	3
<b>Madera</b>	7

Fuente: E-030 (2018)

#### 1.1.5 Factor de Amplificación sísmica


Se determina según el artículo 14 de la E-030.

Figure 1: Factor de amplificación

$$T < T_P \quad C = 2,5 \cdot \left( \frac{T_P}{T} \right)$$

$$T_P < T < T_L \quad C = 2,5 \cdot \left( \frac{T_P}{T} \right)$$

$$T > T_L \quad C = 2,5 \cdot \left( \frac{T_P T_L}{T^2} \right)$$

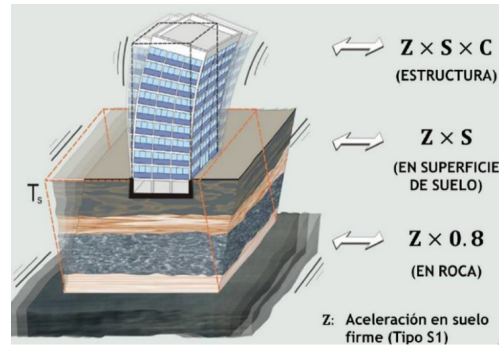

Fuente: Muñoz (2020)

### 1.1.6 Factor de Importancia

Table 5: Factor de Uso o Importancia

CATEGORIA DE LA EDIFICACION		
CATEGORIA	DESCRIPCION	FACTOR U
A Edificaciones Escenciales	A1: Establecimiento del sector salud (públicos y privados) del segundo y tercer nivel, según lo normado por el ministerio de salud.	<b>Con aislamiento 1.0 y sin aislamiento 1.5.</b>
	A2: Edificaciones escenciales para el manejo de las emergencias, el funcionamiento del gobierno y en general aquellas que puedan servir de refugio después de un desastre.	1.50
B Edificaciones Importantes	Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, establecimientos penitenciarios, o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas.	1.30
C Edificaciones Comunes	Edificaciones comunes tales como: viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes.	1.00
D Edificaciones temporales	Construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares.	A criterio del proyectista

Fuente: E-030 (2018)

### 1.1.7 Tabla resumen de parámetros sísmicos

Table 6: Resumen de parámetros sísmicos

	PARÁMETROS SÍSMICOS		
		X	Y
<b>Norma E.030</b>			
<i>Factor de Zona (Tabla N° 1)</i>	<b>Z</b>	0.45	
<i>Factor de Uso (Tabla N° 5)</i>	<b>U</b>	1.00	
<i>Factor de Suelo (Tabla N° 3)</i>	<b>S</b>	1.05	
<i>Periodos (Tabla N° 4)</i>	<b>T<sub>P</sub></b>	0.60	
	<b>T<sub>L</sub></b>	2.00	
<i>Coef. Básico de Reducción (Tabla N° 7)</i>	<b>R<sub>o</sub></b>	7.00	7.00
<i>Irregularidad en altura (Tabla N° 8)</i>	<b>I<sub>a</sub></b>	1.00	1.00
<i>Irregularidad en planta (Tabla N° 9)</i>	<b>I<sub>p</sub></b>	1.00	1.00
<i>Coef. de Reducción (Artículo 22)</i>	<b>R</b>	7.00	7.00
	<b>ZUSg/R</b>	0.66	0.66

### 1.1.8 Espectro de respuesta de aceleraciones

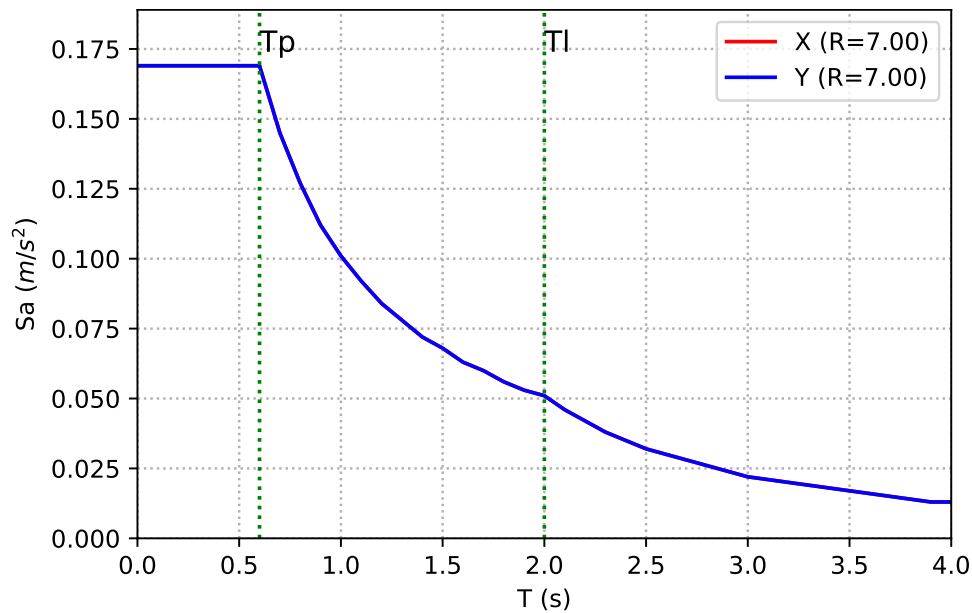


Figure 2: Espectro de aceleraciones

### 1.1.9 Peso sísmico

#### Art. 26

*El peso ( $P$ ), se calcula adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga. En edificaciones de categoría A y B, se toma el 50% de la carga viva y en edificaciones de categoría C, se toma el 25% de la carga viva.*

### 1.1.10 Excentricidad accidental

#### Art. 28.5

*La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se considera mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección del sismo igual a 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de análisis. En cada caso se considera el signo más desfavorable.*

## 1.2 Análisis modal Art. 26.1 E-030

#### Art. 26.1.1

*Los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y la distribución de las masas.*

#### Art. 29.1.2

*En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis.*

Figure 3: Excentricidad de la masa en ETABS

**E** Mass Source Data

Mass Source Name: Masa Sismica

**Mass Source**

☐ Element Self Mass

☐ Additional Mass

☒ Specified Load Patterns

☒ Adjust Diaphragm Lateral Mass to Move Mass Centroid by:

This Ratio of Diaphragm Width in X Direction: -0.05

This Ratio of Diaphragm Width in Y Direction: -0.05

**Mass Multipliers for Load Patterns**

Load Pattern	Multiplier
Dead	1
Dead	1
Live	0.25

**Mass Options**

☒ Include Lateral Mass

☐ Include Vertical Mass

☒ Lump Lateral Mass at Story Levels

Table 7: Periodos y porcentajes de masa participativa

Mode	Period	UX	UY	RZ	SumUX	SumUY	SumRZ
1	0.644	0.691	0.001	0.011	0.691	0.001	0.011
2	0.451	0.016	0.017	0.663	0.706	0.018	0.675
3	0.218	0.000	0.654	0.018	0.707	0.672	0.693
4	0.176	0.131	0.001	0.002	0.838	0.672	0.695
5	0.130	0.001	0.001	0.017	0.839	0.674	0.712
6	0.122	0.002	0.001	0.100	0.841	0.675	0.812
7	0.100	0.000	0.003	0.030	0.841	0.678	0.842
8	0.087	0.019	0.000	0.007	0.861	0.678	0.848
9	0.076	0.034	0.000	0.000	0.894	0.678	0.848
10	0.064	0.001	0.000	0.002	0.895	0.678	0.850
11	0.054	0.000	0.001	0.049	0.896	0.678	0.899
12	0.050	0.001	0.056	0.001	0.897	0.735	0.900
13	0.050	0.001	0.123	0.001	0.898	0.858	0.901
14	0.049	0.007	0.000	0.000	0.905	0.858	0.901
15	0.046	0.019	0.000	0.002	0.924	0.858	0.903
16	0.042	0.000	0.000	0.000	0.924	0.858	0.903
17	0.037	0.000	0.000	0.000	0.924	0.858	0.903
18	0.035	0.001	0.000	0.020	0.925	0.858	0.924
19	0.034	0.001	0.000	0.002	0.925	0.858	0.926
20	0.033	0.006	0.000	0.001	0.931	0.858	0.927
21	0.032	0.004	0.000	0.000	0.935	0.858	0.927
22	0.031	0.006	0.000	0.002	0.941	0.858	0.929
23	0.026	0.004	0.000	0.008	0.945	0.858	0.937
24	0.024	0.006	0.000	0.000	0.951	0.858	0.937

## 1.3 Análisis de Irregularidades

### 1.3.1 Irregularidad de Rigidez-Piso Blando

Tabla N°9 E-030

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga

Tabla N°9 E-030

Existe irregularidad extrema de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que 70% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga.

Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga.

Table 8: Irregularidad de rigidez

Story	OutputCase	VX	VY	Rigidez Lateral(k)	70%k previo	80%Prom(k)	is_reg
Story8	SDx Max	16.998	0.844	7535.714			Regular
Story7	SDx Max	34.801	1.727	15987.963	5275.000		Regular
Story6	SDx Max	49.265	2.437	19039.063	11191.574		Regular
Story5	SDx Max	60.929	3.010	21194.366	13327.344	11350.064	Regular
Story4	SDx Max	70.491	3.478	24846.429	14836.056	14992.371	Regular
Story3	SDx Max	77.406	3.810	29997.638	17392.500	17354.629	Regular
Story2	SDx Max	81.495	3.992	40326.263	20998.346	20276.915	Regular
Story1	SDx Max	82.631	4.029	175195.652	28228.384	25378.754	Regular

Table 9: Irregularidad de rigidez

Story	OutputCase	VX	VY	Rigidez Lateral(k)	70%k previo	80%Prom(k)	is_reg
Story8	SDy Max	0.953	19.257	40885.350			Regular
Story7	SDy Max	1.804	39.310	79414.949	28619.745		Regular
Story6	SDy Max	2.451	54.588	108958.283	55590.465		Regular
Story5	SDy Max	2.973	66.249	135201.224	76270.798	61135.622	Regular
Story4	SDy Max	3.465	75.805	166238.816	94640.857	86286.522	Regular
Story3	SDy Max	3.878	83.019	210709.137	116367.171	109439.553	Regular
Story2	SDy Max	4.154	87.479	295538.176	147496.396	136573.114	Regular
Story1	SDy Max	4.230	88.650	757692.308	206876.723	179329.634	Regular

### 1.3.2 Irregularidad de Masa o Peso

**Tabla N°9 E-030**

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26, es mayor que 1,5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos

Table 10: Irregularidad de Masa o Peso

Story	Masa	1.5 Masa	Tipo de Piso	is_reg
Story8	6.669		Azotea	Regular
Story7	8.754	13.130	Piso	Regular
Story6	8.737	13.106	Piso	Regular
Story5	8.739	13.109	Piso	Regular
Story4	9.163	13.745	Piso	Regular
Story3	9.163	13.745	Piso	Regular
Story2	9.163	13.745	Piso	Regular
Story1	7.434	11.150	Piso	Regular
NT	3.560		Sotano	Regular
Base	3.918		Sotano	Regular

### 1.3.3 Irregularidad Torsional


**Tabla N°9 E-030**

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis el desplazamiento relativo de entrepiso en un edificio ( $\Delta_{max}$ ) en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1,3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la condición de carga ( $\Delta_{prom}$ ). Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento permisible indicado en la Tabla N° 11

**Tabla N°9 E-030**

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis el desplazamiento relativo de entrepiso en un edificio ( $\Delta_{max}$ ) en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1,3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la condición de carga ( $\Delta_{prom}$ ). Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento permisible indicado en la Tabla N° 11

Figure 4: Irregularidad torsional

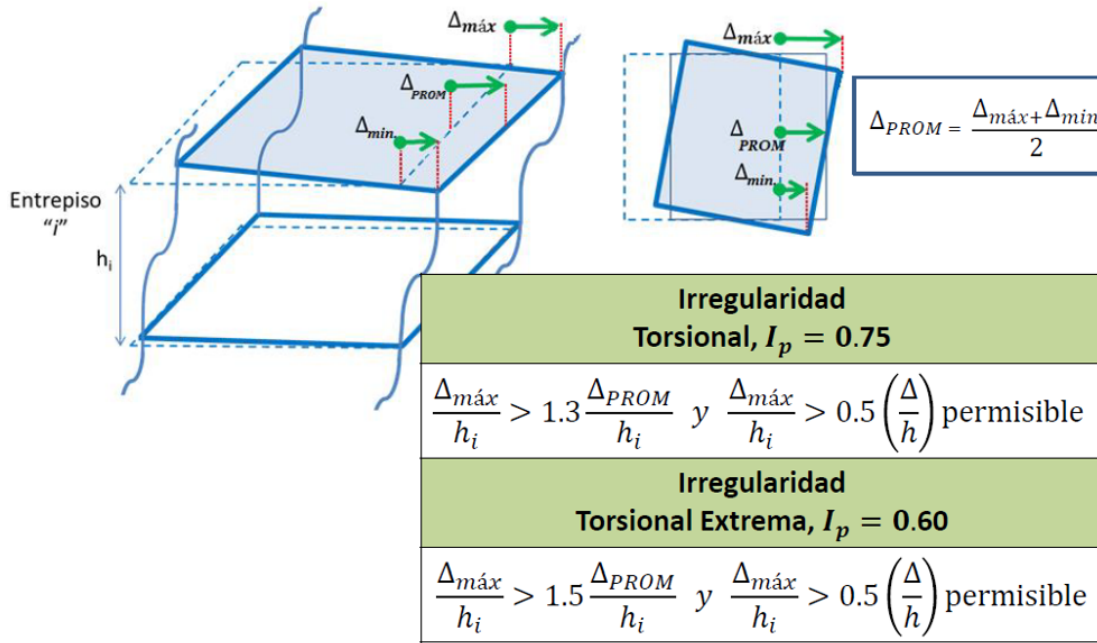

Fuente: Muñoz (2020)

Table 11: Irregularidad Torsional

Story	OutputCase	Direction	Max Drift	Avg Drift	Ratio	Height	Drifts	< Driftmax/2	Es Regular
Story8	SDx Max	X	0.003021	0.002475	1.221	2.5	0.006344	False	Regular
Story7	SDx Max	X	0.003476	0.002869	1.211	2.5	0.007300	False	Regular
Story6	SDx Max	X	0.004116	0.003335	1.234	2.5	0.008644	False	Regular
Story5	SDx Max	X	0.00454	0.003673	1.236	2.5	0.009534	False	Regular
Story4	SDx Max	X	0.004657	0.003773	1.234	2.5	0.009780	False	Regular
Story3	SDx Max	X	0.004479	0.003582	1.25	2.5	0.009406	False	Regular
Story2	SDx Max	X	0.003811	0.002958	1.288	2.5	0.008003	False	Regular
Story1	SDx Max	X	0.001124	0.000904	1.244	1.5	0.003934	False	Regular
NT	SDx Max	X	0.00024	0.00012	2	1.75	0.000720	True	Regular
NT	SDx Max	Y	2.8E-05	1.4E-05	2	1.75	0.000084	True	Regular

#### 1.3.4 Irregularidad por Discontinuidad del Diafragma

Tabla N°9 E-030

La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área bruta del diafragma.


También existe irregularidad cuando, en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada con las dimensiones totales de la planta.



Table 12: Irregularidad Torsional

Story	OutputCase	Direction	Max Drift	Avg Drift	Ratio	Height	Drifts	< Driftmax/2	Es Regular
Story8	SDy Max	X	0.000535	0.000322	1.662	2.5	0.001123	True	Regular
Story8	SDy Max	Y	0.000498	0.000478	1.042	2.5	0.001046	True	Regular
Story7	SDy Max	X	0.00059	0.000357	1.65	2.5	0.001239	True	Regular
Story7	SDy Max	Y	0.000527	0.00051	1.033	2.5	0.001107	True	Regular
Story6	SDy Max	X	0.000632	0.000387	1.633	2.5	0.001327	True	Regular
Story6	SDy Max	Y	0.000533	0.000517	1.031	2.5	0.001119	True	Regular
Story5	SDy Max	X	0.00065	0.000402	1.618	2.5	0.001365	True	Regular
Story5	SDy Max	Y	0.000523	0.000506	1.034	2.5	0.001098	True	Regular
Story4	SDy Max	X	0.000637	0.000397	1.605	2.5	0.001338	True	Regular
Story4	SDy Max	Y	0.000488	0.000471	1.035	2.5	0.001025	True	Regular
Story3	SDy Max	X	0.000577	0.000361	1.597	2.5	0.001212	True	Regular
Story3	SDy Max	Y	0.000423	0.000407	1.038	2.5	0.000888	True	Regular
Story2	SDy Max	X	0.00046	0.000287	1.602	2.5	0.000966	True	Regular
Story2	SDy Max	Y	0.000332	0.000313	1.058	2.5	0.000697	True	Regular
Story1	SDy Max	X	0.000167	0.000103	1.625	1.5	0.000584	True	Regular
Story1	SDy Max	Y	0.000126	0.000108	1.173	1.5	0.000441	True	Regular
NT	SDy Max	X	3.3E-05	1.6E-05	2	1.75	0.000099	True	Regular
NT	SDy Max	Y	2.7E-05	1.3E-05	2	1.75	0.000081	True	Regular

Figure 5: Irregularidad por discontinuidad del diafragma

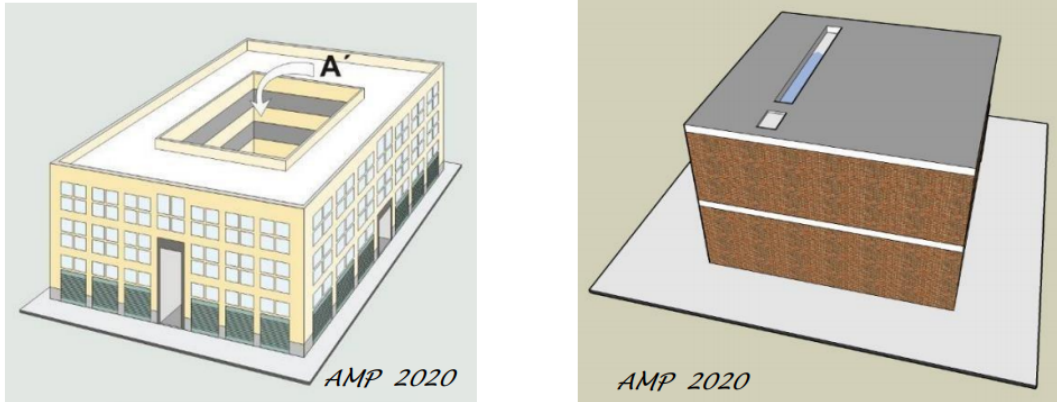


Fuente: Muñoz (2020)

### 1.3.5 Irregularidad por Esquinas entrantes

Tabla N°9 E-030

*La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total en planta*

Figure 6: Irregularidad por esquinas entrantes

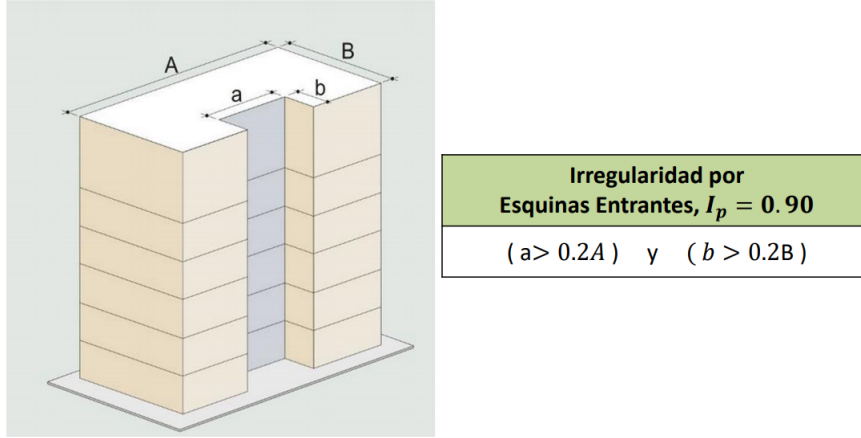

Fuente: Muñoz (2020)

Table 13: Irregularidad por esquinas entrantes

Esquina entrante en X(a)	0.45	m
Esquina entrante en Y(b)	0.55	m
Dimensión total en X(A)	12.05	m
Dimensión total en Y(B)	21.05	m
a/A	3.73	%
b/B	2.61	%
Limite <	20.0	%
Verificación	<b>Regular</b>	

## 1.4 Análisis Dinámico Espectral Art. 29 E-030

El análisis dinámico modal espectral consiste calcular la respuesta para cada modo ingresando al espectro de pseudo-aceleraciones definido en 1.1.8, para posteriormente combinar los resultados según los criterios que se menciona en la norma E-030:

### 1.4.1 Criterios de combinación

#### Art. 29.3.1

*Mediante los criterios de combinación que se indican, se puede obtener la respuesta máxima elástica esperada ( $r$ ) tanto para las fuerzas internas en los elementos componentes de la estructura, como para los parámetros globales del edificio como fuerza cortante en la base, cortantes de entrepiso, momentos de volteo, desplazamientos totales y relativos de entrepiso.*

#### Art. 29.3.2

*La respuesta máxima elástica esperada ( $r$ ) correspondiente al efecto conjunto de los diferentes modos de vibración empleados ( $r_i$ ) puede determinarse usando la combinación cuadrática completa de los valores calculados para cada modo.*

$$r = \sqrt{\sum \sum r_i \rho_{ij} r_j} \quad (1)$$

### Art. 29.3.3

Donde  $r$  representa las respuestas modales, desplazamientos o fuerzas, los coeficientes de correlación están dados por:

$$\rho_{ij} = \frac{8\beta^2 (1 + \lambda) \lambda^{3/2}}{(1 - \lambda^2) + 4\beta^2 \lambda (1 + \lambda)^2} \quad \lambda = \frac{\omega_j}{\omega_i} \quad (2)$$

Donde:

$\beta$ : fracción del amortiguamiento crítico, que se puede suponer constante para todos los modos igual a 0,05.

$\omega_j, \omega_i$ : son las frecuencias angulares de los modos  $i, j$

## 1.5 Determinación de desplazamientos laterales Art. 31 E-030

### Art. 31.3.1

Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,75  $R$  los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,85  $R$  los resultados obtenidos del análisis lineal elástico.

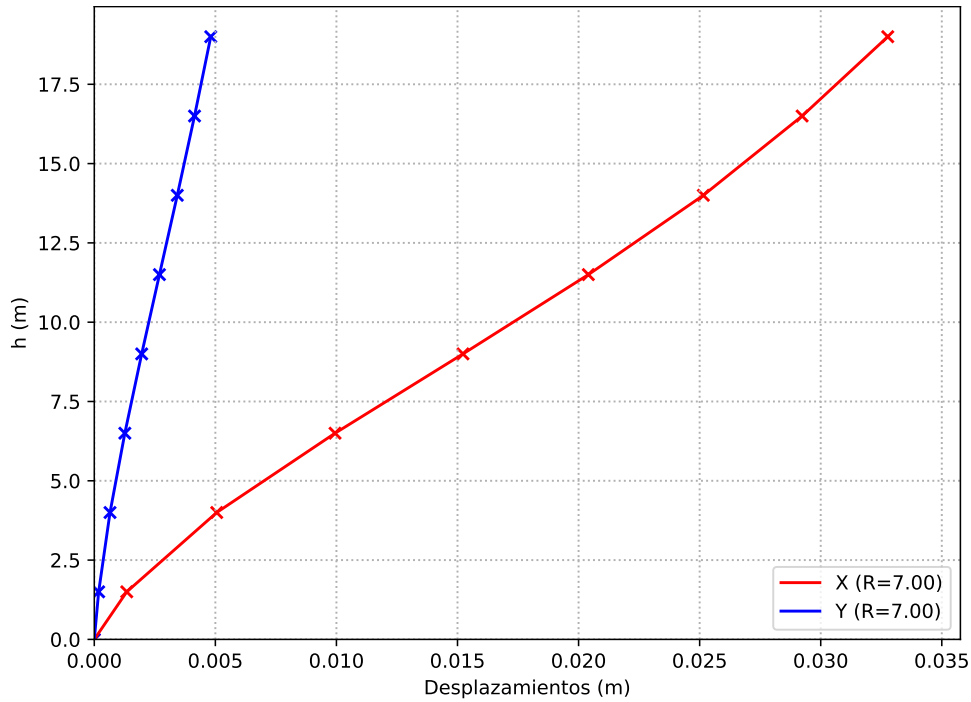


Figure 7: Desplazamientos inelásticos

## 1.6 Verificación de derivas máximas Art. 32 E-030

## 1.7 Verificación del sistema estructural

Se verificará que efectivamente se tiene un sistema estructural de muros en la dirección X, en la dirección Y no se verificara dado que no existen muros estructurales. Como se muestra en la figura 10 el valor de

Table 14: Derivas máximas

LÍMITES PARA LA DISTORSION DE ENTREPISO	
Material predominante:	$\Delta_i/h_{ei}$
Concreto Armado	<b>0.007</b>
Acero	0.01
Albañilería	0.005
Madera	0.01
Edificios de concreto armado con muros de ductilidad limitada	0.005

Fuente: E-030 (2018)

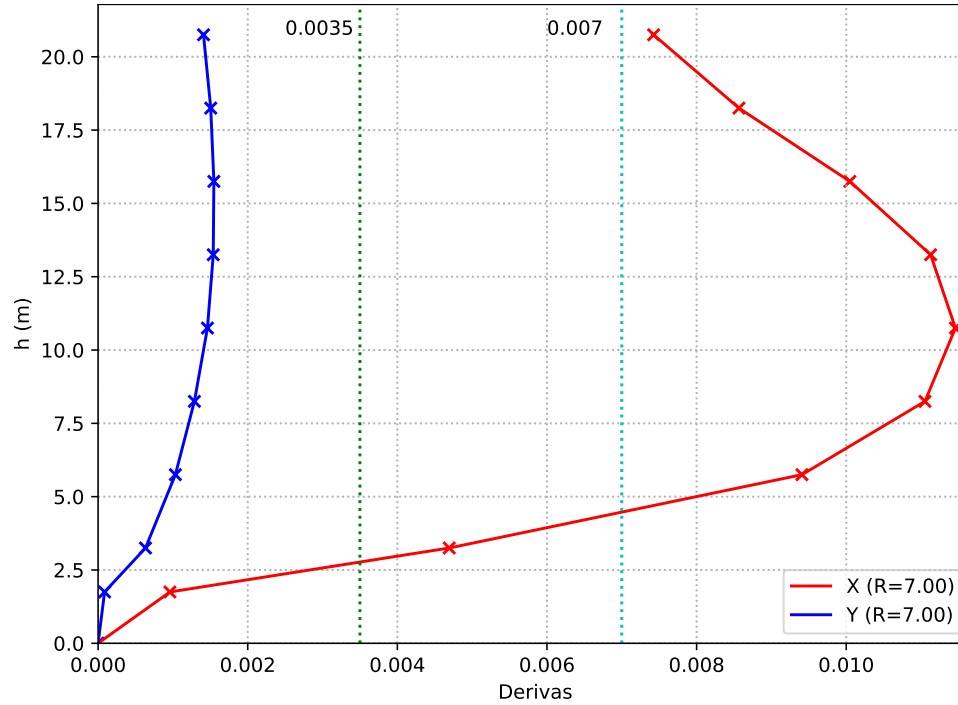


Figure 8: Derivas máxima de entrepiso

cortante que absorben los muros es de 64 ton, y la cortante total es aproximadamente 70 ton (ver figura 12) por lo que el porcentaje que toman los muros es mayor al 90%.

## 1.8 Análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes Art. 28 E-030


### 1.8.1 Fuerza cortante en la base Art 28.2 E-030

#### Art. 28.2.1

*La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la dirección considerada, se determina por la siguiente expresión:*

$$V = \frac{Z \cdot U \cdot C \cdot S}{R} P \quad \frac{C}{R} \geq 0,11 \quad (3)$$

Figure 9: Sistema estructural

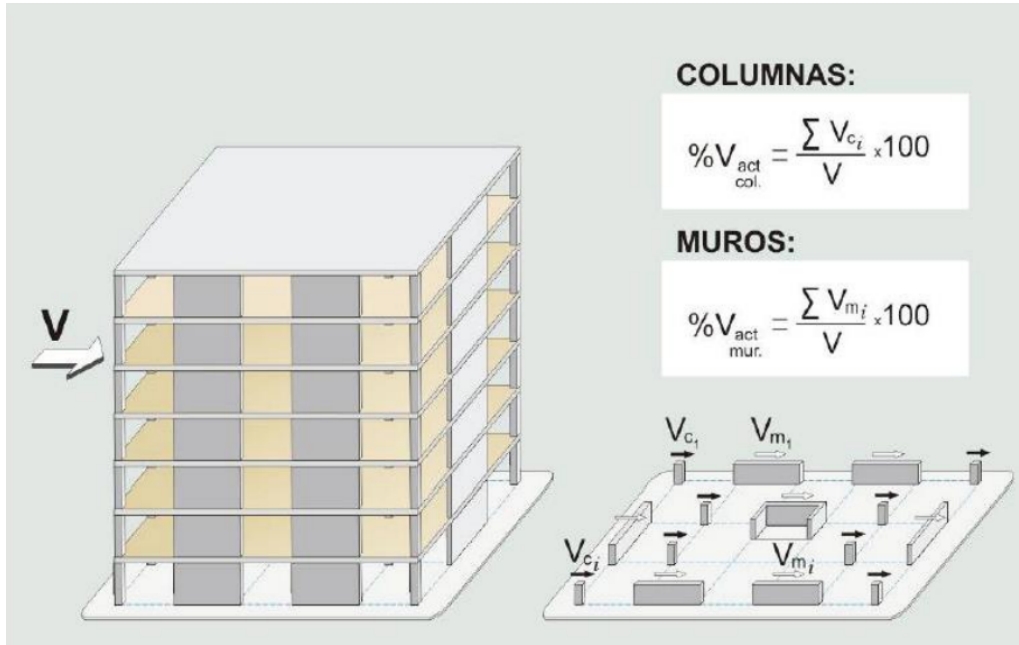

Fuente: Muñoz (2020)

Figure 10: Verificación del sistema estructural en X

**E Section Cut Forces**

**Section Cutting Line**

	Start Point	End Point	
Global X	-3.4084	10.5931	m
Global Y	0.9788	0.9788	m

**Load Case**: SDX

**Objects to Include**

<input type="checkbox"/> Columns	<input type="checkbox"/> Beams	<input type="checkbox"/> Braces
<input type="checkbox"/> Floors	<input checked="" type="checkbox"/> Walls	<input type="checkbox"/> Links

**Resultant Force Location and Angle**

Global X	3.5924	m
Global Y	0.9788	m
Global Z	0	m
Angle	0	deg

**Integrated Forces**

	Right Side			Left Side			
	1	2	Z	1	2	Z	
Force	64.5767	2.133	4.983	64.5767	2.133	4.983	tonf
Moment	11.9661	626.9561	385.1589	11.9661	626.9561	385.1589	tonf-m

Buttons: Save Right Side Cut, Save Left Side Cut

Fuente: Muñoz (2020)

Según el artículo 28.4.2 el periodo fundamental de vibración puede estimarse con la ecuación:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\left(\sum_{i=1}^n P_i \cdot d_i^2\right)}{g \cdot \left(\sum_{i=1}^n f_i \cdot d_i\right)}} \quad (4)$$

Donde:

$P_i$ : es el peso sísmico en el nivel  $i$ .

$f_i$ : es la fuerza lateral en el nivel  $i$  correspondiente a una distribución en altura semejante a la del primer modo en la dirección de análisis.

$d_i$ : es el desplazamiento lateral del centro de masa del nivel  $i$  en traslación pura (restringiendo los giros en planta) debido a las fuerzas  $f_i$ . Los desplazamientos se calculan suponiendo comportamiento lineal elástico de la estructura y, para el caso de estructuras de concreto armado y de albañilería, considerando las secciones sin fisurar.

Lo anterior equivale a calcular los modos de vibrar en el modelo matemático restringiendo el grado de libertad de rotación. Lo anterior equivale a calcular los modos de vibrar en el modelo matemático restringiendo el grado de libertad de rotación.

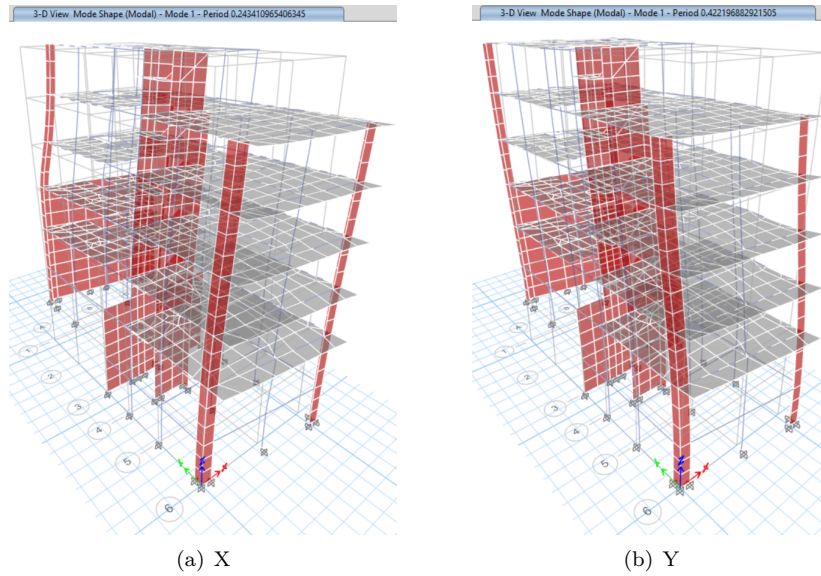


Figure 11: Periodos fundamentales en traslación pura

Table 15: Análisis sísmico estático

	PARÁMETROS SÍSMICOS		
	X	Y	
Factor de Zona (Tabla N° 1)	Z		
Factor de Uso (Tabla N° 5)	U		
Periodos en traslación pura obtenidos del ETABS (Art. 28.4.2)	T	0.64	0.22
Factor de Amplificación (Art. 14)	C	2.33	2.50
Factor de Suelo (Tabla N°3)	S	1.05	
Coef. Básico de Reducción (Tabla N°7)	R <sub>o</sub>	7.00	7.00
Irregularidad en altura (Tabla N°8)	I <sub>a</sub>	1.00	1.00
Irregularidad en planta (Tabla N°9)	I <sub>p</sub>	1.00	1.00
Coef. de Reducción (Artículo 22)	R	7.00	7.00
Verificación (Artículo 28.2.2)	C/R>0.11	0.33	0.36
Peso sísmico (ETABS)	Ps (Ton)	699.98	
Coeficientes	ZUCS/R	0.16	0.17
Cortante estática (Art.28.2)	V (ton)	110.05	118.12
Coeficiente k (Art.28.3.2)	k	1.07	1.00

Table 16: Análisis sísmico estático por pisos

Piso	Peso	Altura	$H^{kx}$	$H^{ky}$	PxHx	PxHy	ax	ay	Vx	Vy
Story8	65.394	20.750	25.810	20.750	1688.028	1356.921	0.177	0.213	19.455	25.143
Story7	85.837	18.250	22.490	18.250	1930.858	1566.533	0.202	0.243	22.253	28.760
Story6	85.676	15.750	19.210	15.750	1645.669	1349.392	0.172	0.208	18.967	24.512
Story5	85.695	13.250	15.960	13.250	1367.636	1135.458	0.143	0.172	15.762	20.371
Story4	89.857	10.750	12.750	10.750	1146.093	965.958	0.120	0.145	13.209	17.071
Story3	89.857	8.250	9.600	8.250	862.956	741.317	0.090	0.109	9.946	12.854
Story2	89.857	5.750	6.520	5.750	586.022	516.675	0.061	0.074	6.754	8.729
Story1	72.894	3.250	3.540	3.250	257.888	236.906	0.027	0.033	2.972	3.841
NT	34.911	1.750	1.820	1.750	63.606	61.094	0.007	0.008	0.733	0.947

## 1.9 Fuerza cortante mínima Art. 29.4 E-030

### Art. 29.4.1

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor calculado según el artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares.

### Art. 29.4.2

Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos.

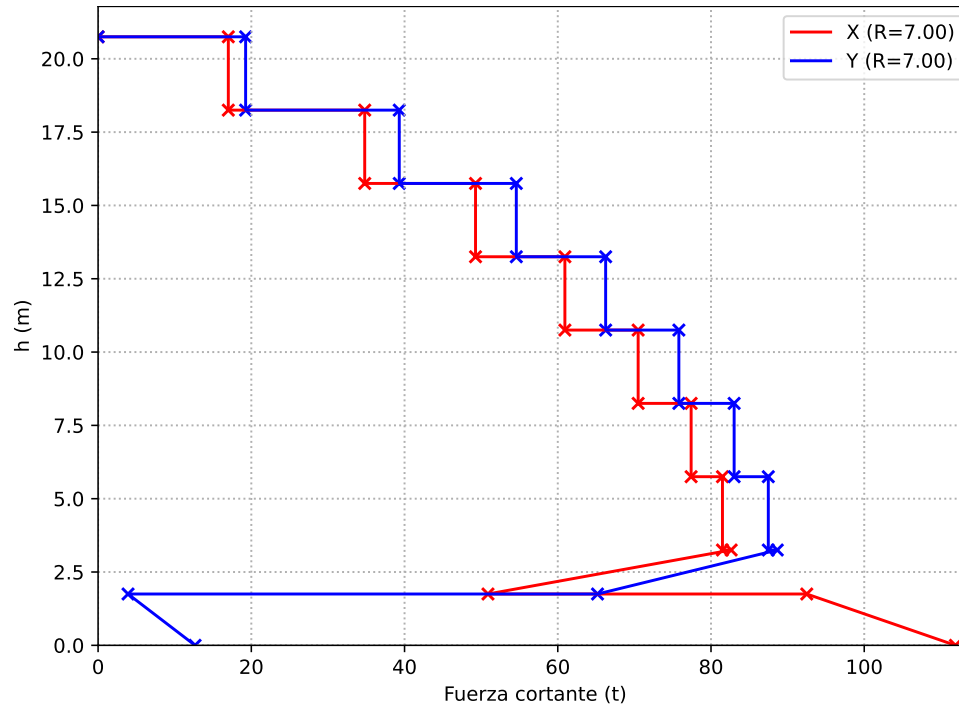


Figure 12: Cortantes de Entrepiso del Análisis Modal Espectral

Table 17: Escalamiento de la cortante dinámica

	X	Y
V din (Ton)	50.89	65.19
V est (Ton)	-61.30	-73.04
% min	80.00	80.00
%	83.02	89.25
F.E.	1.00	1.00

### 1.10 Separación entre edificios Art. 33 E-030

#### Art. 33.1

*Toda estructura está separada de las estructuras vecinas, desde el nivel del terreno natural, una distancia mínima  $s$  para evitar el contacto durante un movimiento sísmico.*

#### Art. 33.2

*Esta distancia no es menor que los  $2/3$  de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes ni menor que:*

$$s = 0.006 h \geq 0.03 m \quad (5)$$

Donde  $h$  es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel considerado para evaluar  $s$



### Art. 33.3

*El edificio se retira de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes edificables, o con edificaciones, distancias no menores que  $2/3$  del desplazamiento máximo calculado según el artículo 28 ni menores que  $s/2$  si la edificación existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria.*

Figure 13: Separación entre edificios

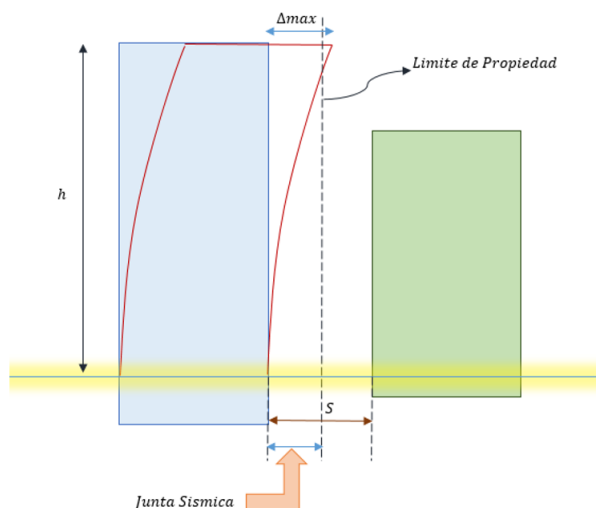


Table 18: Cálculo de la junta sísmica

<i>Altura del edificio</i>	<b>h</b>	1900.0	cm
<i>Separación mínima entre edificios</i>	<b>s=0.006h</b>	11.40	>3cm
<i>Separación mínima del limite de propiedad</i>	<b>s/2</b>	5.70	cm
<i>Desplazamiento máximo en X</i>	$\Delta_x$	3.28	cm
<i>Desplazamiento máximo en Y</i>	$\Delta_y$	0.48	cm
<i>Separación del limite de propiedad X</i>	<b><math>2/3\Delta_x</math></b>	2.18	cm
<i>Separación del limite de propiedad Y</i>	<b><math>2/3\Delta_y</math></b>	0.32	cm

Según lo calculado en la tabla 18 el edificio tendrá que ser separado del limite de propiedad 6.00 cm como mínimo en ambas direcciones, en el caso que no exista junta reglamentaria el edificio actual se separa del edificio existente el valor de  $s/2$  que le corresponde, más el valor  $s/2$  de la estructura vecina.