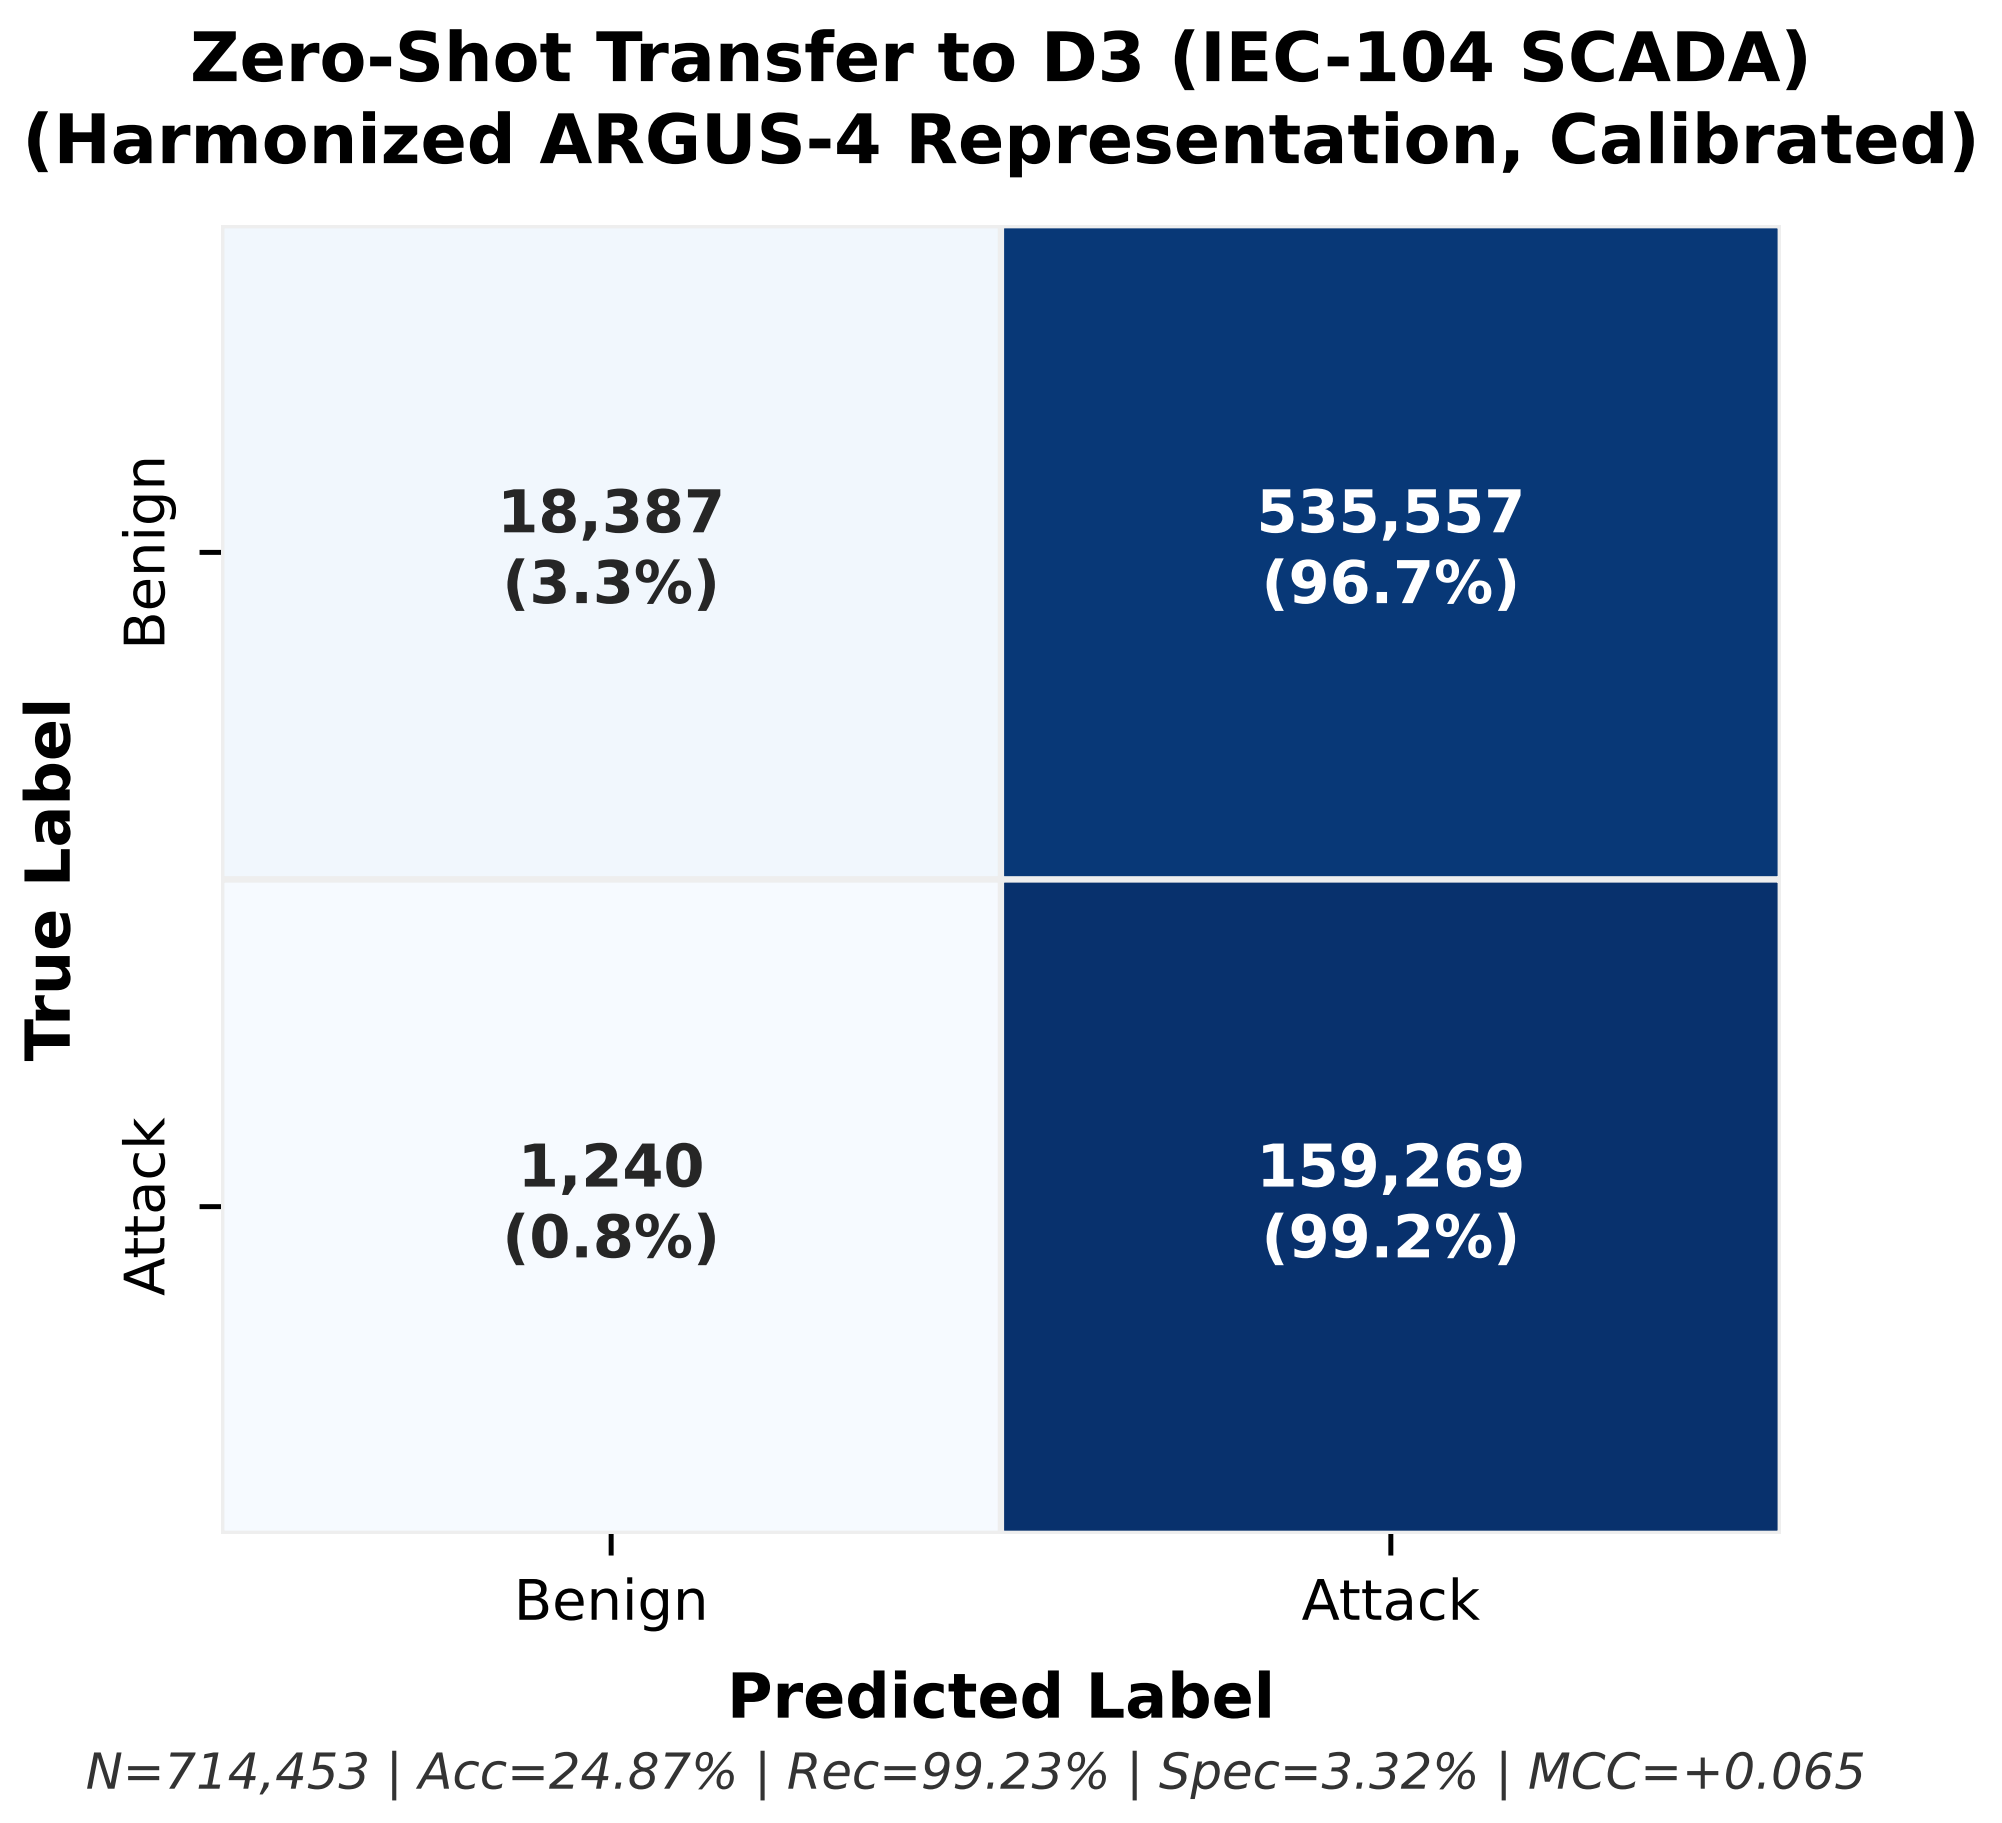
Zero-Shot Transfer to D3 (IEC-104 SCADA)
(Harmonized ARGUS-4 Representation, Calibrated)
True Label
Benign
Attack
18,387
(3.3%)
535,557
(96.7%)
1,240
(0.8%)
159,269
(99.2%)
Benign
Attack
Predicted Label
N=714,453 | Acc=24.87% | Rec=99.23% | Spec=3.32% | MCC=+0.065