

1

Datenverfügbarkeit:	07.05.2020 01:59:14	bis	07.05.2020 02:07:18
Stimmt mit den Zeugenaussagen überein.			

2

Zeitraum	07.05.2020 01:59:14	bis	07.05.2020 02:00:29
Durchsch. Druck	9127131.236	Pa	91.271 bar
Einlassventil	0111	ein	
Auslassventil	0111	ein	
Pumpe 1	0111	ein	
Pumpe 2	0111	aus	
Alarmzustand	0	nominal	

3


Druck vor Signalabbruch

07.05.2020 02:07:16	32876815	Pa	328.76815	bar
07.05.2020 02:07:16	32913021	Pa	329.13021	bar
07.05.2020 02:07:16	32949286	Pa	329.49286	bar
07.05.2020 02:07:17	32985358	Pa	329.85358	bar
07.05.2020 02:07:17	33023558	Pa	330.23558	bar
07.05.2020 02:07:17	33060761	Pa	330.60761	bar
07.05.2020 02:07:17	33098857	Pa	330.98857	bar
07.05.2020 02:07:18	33136753	Pa	331.36753	bar
07.05.2020 02:07:18	33175081	Pa	331.75081	bar
07.05.2020 02:07:18	33213504	Pa	332.13504	bar
07.05.2020 02:07:18	33250580	Pa	332.5058	bar

Signalabbruch bei	332.5058	bar
System hat geforderte Leistung erbracht.		

4

Druckanstieg

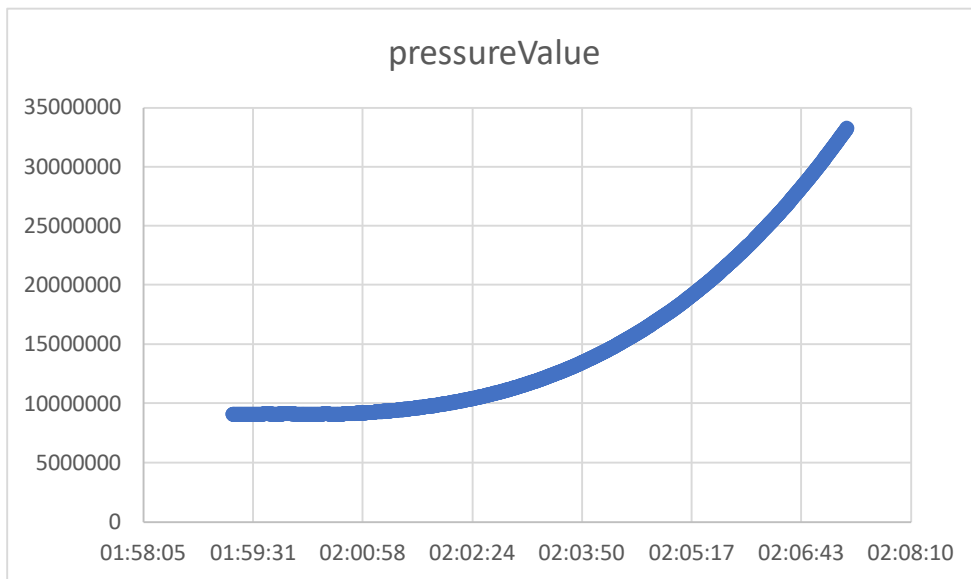

Der Druckanstieg begann um 02:00:41

Ursache ist das geschlossene Auslassventil und das Einschalten der zweiten Pumpe.

1101

5

Alarmzustand Warning:	02:02:03	bis	02:05:02
Zeit für Reaktion:	00:03:00		

6

