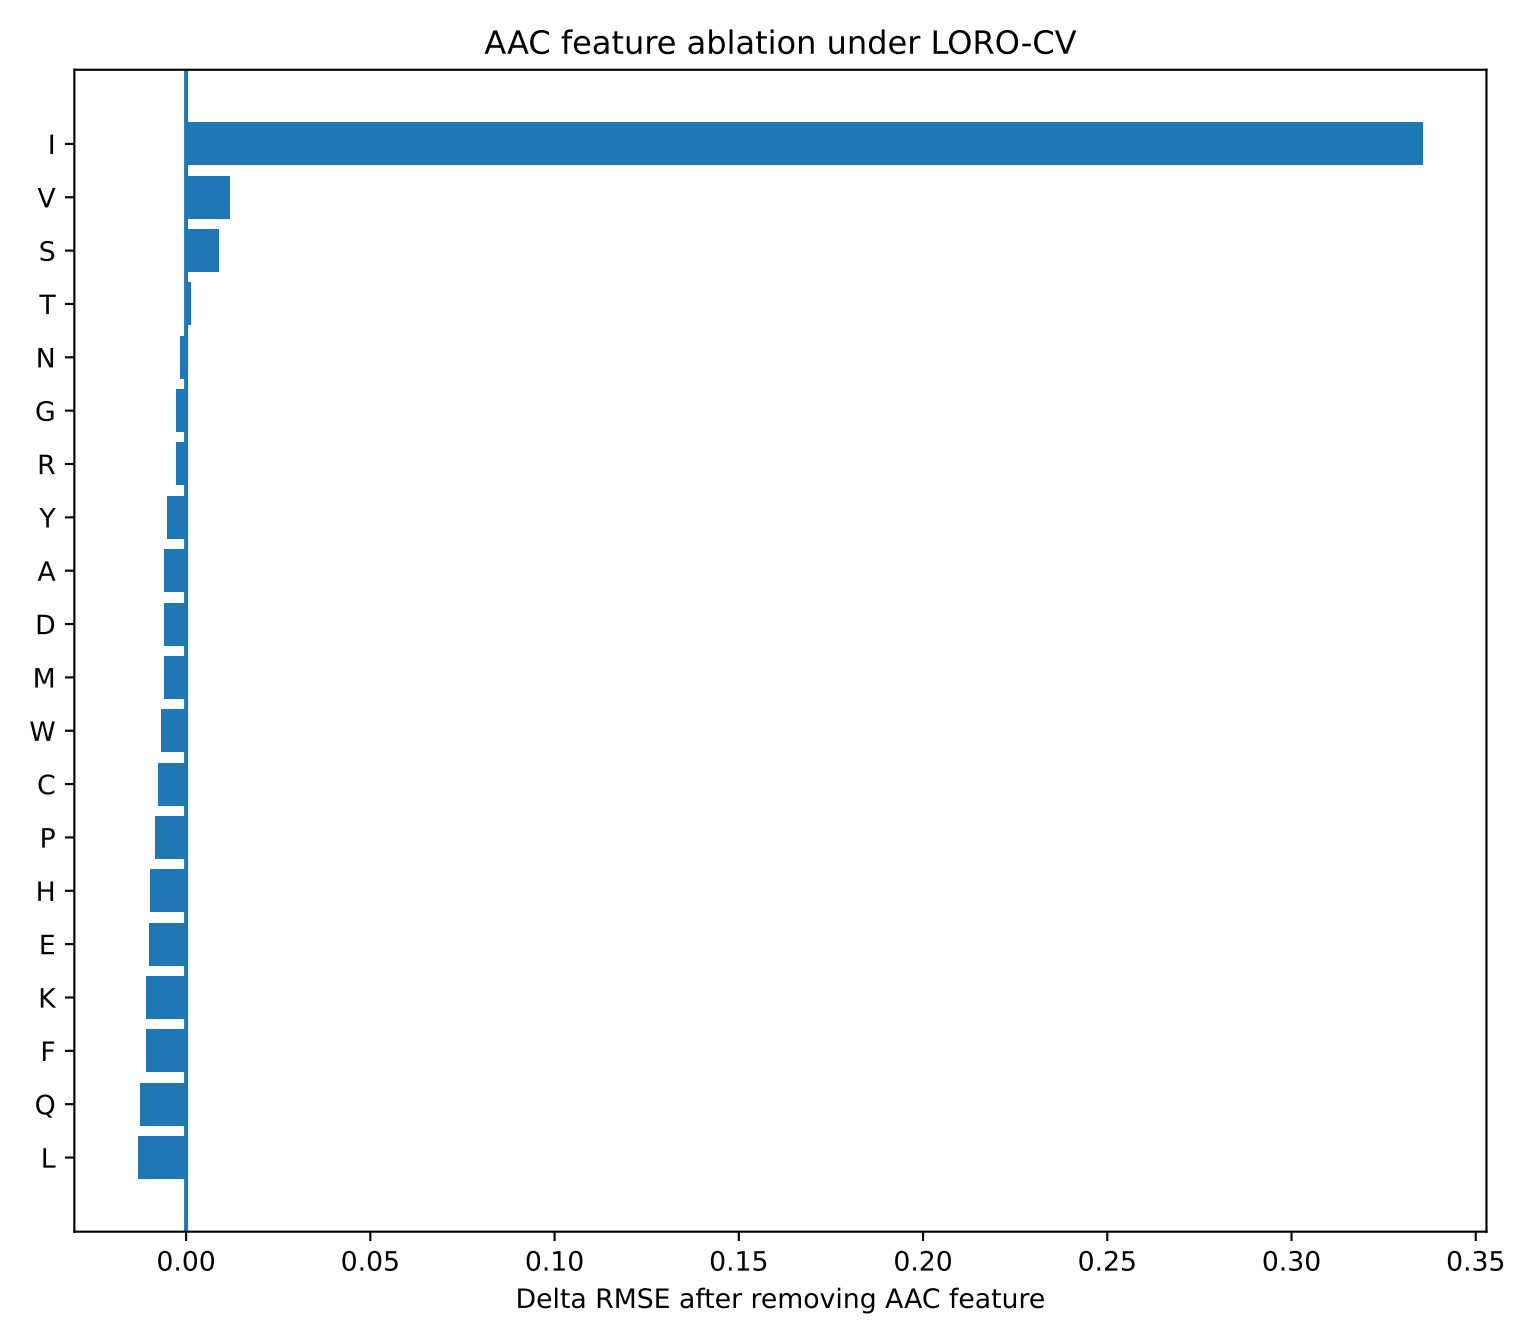
AAC feature ablation under LORO-CV
I
V
S
T
N
G
R
Y
A
D
M
W
C
P
H
E
K
F
Q
L
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Delta RMSE after removing AAC feature