Escalier droit-court

Escalier droit · 13 hauteurs de 207,7 mm · giron 200,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Reculement	**2 400 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**1 500 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**207,7 mm**	Hors norme
Giron	**200,0 mm**	Hors norme
Blondel 2h + g	**615 mm**	Bon
Pente	**46,1 °**	Hors norme
Échappée	**1 358 mm**	Hors norme
Reculement	**2 400 mm**	

REMARQUES

- Marches hautes (207,7 mm) : ajoutez une hauteur ou allongez le reculement.
- Giron court (200 mm) sur la ligne de foulée : il manque de la longueur au sol.
- Escalier raide (46,1°).
- Reculement conseillé : 3 360 mm, soit 15 hauteurs de 180,0 mm et un giron de 240,0 mm.
- Limon trop étroit : 340 mm pour des marches de 208 mm, prévoyez au moins 380 mm pour garder 20 mm de bois sous les logements.
- Échappée de 1 358 mm sur toute la largeur, au-dessus de la marche 5 : pour 2 000 mm, allongez la trémie à 2 120 mm.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

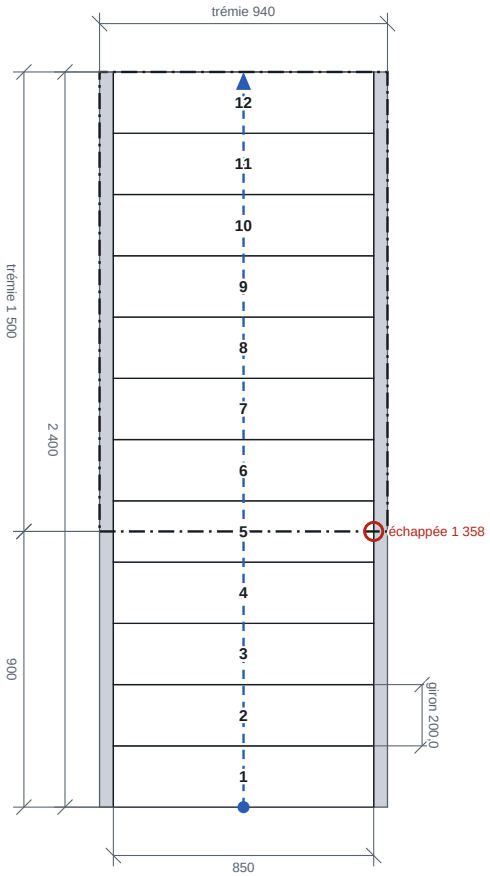

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**


LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur de limon	**340 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

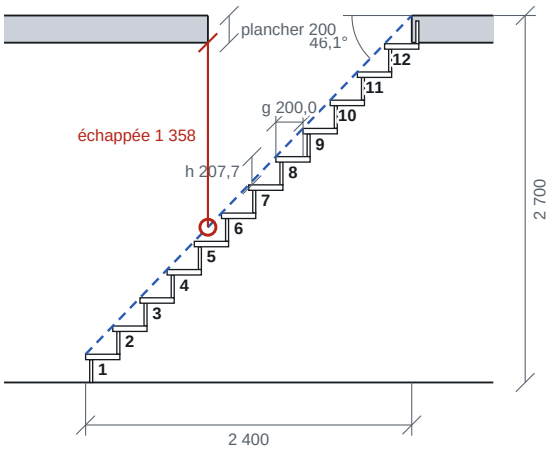

COUPE AU NEZ

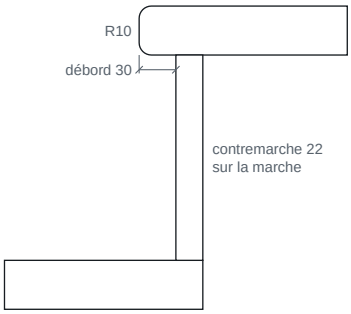

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON	LONGUEUR DE NEZ
1	207,7	200,0	850,0
2	415,4	200,0	850,0
3	623,1	200,0	850,0
4	830,8	200,0	850,0
5	1 038,5	200,0	850,0
6	1 246,2	200,0	850,0
7	1 453,8	200,0	850,0
8	1 661,5	200,0	850,0
9	1 869,2	200,0	850,0
10	2 076,9	200,0	850,0
11	2 284,6	200,0	850,0
12	2 492,3	200,0	850,0
Palier	2 700,0		

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon droit	1	3 646	236	45
Limon gauche	1	3 646	236	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	12	880	252	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	13	880	168	22

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,226 m³ de chêne, soit environ 160 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

- Des logements débordent sous le bord du limon (limon droit, limon gauche) : passez la hauteur de limon à 380 mm.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon droit 3 646 × 236 × 45 · × 2 : le limon gauche est le même, retourné

