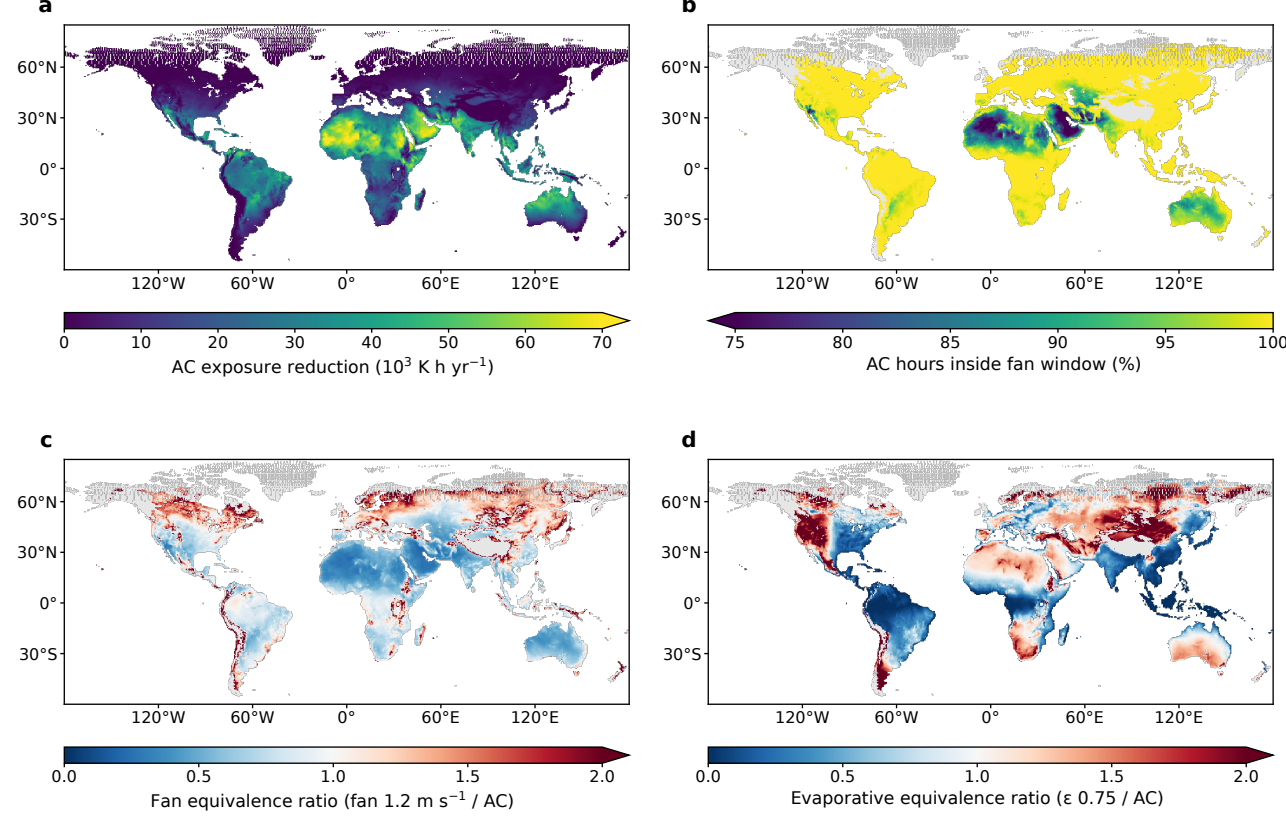

a
b
c
d
60°N
30°N
0°
30°S
120°W
60°W
0°
60°E
120°E
0
10
20
30
40
50
60
70
AC exposure reduction (10^3 K h yr^{-1})
75
80
85
90
95
100
AC hours inside fan window (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Fan equivalence ratio (fan 1.2 m s^{-1} / AC)
Evaporative equivalence ratio (ε 0.75 / AC)