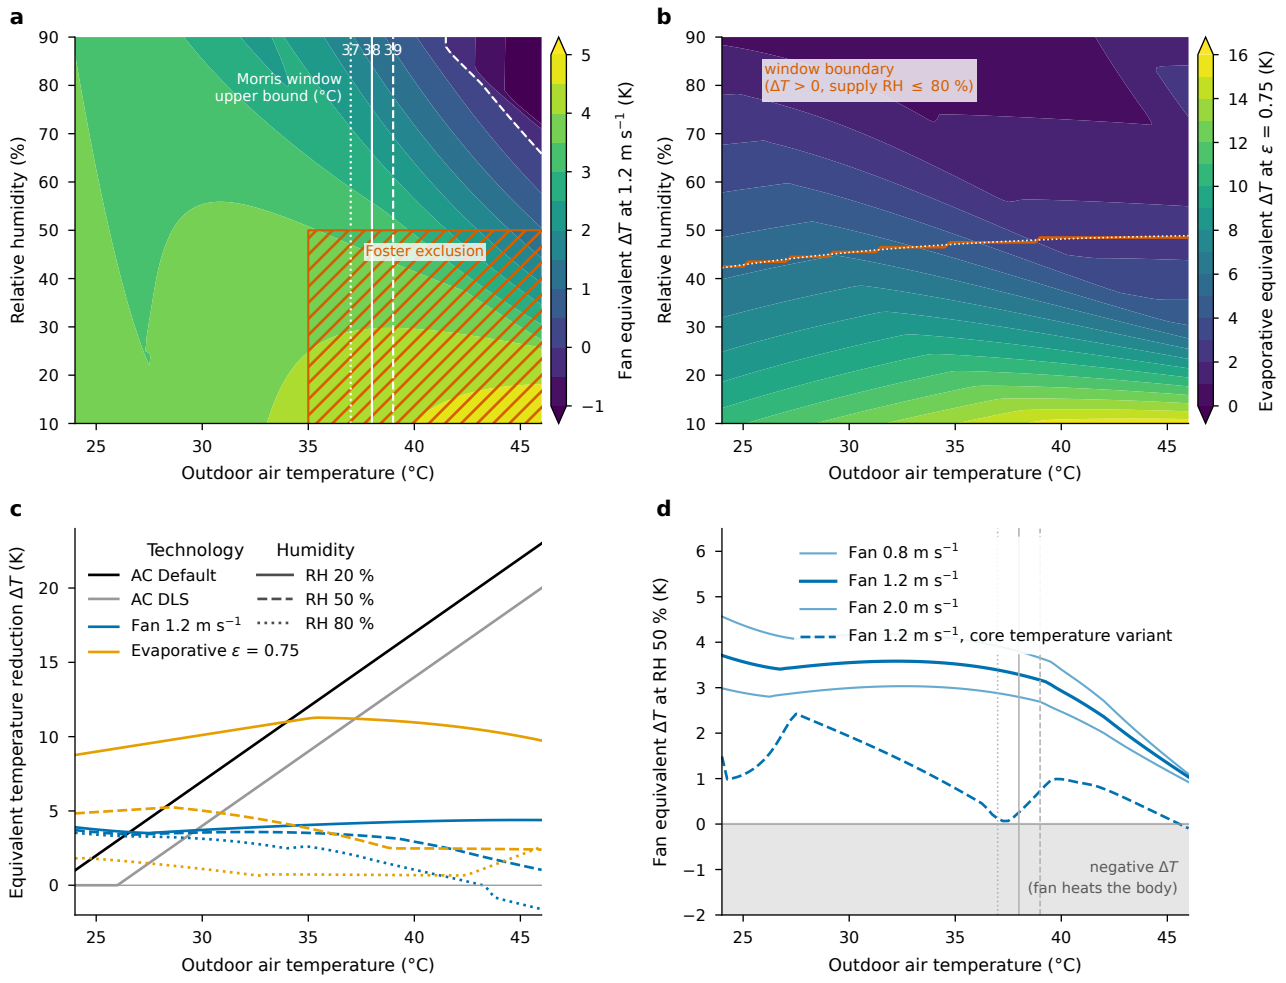

a
Morris window
upper bound (°C)
37 38 39
Foster exclusion
Relative humidity (%)
Outdoor air temperature (°C)
Fan equivalent ΔT at 1.2 m s⁻¹ (K)
b
window boundary
(ΔT > 0, supply RH ≤ 80 %)
Relative humidity (%)
Outdoor air temperature (°C)
Evaporative equivalent ΔT at ε = 0.75 (K)
c
Technology
AC Default
AC DLS
Fan 1.2 m s⁻¹
Evaporative ε = 0.75
Humidity
RH 20 %
RH 50 %
RH 80 %
Equivalent temperature reduction ΔT (K)
Outdoor air temperature (°C)
d
Fan 0.8 m s⁻¹
Fan 1.2 m s⁻¹
Fan 2.0 m s⁻¹
Fan 1.2 m s⁻¹, core temperature variant
negative ΔT
(fan heats the body)
Fan equivalent ΔT at RH 50 % (K)
Outdoor air temperature (°C)