


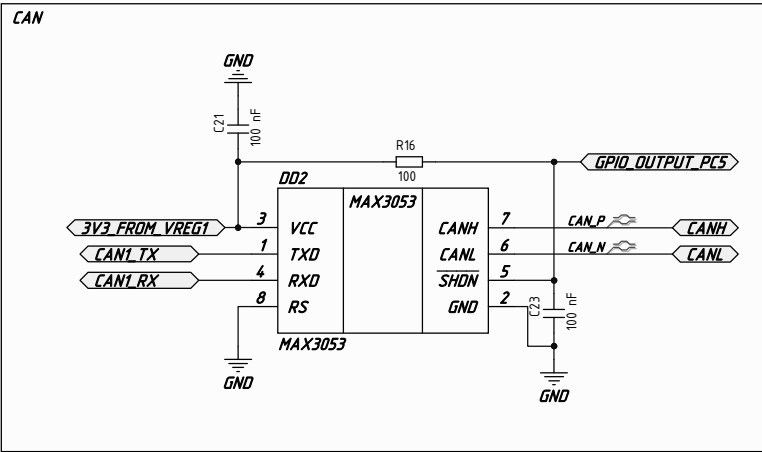
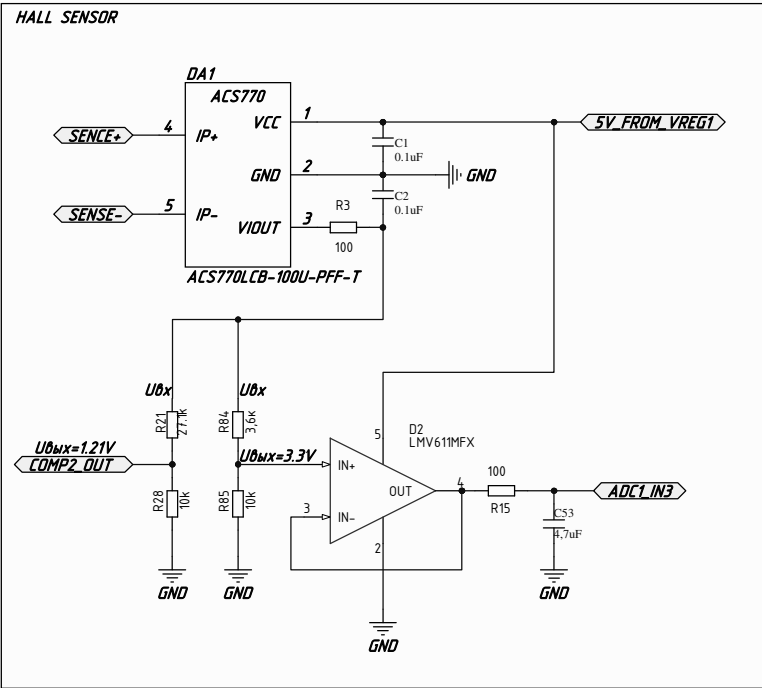
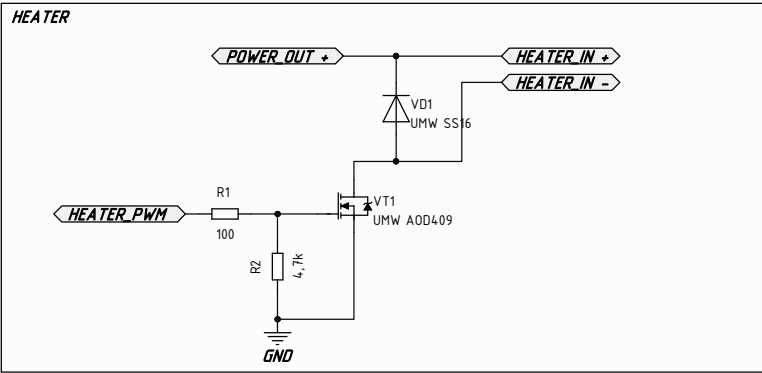


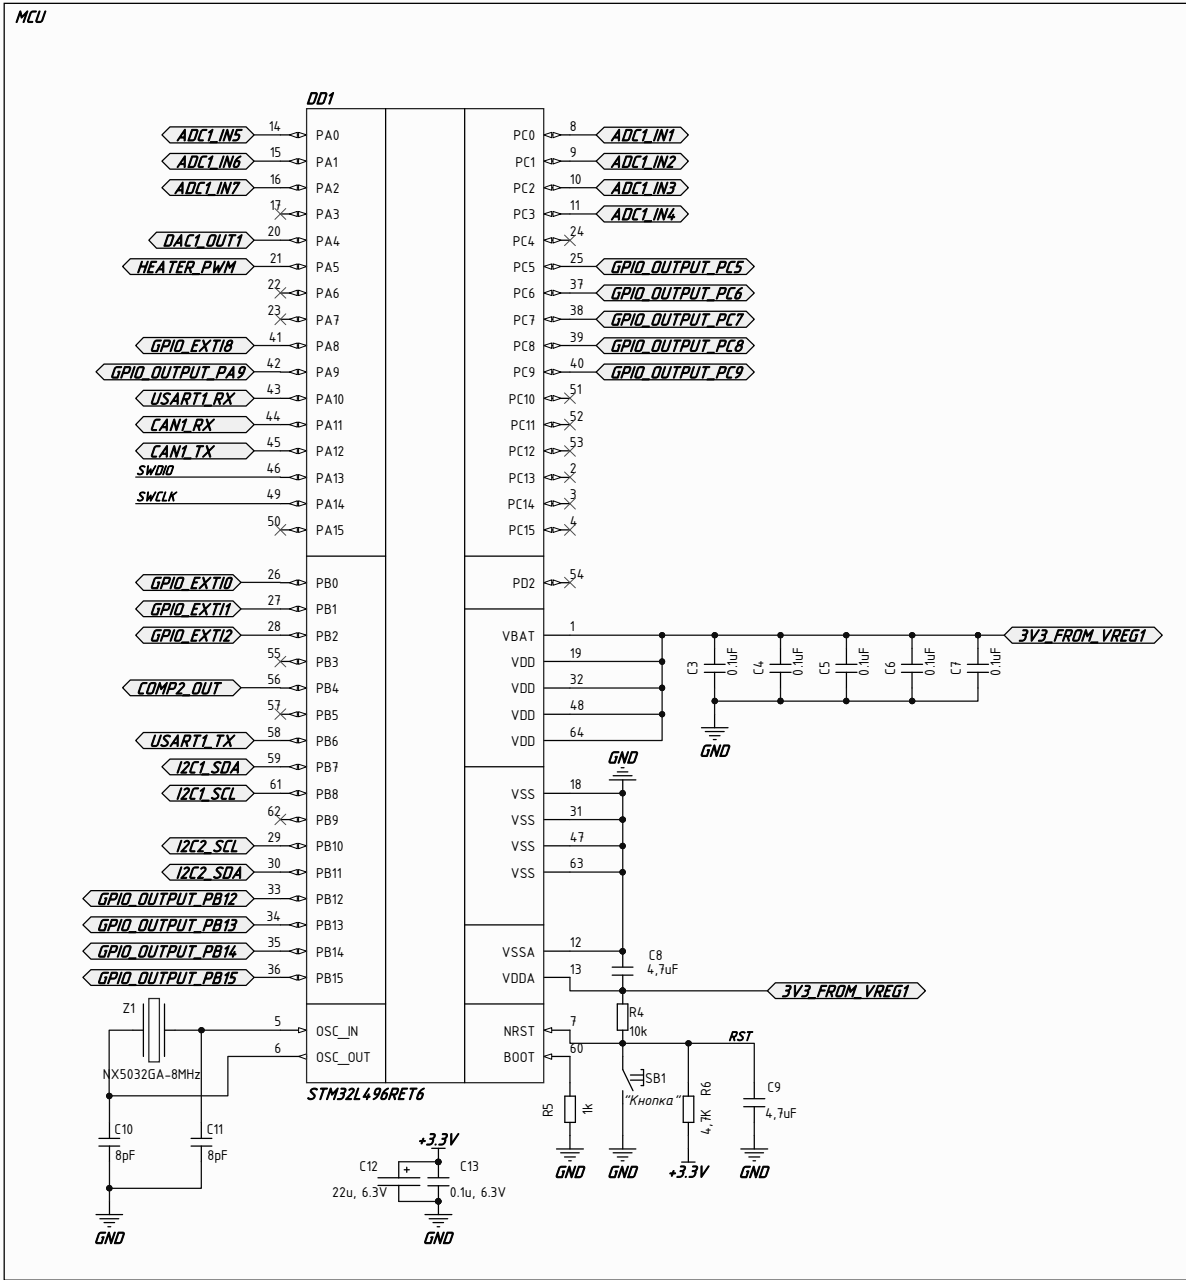

		Проверить BQ77PL900	Проверить BQ25756
1) Подключить защиту. BMS до конца	✓	VLOG	INT инвертированный
2) Завести датчик температуры на МК	✓	XALERT	PG инвертированный
3) Сделать функцию отключения зарядки	✓	XRST	STAT1...STAT2
4) Как работает режим сна в МК?	•	ZEDE	
5) Добавить драйвер CAN MAX3053	✓	CNF0...CNF2	
6) Добавить в параллель светодиода на плату (4 от, группу)	✓		
7) добавить разъём вывода датчика температуры	✓		
8) Добавить внеш LDO на DRV_SUP 12В более 100mA	✓		
9) Отдать в МК неиспользуемые ноги	✓		
10) Расставить номиналы	-		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	Лит.	Масштаб	Масса
Разраб.	*							
Пров.	*							
Т.контр.	*							
Нач.сект.	*							
Н.контр.	*							
Утв.	*							
						Лист	1	Листов
						*		

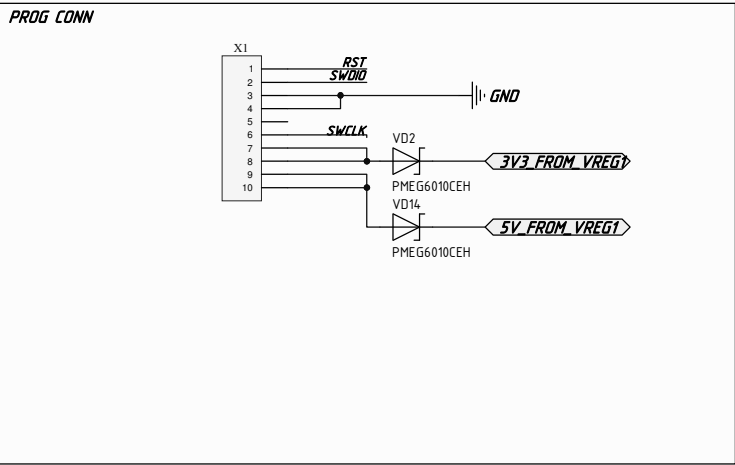

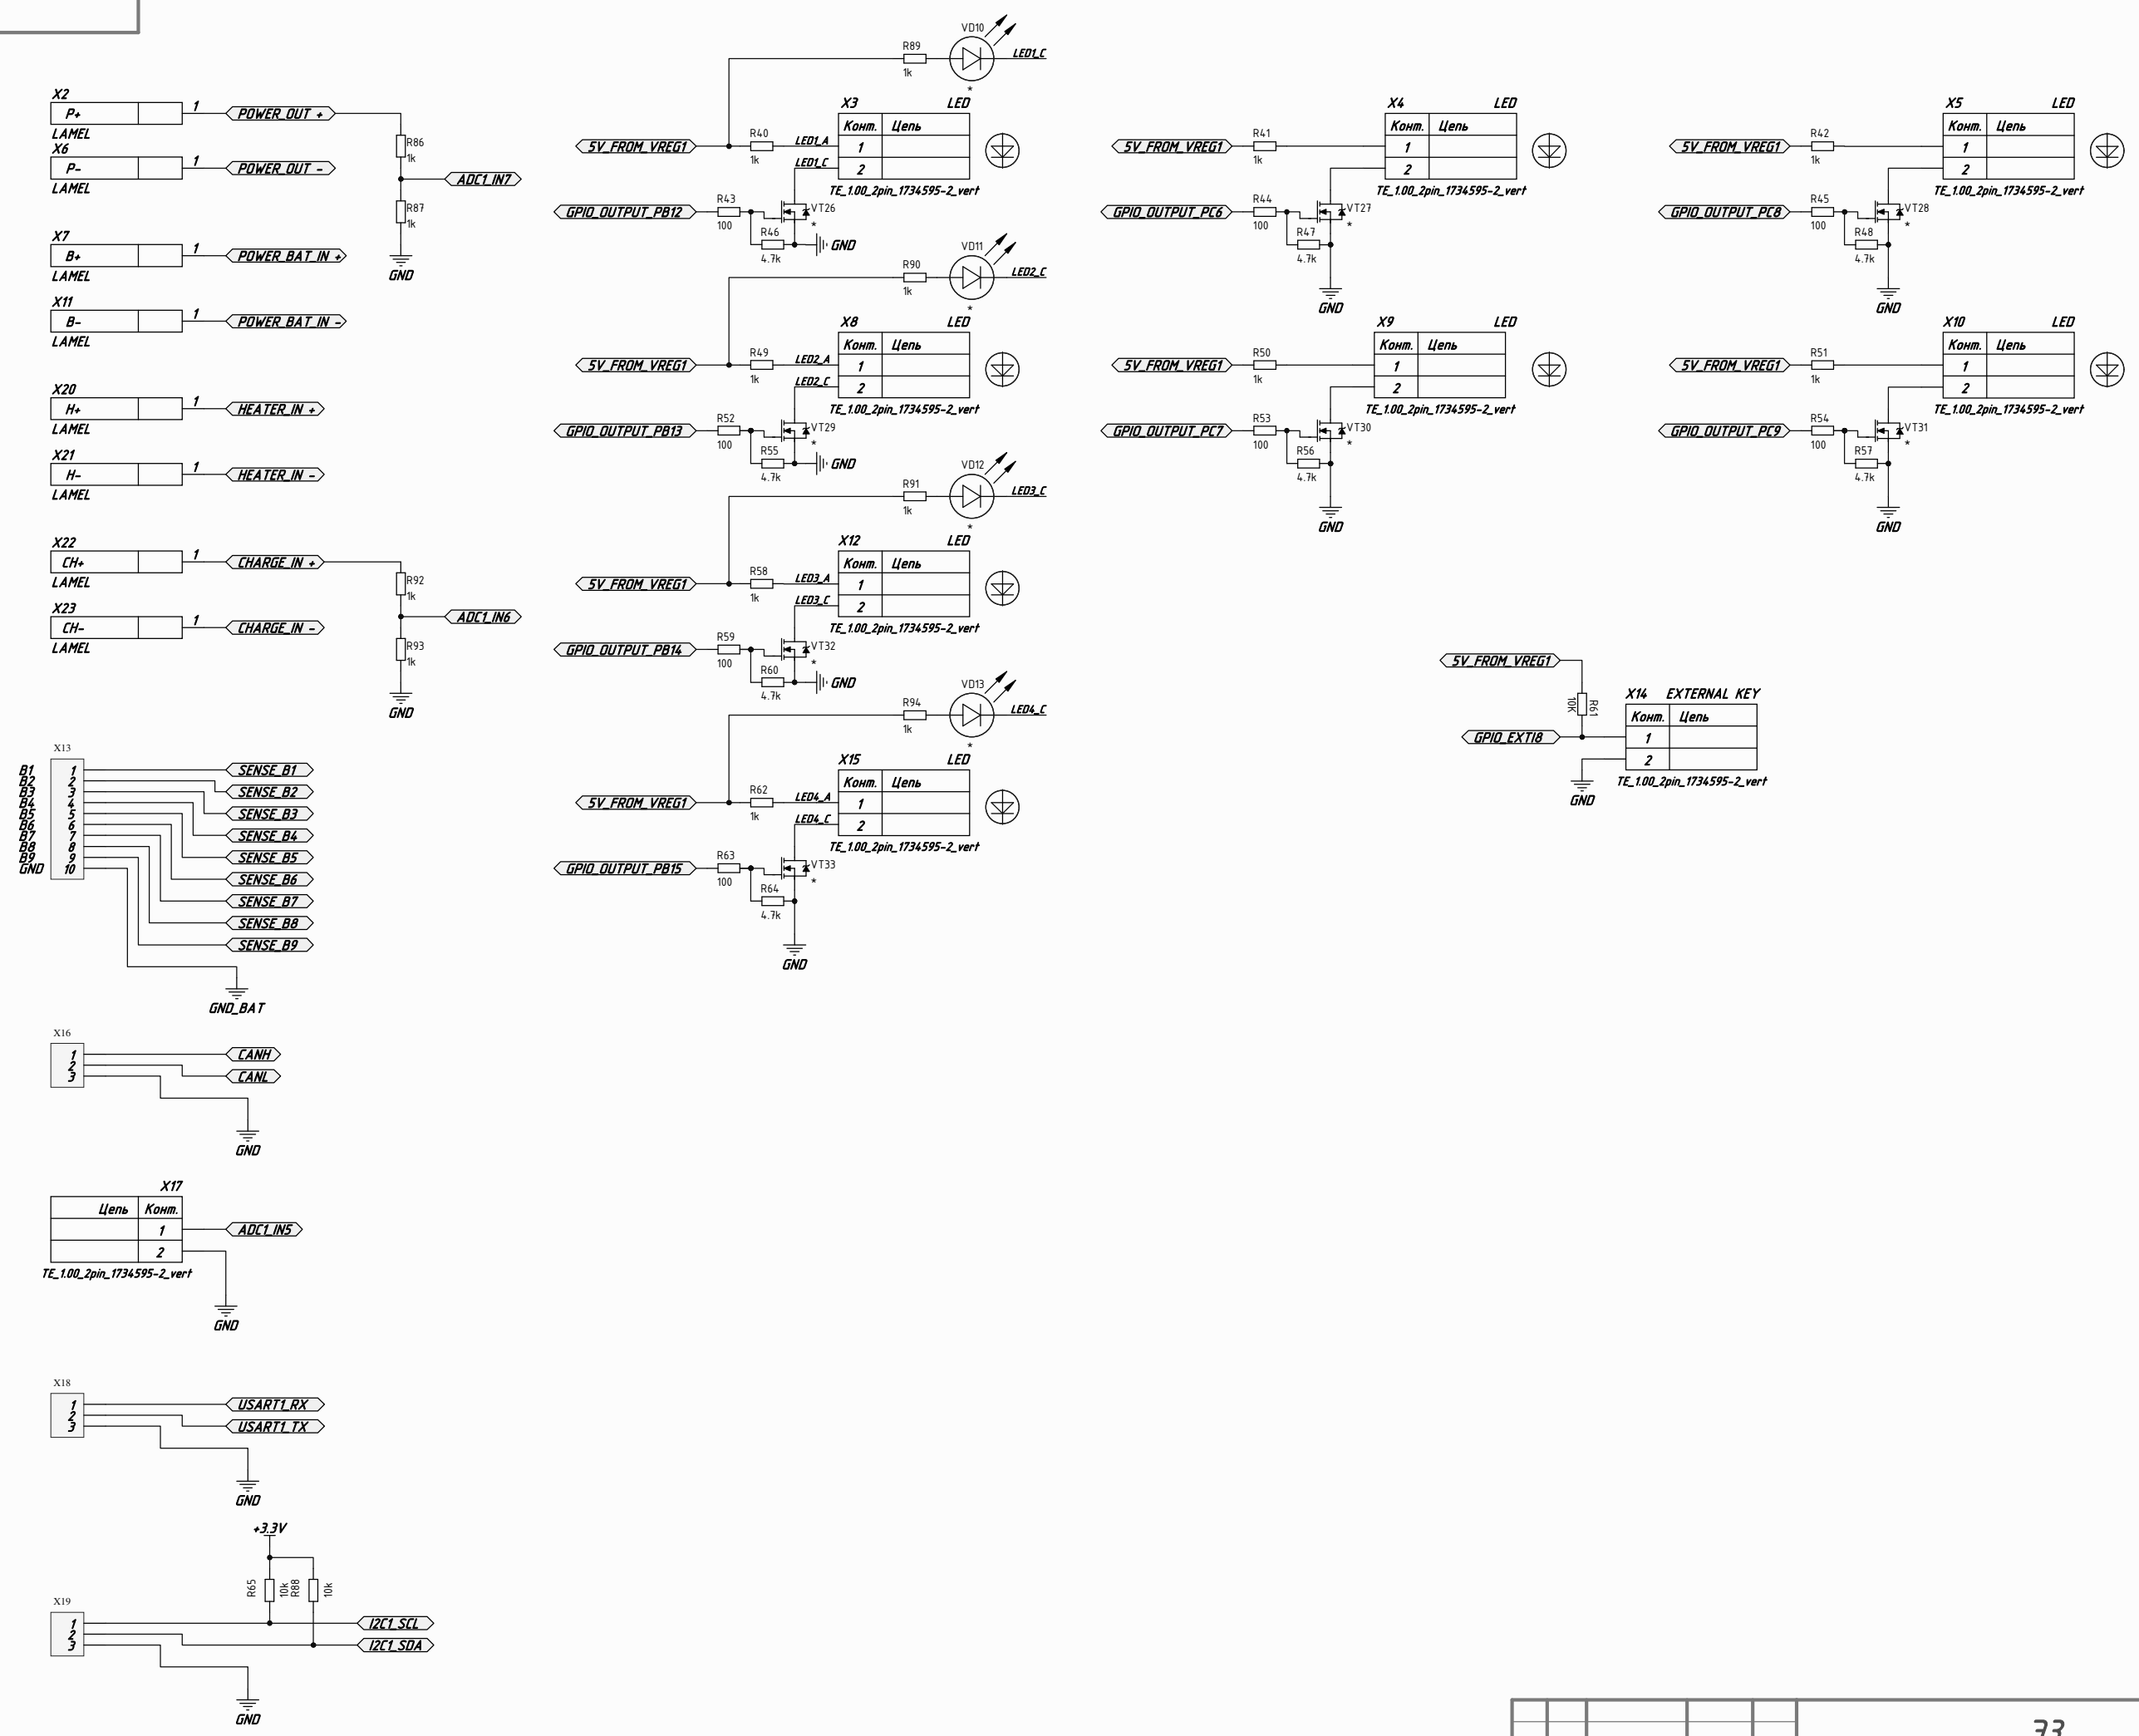

Изм.№	Подп. и дата
Изм.№	Изм.№
Изм.№	Изм.№
Изм.№	Изм.№
Изм.№	Изм.№