

원할 때 집에서 손쉽게 스스로 자가 관리

일 년마다 정기적으로 배송되는 청정 및 가습 필터를 주기에 맞춰 교체하고 가습 물통과 수조부 관리까지 누구나 쉽고 간단하게 케어할 수 있습니다.

| 필터 관리

커버를 열고 사용한 필터를 빼고 새 필터로 교체하면 끝!




| 위생 관리

매일매일 간단하게 분리 및 세척하며 더욱 쉽고 깨끗하게 관리!



위로 들면 간단 분리되는 가습 물통

상단의 손잡이를 들어 올리면 쉽게 분리되어
평상시 물을 보충하거나 청소할 때
더욱 편리합니다.

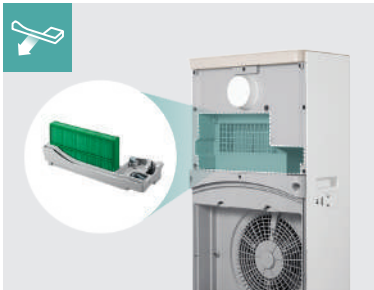


앞으로 쓱 당겨 꺼내서 세척 가능한 수조부

제품 커버를 열고 물통 제거 후,
수조부를 분리하여 내부 및 가습 필터를
세척할 수 있습니다.

신경 쓰지 않아도 시기에 맞춰 전문가 방문 관리

보다 섬세한 관리를 원하면 전문가의 방문 관리로 필터 교체부터 세척까지 간편하게 케어받을 수 있습니다.

| 필터 관리 + 위생 관리

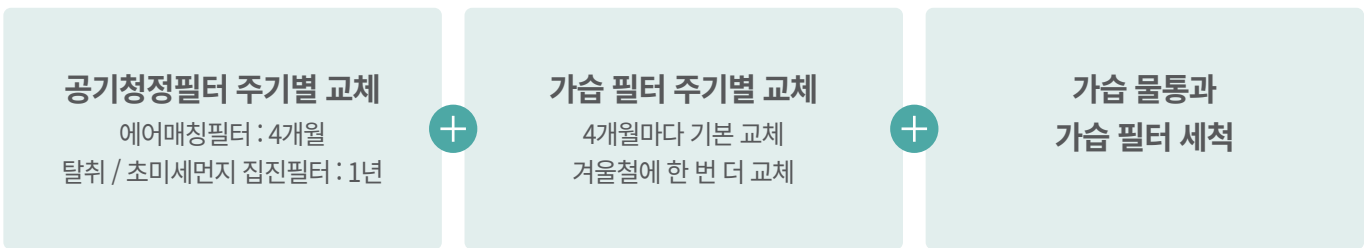

제품 사양			
모델명	APM-1226H	관리주기	1회/4개월
제품크기(가로X세로X높이)	400x225x720 mm	필터단계	①극세사방 프리필터 ②에어매칭필터 ③탈취필터 ④초미세먼지 집진필터 ⑤가습필터
제품중량	12 kg	소비전력	청정 46W/가습청정 36W
전용면적	40 m ²	에너지효율등급	에너지소비효율 3등급
가습	600 mL/h	안전인증	한국산업기술시험원 안전인증 필

※ 위의 제품은 실제와 약간의 차이가 있을 수 있으며, 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 약간의 사양 변동이 있을 수 있습니다. ※ 상기 필터 단계는 방문 관리 기준입니다.
※ 권장사용면적 : 40 m² 1. APM-1226H 제품 (필터 장착). 한국공기청정협회규격 (SPS-KACA 002-01322018, 실내용 공기청정기) 의 시험 방법 및 기준에 따라 코웨이 자사 연구소에서 실시한 시험 결과지인. 2. 시험 입자는 고체상 염화칼륨 (KCl) 수용액을 분무시켜 초기 농도 1~3 X 10⁶ 개/m³ 발생 후 제거 성능 측정함. 온도 (°C) 23±5 / 상대습도 (%) 55±15, 성능시험용 챔버는 29.5±1 m³ 조건에서 20분 이상 (또는 초기 농도의 1/10이 되는 시점까지) 가동 후 제거 성능 측정. 3. 면적 표기치는 자사 시험 결과의 오차 범위 내 하향 표기 (5단위 절사) 한 것이며 밀폐된 실험 환경에서의 측정값을 근거로 산출되므로, 사용 환경에 따라서는 달라질 수 있음. ※ 가습 : 600 mL/h 1. APM-1226H 제품 (필터 장착), KARSE B 0050-63352020 한국공기청정협회 단체 표준 인증 심사 기준에 따라 적합함을 인증. 시험실의 환경 조건은 온도 (°C) 20±1 / 상대습도 (%) 30, 수조부 수온 (°C) 20±1 의 조건에서 1시간 동안의 가습량을 측정. 2. 가습 표기치는 자사 시험 결과의 오차 범위 내 하향 표기 (50단위 절사) 한 것이며 밀폐된 실험 환경에서의 측정값을 근거로 산출되므로 사용 환경에서는 달라질 수 있음.
※ 렌탈 제품의 최초 설치일로부터 5년 이후에는 제품의 소유권이 고객님께 이전됩니다 (단, 6년 약정 선택 시, 6년 이후 소유권 이전). ※ 렌탈 기간 동안 고가의 책임 없는 사유로 상품의 고장·훼손 시 무상으로 수리 및 부품 교환을 해 드립니다. 단, 소비자의 귀책으로 인한 경우는 수리비 및 부품 교환 비용을 소비자가 부담해야 합니다. ※ 상품 분실, 파손, 압류 시에는 분실료(상품 판매가×90%)-(상품 판매가÷60개월×사용 개월 수)를 납부해야 합니다. 제품 설치 후 4년 경과 시에는 사용 개월 수를 48개월로 계산합니다. 단, 사용월의 렌탈료는 별도 청구됩니다. ※ 구체적인 피해보상기준은 품질보증서 및 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)을 적용합니다. ※ 회사의 귀책 사유로 인한 해지를 제외하고 렌탈등록비는 환불되지 않습니다. ※ 설치일로부터 14일 이내 반환 시 소모품 비용 5만원을 납부하여야 합니다. ※ 렌탈 제품의 의무사용기간은 3년 또는 6년이며, 중도 해약 시 전여 월 렌탈료의 10%에 해당하는 금액이 위약금으로 발생합니다. 총 렌탈 기간 내 해지 시 회수비가 발생합니다.

MAY 2026 A

coway



세균보다 작은 초미세 수분 입자로 눅눅함 없이 안전하게 자연 가습

물이 증발하는 원리인 자연 가습 시스템을 통해
작고 가벼운 수분 입자들이 넓은 공간에
고르게 퍼지며 빠르게 쾌적 습도 (40 ~ 60 %) 에
도달합니다.

**600 mL/h
가습량**

시간당 600 mL의
풍부한 가습량으로 더욱 빠르게
쾌적 습도 도달 (40 ~ 60 %)

HH 인증 획득
실내 가습기 단체표준 규격을
통과한 제품에 부여하는 마크



슬림 사이즈에 담긴 우수한 가습 & 청정력

40 m² 공간에 맞춰 기존 자사 제품 대비
가습 성능은 동일(600mL/h)하면서,
제품 사이즈는 줄여 공간 효율성을 높였습니다.

**40 m²
청정 면적**

40 m² 공간 속 초미세먼지까지
99.99 % 이상 제거하는 안심 청정



특허 출원한 워터락 기술로 물 고임을 방지

청정가습 사용에 맞춰 워터락 기능이 수조에 물 공급을 자동으로 제어하여, 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다.

| 워터락이란?

가습 기능이 작동할 때에는 워터락이 OFF 되면서 물통의 입구를 열어 수조로 물을 공급하고, 가습 기능이 필요 없을 때에는 워터락이 ON 되면서 물통의 입구를 막아 수조로 물이 공급되는 것을 차단하는 자동 물 제어 시스템으로, 더욱더 위생적인 코웨이만의 혁신 기술입니다.


※ 워터락 가습청정기 위생 관련 글로벌 기준 특허 출원



일반 / 멀티청정 실행 시

워터락 ON


청정가습이 실행되지 않을 때 물이 수조로 공급되지 않도록 수로를 차단

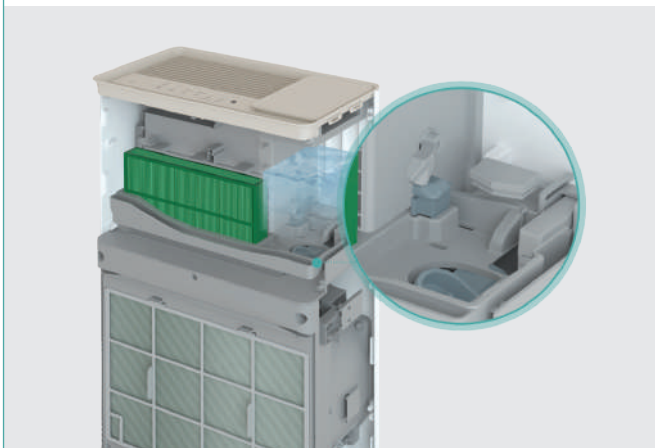

청정가습 실행 시

워터락 OFF


평상시 차단하고 있던 수로를 열어 필요한 물을 수조로 공급

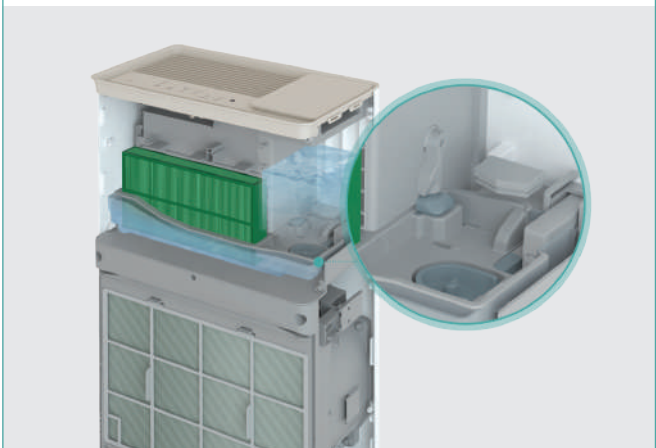

[일반청정 / 멀티청정 모드]

남은 물까지 깨끗하게 가습 필터 건조

남은 물이 수조 및 필터를 오염시키지 않도록 자동으로 건조시켜 줍니다.

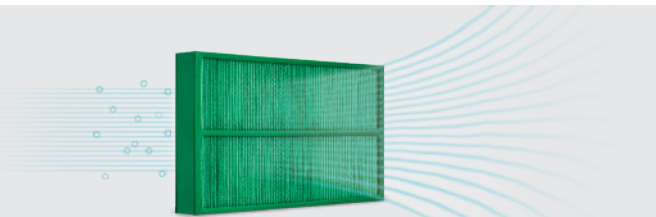

필요에 따라, 공간에 따라 멀티액션 모드

실내 공간과 공기 상황에 따라 세 가지의 멀티액션 모드를 맞춤 설정할 수 있습니다.



| 일반청정

상부로 토출된 공기가 순환하며 넓은 공간도 균일하게 청정합니다.



| 청정가습

섬세한 바람으로 실내 환경에 큰 영향 없이 공기 청정부터 습도까지 쾌적하게 케어합니다.

※ 물통 장착 시, 자동으로 청정가습 운전이 작동합니다.



| 멀티청정

전면을 중심으로 상부, 측면까지 5 way 토출로 오염된 공기를 빠르게 청정합니다.

극초미세먼지까지 99.99 % 이상 제거하는 강력한 필터시스템

4단계 필터시스템으로 0.01 μm 극초미세먼지부터 냄새까지 케어해 실내 공기를 청정하게 관리합니다.



CA인증 획득
실내공기청정기 단계표준규격을
통과한 제품에 부여하는 마크



실내공기청정기 부유 미세플라스틱 저감 인증 획득
실내 공기 중에 있는
미세플라스틱 99.9% 이상 제거

Step 1 극세사망 프리필터

Step 2 에어매칭필터

Step 3 탈취필터

Step 4 초미세먼지 집진필터

※ 한국건설생활환경시험연구원 실험결과 0.01 μm 미세입자 99.99 % 제거 (*밀폐 챔버 내 30분 이상 최대 풍량 가동 시) (2026.03.20 KCL 레포트 기준)

1. KCL (한국건설생활환경시험연구원) 시험 수행, 공기청정기를 작동할 때 0.01 μm 크기의 미세입자가 99.99 % 제거되는 데 어느 정도의 시간이 소요되는 지를 측정하기 위하여, 한국공기청정협회규격 (SPS-KACA 002-132:2018, 실내용 공기청정기의 챔버 및 환경 조건에서 입경 10nm (0.01 μm)의 KCl (염화칼륨) 입자를 챔버 내 공급한 후 APM-1226H 제품 (필터 장착) 을 가동하여 시간 경과에 따른 분진감소율을 측정함. 2. 온도 (°C) 23.0±1.0 / 상대습도 (%) 50.1±1.0, 시험 챔버 (30.0 m³ 내), 0.01 μm 크기의 입자의 배경 농도가 104 ~ 105 개/㎖ 에 도달할 때까지 시험 챔버 내로 입자를 공급한 후, 공기청정기 작동으로 분진감소를 측정함. 3. 미세입자 제거율은 밀폐된 실험실 환경에서 특정 사양의 공기청정기를 사용한 측정 결과이므로 실사용 환경 및 공기청정기의 사양에 따라서 달라질 수 있음.

※ CA 인증의 유해가스 시험 기준 (*챔버 내 30분 가동 시) (2026.01.28 CA 인증서 기준)

1. 한국공기청정협회 CA 인증 기준, APM-1226H 제품 (관장사용면적: 40 m², 필터 장착), 한국공기청정협회 규격 (SPS-KACA 002-132:2020, 실내용 공기청정기의 유해가스제거시험) 에 따르면 시험 물질은 암모니아, 초산, 아세트알데하이드, 톨루엔, 포름알데하이드, 2. 온도 (°C) 23 ± 5 / 상대습도 (%) 55 ± 15, 탈취시험용 챔버 (8.0 m³) 사용하며, 시험용 가스의 초기 농도는 10 ppm, 농도의 허용 오차는 ±10 %로 함. 3. 유해가스 시험 기준은 한국공기청정협회가 지정한 시험 기편이 CA 인증 기준에 따라 밀폐된 실험 공간에서 특정 사양의 공기청정기를 사용하여 측정한 결과이므로, 실사용 환경 및 공기청정기의 사양에 따라서 달라질 수 있음.

※ 공기 중 부유 미세플라스틱 99.9 % 저감 인증 시험 조건

1. 시험 대상: APM-1226H 2. 시험 내용: 공기 중 부유미세플라스틱 저감 효율 평가 3. 시험 결과: 35 분 이내 99.9 % 이상 제거 4. 시험 입자: 0.3 μm 크기의 구형 Polystyrene 입자 5. 시험 규격: KOTIS-SOP 실내공기청정기 부유 미세플라스틱 제거 효율 6. 시험 조건: 온도 23 ± 3 °C, 습도 50 ± 10 %, 시험 챔버 30 m³ 7. 시험 방법: 공기청정기를 시험 챔버에서 정격 풍량으로 가동시켜 초기 농도 대비 감소율을 평가함. 8. 시험 기관: KOTIT시험연구원 (2026.04)

※ 생활 속 악취 / 냄새 제거 시험 조건

1. 시험대상: APM-1226H 2. 시험 내용 및 결과: 악취 및 체취 가스 6종 탈취 효율 3. 시험 가스 및 결과: 노나닐 95 %, 이소발레산 94 %, 이소발레알데하이드 96 %, 메틸메르캅탄 96 %, 황화수소 94 %, 부틸알데하이드 94 % 4. 시험 규격: SPS-KACA002-132:2022 Modified 5. 온도 20±10 °C, 습도 45±40 % RH, 시험용 가스의 초기농도 10 ppm, 농도의 허용 오차는 ±10 %로 함. 시험 챔버 내에서 공기청정기를 가동시켜 120분 동안 시험 가스 (시험 가스는 노나닐, 이소발레산, 이소발레알데하이드, 메틸메르캅탄, 황화수소, 부틸알데하이드) 의 초기 농도 대비 제거된 후의 농도 값에 대한 제거 비율을 측정함 6. 시험 기관: 한국건설생활환경시험연구원 (26. 04)

※ 탈취 효율은 밀폐된 시험 챔버 내에서 특정 사양의 공기청정기를 사용하여 측정한 결과이므로, 실사용 환경 및 공기청정기의 사양에 따라서 달라질 수 있습니다.

집에 맞춰, 상황에 맞춰 에어매칭필터

집집마다 다른 공기 고민에 맞춰, 우리집에 딱 맞는 에어매칭필터로 더욱 간편하게 맞춤 청정하세요.

*최초 설치시 이중탈취필터가 기본 제공되며, 다음 교체 주기부터 에어매칭필터를 선택하실 수 있습니다.

에어매칭이란?


모두 같은 필터로 청정하기엔 집집마다 공기는 다 다르니까, 각 가정에 맞춰 더 강력한 청정 성능을 발휘할 수 있도록 맞춤 필터를 제공하는 코웨이만의 서비스입니다.



미세먼지에 예민한집엔 미세먼지집중필터		반려동물의 털과 냄새 제거를 위한 팻필터		고양이 알러지와 집먼지 진드기 걱정없는 알러겐필터		냄새가 신경 쓰이는 집엔 이중탈취필터	
							

실시간으로 보여 주는 공기 청정도

인증받은 PM 2.5 센서를 통해 초미세먼지까지 감지하고 실시간 공기 상황을 수치 및 4단계 라이팅으로 보여 줍니다.

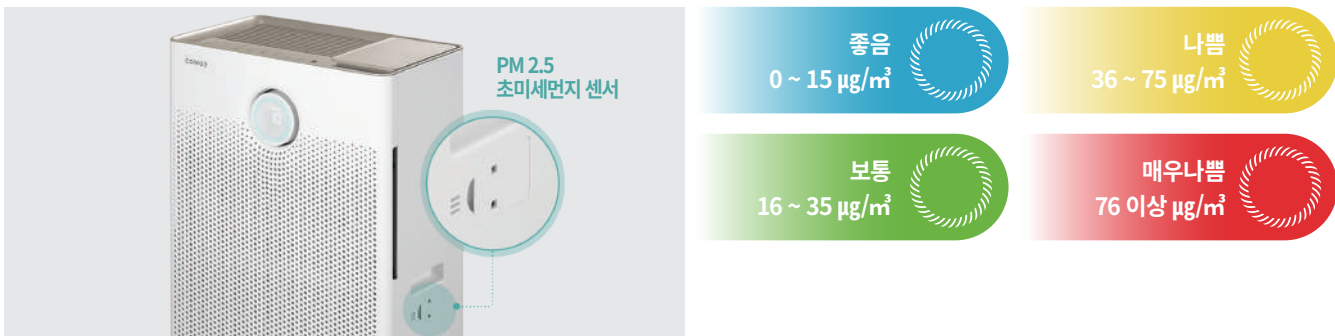

※ PM 2.5 센서 인증: 국내 한국공기청정협회 광학미세먼지센서 인증 기준 (KACA 0027-7269:2020) 이며, 성능 시험용 챔버는 29.5±1 m³ 조건에서 PM2.5 8 ~ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 농도의 KCL 입자를 분무시켜 기준 계측기와 비교 검증 후 인증함 (2020.01.21 인증서 기준).