


最小—最大包络 10%—90%分位带 中心预测 实际净负荷 紧急购电时段



e 334天逐日紧急购电量分布

评价期 334 天中有 170 天发生紧急购电，全年紧急购电 26.7693 万 kWh。
中心预测 MAE 与日紧急购电量：Pearson $r = 0.316$ 、Spearman $p = 0.074$ ，仅为有限统计关联。

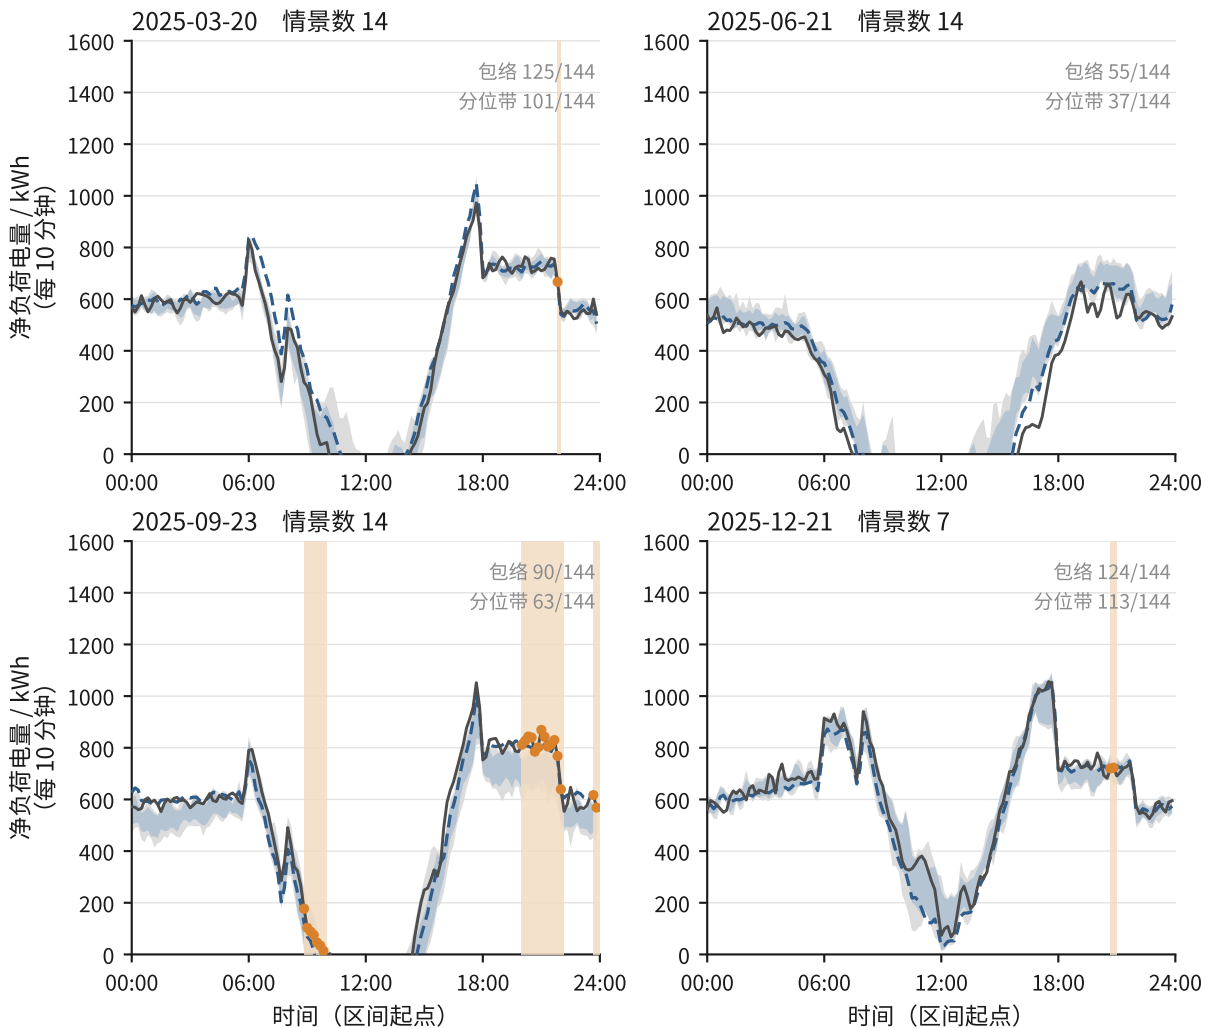