

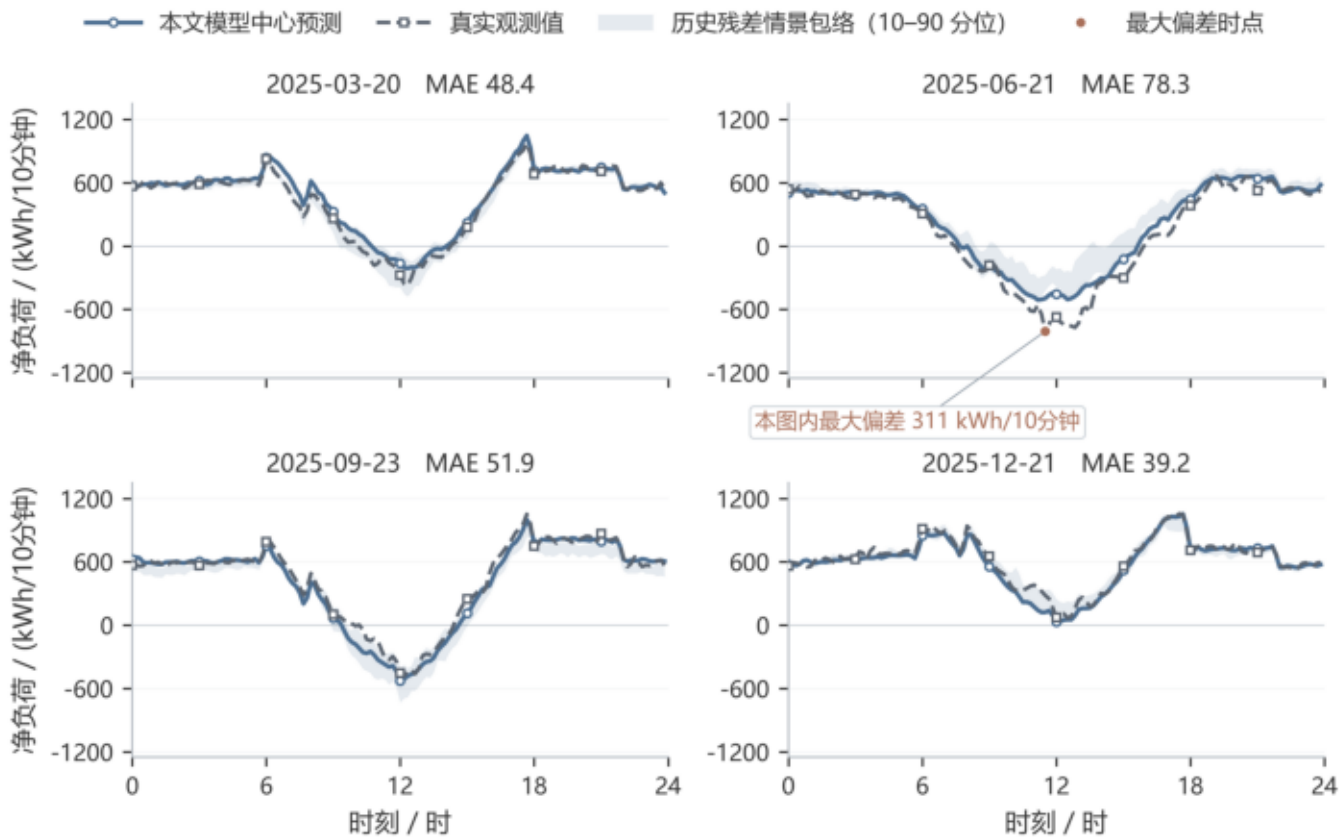


图1 净负荷预测与情景包络 (四个指定日期, 2×2)

典型日（附件1）功率曲线与分时电价

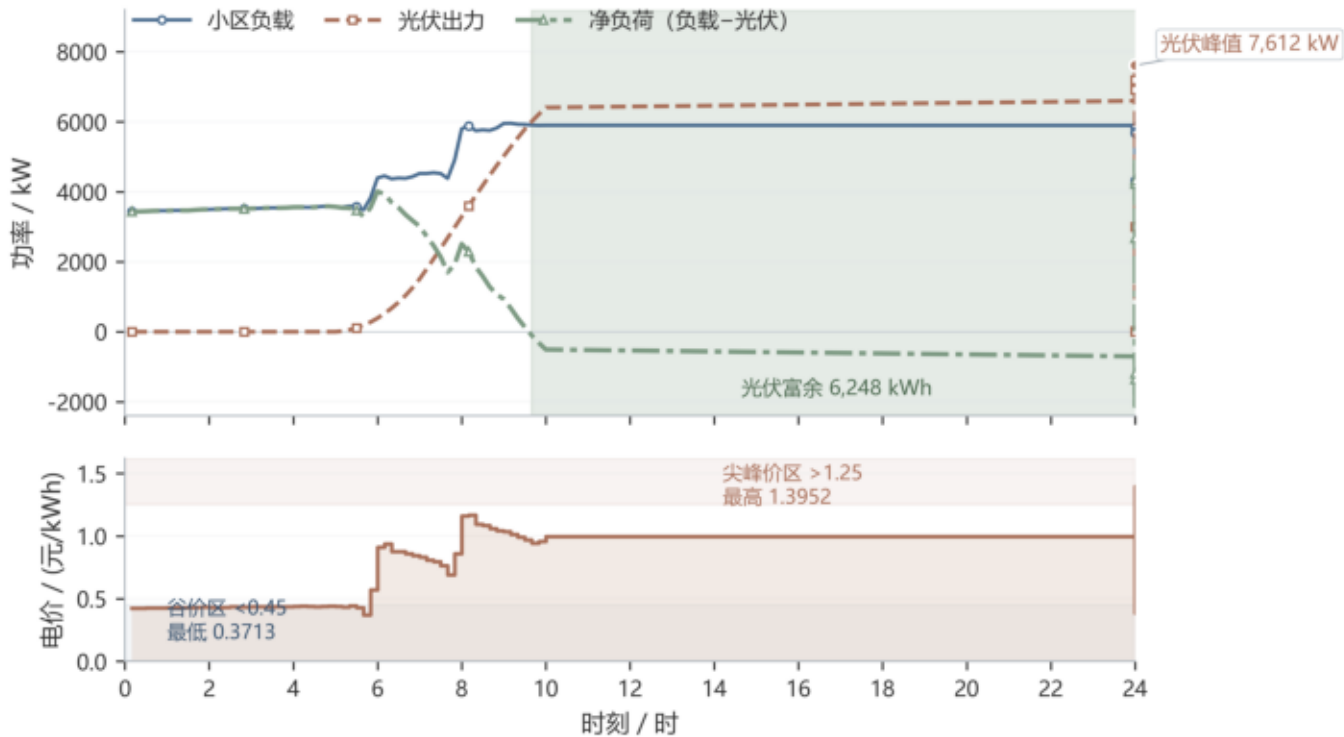


图 1b 典型日（附件1）功率曲线与分时电价

2025-06-21 计划购电量、实际净负荷与电价

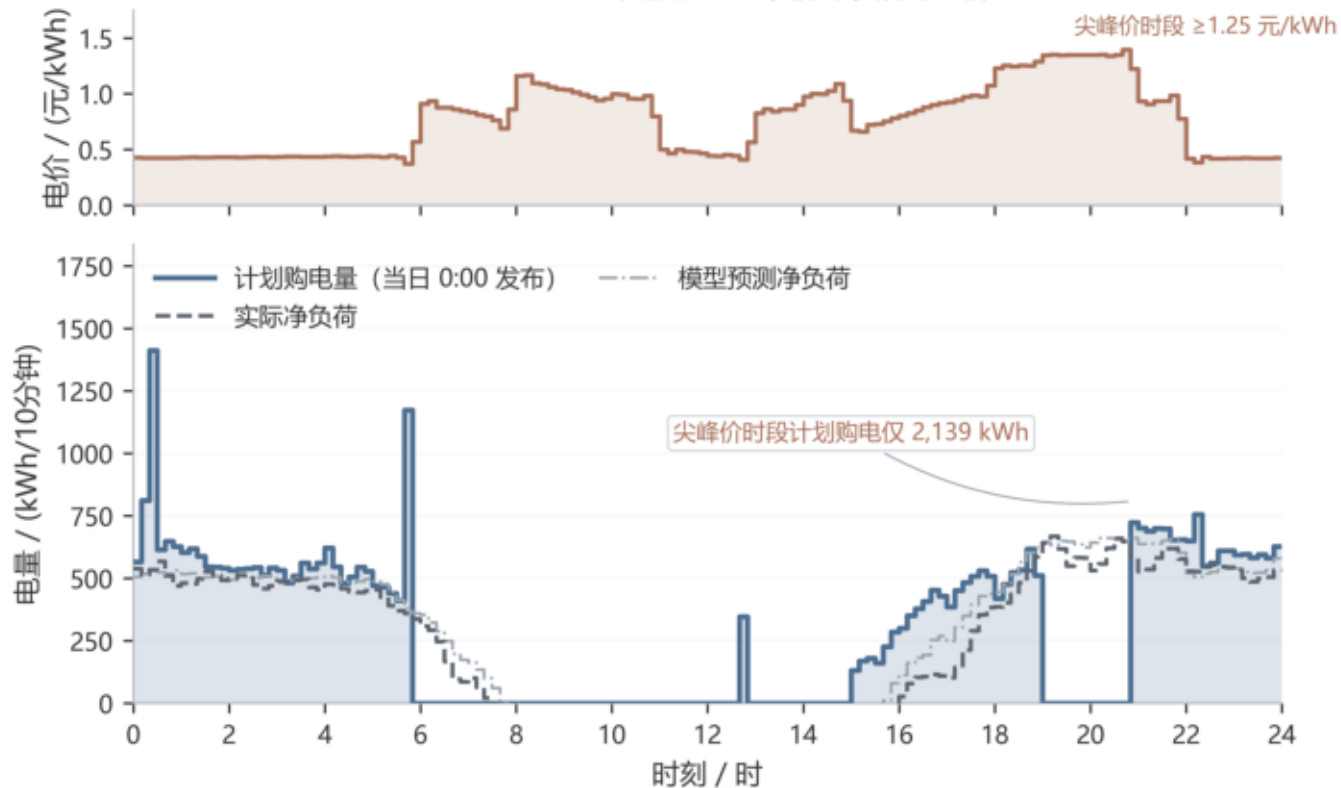


图 2a 2025-06-21 单日计划购电量、实际净负荷与电价

■ 计划购电量 ■ 紧急购电量 ■ 月度紧急购电占比 --- 全期均值 1.2808%

月度购电量构成 (自然日口径, 334 天)

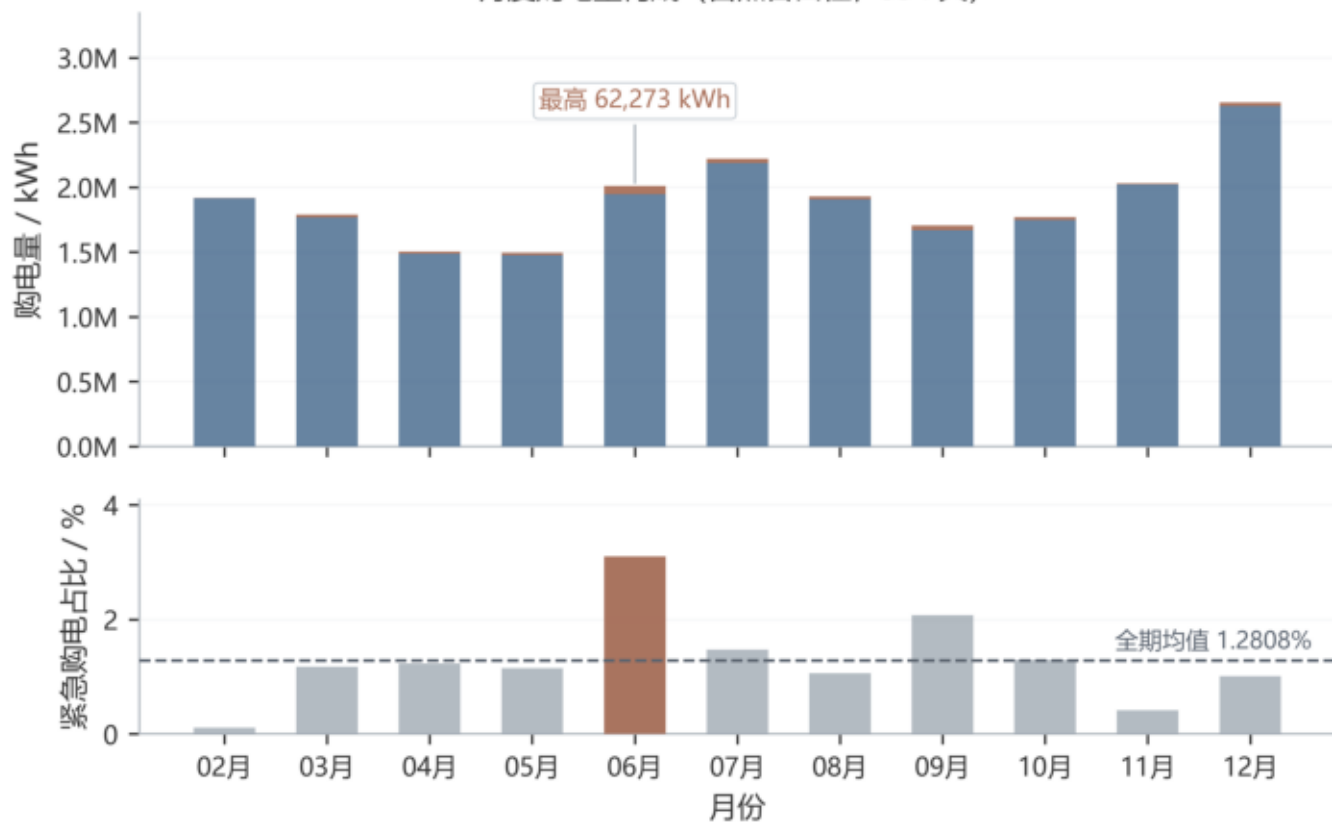


图 2b 月度购电量构成与紧急购电占比

四个指定日期的储电量轨迹（全部时段位于运行区间内）

—○— 2025-03-20 2029→1423 kWh -□- 2025-06-21 4943→4854 kWh -△- 2025-09-23 1205→1200 kWh -◇- 2025-12-21 3732→1364 kWh

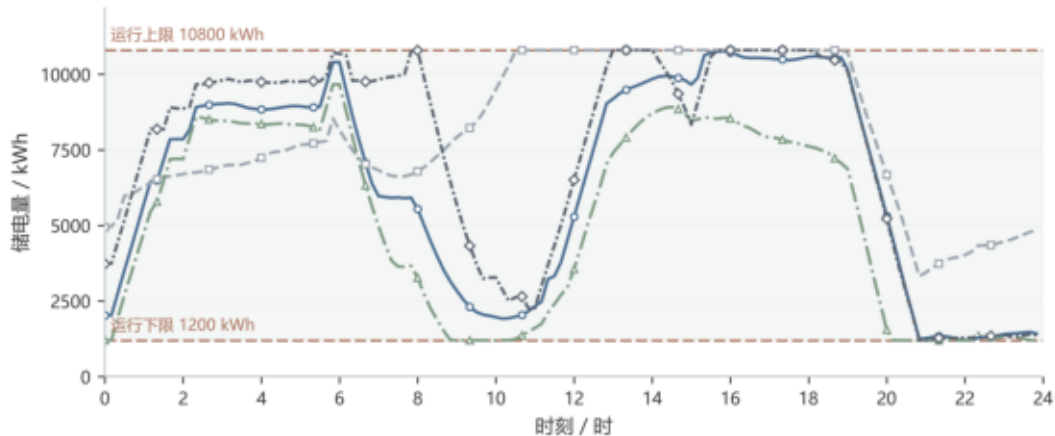


图 3a 四个指定日期的储电量轨迹



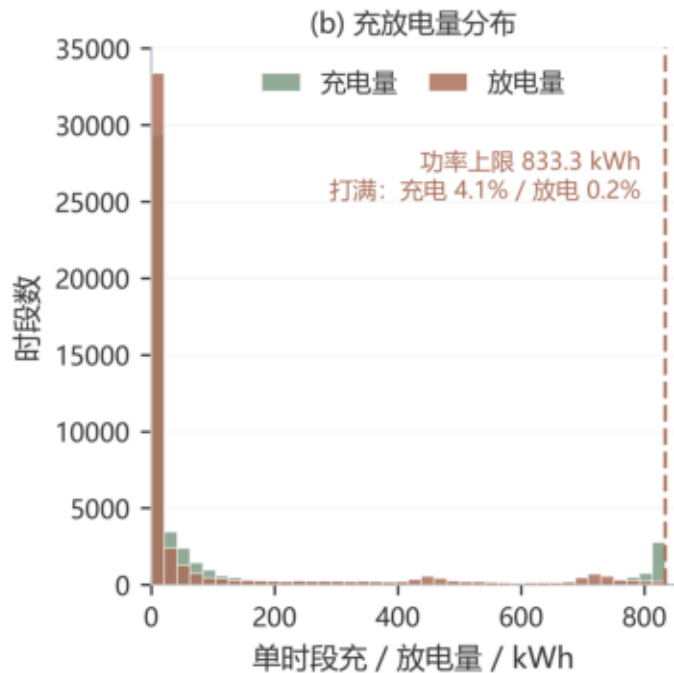


图 3b 储电量分布与单时段充放电量分布

(a) 预测误差 (实际-预测) 的日内分布 全期 MAE 61.29、偏置 -9.45 kWh/10分钟

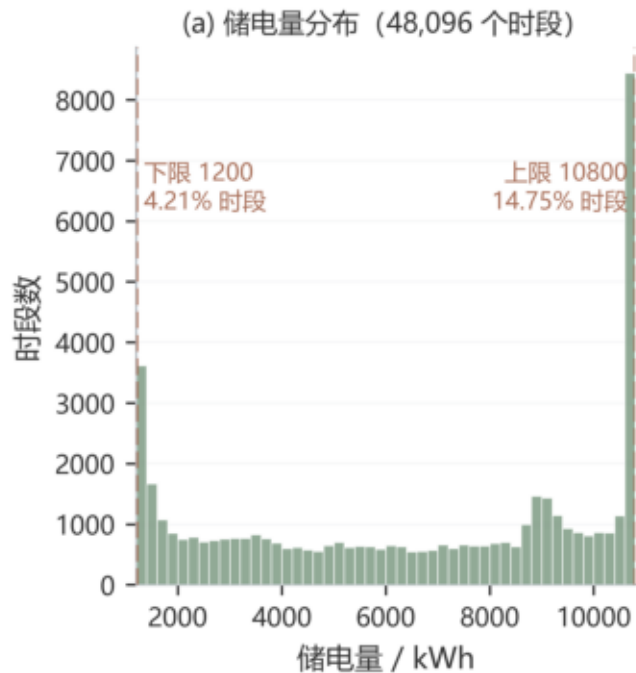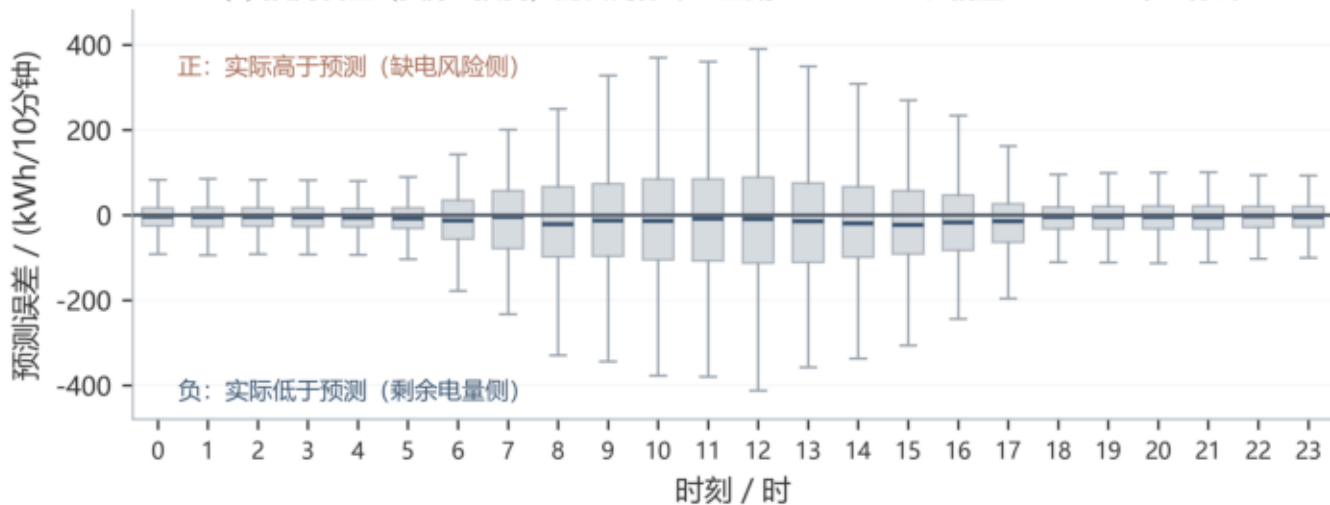

(b) 逐月平均绝对误差


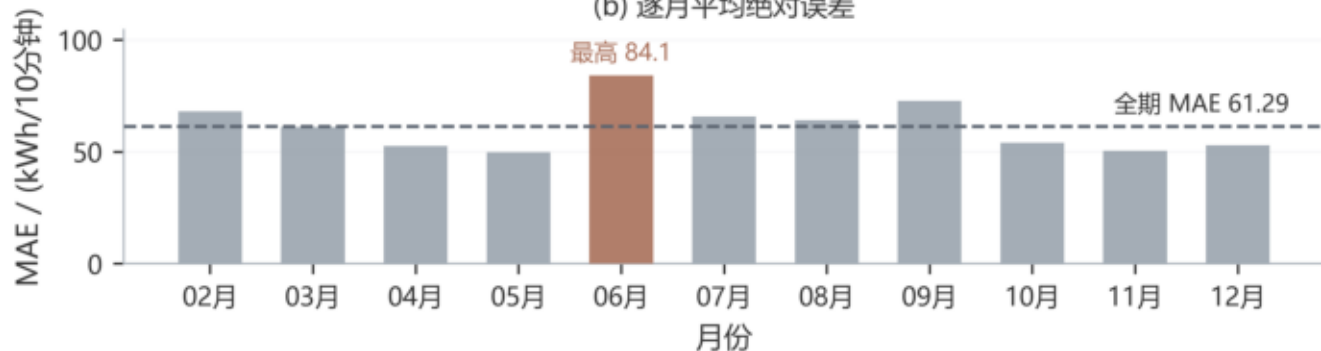


图 4a 预测误差的日内分布与逐月平均绝对误差

(a) 紧急购电量按电价档分布

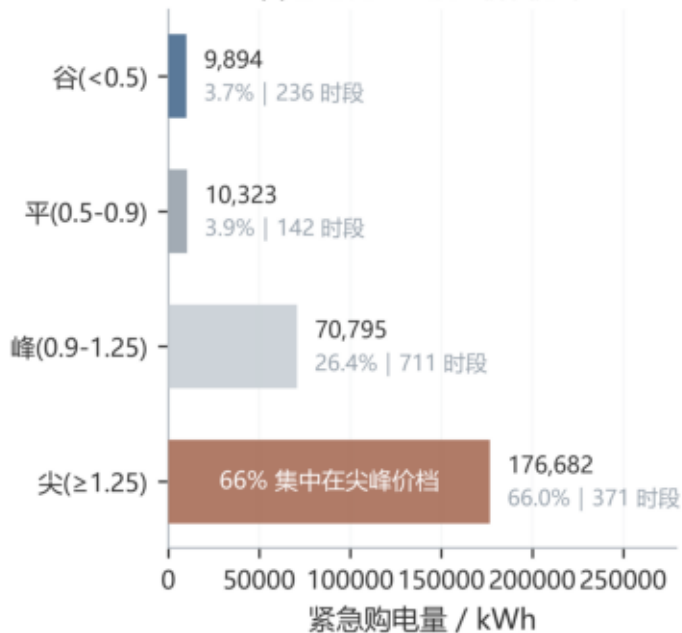

(b) 时刻分布 (合计 1,460 个时段)


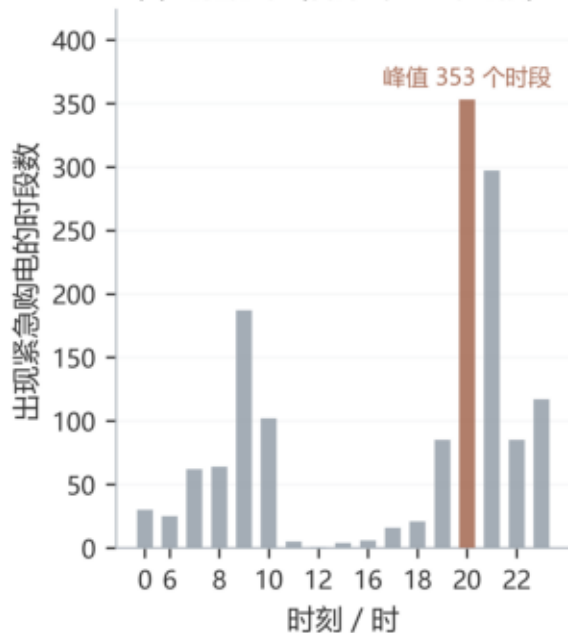


图 4b 紧急购电量按电价档与按时段的分布

计划购电费 紧急购电费 终端价值 1 倍 v (主模型) 终端价值 0 倍 v 终端价值 2 倍 v

(a) 三种口径的费用构成 (334 天累计)

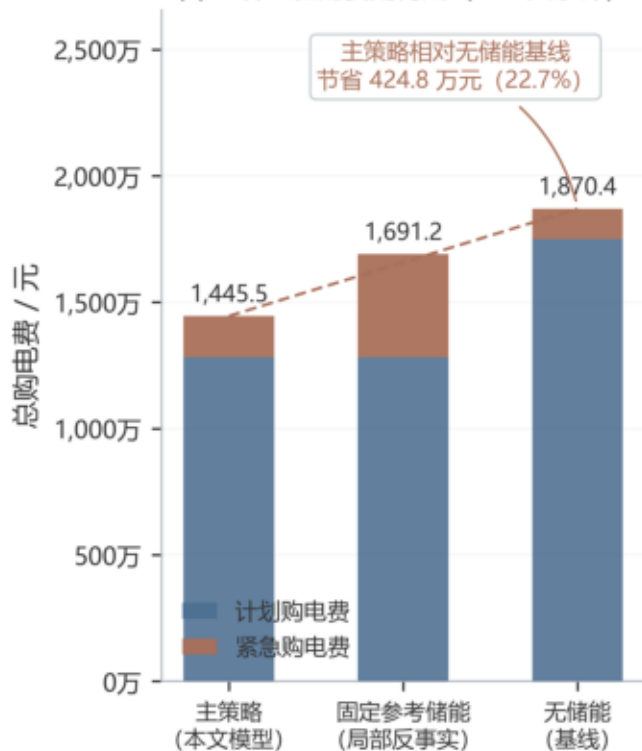

(b) 终端储电价值的敏感性

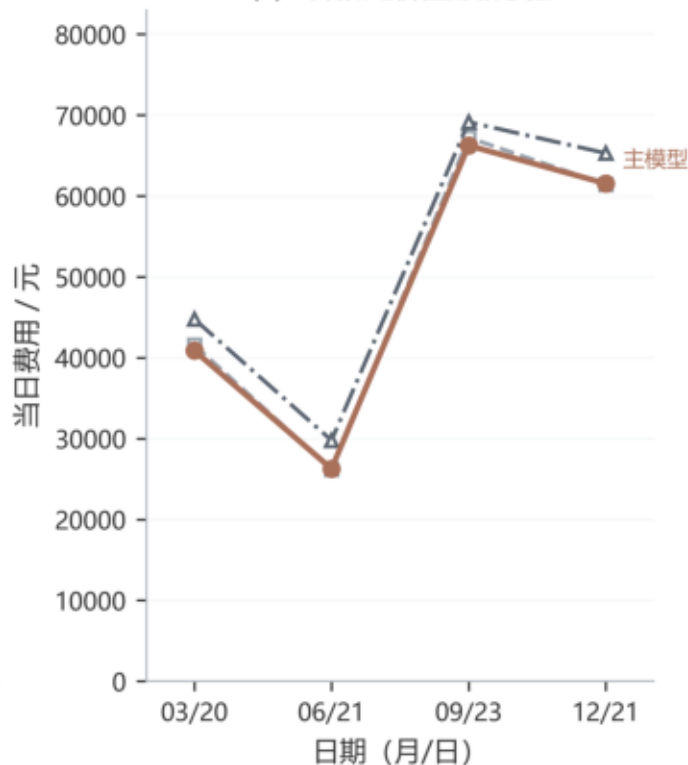


图 5 三种策略费用构成与终端储电价值敏感性