

	SONARtrac [®] Nota Técnica	
	TN0001-SP Asunto: Carga de Archivo de Configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Fecha: 14Ago07
		Revisión 02 Pág. 1 de 4

El archivo de configuración del transmisor SONARtrac (config.ini) se usa para ajustar los parámetros del sistema de monitoreo de proceso. El archivo de configuración se instala fácilmente a través del puerto USB del transmisor siguiendo los pasos típicos de **Carga Configuración (Load Configuration)**.

En el Modo de **Carga Configuración (Load Configuration)** el transmisor sólo carga archivos cuyos nombres contengan los últimos cuatro dígitos del número de serie del transmisor seguido por '_LoadConfig.ini'. Por ejemplo, un archivo de configuración para el transmisor con número de serie 0000234 deberá ser nombrado '0234_LoadConfig.ini' para que sea reconocido y cargado por esta utilidad. El menú de Funciones Avanzadas permite cargar archivos de configuración con otros nombres alternativos.

NOTA: El transmisor no ejecutará salida al sistema de control durante la instalación del nuevo archivo de configuración; notifique a su sala de control antes de ejecutar la instalación.

Para seguir la rutina de **Carga Configuración (Load Configuration)**, haga lo siguiente:

1. Descargue el nuevo archivo de configuración al SONARstick (memoria USB extraíble).
2. Inserte el dispositivo de memoria extraíble en el puerto USB. Aparecerá la Figura 1.



Figura 1 Pantalla de Snapshot

3. Presione la tecla '↓' y se desplegará la siguiente pantalla.

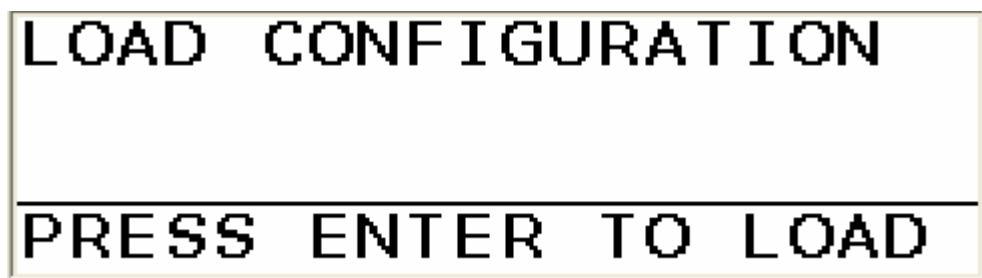



Figura 2 Pantalla de Carga Configuración

	SONARtrac[®] Nota Técnica	
	TN0001-SP	Fecha: 14Ago07
	Asunto: Carga de Archivo de Configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Revisión 02 Pág. 2 de 4

4. Presione **'ENTER'** y aparecerá la siguiente pantalla.

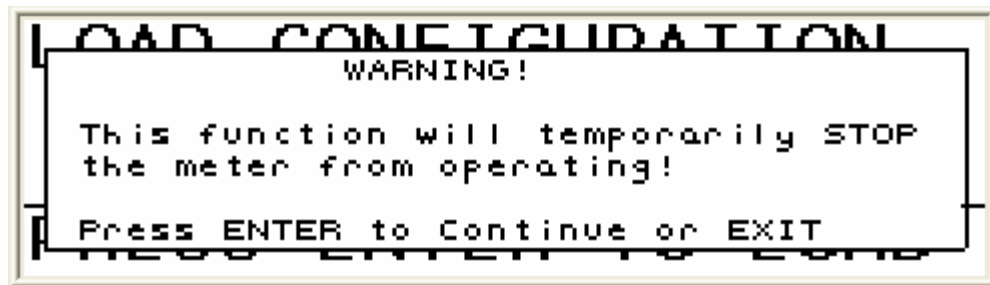


Figura 3 Pantalla de Advertencia de Carga Configuración

5. Presione **'ENTER'** y aparecerá la siguiente pantalla. El objetivo es confirmar que se debe cargar un nuevo archivo de configuración.



Figura 4 Pantalla de Segunda Advertencia de Carga Configuración

6. Presione **'ENTER'** nuevamente y el transmisor seleccionará y cargará el archivo correspondiente. Una vez se haya cargado, se desplegará el siguiente mensaje.

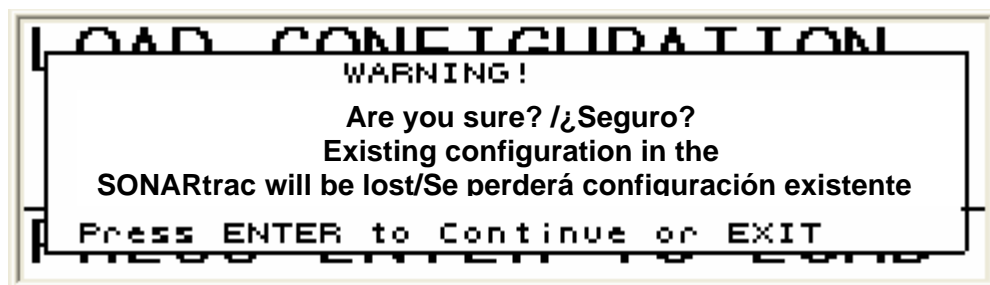



Figura 5 Pantalla de Carga Configuración Completada

	SONARtrac[®] Nota Técnica	
	TN0001-SP Asunto: Carga de Archivo de Configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Fecha: 14Ago07
		Revisión 02
		Pág. 3 de 4

7. Retire el dispositivo de memoria extraíble, el transmisor se reiniciará y comenzará a operar con los nuevos ajustes de configuración.
8. Reinstale el dispositivo de memoria extraíble y ejecute una **Grabación Inmediata (Snapshot)**.
9. Cargue el nuevo archivo obtenido de la **Grabación Inmediata** en el área de **Soporte Técnico (Technical Support)** del sitio web de CiDRA en www.cidra.com.

Sírvase contactar al Soporte Técnico de CiDRA si tiene alguna consulta sobre el particular.

	SONARtrac[®] Nota Técnica	
	TN0001-SP Asunto: Carga de Archivo de Configuración a Través de Puerto USB del Transmisor	Fecha: 14Ago07
		Revisión 02
		Pág. 4 de 4

Historial de Revisiones

Rev	Fecha	Modificado por	Aprobado por	Descripción de la Modificación
01	22/Ago/07	B. Markoja	M. Sapack	Versión inicial
02	28Julio08	Markoja	Markoja	Insignia de la actualización y nombre de compañía