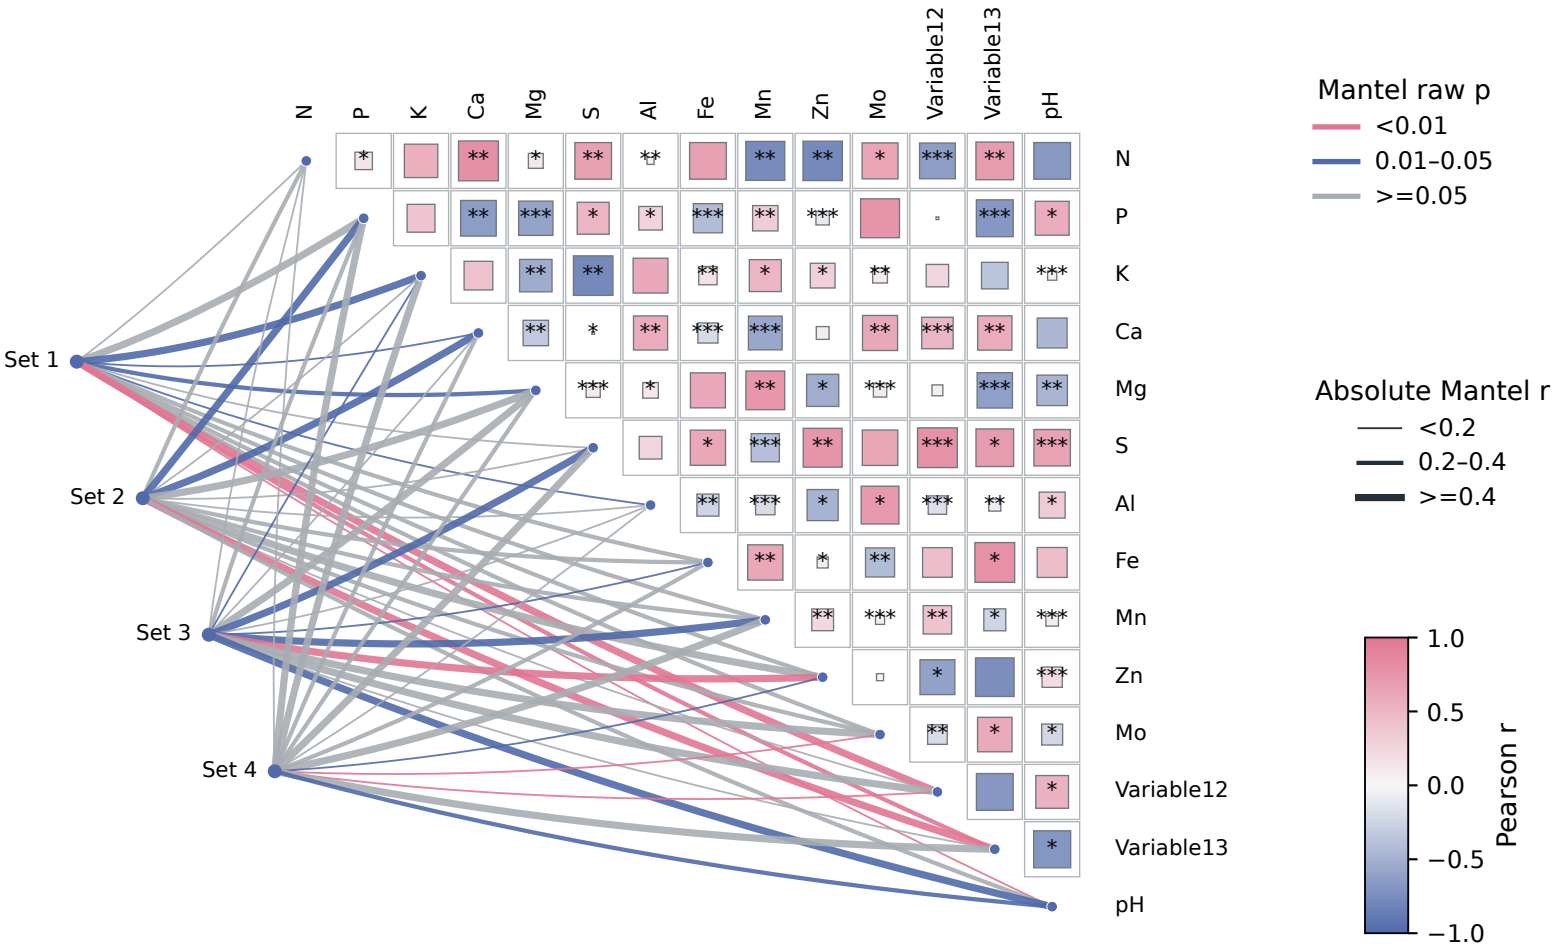
N
P
K
Ca
Mg
S
Al
Fe
Mn
Zn
Mo
Variable12
Variable13
pH
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Mantel raw p
<0.01
0.01–0.05
>=0.05
Absolute Mantel r
<0.2
0.2–0.4
>=0.4
Pearson r
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0