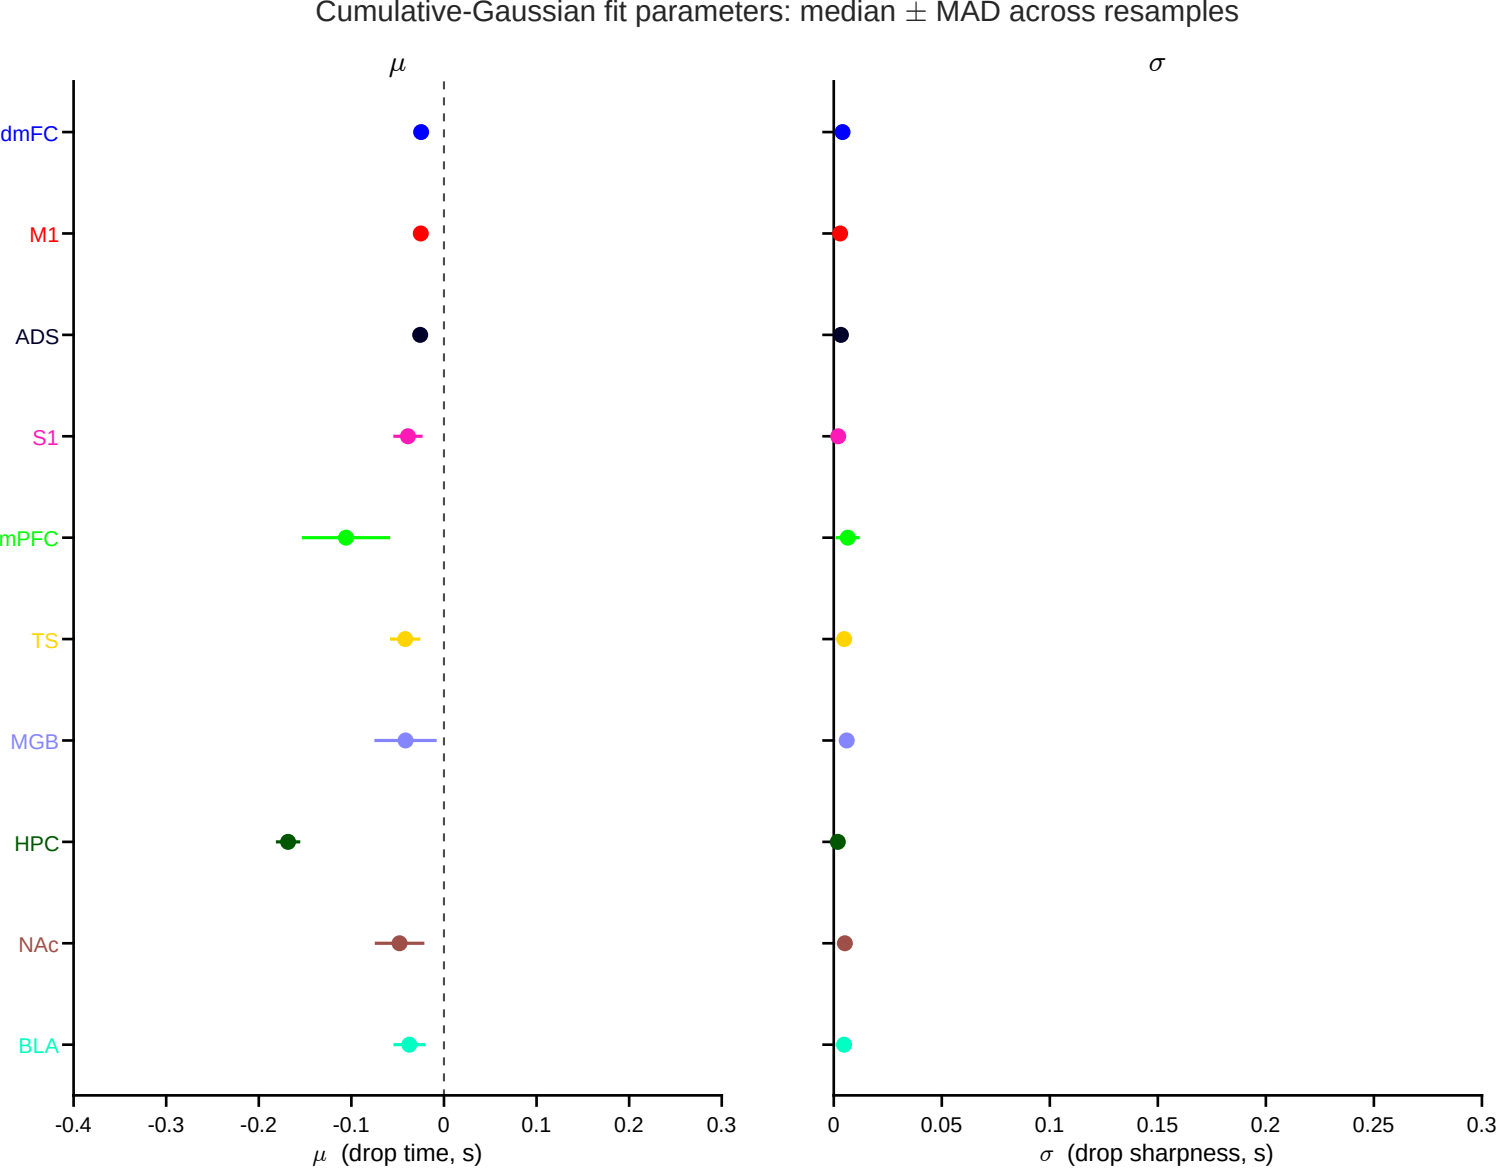
Cumulative-Gaussian fit parameters: median ± MAD across resamples
μ
σ
dmFC
M1
ADS
S1
mPFC
TS
MGB
HPC
NAc
BLA
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
μ (drop time, s)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
σ (drop sharpness, s)