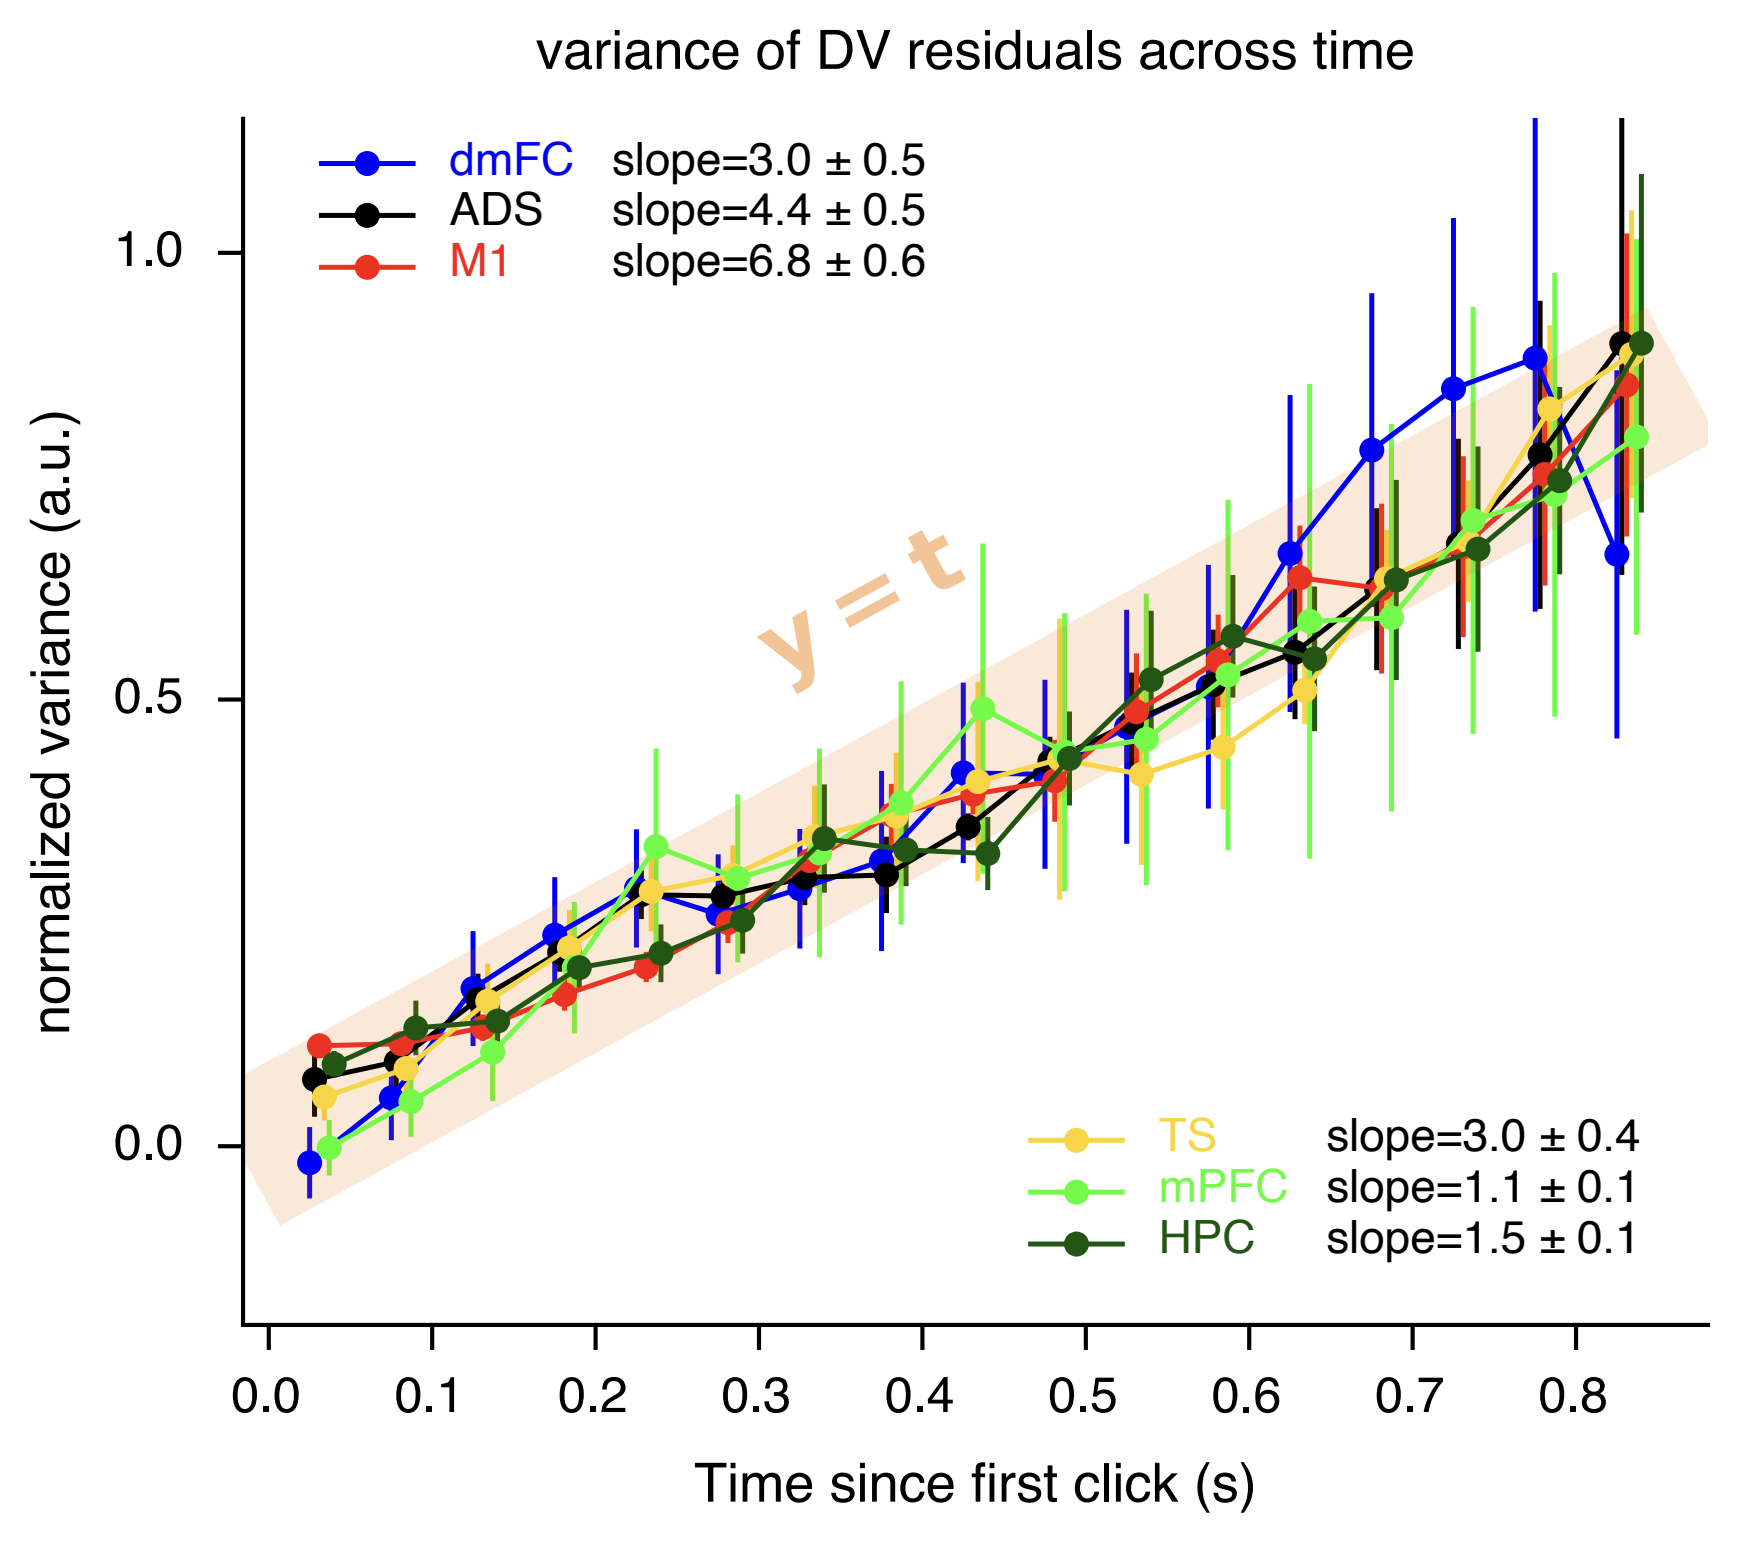
variance of DV residuals across time
dmFC slope=3.0 ± 0.5
ADS slope=4.4 ± 0.5
M1 slope=6.8 ± 0.6
y = t
TS slope=3.0 ± 0.4
mPFC slope=1.1 ± 0.1
HPC slope=1.5 ± 0.1
normalized variance (a.u.)
1.0
0.5
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Time since first click (s)