


# Enkel brukerveiledning på IMC-MD

- **Ved alarm: (LED lyser rødt på Loop 1 / Loop 2)**
  - Trykk på knapp B ("Silence") til sirener og summer blir stille.
  - Finn ut hvilken detektor som lyser fast eller blinker rødt på diode. Denne har utløst alarmen, Kontroller at det ikke brenner/er røyk i dette området.
  - **Dersom røyk/brann = VARSLE BRANNVESEN PÅ 110.**
  - **Etter at hendelsen er avklart og LED "FIRE" på Loop 1 / Loop 2 blinker** – sett sentralen I nivå 2 ved å holde knappene "E" og "F" inne samtidig til LED "LEVEL" I boksen SYSTEM begynner å blinke. Fortsett å hold "E" og "F" inne og hold også knapp "A" inne til LED "LEVEL" I boksen SYSTEM lyser fast. Slipp så deretter alle 3 knapper.
  - **For å resette sentral og detektorer** – trykk på knapp C ("Resett") til rød LED slukker.
- **Ved normal drift**

På sentralen skal kun grønn LED Mains lyse fast grønt.

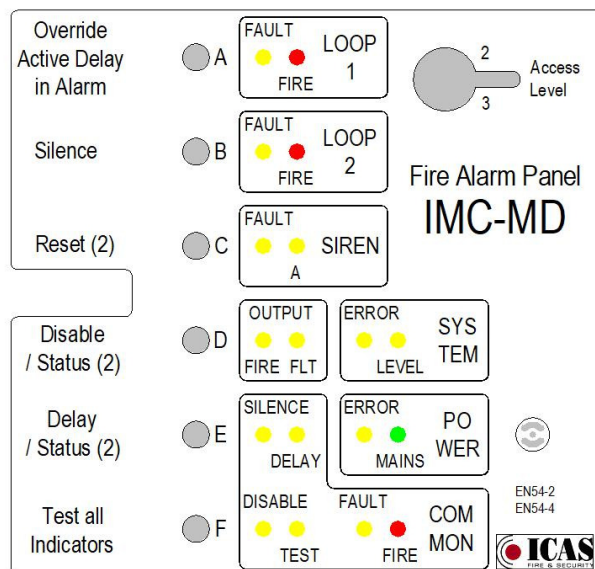

Loop 1: \_\_\_\_\_

Loop 2: \_\_\_\_\_