


EKSEMPEL PÅ SIKRING AV ALLE BYGNINGER.

DRIFTSBYGNING



STABBUR

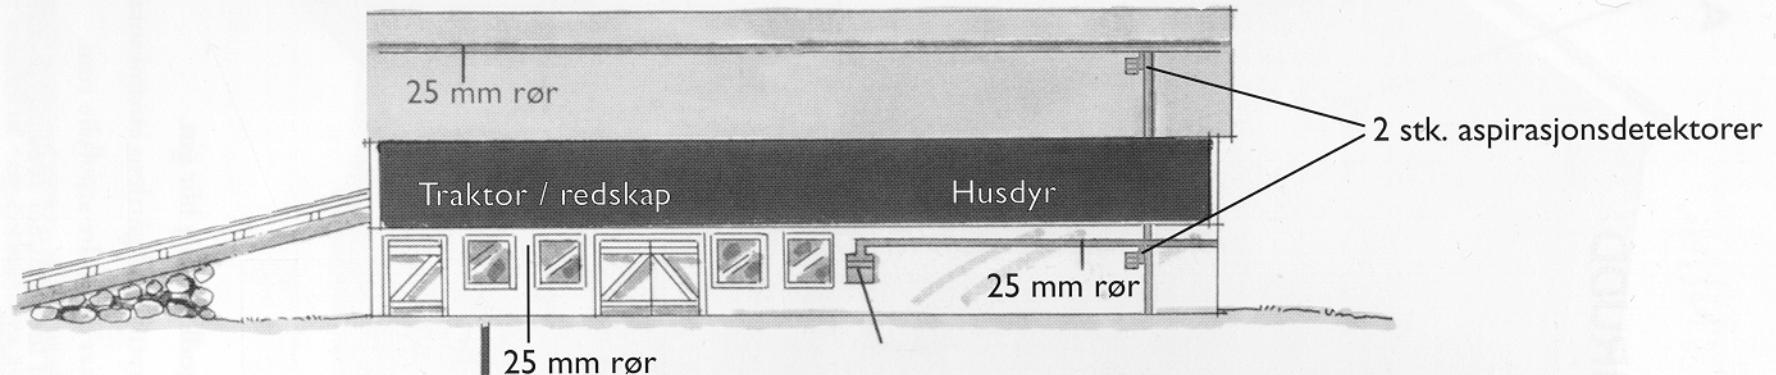




GARASJE / VERKSTED








VÅNINGSHUS




ALARMSENTRAL

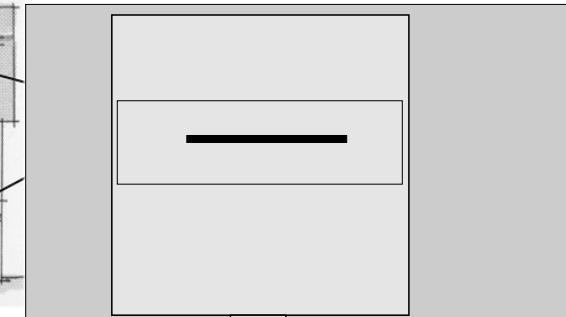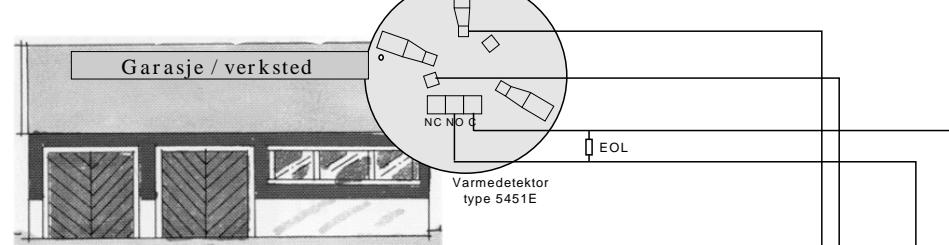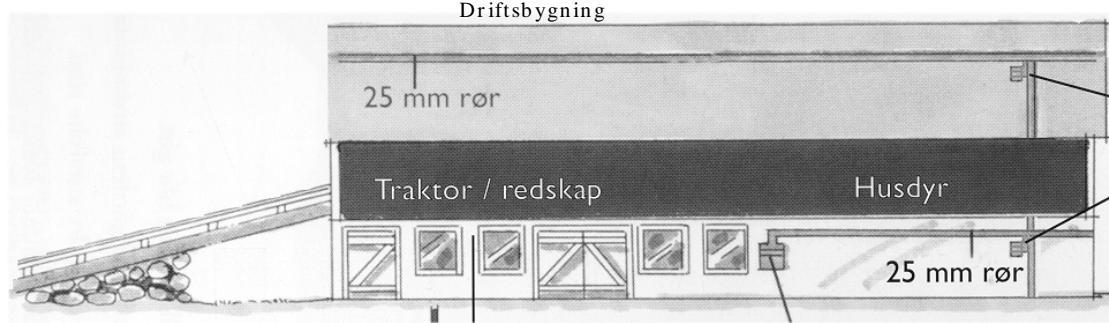

12 volt blinklys i dyrerom

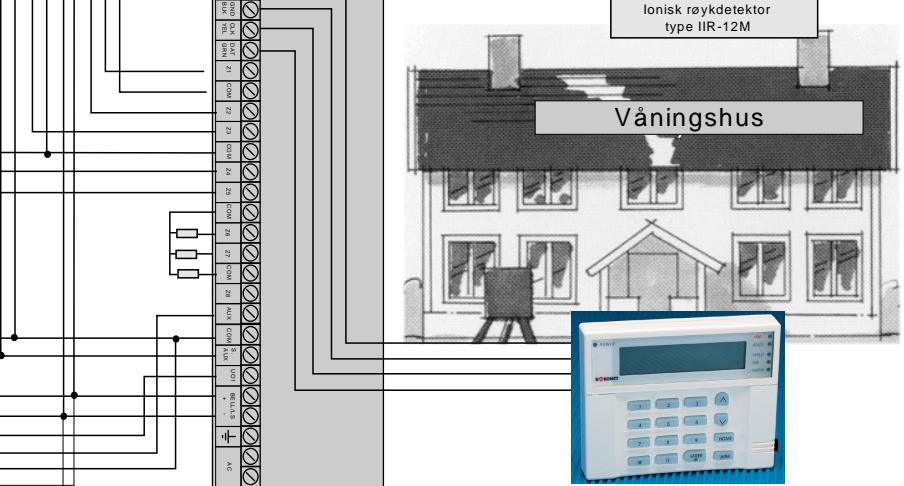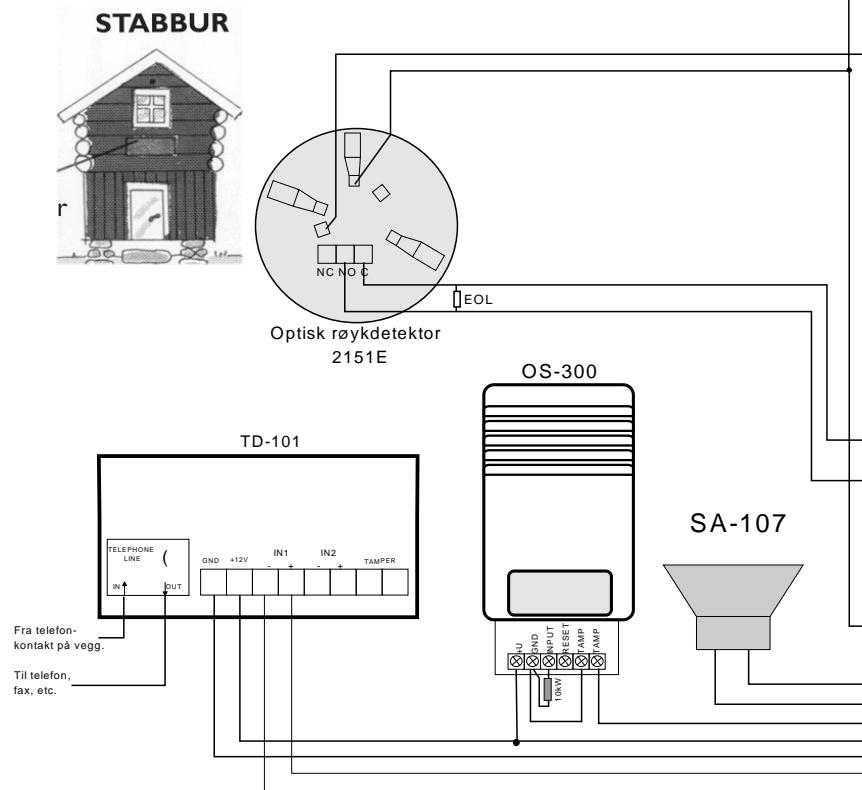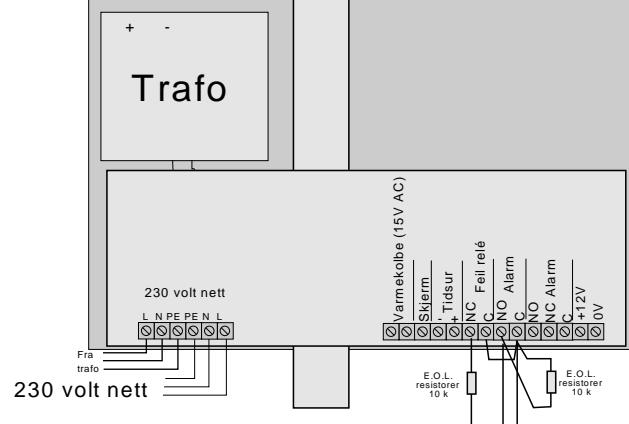



Sløyfekopling med flere IRS-2 i samme bygning og felles feilsøyfe

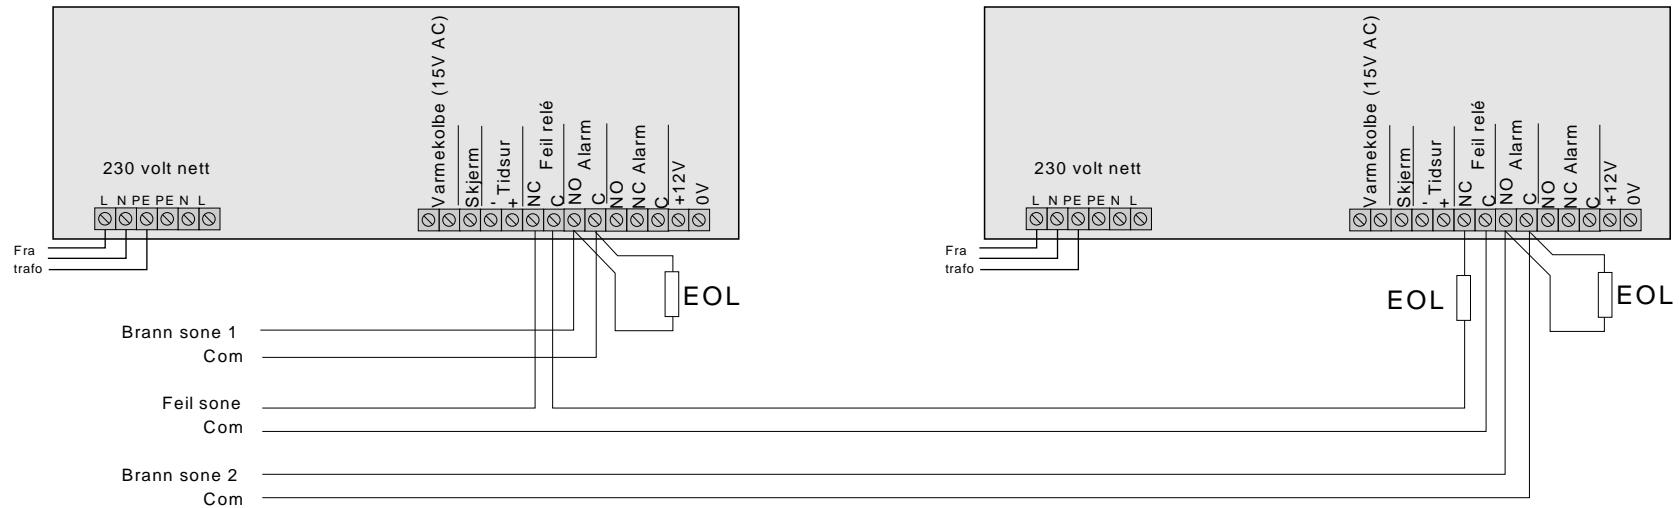


Tilkopling av mottaker for utkopling av en aspirasjonsdetektor v.h.a. fjernkontroll

UC-216

IRS-2

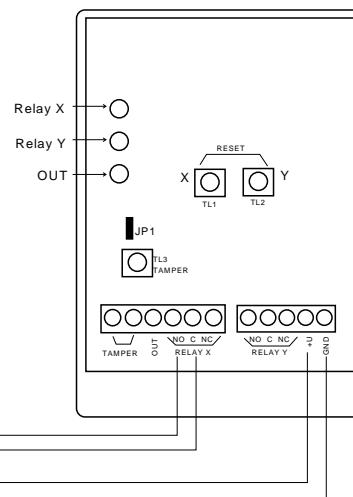
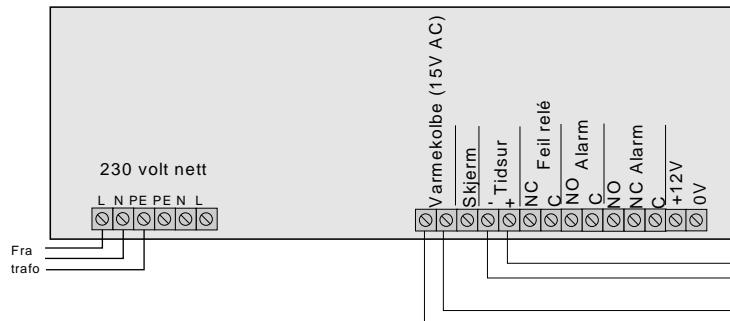


Tilkopling av alarmorganer

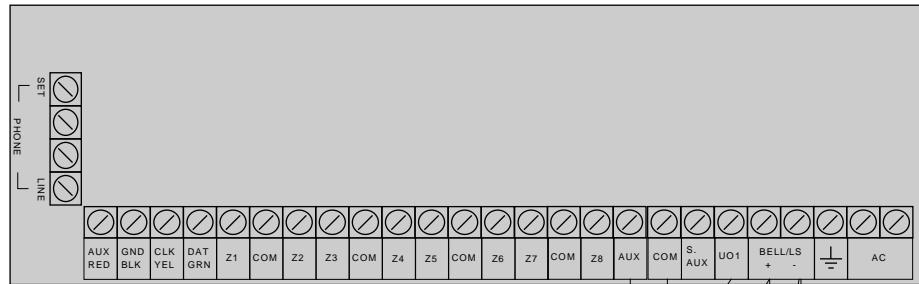


NB! Utgangen U01 må
programmeres til å gi en fast
NC kontakt. (Se
programmeringsmanualen)


TD-101

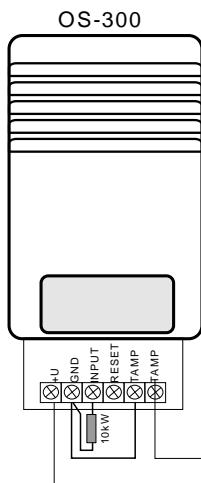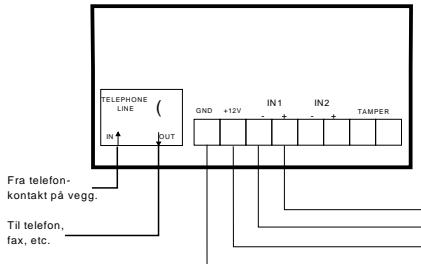


12 volt blinklys i dyrerom

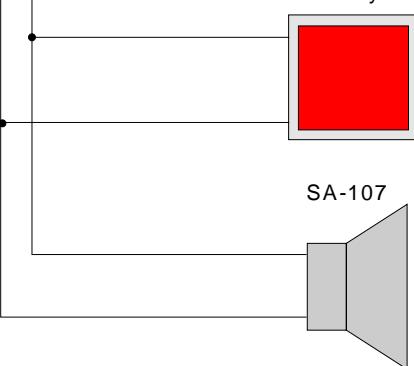


SA-107

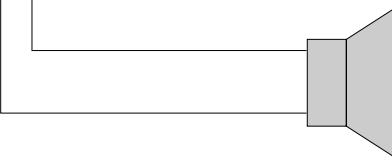


Tilkopling av røykdetektorer

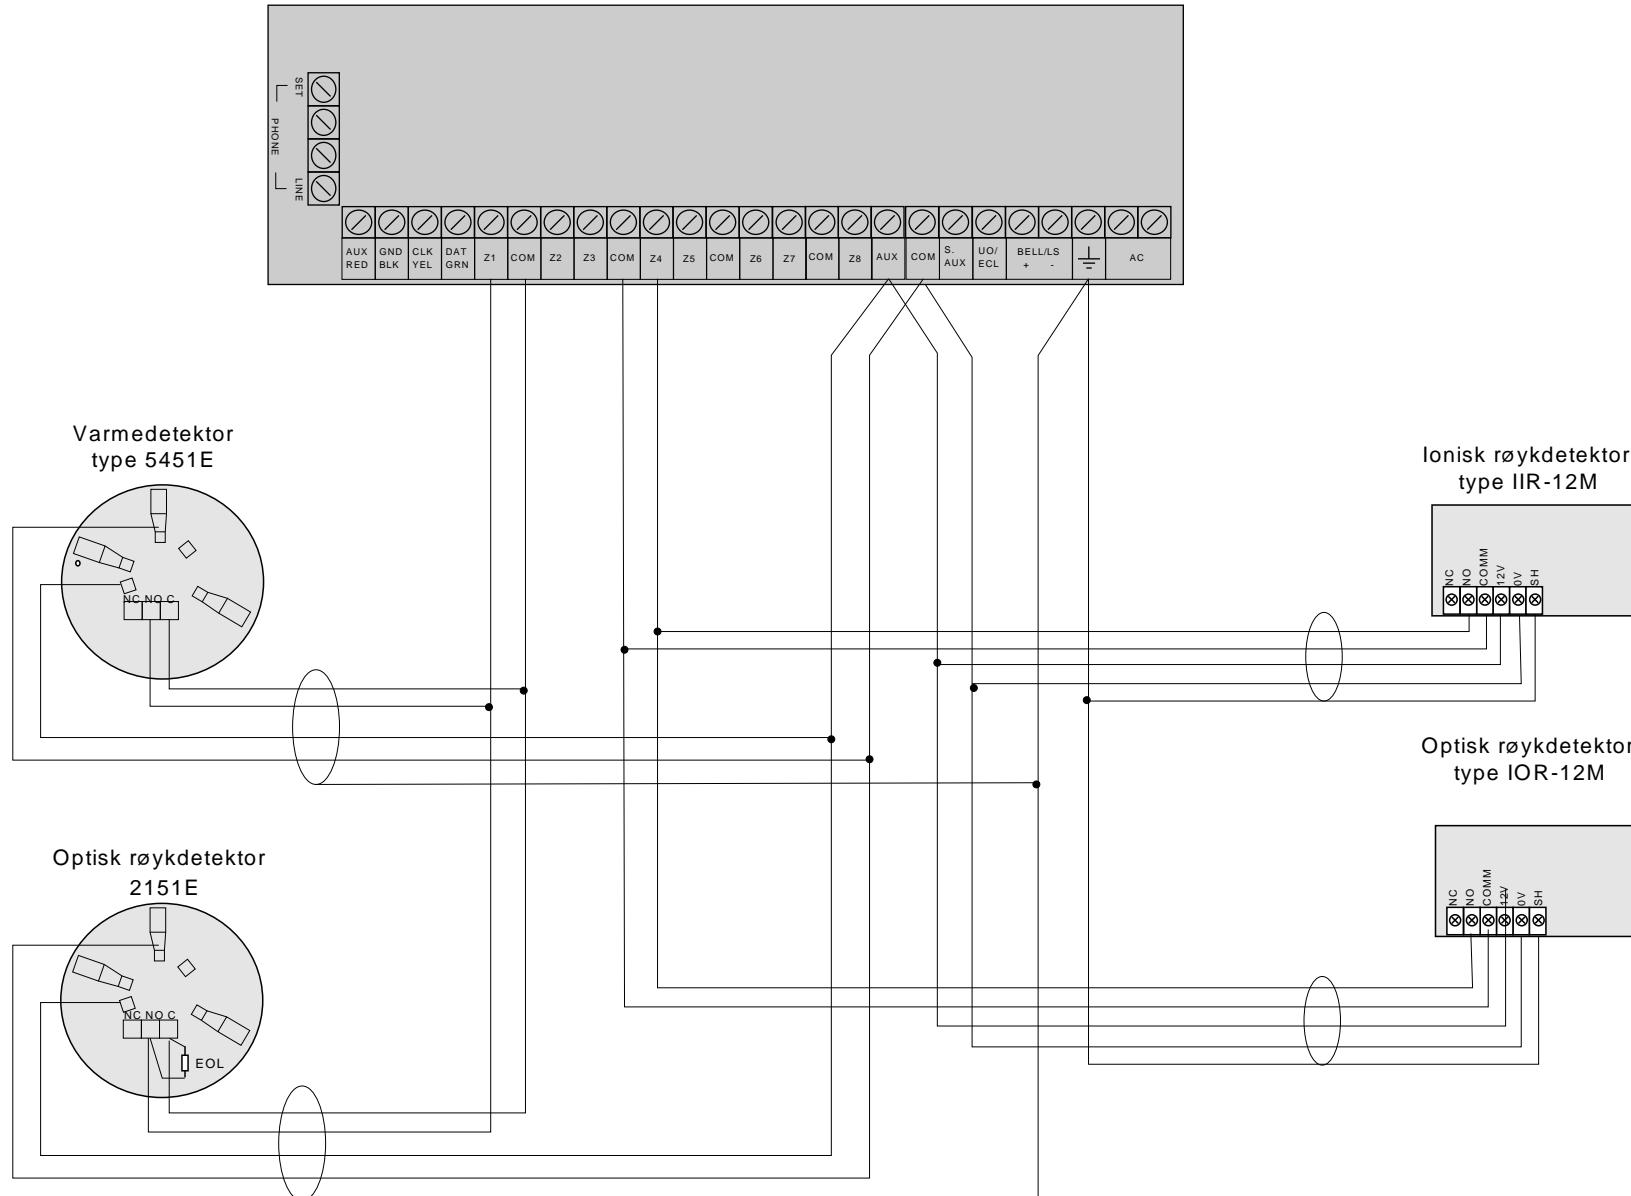

Tilkopling av innbruddsdetektorer

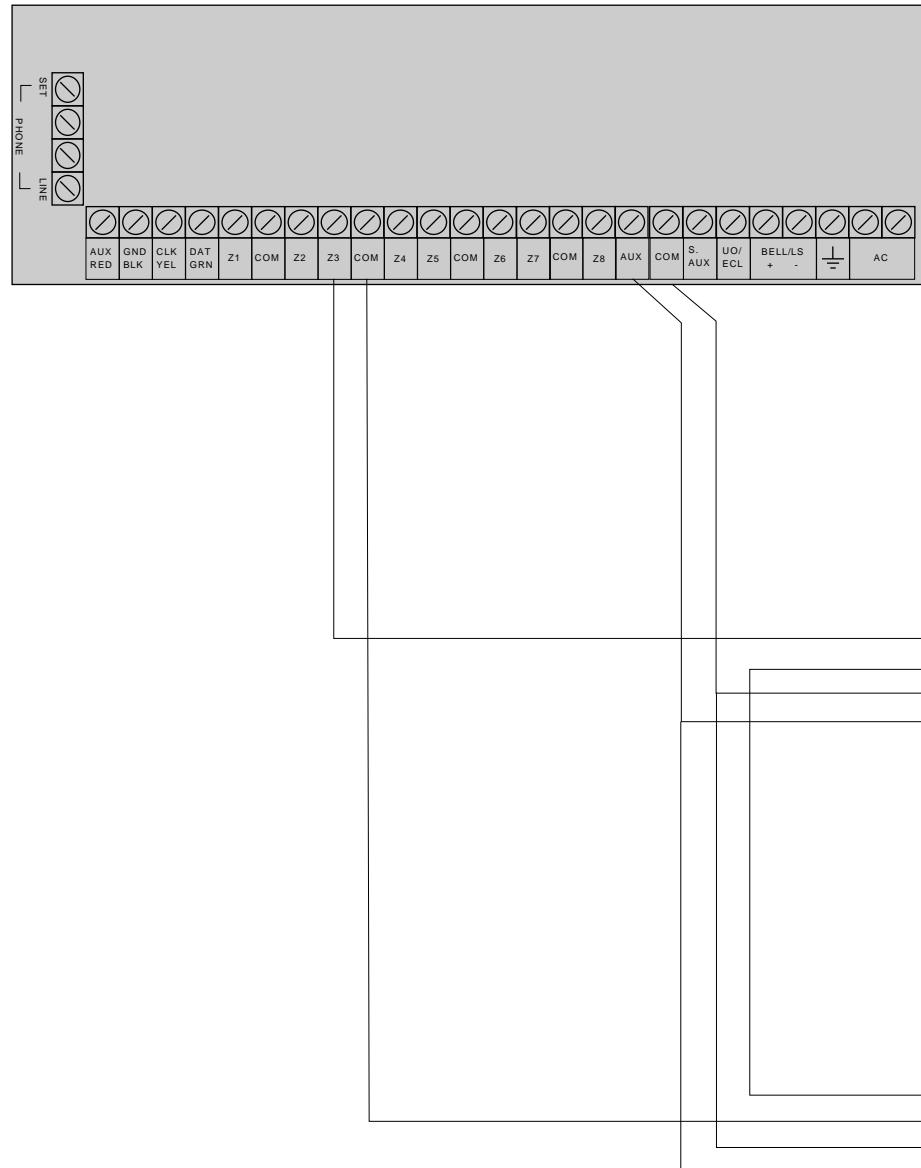

PIR detektor
type RK-410PR

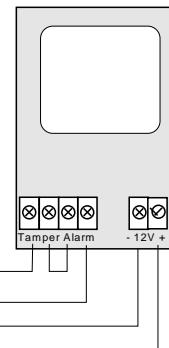

PIR detektor
type RK-410PR

