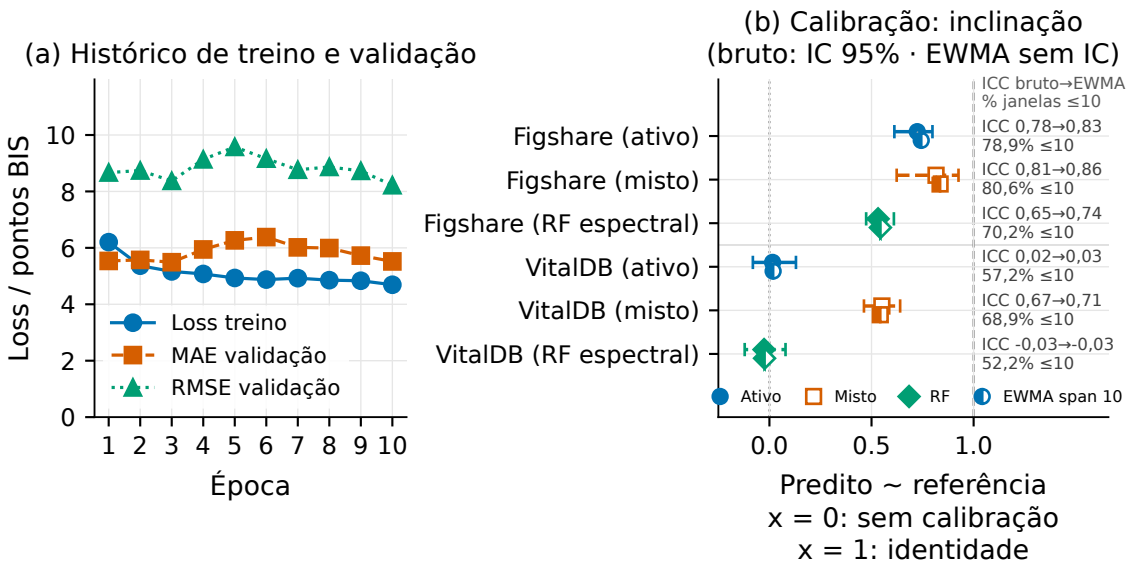
(a) Histórico de treino e validação
Loss / pontos BIS
Época
Loss treino
MAE validação
RMSE validação
(b) Calibração: inclinação
(bruto: IC 95% · EWMA sem IC)
Figshare (ativo)
Figshare (misto)
Figshare (RF espectral)
VitalDB (ativo)
VitalDB (misto)
VitalDB (RF espectral)
ICC bruto→EWMA
% janelas ≤10
ICC 0,78→0,83
78,9% ≤10
ICC 0,81→0,86
80,6% ≤10
ICC 0,65→0,74
70,2% ≤10
ICC 0,02→0,03
57,2% ≤10
ICC 0,67→0,71
68,9% ≤10
ICC -0,03→-0,03
52,2% ≤10
Ativo
Misto
RF
EWMA span 10
Predito ~ referência
x = 0: sem calibração
x = 1: identidade