

	Izveštaj o rezultatima inspekcije za nepokretne horizontalne spremnike volumetrijskom metodom	Oznaka dokumenta :
		ZA -19.03/03

Broj izvještaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

Imenovana laboratorija:

Čaljkušić d.o.o.

Vlasnik/korisnik mjerila:

Mjerilo predmet verifikacije:

REZERVOAR

Službena oznaka:

Proizvođač:

Tip:

Serijski broj rezervoara i naziv:

Broj i datum zahtjeva inspekcije:

Metode i procedure:

Inspekcija nepokretnih horizontalnih spremnika volumetrijska metoda (RU-19.03)



**Izveštaj o rezultatima inspekcije za nepokretne horizontalne spremnike
volumetrijskom metodom**

Oznaka dokumenta :

ZA -19.03/03

Broj izvještaja : __ / __ / __

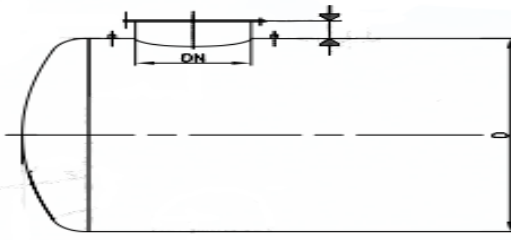
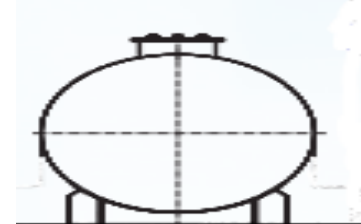
Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

Procedura za metode inspekcije (PR-19)

Korištena mjerna oprema:

1. Etalonska posuda 500 l/BP Zagreb/005-2005
2. Pokretni volumetar/Smith Meter GmbH/18-111889
3. Mjerna letva/ALMIO/162-2019
4. Mjerna letva/ALMIO/0116-2016
5. Data Logger/MSR/410379
6. Infracrveni termometar/Dostmann/19070347

7. Štoperica/Casio/0052743
8. Termometar stakleni/Tlos/212-2017
9. Obrtni uglomjer sa libelom/BNT/079003

Osnovni podaci o umjeravanju			Podaci o visinama(nagibu) horizontalnog spremnika			
Vrsta goriva u rezervoaru						
Nazivna zapremina		l				
Stanje goriva prije umjeravanja		l				
Stanje goriva poslije umjeravanja		l				
Visina prije umjeravanja		mm				
Visina poslije umjeravanja		mm	Nagib tanka:		Nagib tanka:	

BAS EN ISO/IEC 17020



IN-163-01

Datum implementacije: 06.11.2023.
Izdanje broj: 01 | Revizija broj: 05

	Izveštaj o rezultatima inspekcije za nepokretne horizontalne spremnike volumetrijskom metodom	Oznaka dokumenta :
		ZA -19.03/03

Broj izveštaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

Provjera pokretnog volumetra						
Prije umjeravanja				Poslije umjeravanja		
	Etalon 500l	Pokretni volumetar	Razlika	Etalon 500l	Pokretni volumetar	Razlika
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Prostorna skica

BAS EN ISO/IEC 17020



IN-163-01

Datum implementacije: 06.11.2023.
Izdanje broj: 01 | Revizija broj: 05

	Izveštaj o rezultatima inspekcije za nepokretne horizontalne spremnike volumetrijskom metodom	Oznaka dokumenta :
		ZA -19.03/03

Broj izvještaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

REZULTATI MJERENJA		
Mrtva zona [L]		

BAS EN ISO/IEC 17020



IN-163-01

Datum implementacije: 06.11.2023.
Izdanje broj: 01 | Revizija broj: 05



**Izveštaj o rezultatima inspekcije za nepokretne horizontalne spremnike
volumetrijskom metodom**

Oznaka dokumenta :

ZA -19.03/03

Broj izveštaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

Broj mjerenja	Nazivna masa punjenja	Ukupna masa punjenja	Parcijalna masa punjenja	Kumulativna masa prema etalonu	Visina	Temperatura radnog fluida u etalonu	Temperatura radnog fluida u rezervoaru	Protok
-	I	L	I	L	mm	°C	°C	l/min
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

BAS EN ISO/IEC 17020



IN-163-01

Datum implementacije: 06.11.2023.
Izdanje broj: 01 | Revizija broj: 05



**Izveštaj o rezultatima inspekcije za nepokretne horizontalne spremnike
volumetrijskom metodom**

Oznaka dokumenta :

ZA -19.03/03

Broj izveštaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Mjeritelj: _____

Tehnički rukovoditelj: _____

M.P.

BAS EN ISO/IEC 17020



IN-163-01

Datum implementacije: 06.11.2023.
Izdanje broj: 01 | Revizija broj: 05