
NIVEL +10.52 ANDEN 02 de 02

1 : 100

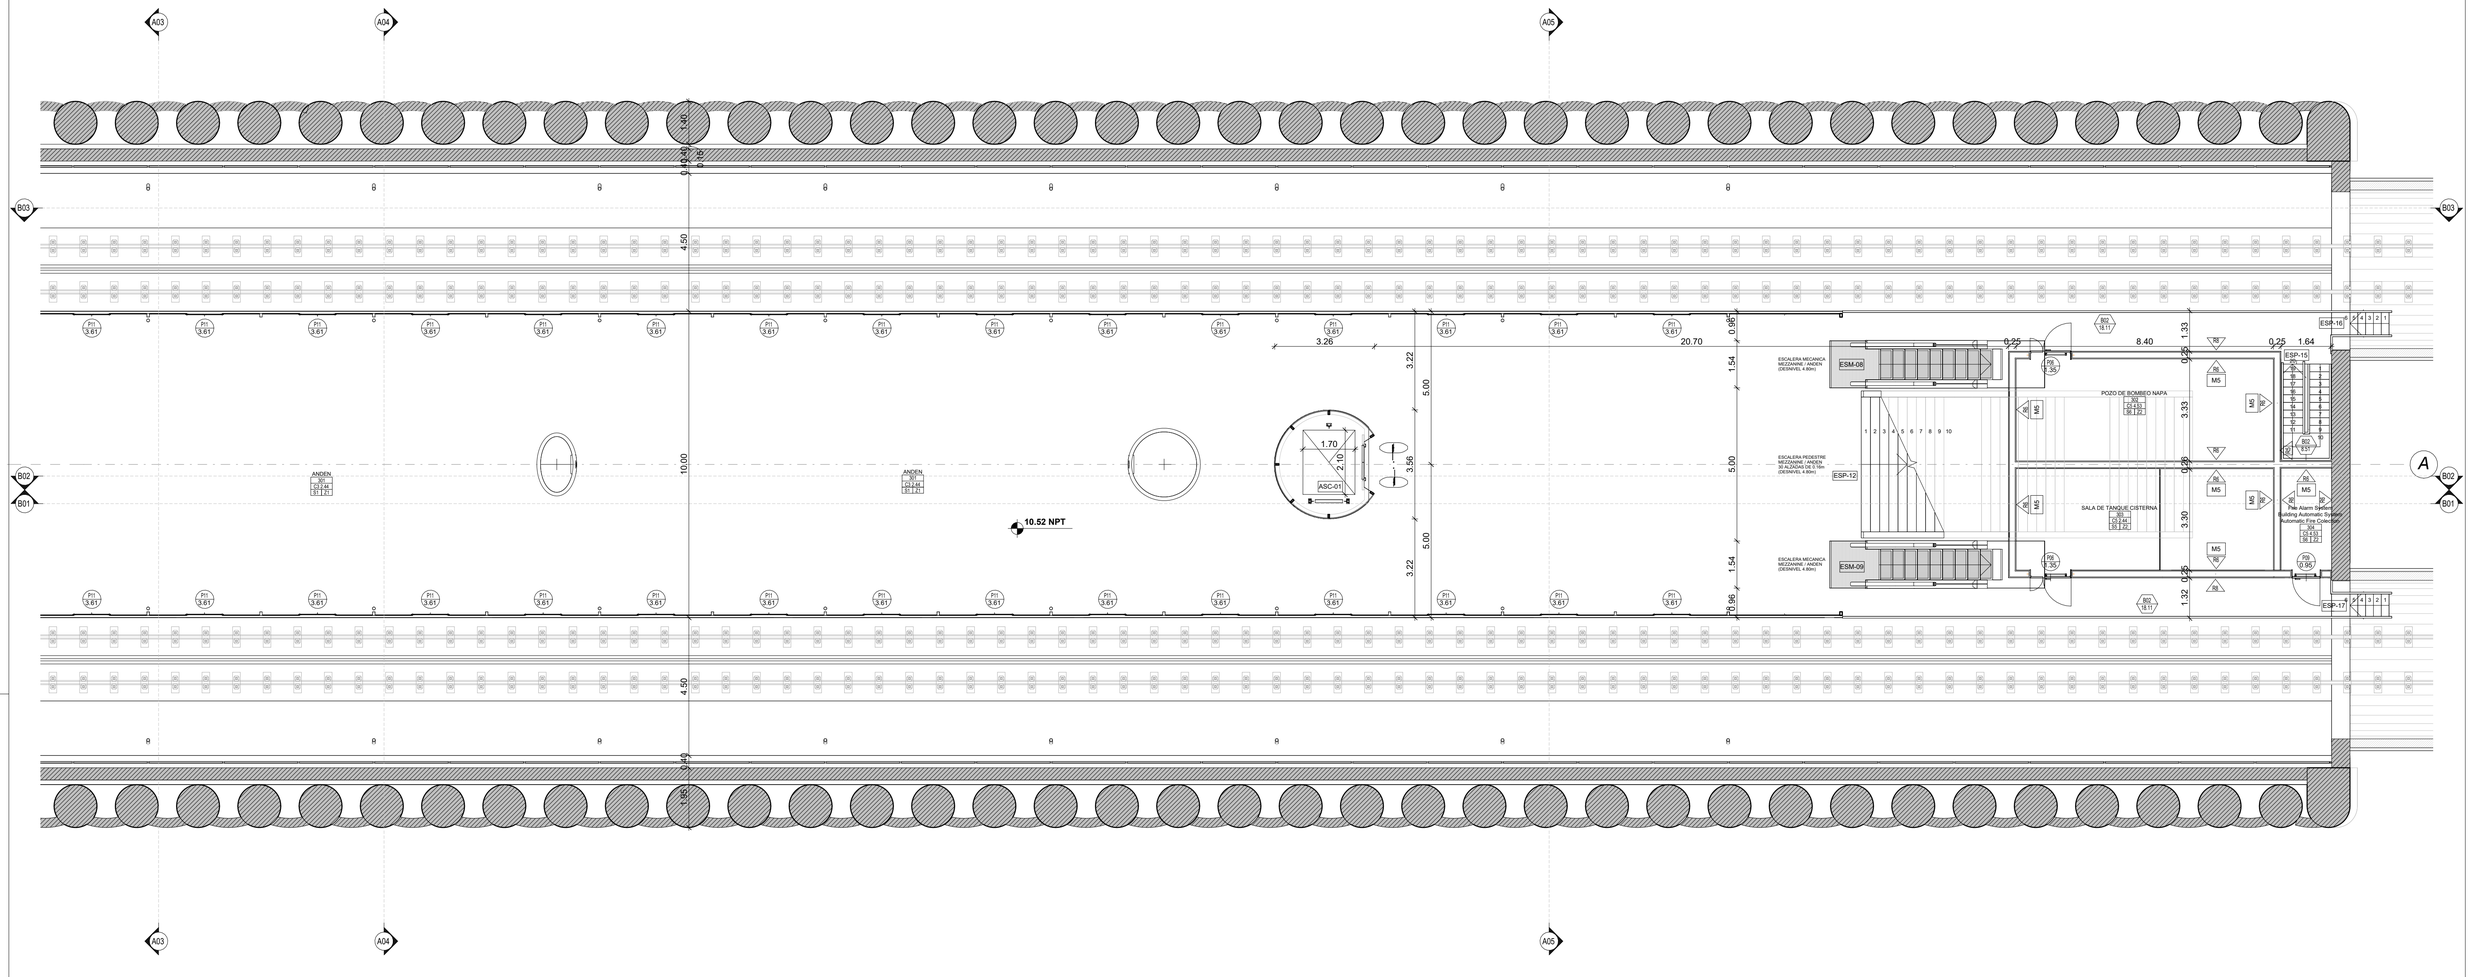

NOTACIÓN

LOCAL
N XX.
INDICA NOMBRE DE LOCAL
NUMERO DE LOCAL
NIVEL DE PLANTA
CIELORRASO Y ALTURA DEL LOCAL
SOLADO Y ZÓCALO
INDICA NUMERO DE CARPINTERIA
INDICA ANCHO DE VANO
INDICA DETALLE DE SECTOR O LOCAL
DETALLE 01
VER PLANO A-5001
M-XX
INDICA TIPO DE MURO SEGUN PLANILLA
INDICA TERMINACION MURO SEGUN PLANILLA

MUROS

M1 TABIQUE DE HORMIÓN ARMADO S/ CÁLCULO.

M2 TABIQUE DE HORMIÓN BLANCO A LA VISTA UNA SOLA CARA, ENCOFRADO FENÓLICO TIPO "GRANDIS" SELECCIÓN DE PRIMERA CALIDAD CON SEPARADORES A 30 MM, PASADORES MODULADOS S/ PLANO DE ENCOFRADO.

M3 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGUN CALCULO + ESPESOR VARIABLE + CAMARA DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X30X5 APAREJO DE 15 CM.

M4 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 12X18X33.

M5 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 18X18X33.

M6 TABIQUE DE LADRILLO COMÚN 12X30X5 CM REVOCADO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 50KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.

M7 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN CÁLCULO ESPESOR VARIABLE + CAMARA DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.

M8 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN CÁLCULO ESPESOR VARIABLE + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.

M9 TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X30X5, APAREJO DE 15CM

M10 TABIQUE DE HORMIÓN ARMADO SEG. CÁLCULO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 50KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO + ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 54 MM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 50KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.

TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS

R1 PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 30TIMADSTIMA18MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 5 /// RAM ≤10%. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

R2 PINTURA SILICONADA HIDROFÚGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE.

R3 G.R.C. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ÁLCALIS, SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CÁSCARA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

R4 G.R.C. CON AISLACIÓN ACÚSTICA (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ÁLCALIS. SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CÁSCARA PERFORADA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA CON AISLACIÓN DE LANA DE ROCA 50MM 74 KG/M3 + VELO DE VIDRIO NEGRO. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

R5 PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO. COLOR A DEFINIR.

R6 ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA. COLOR A DEFINIR.

R7 BANDEJAS DE ACERO INNOXIDABLE AISI 300 E=2.5MM CON RESPALDO DE LAMINADO FENÓLICO E:18MM COLGADO CON SISTEMA DE PERCHAS DE ALUMINIO. TERMINACIÓN PULIDO SATINADO.

R8 REVESTIMIENTO CON LIGANTE ACRÍLICO PIEDRA PLAST. DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR: FINISTERRE BALVANERA.

R9 REVESTIMIENTO ACRÍLICO Y MINERAL GRANALLADO TEXTURA DE BAJA DENSIDAD DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR: A DEFINIR.

CIELORRASOS

C1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO DE 12.5MM + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. CI REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACIÓN.

C2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE RF/60 DE 12.5MM + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. CI REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACIÓN.

C3 GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10MM SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

C4 PINTURA SILICONADA HIDROFÚGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE. SOBRE HORMIGÓN A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR.

C5 PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO SOBRE HORMIGÓN A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR. COLOR A DEFINIR.

C6 CIELORRASO MODULAR METÁLICO PERFORADO ACÚSTICO SUSPENDIDO. COLOR A DEFINIR.

C7 LAMAS DE GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10MM. ALTURA 100CM . SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

ZÓCALOS Y SOLAS

Z1 ZÓCALO DE SANITARIO H:100MM. RADIO DE CURVATURA 25MM. LARGO 357MM. ANCHO 50MM. ESPESOR 18MM. IDEM S1.

Z2 ZÓCALO DE ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO H:125MM ESPESOR 10MM.

SO1 SOLIA VARILLA ACERO INOXIDABLE "15 MM MARCA ATRIM O SIMILAR EQUIVALENTE.

SOLADOS

S1 PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA. PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 30TIMADSTIMA18MM (TOLERANCIA +/-1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA: ≤ 7% (RAM ≤10%). RESISTENCIA AL DESGASTE 12(RAM≥10MM). PRUEBA DE IMPACTO: 150 (RAM≥75CM ALTURA). RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 5MPA(CROPA/RAM≥3MPA). COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S2 ESCALÓN GRANÍTICO CONTINUO EJECUTADO IN SITU CON AGREGADO DE FIBRAS DE NYLON SOBRE CARPETA DE CONCRETO PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS. ESPESOR CILINDRO 10MM CON MALLA DE 10X10MM Ø 5150GRS.

S3 SOLADO DE PREVENCIÓN. PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. IDEM S1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +- 1MM DE ALTURA, CON DIAMETRO DE BASE 25MM +/- 5MM. COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS RELIEVES DE 60MM +/- 5MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S4 SOLADO GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES. PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. IDEM S1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE TIRES BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PRISMÁTICA, TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 37MM +/-1MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 3MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S5 PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. IDEM S1. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CONSTITUIDA POR UN RELIEVE DE CUADRADOS DE 3MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S6 ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO Y CON ENDURECEDOR CUARCÍTICO. TERMINACIÓN RODILLADO. COLOR A DEFINIR CON TRATAMIENTO ANTI-POLVO. CURADOR Y SELLADOR TRANSPARENTE SIKAFLOOR CURE HARD 24.

S7 VEREDA LAMINADO TRIPLE CAPA 10+10 +10 CON PVB DE 1MM CADA UNO DE COLOR A DEFINIR. SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE EN BANDA EJECUTADO MECANICAMENTE POR DESVASTADO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA.

S8 MOSAICO RAKUNADO. LOSETA GRANÍTICA PREFABRICADA Y PRENSADA ADOAMONT E: 3CM. MODELO M PANES. COLOR A DEFINIR.

S9 MOSAICO PODOTÁCTIL. BALDOSA DE PREVENCIÓN. PIEZA PREFABRICADA CEMENTICIA DE ADOAMONT E:3CM. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +- 1MM DE ALTURA, CON DIÁMETRO DE BASE 25MM +/- 5MM. COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS RELIEVES DE 60MM +/- 5MM. COLOR AMARILLO.

S10 MOSAICO PODOTÁCTIL. BALDOSA GUÍA. PIEZA PREFABRICADA CEMENTICIA DE ADOAMONT E:3CM. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE CONO ENTERRADO CON CUATRO BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 37MM +/- 1MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 30MM. COLOR A DEFINIR.

S11 PAVIMENTO CONTINUO ASFALTICO IDEM EXISTENTE

S12 PAVIMENTO PEATONAL DE HORMIÓN ESTRIADO (PERIMDO)

S13 SOLADO EXISTENTE. (NIC).

S14 PORFIDO PATAGÓNICO COLOR GRIS 10CMX10CM E: 4 A 5CM

S15 BALDOSA DE PORFIDO CORTE A DISCO GRIS, ANCHO 40CM FLAMO VARIABLE E: 2 A 5CM.

SOLADO TIPO S3
LOS SOLADOS DE PREVENCIÓN SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-ADVERTIR SOBRE SITUACIONES DE RIESGO DE CADAS POR LA PRESENCIA DE DESNIVELES INFRANQUEABLES, BORDES DE ANDENES, ESCALERAS FIJAS O MECANICAS, EN ÁREAS RESTRINGIDAS POR SEGURIDAD.
-ANUNCIAR LA PROXIMIDAD DE ESCALERAS O RAMPAS.
-INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS Y ELEMENTOS DE INFORMACIÓN.
EL SOLADO DE PREVENCIÓN SE COLOCARA, SOBRE TODO EL ANCHO, FRENTE DE ESCALERAS Y RAMPAS, EN UNA FRANJA DE 600mm DE LADO EXCEPTUANDO.
TAMBIEN E COLOCARA EN EL PERIMETRO DE TODOS LOS BAJO ESCALERAS PERO EN UNA FRANJA DE 300mm.

SOLADO TIPO S4
LAS FRANJAS DE GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES SE COLOCARÁN EN SOLADOS QUE INDICAN LA DIRECCIÓN DE RECORRIDO, CUYAS DIMENSIONES SEAN SUPERIORES A 2.00 M DE ANCHO Y 4.00 M DE LARGO.
A 2.00 SE DEBEN COLOCAR CENTRO DEL VOLUMEN LIBRE DE RESGO, SEGÚN IRAM 1170/88, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 600mm DE LOS ELEMENTOS FIJOS. EN GRANDES ESPACIOS SIN PAUTAS DE REFERENCIA PRÓXIMAS.

SOLADO TIPO S5
LOS SOLADOS DE PELIGRO SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-ALERTAR SOBRE SITUACIONES DE RIESGO DE CADAS POR LA PRESENCIA DE DESNIVELES INFRANQUEABLES, BORDES DE ANDENES.
-INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS Y ELEMENTOS DE INFORMACIÓN.
SE DEBEN DISPONER SOLADOS DE PELIGRO EN:
LOS BORDES DE ANDENES.
EN EL BORDE DE ANDEN EL SOLADO DE PELIGRO SE COMBINARÁ CON DOS PIEZAS DEL SOLADO DE PREVENCIÓN CONO LO INDICA LA FIGURA.

PODOFÁCTIL

DETALLE ESQUEMA 01

DETALLE ESQUEMA 02

DETALLE ESQUEMA 03

NOTAS:
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA D.G.O.SM // Y LA INSPECCIÓN DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN DE TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERÁN COORDINADOS Y CONVENCIDADOS EN OBRA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES:	REVISION	FECHA	DESCRIPCION
	00	20/11/2025	Emision para Licitacion
	01	10/04/2026	Emision para Licitacion

Gobierno de la Ciudad Buenos Aires

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

DGPRO

Obra: LÍNEA F

Plano ESTACION CONSTITUCION- PLANTA ANDEN-02 de 02

LF-ES-CON-ARQ-PL-005-02-R01

Plano Nº: A005-02

Fecha :10/04/2026 | Eq. de Proyecto: UPU - ATEC - IATASA | Dibujó: J.S. | Revisó: G.V. | Escala: 1 : 100

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: PLANO-2026-23247777-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Lunes 18 de Mayo de 2026

Referencia: LF-ES-CON-ARQ-PL-005-02_1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:34:40 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:34:42 -03:00