
NIVEL +15.32 VESTIBULO PRINCIPAL 2°SS

1 : 100

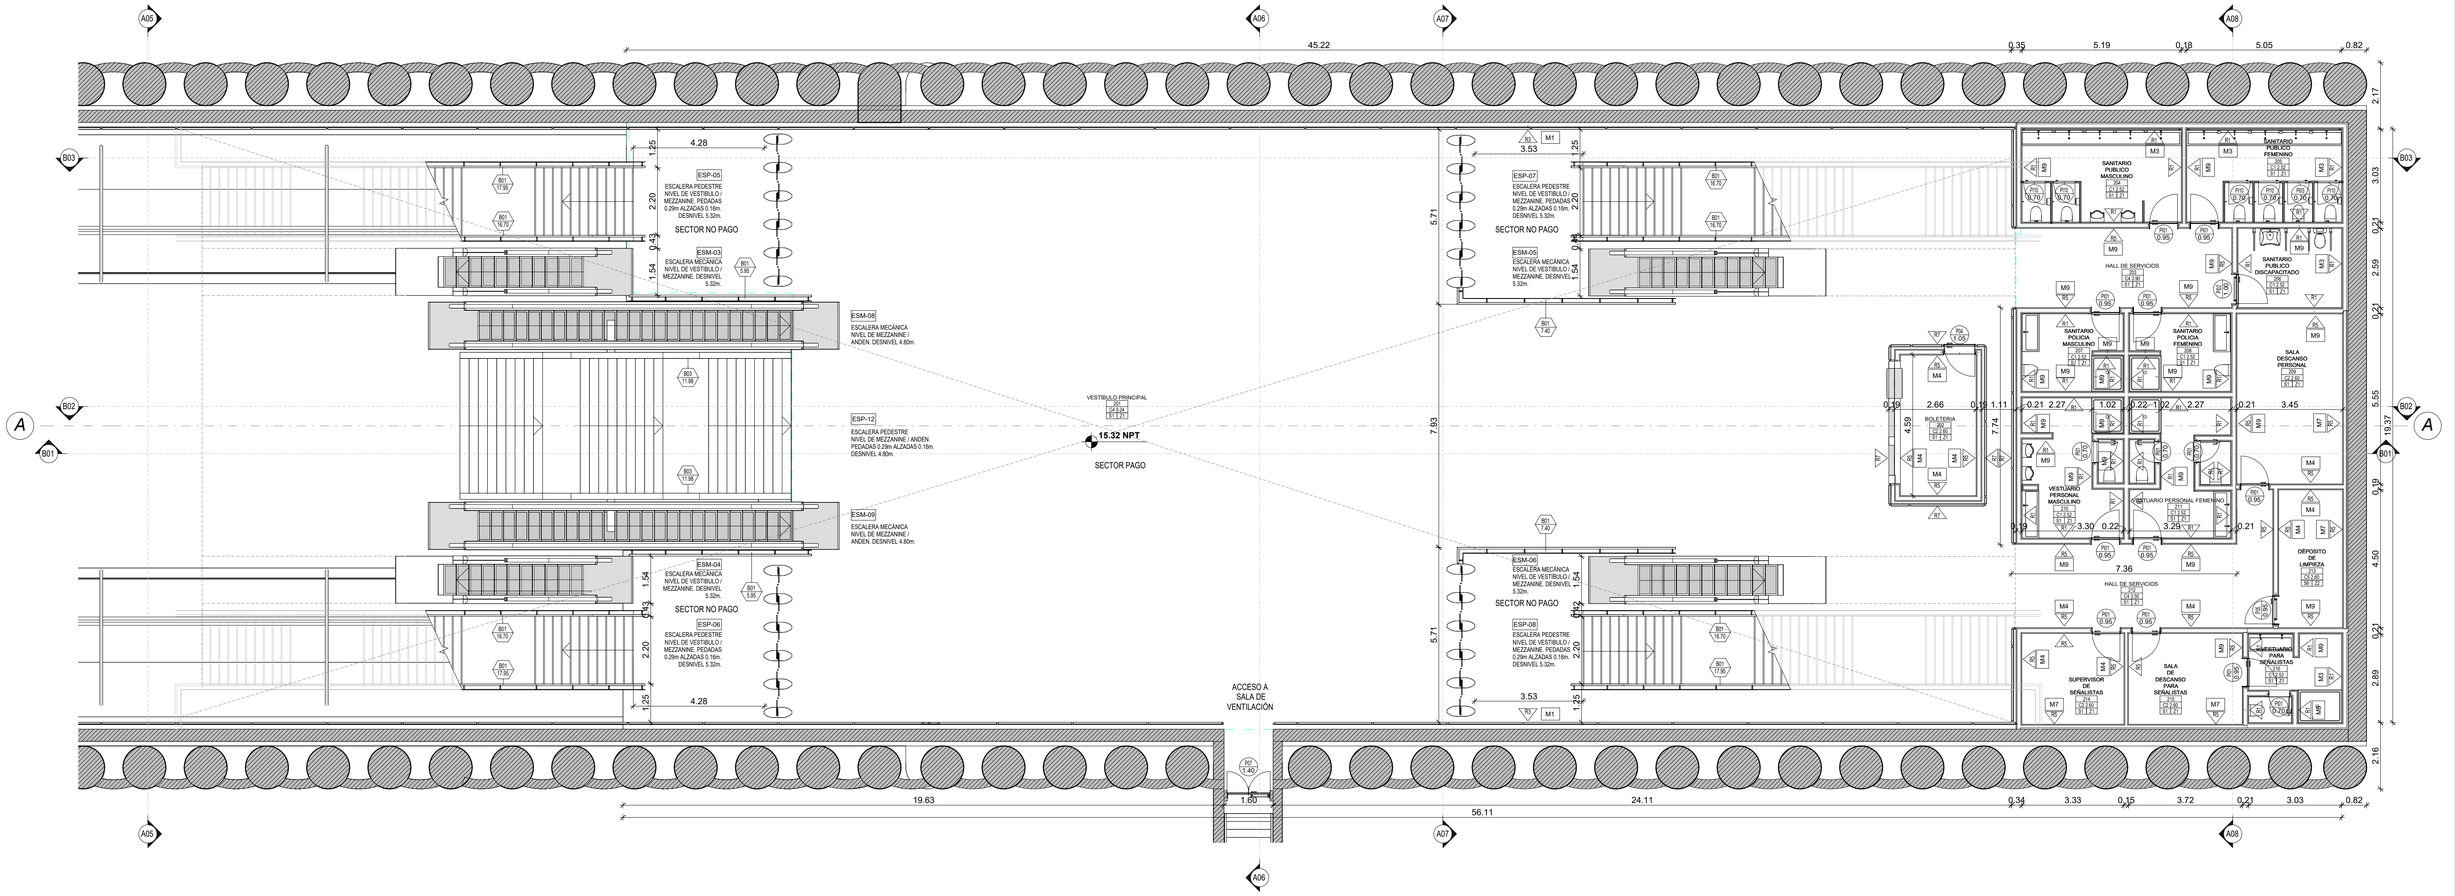

NOTACIÓN

LOCAL N.NN / S.NN — INDICA NOMBRE DE LOCAL: NUMERO DE LOCAL, NIVEL DE PLANTA

CIELORRASO Y ALTURA DEL LOCAL

SOLADO Y ZÓCALO

INDICA NUMERO DE CARPINTERIA

INDICA ANCHO DE VANO

INDICA DETALLE DE SECTOR O LOCAL

DETALLE: 3T VER PLANO A1001

INDICA TIPO DE MURO SEGUN PLANILLA

INDICA TERMINACION MURO SEGUN PLANILLA

MUROS

M1 TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO S/ CÁLCULO.

M2 TABIQUE DE HORMIGÓN BLANCO A LA VISTA UNA SOLA CARA, ENCOFRADO FENÓLICO TIPO "GRANDIS" SELECCIÓN DE PRIMERA CALIDAD CON SEPARADORES A 30 MM. PASADORES MODULADOS S/ PLANO DE ENCOFRADO.

M3 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGUN CALCULO + ESPESOR VARIABLE + CAMARA DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X25X5 APAREJO DE 15 CM.

M4 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 12X18X33.

M5 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 18X18X33.

M6 TABIQUE DE LADRILLO COMÚN 12X25X5 CM. REVOCADO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 35 KG/M3)+ 2 PLACAS CEMENTICIAS DE 15 MM + ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 54 MM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 50KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.

M7 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGUN CÁLCULO ESPESOR VARIABLE + CAMARA DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.

M8 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGUN CÁLCULO ESPESOR VARIABLE + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.

M9 TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X25X5, APAREJO DE 15CM

M10 TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEG. CÁLCULO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 35 KG/M3)+ 2 PLACAS CEMENTICIAS DE 15 MM + ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 54 MM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 50KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.

TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS

R1 PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 30/TIMADO/TIMAN/18MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA 0,7/ RIAM ±10%. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

R2 PINTURA SILICONADA HIDRÓFUGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A° O SIMILAR EQUIVALENTE.

R3 G.R.C. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ALCALIS. SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CASCARA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

R4 G.R.C. CON AISLACIÓN ACÚSTICA: (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ALCALIS. SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CASCARA PERFORADA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA CON AISLACIÓN DE LANA DE ROCA 50MM 74 KG/M3 + VELO DE VIDRIO NEGRO. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

R5 PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO. COLOR A DEFINIR.

R6 ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA. COLOR A DEFINIR.

R7 BANDEJAS DE ACERO INNOXIDABLE AISI 300 E=2.5MM CON REFRALDO DE LAMINADO FENOLICO E:18MM COLOCADO CON SISTEMA DE PERCHAS DE ALUMINIO. TERMINACION PULIDO SATINADO.

R8 REVESTIMIENTO CON LIGANTE ACRÍLICO PIEDRA PLAST. DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR: FINISTERRE BALVANERA.

R9 REVESTIMIENTO ACRÍLICO Y MINERAL GRANILLADO TEXTURA DE BAJA DENSIDAD DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR A DEFINIR.

CIELORRASOS

C1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO DE 12.5MM + ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ANTEF. DE ILUMINACION.

C2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE RF/60 DE 12.5MM + ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ANTEF. DE ILUMINACION.

C3 GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10MM SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

C4 PINTURA SILICONADA HIDRÓFUGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A° O SIMILAR EQUIVALENTE. SOBRE HORMIGON A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR.

C5 PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO SOBRE HORMIGÓN A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR. COLOR A DEFINIR.

C6 CIELORRASO MODULAR METÁLICO PERFORADO ACÚSTICO SUSPENDIDO. COLOR A DEFINIR.

C7 LAMAS DE GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10CM. ALTURA 100CM . SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.

ZÓCALOS Y SOLIAS

Z1 ZÓCALO SANITARIO H:100MM. RADIO DE CURVATURA 25MM. LARGO DEPENDIENDO ANCHO 50MM. ESPESOR 18MM (DEM D1.


Z2 ZÓCALO DE ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO H:125MM ESPESOR 10MM.

SO1 SOLIA VARILLA ACERO INOXIDABLE 15 MM MARCA ATRIM O SIMILAR EQUIVALENTE.

SOLADOS

S1 PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA. PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 30/TIMADO/TIMAN/18MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA: 0,7/ RIAM ±10%. RESISTENCIA AL DESGASTE 125/ RIA/ RESISTENCIA A PRUEBA DE IMPACTO: 150 (IRAM-NTSOX AL LUZ). RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 15MAG/CM2/IRAM/09/GICMO). COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S2 ESCALÓN GRANÍTICO CONTINUO EJECUTADO IN SITU, CON AGREGADO DE FIBRAS DE NYLON SOBRE CARPETA DE CONCRETO PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS. ESPESOR COLADO 12MM CON MALLA DE 10X10MM X10GR/S.



S3 SOLADO DE PREVENCIÓN: PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, DEM D1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +- 1MM DE ALTURA, CON DIAMETRO DE BASE 25MM +- 5MM, COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA SEPARACIÓN ENTRE BOTONES EN RELIEVE DE 65MM +- 5MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S4 SOLADO GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES. PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, DEM D1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE TRES BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 37MM + / 5MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 38MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S5 PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, DEM D1. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON ESTRUCTURA DE BOTONES EN RELIEVE DE 2MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S6 ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO Y CON ENDURECEDOR CUARCITICO. TERMINACIÓN ALISADO A MAQUINA CON TRATAMIENTO ANTIPOLVO, CURADOR Y SELLADOR TRANSPARENTE SIKAFLOOR CURE HARD 24.

S7 VIDRIO LAMINADO TRIPLE CAPA 10+10 +10 CON PVB DE SEGURIDAD SEGÚN CÁLCULO. TERMINACION SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE EN BANDAS EJECUTADO MECANICAMENTE POR DESVIATADO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA.

S8 MOSAICO RAMURADO. LOSETA GRANÍTICA PREFABRICADA Y PRENSADA ACONCAGUA E 30M. MODULO 64 PAREL COLOR A DEFINIR.

S9 MOSAICO PODOTACTIL. BALDOSA DE PREVENCIÓN. PIEZA PREFABRICADA CEMENTICIA DE ACONAGUA E 30MI. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +- 1MM DE ALTURA, CON DIÁMETRO DE BASE 25MM +- 5MM, COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA SEPARACIÓN ENTRE LOS RELIEVES DE 65MM +- 5MM. COLOR AMARILLO

S10 MOSAICO PODOTACTIL. BALDOSA GUÍA. PIEZA PREFABRICADA CEMENTICIA DE ACONAGUA E 30M. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE CINCO BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 37MM + / 5MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 38MM. COLOR A DEFINIR.

S11 PAVIMENTO CONTINUO ASFALTICO IDEM EXISTENTE

S12 PAVIMENTO PEATONAL DE HORMIGÓN ESTRIADO (PERIMOD)

S13 SOLADO EXISTENTE. (NC).

S14 PORFIDO PATAGONICO COLOR GRIS 10/30/10CM E 4 A 6CM

S15 BALDOSA DE PORFIDO CORTE A DISCO GRIS, ANCHO 40CM Y LARGO VARIABLE E: 2 A 5CM.

PODOTÁCTIL

DETALLE ESQUEMA 01

DETALLE ESQUEMA 02

DETALLE ESQUEMA 03

SOLADO TIPO S5

LOS SOLADOS DE PREVENCIÓN SON SEÑALIZACIONES EN PISO QUE SE UTILIZAN PARA:
-INDICAR COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE UNA FRANJA GUÍA.
-LEÑALAR BIFURCACIONES EN UNA FRANJA GUÍA.
-ANUNCIAR LA PRESENCIA DE ESCALERAS O RAMPAS.
-ADVERTIR SOBRE LA PRESENCIA DE OBSTÁCULOS O ELEMENTOS DE INFORMACIÓN.
EL SOLADO DE PREVENCIÓN SE COLOCARÁ SOBRE TODO EL ANCHO, FRENTE DE ESCALERAS Y RAMPAS, EN UNA FRANJA DE 600mm DE LADO CONOCIMIRNO.
TAMBIÉN E COLOCARÁ EN EL PERIMETRO DE TODOS LOS BAJO ESCALERAS PERO EN UNA FRANJA DE 300mm.

SOLADO TIPO S6

LAS FRANJAS DE GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALSON SEÑALIZACIONES EN SOLADOS QUE INDICAN LA DIRECCIÓN DE RECORRIDO, CUYAS ACANALADURAS SIEMPRE DEBEN ESTAR ORIENTADAS EN LA DIRECCIÓN DE LA MARCHA.
A 2.5 SE DEBEN COLOCAR CENTRO DEL VOLUMEN LIBRE DE RESGO, SEGÚN IRAM 11119. A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 600mm DE LOS ELEMENTOS FIJOS. EN GRANDES ESPACIOS SIN PAUTAS DE REFERENCIA PRÓXIMAS.

SOLADO TIPO S9

LOS SOLADOS DE PELIGRO SON SEÑALIZACIONES EN PISO QUE SE UTILIDAN PARA:
-ALERTAR SOBRE SITUACIONES DE RIESGO DE CAIDAS POR LA PRESENCIA DE DESNIVELES INFRANQUEABLES, BORDES DE ANDENES, ESCALERAS DESCENDENTES Y EN EL LIMITE DE AREAS RESTRINGIDAS POR SEGURIDAD.
SE DEBEN DISPONER SOLADOS DE PELIGRO EN:
LOS BORDES DE ANDENES.
EL BORDE DE ANDEN E EL SOLADO DE PELIGRO SE COMBINARÁ CON DOS PIEZAS DEL SOLADO DE PREVENCIÓN CONO LO INDICA LA FIGURA.

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARÁ LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA D.G.D.SIR Y LA DIRECCIÓN DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBRÁN COORDINADOS Y CONFIRMADOS EN OBRA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES:

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	20/11/2025	Emision para Licitacion
01	10/04/2026	Emision para Licitacion

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

DGPRO

Obra: LÍNEA F			Plano N°: A003-02
Plano ESTACION CONSTITUCION- PLANTA NIVEL VESTIBULO -02 de 04		LF-ES-CON-ARQ-PL-003-02-R01	
Fecha :10/04/2026	Eq. de Proyecto: UPU - ATEC - IATASA	Dibujó: J.S.	Revisó: G.V.	Escala: 1 : 100

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: PLANO-2026-23249257-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Lunes 18 de Mayo de 2026

Referencia: LF-ES-CON-ARQ-PL-003-02_1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:39:01 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:39:01 -03:00