


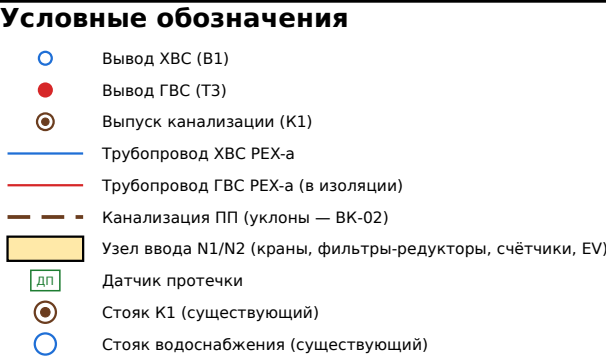

Пробр	Пом.	Наименование	Сист.	DN	h	з абс.	Привязка, мм	Примечание
P01	R5	Унитаз подвесной безбидонный на инсталляции (рама только К...)	B1	½"	1000	1080	391 от VKC2; 51 от W15	подвод бачки внутри рамы (по паспорту инсталляции)
P01	R5	Унитаз подвесной безбидонный на инсталляции (рама только К...)	K1	110	230	310	391 от VKC2; 71 от W15	центр выпуска по паспорту инсталции (обычно 220-230 от чистого пола)
P02	R5	Раковина в подвесной тумбе 900 (сместена влево, в стороне от...)	T3	½"	600	680	280 от W12; 0 от W15	
P02	R5	Раковина в подвесной тумбе 900 (сместена влево, в стороне от...)	K1	50	550	630	251 от VKC3; 0 от W15	
P03	R5	Ванна 1700х750 на ножках, экран с ревиэией; СИФОН У ПРАВОГО...	B1	½"	800	880	1175 от W12; 1 от W13	
P03	R5	Ванна 1700х750 на ножках, экран с ревиэией; СИФОН У ПРАВОГО...	T3	½"	800	880	1316 от W14; 1 от W13	
P03	R5	Ванна 1700х750 на ножках, экран с ревиэией; СИФОН У ПРАВОГО...	K1	50	70	150	191 от W14; 374 от W13	лоток выпуска сифона-автомата над локон ванной по паспорту ванночек
P04	R5	Dуш walk-in, линейный НИЗКИЙ трап у облицовки W14, термоста...	B1	½"	1100	1180	0 от VK-C1; 949 от W13	кодулт термоста в облицовке W14 (глубина 80-100 — обеспечивает облицовка)
P04	R5	Dуш walk-in, линейный НИЗКИЙ трап у облицовки W14, термоста...	T3	½"	1100	1180	0 от VK-C1; 949 от W13	
P04	R5	Dуш walk-in, линейный НИЗКИЙ трап у облицовки W14, термоста...	K1	50	-11.4	68.6	46 от VK-C1; 401 от W15	отметка решетки з +68.6 -11.4 от пола ванной, уклон 1.5% от стекла х=6641; й...
P06	R3	Мойка кухии 500х450 (K-05)	B1	½"	550	550	1780 от W10; 0 от W3	
P06	R3	Мойка кухии 500х450 (K-05)	T3	½"	550	550	1680 от W10; 0 от W3	
P06	R3	Мойка кухии 500х450 (K-05)	K1	50	450	450	1600 от W10; 0 от W3	
P07	R3	ПММ 60 полновстраиваемая (K-06)	B1	½"	450	450	1740 от W10; 0 от W3	тройник с экраном 3" на ХВС з K-05
P07	R3	ПММ 60 полновстраиваемая (K-06)	K1		450	450	1600 от W10; 0 от W3	штурд сифона мойки с обратным клапаном, петля шланга з 400
P08	R3	Фильтр питьевой 3-ступенчатый под мойкой (без накопителя)	B1	½" з ½"	550	550	1780 от W10; 0 от W3	от тройника ХВС, кан питьевой воды — смещенный смеситель F19
P09	R6	Хозмойка 450 в тумбе F78	B1	½"	500	500	305 от W10; 250 от W3	
P09	R6	Хозмойка 450 в тумбе F78	T3	½"	500	500	305 от W10; 350 от W3	
P09	R6	Хозмойка 450 в тумбе F78	K1	50	450	450	305 от W10; 450 от W3	
P10	R6	Стиральная машина (низ колонны F80)	B1	¾"	600	600	820 от W4; 0 от W3	кран ¾" в карго F79
P10	R6	Стиральная машина (низ колонны F80)	K1	50	600	600	740 от W4; 0 от W3	
P11	R6	Сушильная машина с тепловым насосом (верх колонны)	K1	шланг конденсата Ø10-12 в...	600	600	740 от W4; 0 от W3	
P12	R6	Бывший WC постирнорный — демонтирован (D7)	B1	заглушка			190 от W10; 500 от W3	выход коллектора N2 под WC — заглушка з краном (не нужна у прибора)
P12	R6	Бывший WC постирнорный — демонтирован (D7)	K1	110			831 от W4; 0 от W3	если выпуск Ø110 у W3 (х=5079) существует — эксцентрический переход 110/50 + тр...

Лок	Где	Размер	Отметки	Доступ
H1	короб U10, грань х=6863, у 5530-5830	300х600	+500, -1100 от пола ванной	узел N1: краны, фильтры-редукторы, счётчики (показания), электрокраны, коллекторы
H2	короб U10, грань у=5516 (в душе) х 7140-7440	300х400	по отметке ревизия стояка K1 U6 (уточнить по факту)	ревизия стояка K1 U6, трюиник
H3	короб U5, грань х=4475, у 360-660	300х400	+950, -1350	узел N2, ревизия, электрокраны, счётчики K1 U1
H4	труба хозяйской F78 — съёмная закладка стена	≈ 400х700	0, +800	низ корпуса U5: трюиник K1, переход U10/50, коллектор (раздаточный вент)
H5	камера F78 — снятие корня	300х300	0, +400	из K10A, сифон K1A, переход U10/50 бывшего выпуска K6
H6	экран ванны у правого торца	300х300	0, +400	сифон ванны, начало трассы S2, датчик протечи
H7	коллекторы водного ТП U14 (съёмный цоколь тумбы F71) и U11 (фасад F88)	—	0, +400	коллекторы водного ТП застройщика

+0,80 м – УЧЛ кварталы = верх плиты +100; верх существующих стоек с вояным ПП – +20 (не разать, не шпирить) – D3/D4)
+0,70 м – СКОЖАНИЕ (соединение по рашпину); все высоты выводов в R5 дана ОТ ПОЛА ВАЙНОЙ (n) и абсолютно (z н + 80)
+0,60 м (сухой полотно!) 15x2,2 к приборам; 20x2,8 уст-инжектор; соединений на надвинных гильзах; 20 мм в коробку) выводов; в подмине, щоклая и
ФЕБХЦА – целые отрезки без соединений; ГВС – в теплоизоляции 9 мм, ХСВ – антиконденсатная 6 мм; водозоретки латуны
– Стойки К1В1/Т3/Т4 НЕ переносится и НЕ заменяются; пррезы – только в существующие отводы/трюйники.
Перекресты стояков для монтажа узлов НЛ, N2 – зашка в УК (работе ушке).
Наложения чужой знака трюйна/красоты (н), К1 (напрмер 111110/S0) – работы УК, по зашке, с актом.
Опломбирование счетчиков – ресурсонабжающая организация /УК/
Ревизии стояков К1 сохраняются, доступ через Н1/H2/H3.