


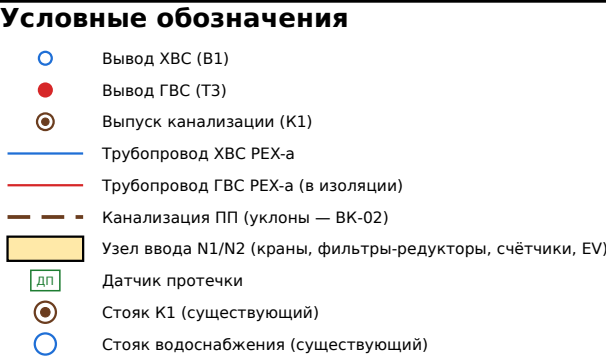

Линк	Где	Размер	Отметки	Доступ
H1	короб U10, грань №6863, у 5530..5830	300х600	+500, +1100 от пола ванной	узел N1: карни, фильтры-редукторы, счетчики (показатели), электропраны, коллекторы
H2	короб U10, грань у5516 (в душе) х 7140..7440	300х400	по отметке ревизия стояка K1 U6 (глотнуть по факту)	ревизия стояка K1 U6, тройник
H3	короб U10, грань №4475, у 360..660	300х400	+950..+1350	узел N2, счётчики, электропраны, ревизия K1 U1
H4	тубиз хозяйной F78 — съёмная задняя стенка	≈ 400х700	0..800	изл номера U5, тройник K1, переход 110/50, коллектор (резервное место)
H5	K99 — снятие корзин	300х700	0..800	карн SMA, сифон SMA, переход 110/50 бытового выпуска WC
H6	экран ванны у правого торца	300х300	0..+400	сифон ванны, начало трассы S2, датчик протечи
H7	коллекторы водяного TP1 U14 (съемный цоколь тубы F71) и TP11 (фасад F88)	—	0..+400	коллекторы водяного TP1 застройщика

Примечания

+0.000 = УЧЛ квартиры – верх плиты +100; верх существующей стяжки с водным ТП – -20 (не резать, не шпатель) – D3/D4)
 пол-ХБЗ = +80 (подлоги), сохраняется по planning/slo; все высоты выводов в R5 даны ОТ ПОЛА ВАННОЙ (и абсолютно (z = h + 80))
 Панель (сшитый полиэтилен) 16х2 х приборам, 20х2,8 уэльс-коллектор, соединения на надвинных гайках – только в коробах/устройствах: в подлунне, шоклая и
 фанера для теплоизоляции 9 мм, ХБС – антиконденсатная 6 мм, гидроизоляция 6 мм, гидроизоляция 6 мм, гидроизоляция 6 мм, гидроизоляция 6 мм, гидроизоляция 6 мм,
 – Стяжка К1В1/Т3/Т4 НЕ переносится и НЕ заменяется, врезы! – только в существующие отводы/тройники.
 – Перекрытия стяжки для монтажа узлов Н1, N2 – заливка в УК (работы УКУ).
 – Для монтажа отстойника и теплообменника/отстойника КМ1 (напорный 110/110/50) – работы УКУ, по заявке, с актом.
 – Разводки отопления счетчиков – ресурсообеспечивающая организация / УК.
 – Реализацию стяжек КМ1 сохраняются, доступ черз H1/H2/H3.