

TEDARİK KAPSAMI: 2 sıra temel kalıbı üzerinde Nudura 8in Standard dış duvarlar ve 6in Standard ortak / merdiven / asansör duvarları; TAM kalıp olarak teslim edilir ve sahada bu çizimlere göre kesilir; aksesuarlar; BuildEase modelleme ve ön kesim desteği. Beton, donatı, betonarme döşemeler, balkonlar, merdivenler, blok bölme duvarlar, pencere ve kapılar başkalarınca yapılır (koordinasyon için gösterilmiştir). Statik tasarım (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği), TS 825 ve yangın yönetmeliğine göre müşterinin mühendislerince yapılır.

TEKLİF - UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

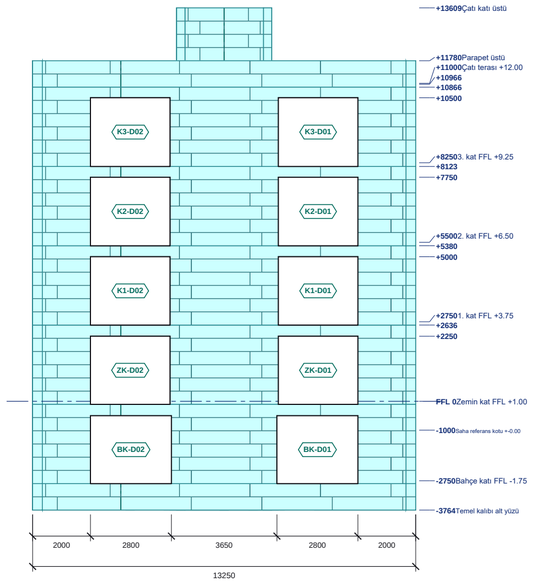

GÖRÜNÜŞ - A AKSI CEPHESİ

Ölçek 1:150 @ A2 | Kotlar zemin kat FFL'ye göre; denizlik ve üst kotlar listede

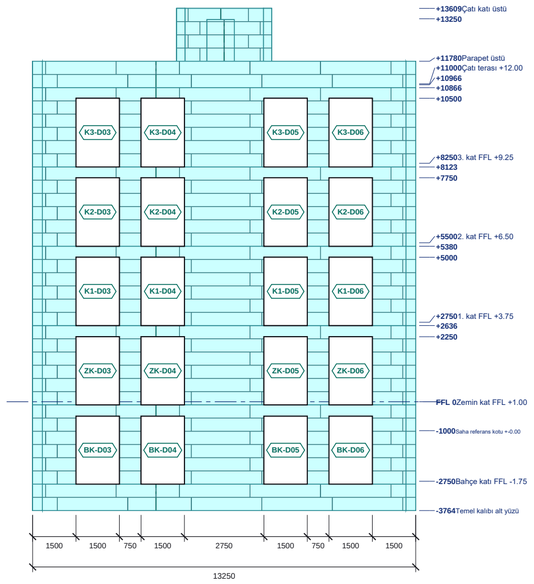

GÖRÜNÜŞ - H AKSI CEPHESİ

Ölçek 1:150 @ A2 | Kotlar zemin kat FFL'ye göre; denizlik ve üst kotlar listede

0 1 2 3 4 5 6 7 8m

ICF dış EPS yüzü
Blok sıra derzi
Düşey derz

Ölçekle düşmeyin. Tüm ölçüler milimetre, kotlar zemin kat FFL'üzün metre cinsindendir. Tüm ölçüleri sahada kontrol edin.

GÖRÜNÜŞ LİSTELERİ

GÖRÜNÜŞ - A AKSI CEPHESİ: BOŞLUKLAR

Ref	Genişlik	Yükseklik	Denizlik	Üst kot	Lento
BK-D01	2800	2350	-2850	+-500	-
BK-D02	2800	2350	-2850	+-500	-
K1-D01	2750	2364	+2636	+5000	-
K1-D02	2750	2364	+2636	+5000	-
K2-D01	2750	2370	+5380	+7750	-
K2-D02	2750	2370	+5380	+7750	-
K3-D01	2750	2377	+8123	+10500	-
K3-D02	2750	2377	+8123	+10500	-
ZK-D01	2750	2357	-107	+2250	-
ZK-D02	2750	2357	-107	+2250	-

ICF'deki yapısal boşluklar; denizlik ve üst kot zemin kat FFL'ye göre.

GÖRÜNÜŞ - H AKSI CEPHESİ: BOŞLUKLAR

Ref	Genişlik	Yükseklik	Denizlik	Üst kot	Lento
BK-D03	1500	2350	-2850	+-500	-
BK-D04	1500	2350	-2850	+-500	-
BK-D05	1500	2350	-2850	+-500	-
BK-D06	1500	2350	-2850	+-500	-
K1-D03	1500	2364	+2636	+5000	-
K1-D04	1500	2364	+2636	+5000	-
K1-D05	1500	2364	+2636	+5000	-
K1-D06	1500	2364	+2636	+5000	-
K2-D03	1500	2370	+5380	+7750	-
K2-D04	1500	2370	+5380	+7750	-
K2-D05	1500	2370	+5380	+7750	-
K2-D06	1500	2370	+5380	+7750	-
K3-D03	1500	2377	+8123	+10500	-
K3-D04	1500	2377	+8123	+10500	-
K3-D05	1500	2377	+8123	+10500	-
K3-D06	1500	2377	+8123	+10500	-
ZK-D03	1500	2357	-107	+2250	-
ZK-D04	1500	2357	-107	+2250	-
ZK-D05	1500	2357	-107	+2250	-
ZK-D06	1500	2357	-107	+2250	-

ICF'deki yapısal boşluklar; denizlik ve üst kot zemin kat FFL'ye göre.

GÖRÜNÜŞ - A AKSI CEPHESİ: KOTLAR

Kot	FFL
Temel kalıbı alt yüzü	-3764
Bahçe katı FFL -1.75	-2750
Saha referans kotu +-0.00	-1000
Zemin kat FFL +1.00	0
ICF üstü	+2250
ICF üstü	+2636
1. kat FFL +3.75	+2750
ICF üstü	+5000
ICF üstü	+5380
2. kat FFL +6.50	+5500
ICF üstü	+7750
ICF üstü	+8123
3. kat FFL +9.25	+8250
ICF üstü	+10500
ICF üstü	+10866
çatı katmanları üstü	+10966
Çatı terası +12.00	+11000
Parapet üstü	+11780
Çatı katı üstü	+13609

GÖRÜNÜŞ - H AKSI CEPHESİ: KOTLAR

Kot	FFL
Temel kalıbı alt yüzü	-3764
Bahçe katı FFL -1.75	-2750
Saha referans kotu +-0.00	-1000
Zemin kat FFL +1.00	0
ICF üstü	+2250
ICF üstü	+2636
1. kat FFL +3.75	+2750
ICF üstü	+5000
ICF üstü	+5380
2. kat FFL +6.50	+5500
ICF üstü	+7750
ICF üstü	+8123
3. kat FFL +9.25	+8250
ICF üstü	+10500
ICF üstü	+10866
çatı katmanları üstü	+10966
Çatı terası +12.00	+11000
Parapet üstü	+11780
ICF üstü	+13250
Çatı katı üstü	+13609

NOTLAR

1. ICF: Nudura 8" Std, 66.7 EPS + 203.2 çekirdek + 66.7 EPS = 336.6; 6" Std, 66.7 EPS + 152.4 çekirdek + 66.7 EPS = 285.8. Dış EPS yüzü blok sıra derzleri, düşey
   blok derzleri ve istif derzleri ile yerleşime göre gösterilmiştir.
2. Kotlar zemin kat FFL'ye göre. Boşluklar ICF'deki yapısal boşluklardır; cam, kapı, sıva
   ve kaplamalar başkalarınca yapılır, gösterilmemiştir.
3. Yığma duvarlar modellendiği gibi gösterilmiştir.
4. Aplikasyon, lento ve çelik için ES26-085-GA-01'e bakın.
5. Referans: +-0.00 = saha kotu (çizimler); bahçe katı FFL -1.75, zemin kat FFL +1.00,
   kat yüksekliği 2.75 m.
6. ICF, dış duvarların çizilen dış yüzünde (8in Std 337 / çizimde 250) - odalar cephede 87 mm kaybeder.

REVİZYONLAR

REV	TARİH	AÇIKLAMA
Q01	22.10.26	İlk yayın - bir blok Rev C / 12 blok Rev B

Nudura™ | BuildEase

MÜŞTERİ	PROJE
Arfa Yapi Sistemleri - Tremco CPG Türkiye aracılığıyla	Arfa Yapi konut blokları, Bayraklı, İzmir - Blok

PAFTA BAŞLIĞI

KUZEY VE GÜNEY GÖRÜNÜŞLERİ

Boşluklar, kotlar ve çatı katmanları ile ICF görünüşleri

ÖLÇEK	BOYUT	TARİH
1:150	A2	22.10.26
ÇİZEN	KONTROL	ONAY
TS		

DURUM	PAFTA NO.	REV
TEKLİF	ES26-085-EL-01	Q01