

# 

Monitoramento da refrigeração nos transportes de vacinas

# CONHEÇA A EQUIPE

#### Nosso Time de Desenvolvedores



**Desenvolvedora** 



**ERIKA** 

**Desenvolvedora** 



**HENRIQUE** 





**Desenvolvedor** 




**NATHÁLIA** 






**PEDRO** 






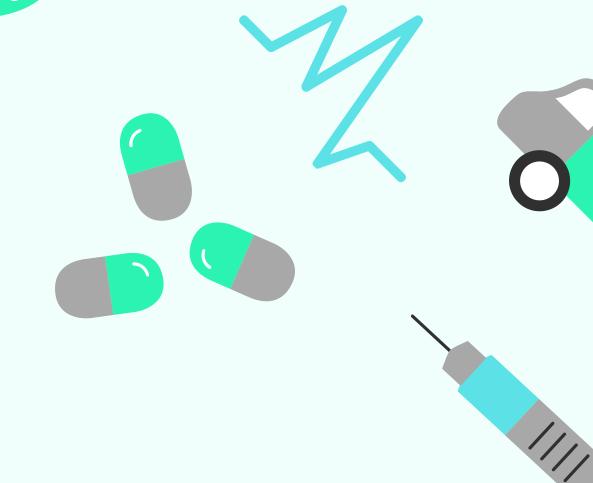

## O que é a TermoVac?


#### **IDENTIDADE DA EMPRESA E SEGMENTO**

- Nosso comprometimento com a saúde;
- O que cada cor representa para nós;
- Segmento de atuação;
- Como fazemos uso da tecnologia em nossos projetos.

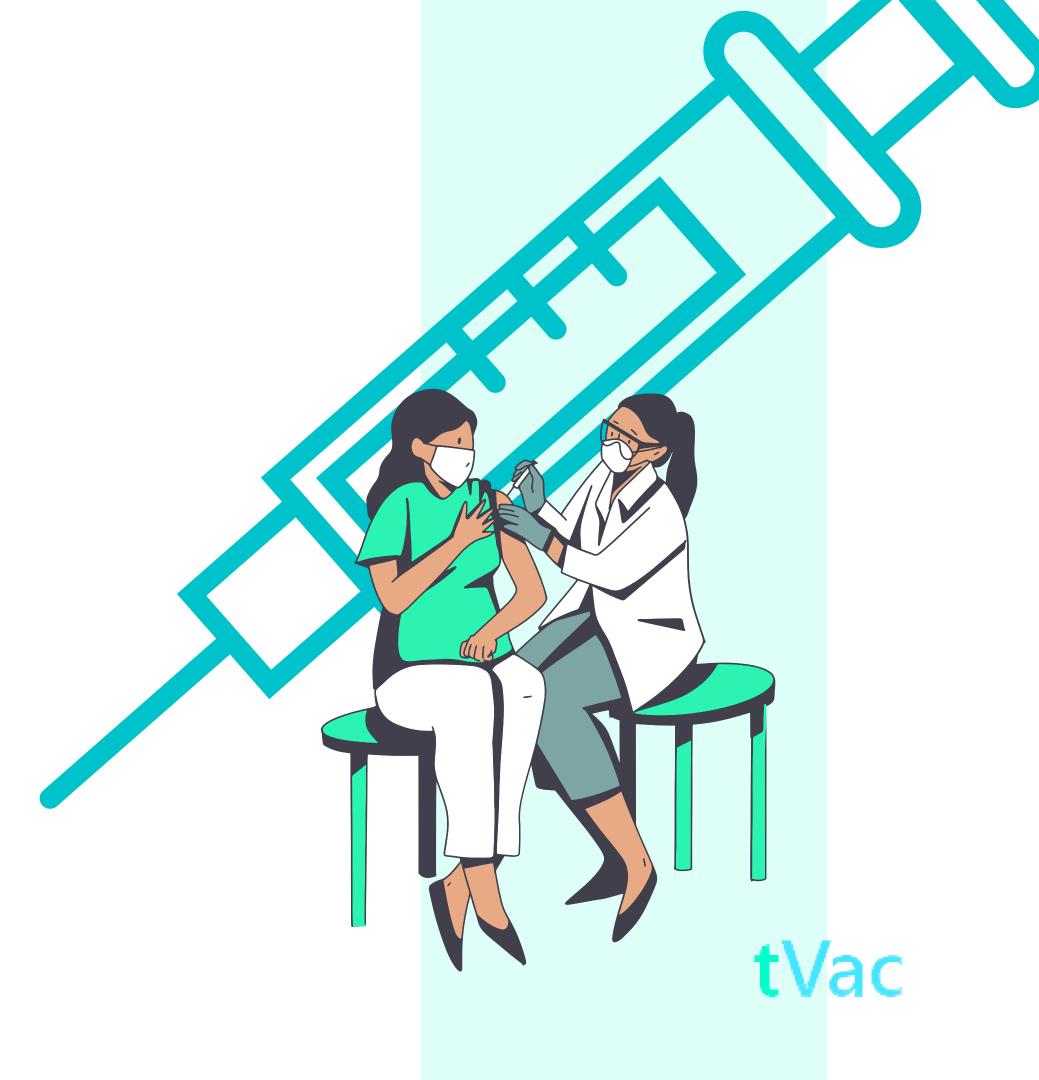





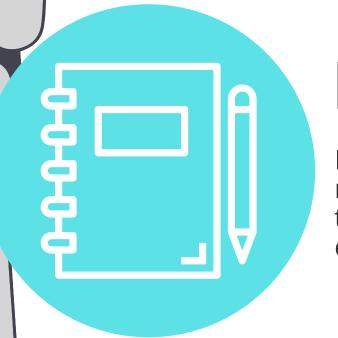

## Missão

Desenvolver e comercializar serviços de monitoramento que priorize meios tecnológicos para diminuir o desperdício de termolábeis.



### Visão

Se tornar a empresa de monitoriamento mais reconhecida na área da saúde.



#### **VALORES**

Acima de tudo transparência e integridade com nossos clientes e colaboradores.



# ... Segundo a Anvisa e a OMS

50%

**DAS VACINAS** 

do mundo já chegam ao destino deterioradas devido a má refrigeração.



R\$ 18 BILHÕES HÁ 11 ANOS

20%
DOS MEDICAMENTOS

produzidos são desperdiçados pela ineficiência no transporte e no armazenamento.

**tVac** 


SÃO PERDIDOS

## Diagrama de Visão de Negócio



**tVac** 

# Diagrama de Solução

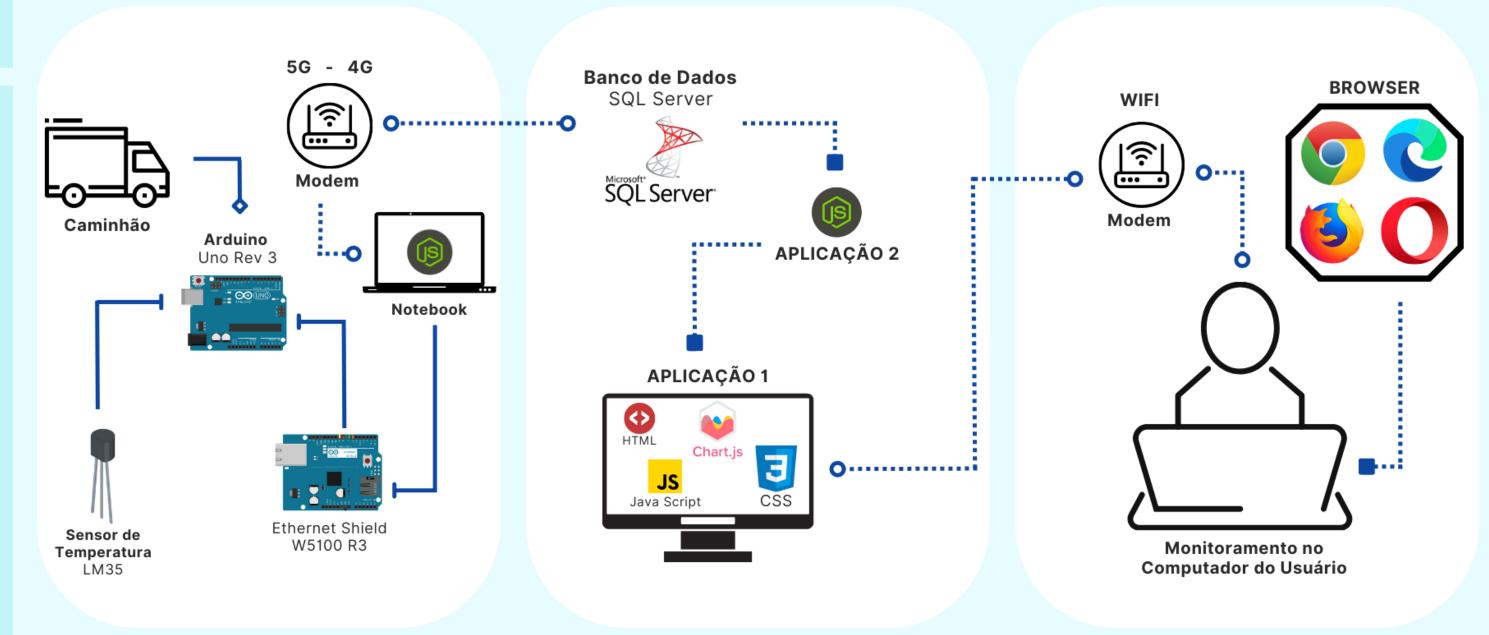

**t**Vac

Transporte



Cliente

#### **BACKLOG E SPRINTS**

Ferramenta utilizada:



**tVac** 

## Site institucional



**t**Vac

# Analytics

-5,00

-20,50

-40,00

-60,30

-80,00


| Temperatura das<br>Vacinas | TEMPERATURA BASE   |            |            |        |         |            |            |        |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|--------|---------|------------|------------|--------|
| 10,00                      | MÍNIMO             | EMERGÊNCIA | 1° QUARTIL | MÉDIA  | MEDIANA | 3° QUARTIL | EMERGÊNCIA | MÁXIMO |
| 8,00                       | -80,00             | -60        | -40        | -15,89 | 0,00    | 6,5        | 7,5        | 10,00  |
| 6,50                       | DADOS DO SIMULADOR |            |            |        |         |            |            |        |
| 4,00                       | -80,00             | -50,00     | -20,50     | -12,00 | 2,00    | 6,00       | 8,00       | 10,00  |
| 2,50                       |                    |            |            |        |         |            |            |        |
| 0,00                       |                    |            |            |        |         |            |            |        |

Para diminuir os desperdícios nos transportes de vacinas, serão utilizados sensores, que registrarão as variações de temperatura.



# Modelagem Lógica

Feita usando MySQL Workbech

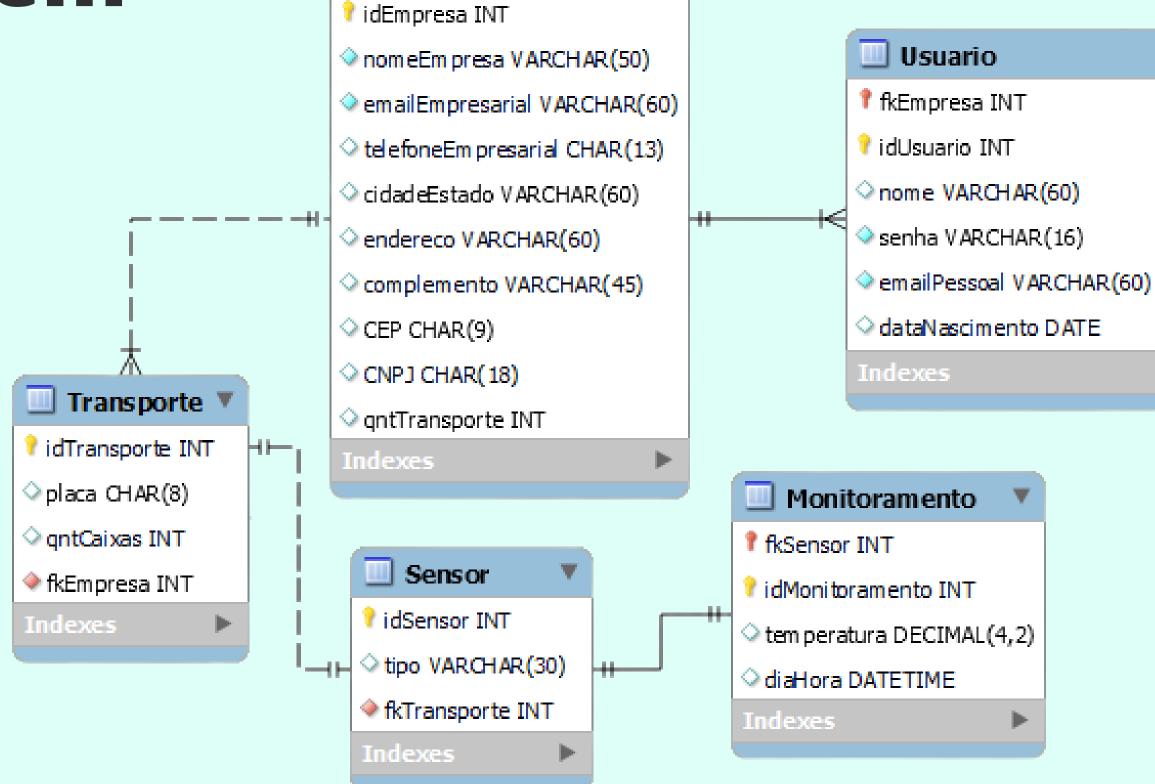

**Empresa** 





## Fale conosco

#### **Endereço:**

Rua Haddock Lobo, 595 | São Paulo - SP | Brasil | 01414-001

#### E-mail:

tvac@hotmail.com.br

#### **Telefone:**

(11) 93456-7890

