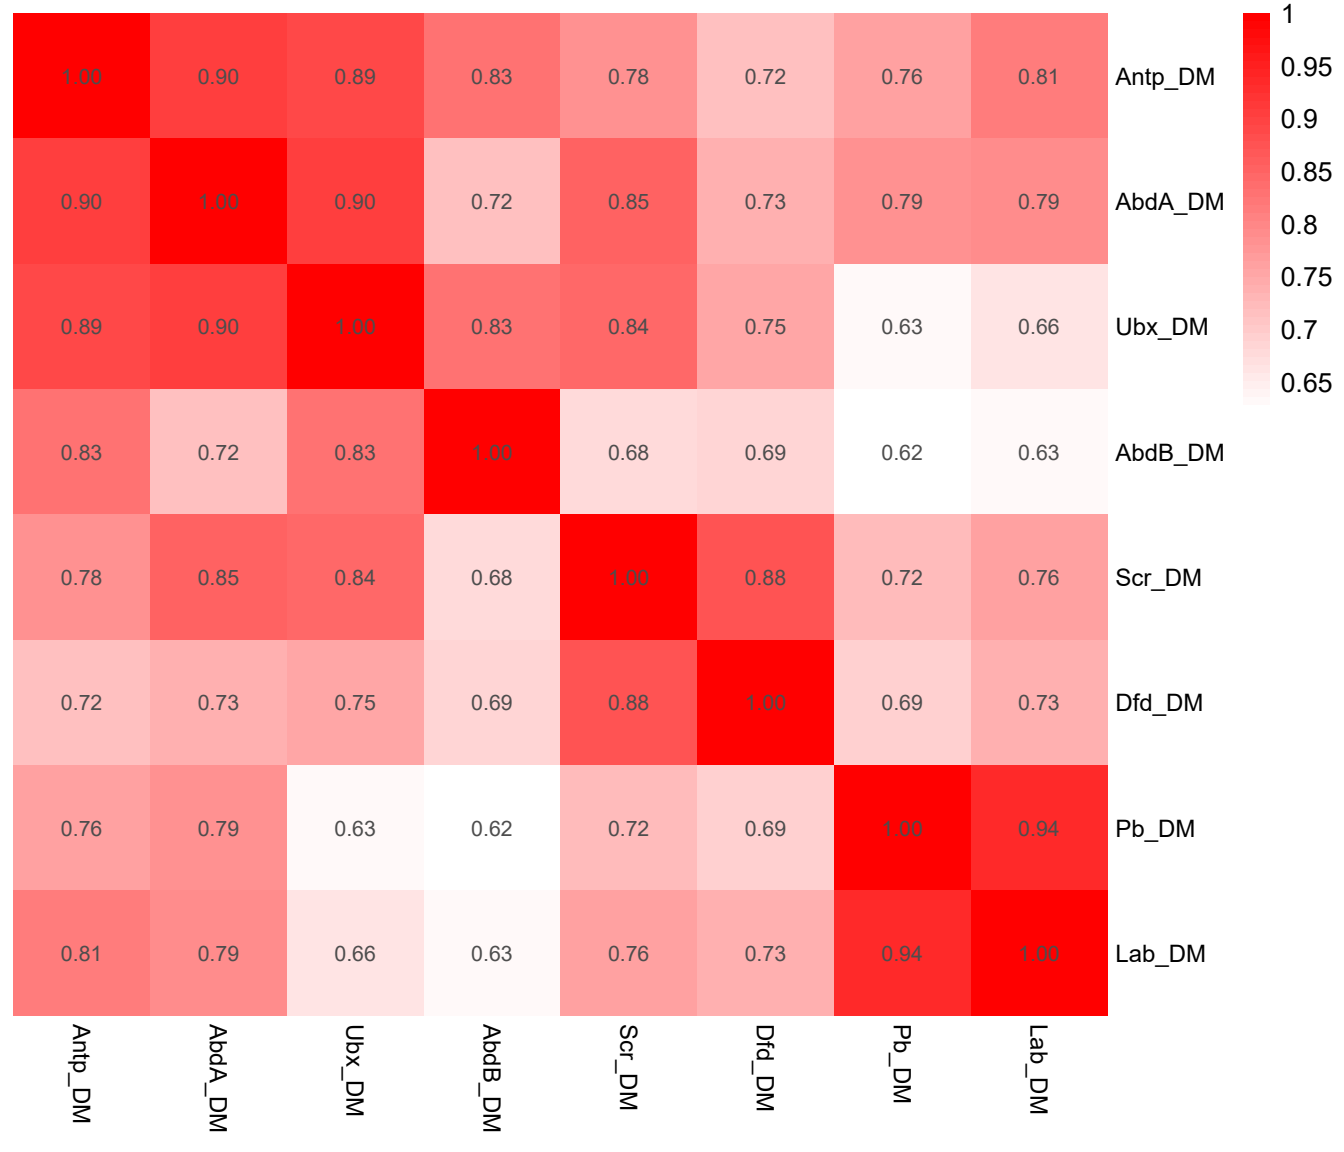
1.00 0.90 0.89 0.83 0.78 0.72 0.76 0.81 Antp_DM
0.90 1.00 0.90 0.72 0.85 0.73 0.79 0.79 AbdA_DM
0.89 0.90 1.00 0.83 0.84 0.75 0.63 0.66 Ubx_DM
0.83 0.72 0.83 1.00 0.68 0.69 0.62 0.63 AbdB_DM
0.78 0.85 0.84 0.68 1.00 0.88 0.72 0.76 Scr_DM
0.72 0.73 0.75 0.69 0.88 1.00 0.69 0.73 Dfd_DM
0.76 0.79 0.63 0.62 0.72 0.69 1.00 0.94 Pb_DM
0.81 0.79 0.66 0.63 0.76 0.73 0.94 1.00 Lab_DM
Antp_DM
AbdA_DM
Ubx_DM
AbdB_DM
Scr_DM
Dfd_DM
Pb_DM
Lab_DM
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65