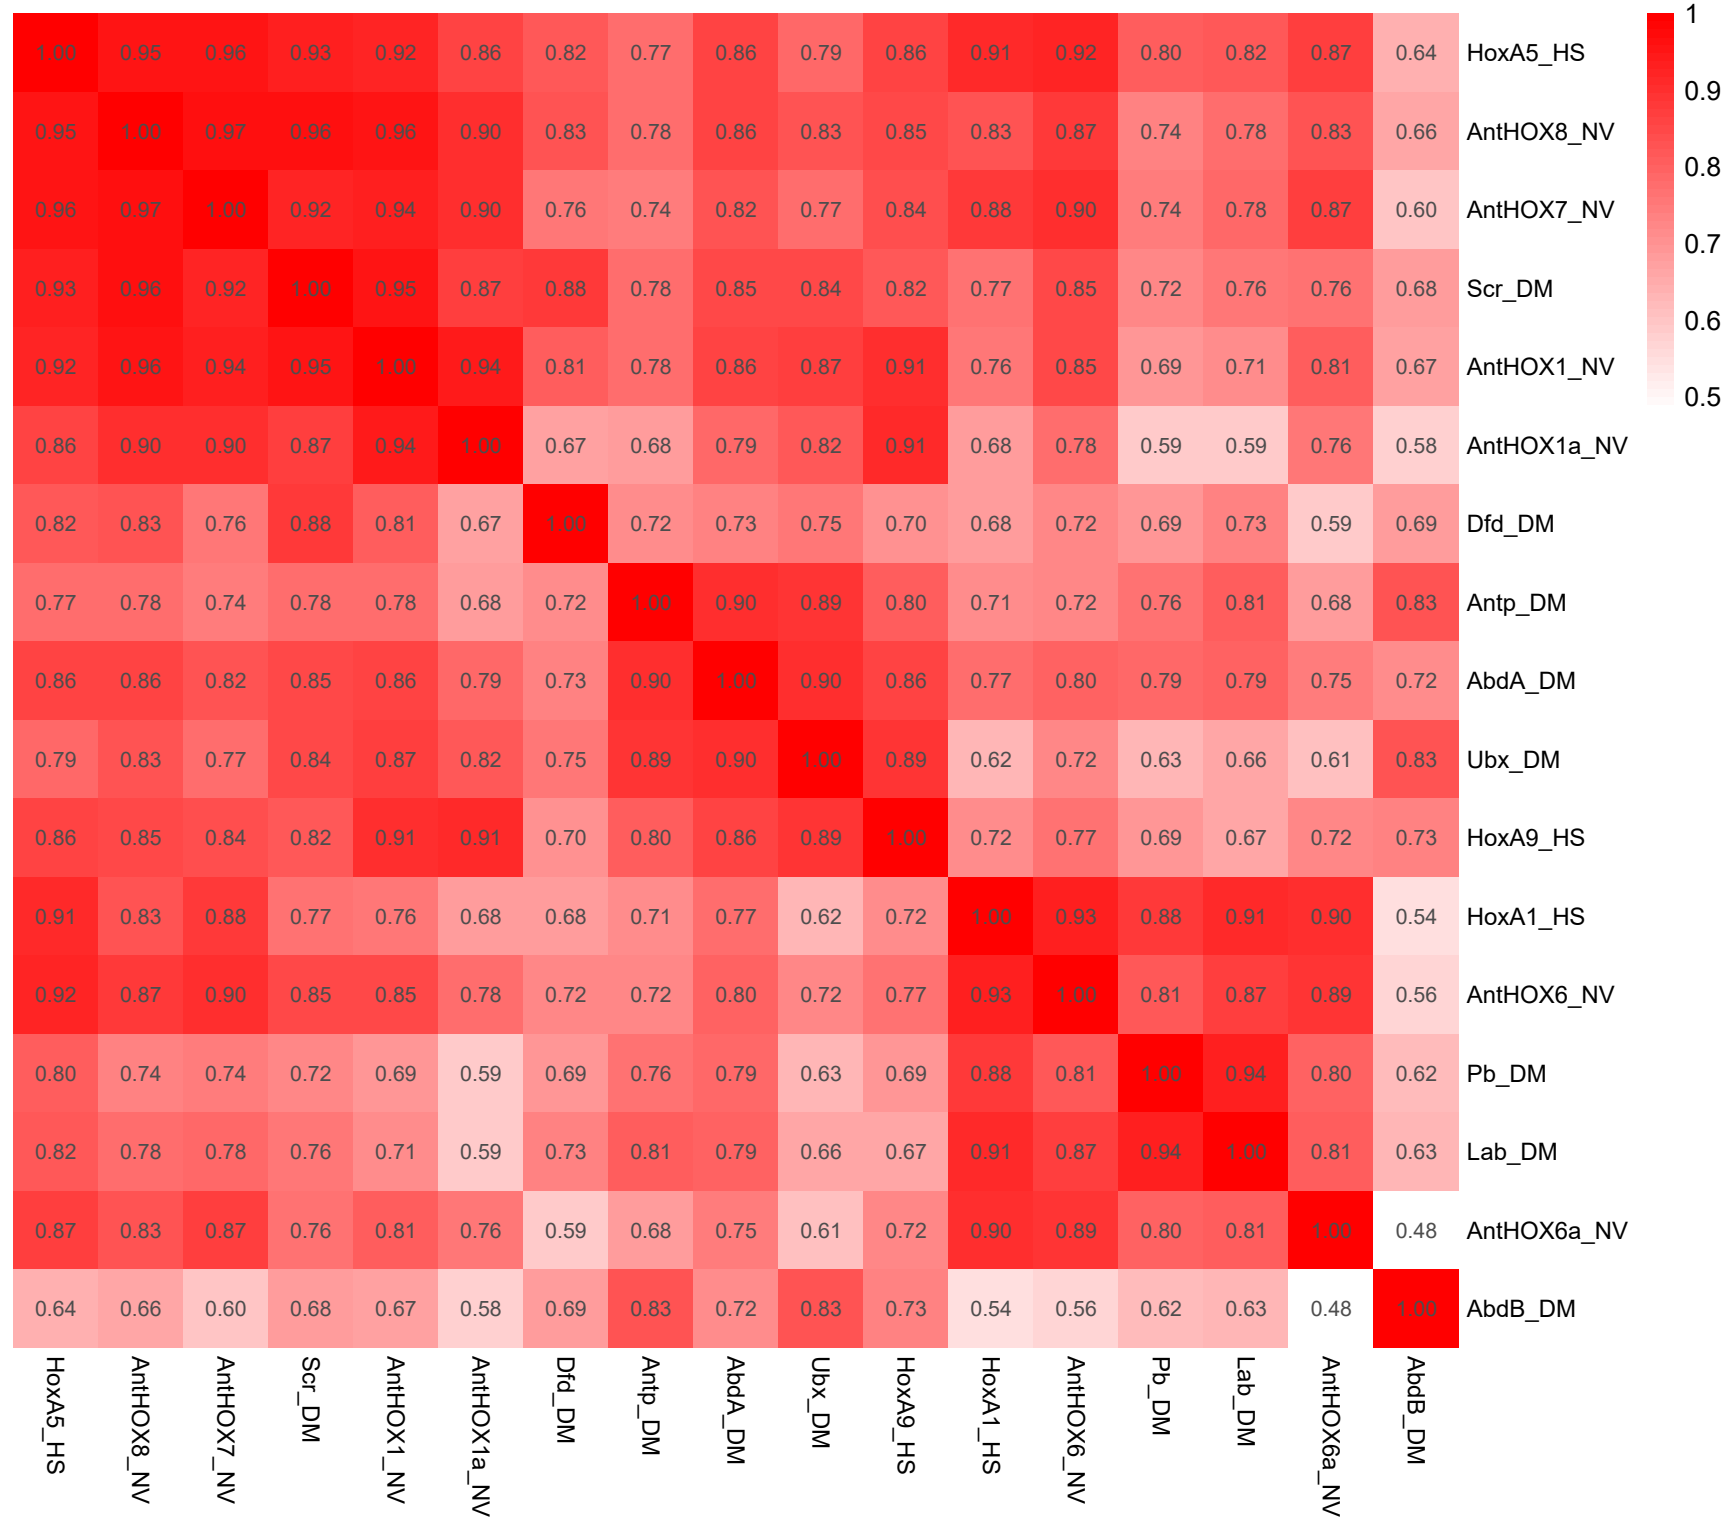
1.00 0.95 0.96 0.93 0.92 0.86 0.82 0.77 0.86 0.79 0.86 0.91 0.92 0.80 0.82 0.87 0.64 HoxA5_HS
0.95 1.00 0.97 0.96 0.96 0.90 0.83 0.78 0.86 0.83 0.85 0.83 0.87 0.74 0.78 0.83 0.66 AntHOX8_NV
0.96 0.97 1.00 0.92 0.94 0.90 0.76 0.74 0.82 0.77 0.84 0.88 0.90 0.74 0.78 0.87 0.60 AntHOX7_NV
0.93 0.96 0.92 1.00 0.95 0.87 0.88 0.78 0.85 0.84 0.82 0.77 0.85 0.72 0.76 0.76 0.68 Scr_DM
0.92 0.96 0.94 0.95 1.00 0.94 0.81 0.78 0.86 0.87 0.91 0.76 0.85 0.69 0.71 0.81 0.67 AntHOX1_NV
0.86 0.90 0.90 0.87 0.94 1.00 0.67 0.68 0.79 0.82 0.91 0.68 0.78 0.59 0.59 0.76 0.58 AntHOX1a_NV
0.82 0.83 0.76 0.88 0.81 0.67 1.00 0.72 0.73 0.75 0.70 0.68 0.72 0.69 0.73 0.59 0.69 Dfd_DM
0.77 0.78 0.74 0.78 0.78 0.68 0.72 1.00 0.90 0.89 0.80 0.71 0.72 0.76 0.81 0.68 0.83 Antp_DM
0.86 0.86 0.82 0.85 0.86 0.79 0.73 0.90 1.00 0.90 0.86 0.77 0.80 0.79 0.79 0.75 0.72 AbdA_DM
0.79 0.83 0.77 0.84 0.87 0.82 0.75 0.89 0.90 1.00 0.89 0.62 0.72 0.63 0.66 0.61 0.83 Ubx_DM
0.86 0.85 0.84 0.82 0.91 0.91 0.70 0.80 0.86 0.89 1.00 0.72 0.77 0.69 0.67 0.72 0.73 HoxA9_HS
0.91 0.83 0.88 0.77 0.76 0.68 0.68 0.71 0.77 0.62 0.72 1.00 0.93 0.88 0.91 0.90 0.54 HoxA1_HS
0.92 0.87 0.90 0.85 0.85 0.78 0.72 0.72 0.80 0.72 0.77 0.93 1.00 0.81 0.87 0.89 0.56 AntHOX6_NV
0.80 0.74 0.74 0.72 0.69 0.59 0.69 0.76 0.79 0.63 0.69 0.88 0.81 1.00 0.94 0.80 0.62 Pb_DM
0.82 0.78 0.78 0.76 0.71 0.59 0.73 0.81 0.79 0.66 0.67 0.91 0.87 0.94 1.00 0.81 0.63 Lab_DM
0.87 0.83 0.87 0.76 0.81 0.76 0.59 0.68 0.75 0.61 0.72 0.90 0.89 0.80 0.81 1.00 0.48 AntHOX6a_NV
0.64 0.66 0.60 0.68 0.67 0.58 0.69 0.83 0.72 0.83 0.73 0.54 0.56 0.62 0.63 0.48 1.00 AbdB_DM
HoxA5_HS
AntHOX8_NV
AntHOX7_NV
Scr_DM
AntHOX1_NV
AntHOX1a_NV
Dfd_DM
Antp_DM
AbdA_DM
Ubx_DM
HoxA9_HS
HoxA1_HS
AntHOX6_NV
Pb_DM
Lab_DM
AntHOX6a_NV
AbdB_DM
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5